PŮDORYS 3.NP - PK

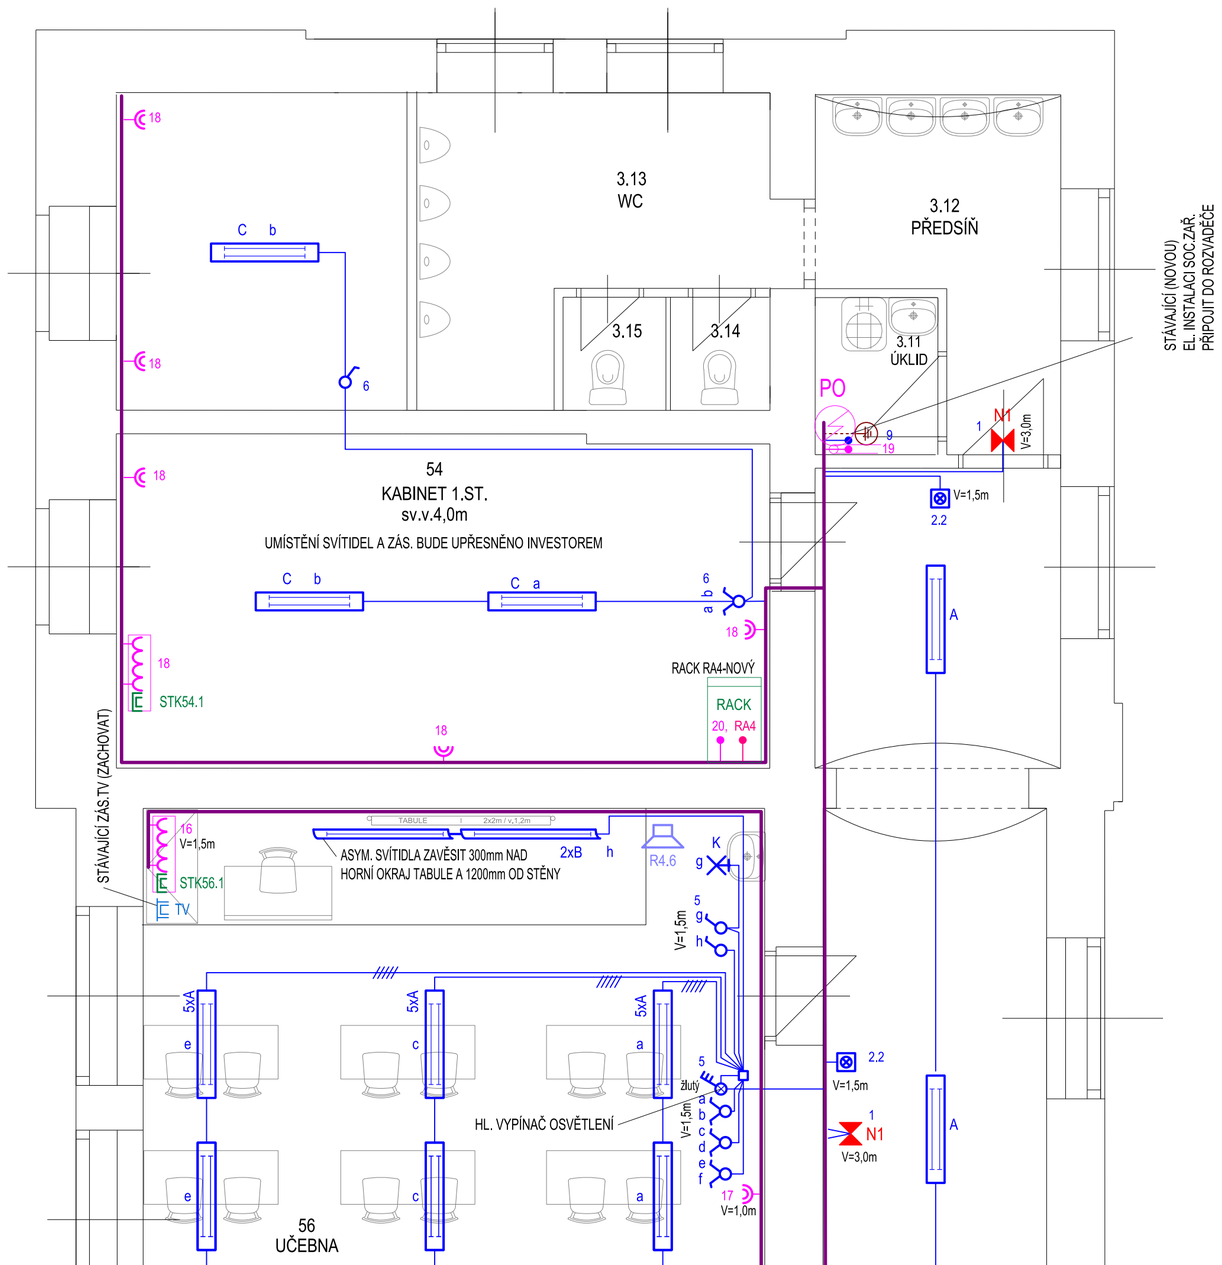

VÝVODY Z R3P:
1 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. NO
2.1 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. CHODBA
2.2 - CYKY-O 3 x 1,5 - TLAČÍTKA OVL. SV.CHODBA
3P- 2.3 - CYKY-J 5 x 1,5 - OVL. SV.CHODBA Z OS1
3 - CYKY-J 5 x 1,5 - SV.OBV. UČEBNA

3P- 2.3 - CYKY-J 5 x 1,5 - OVL. SV.CHODBA Z OS1
3 - CYKY-J 5 x 1,5 - SV.OBV. UČEBNA
4 - CYKY-J 5 x 1,5 - SV.OBV. UČEBNA
5 - CYKY-J 5 x 1,5 - SV.OBV. UČEBNA
6 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. KABINET
7 -
8 -
9 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. SOC.ZAŘ.
10 -
11 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. CHODBA
12 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. UČEBNA
13 -
14 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. UČEBNA
15 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. UČEBNA
16 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. UČEBNA
17 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. UČEBNA
18 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. KABINET
19 - CYKY-J 3 x 2,5 - SOC.ZAŘ.
20 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. KABINET RACK RA4
21 -
22 -
23 - CYKY-J 5 x 6 - R58
H07V - U 6 z/žl - DOPLŇ. POSPOJOVÁNÍ - SOC.ZAŘ.
H07V - U 6 z/žl - DOPLŇ. POSPOJOVÁNÍ - RACK 3
H07V - U 6 z/žl - DOPLŇ. POSPOJOVÁNÍ - RACK 4

VÝVODY Z R58:
58-1 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. PC UČEBNA
58-2 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. PC UČEBNA
58-3 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. PC UČEBNA
58-4 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. PC UČEBNA
58-5 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. PC UČEBNA
58-6 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. PC UČEBNA
58-7 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. PC UČEBNA
58-8 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. PC UČEBNA
58-9 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. PC UČEBNA
H07V - U 6 z/žl - DOPLŇ. POSPOJOVÁNÍ - RACK RA3

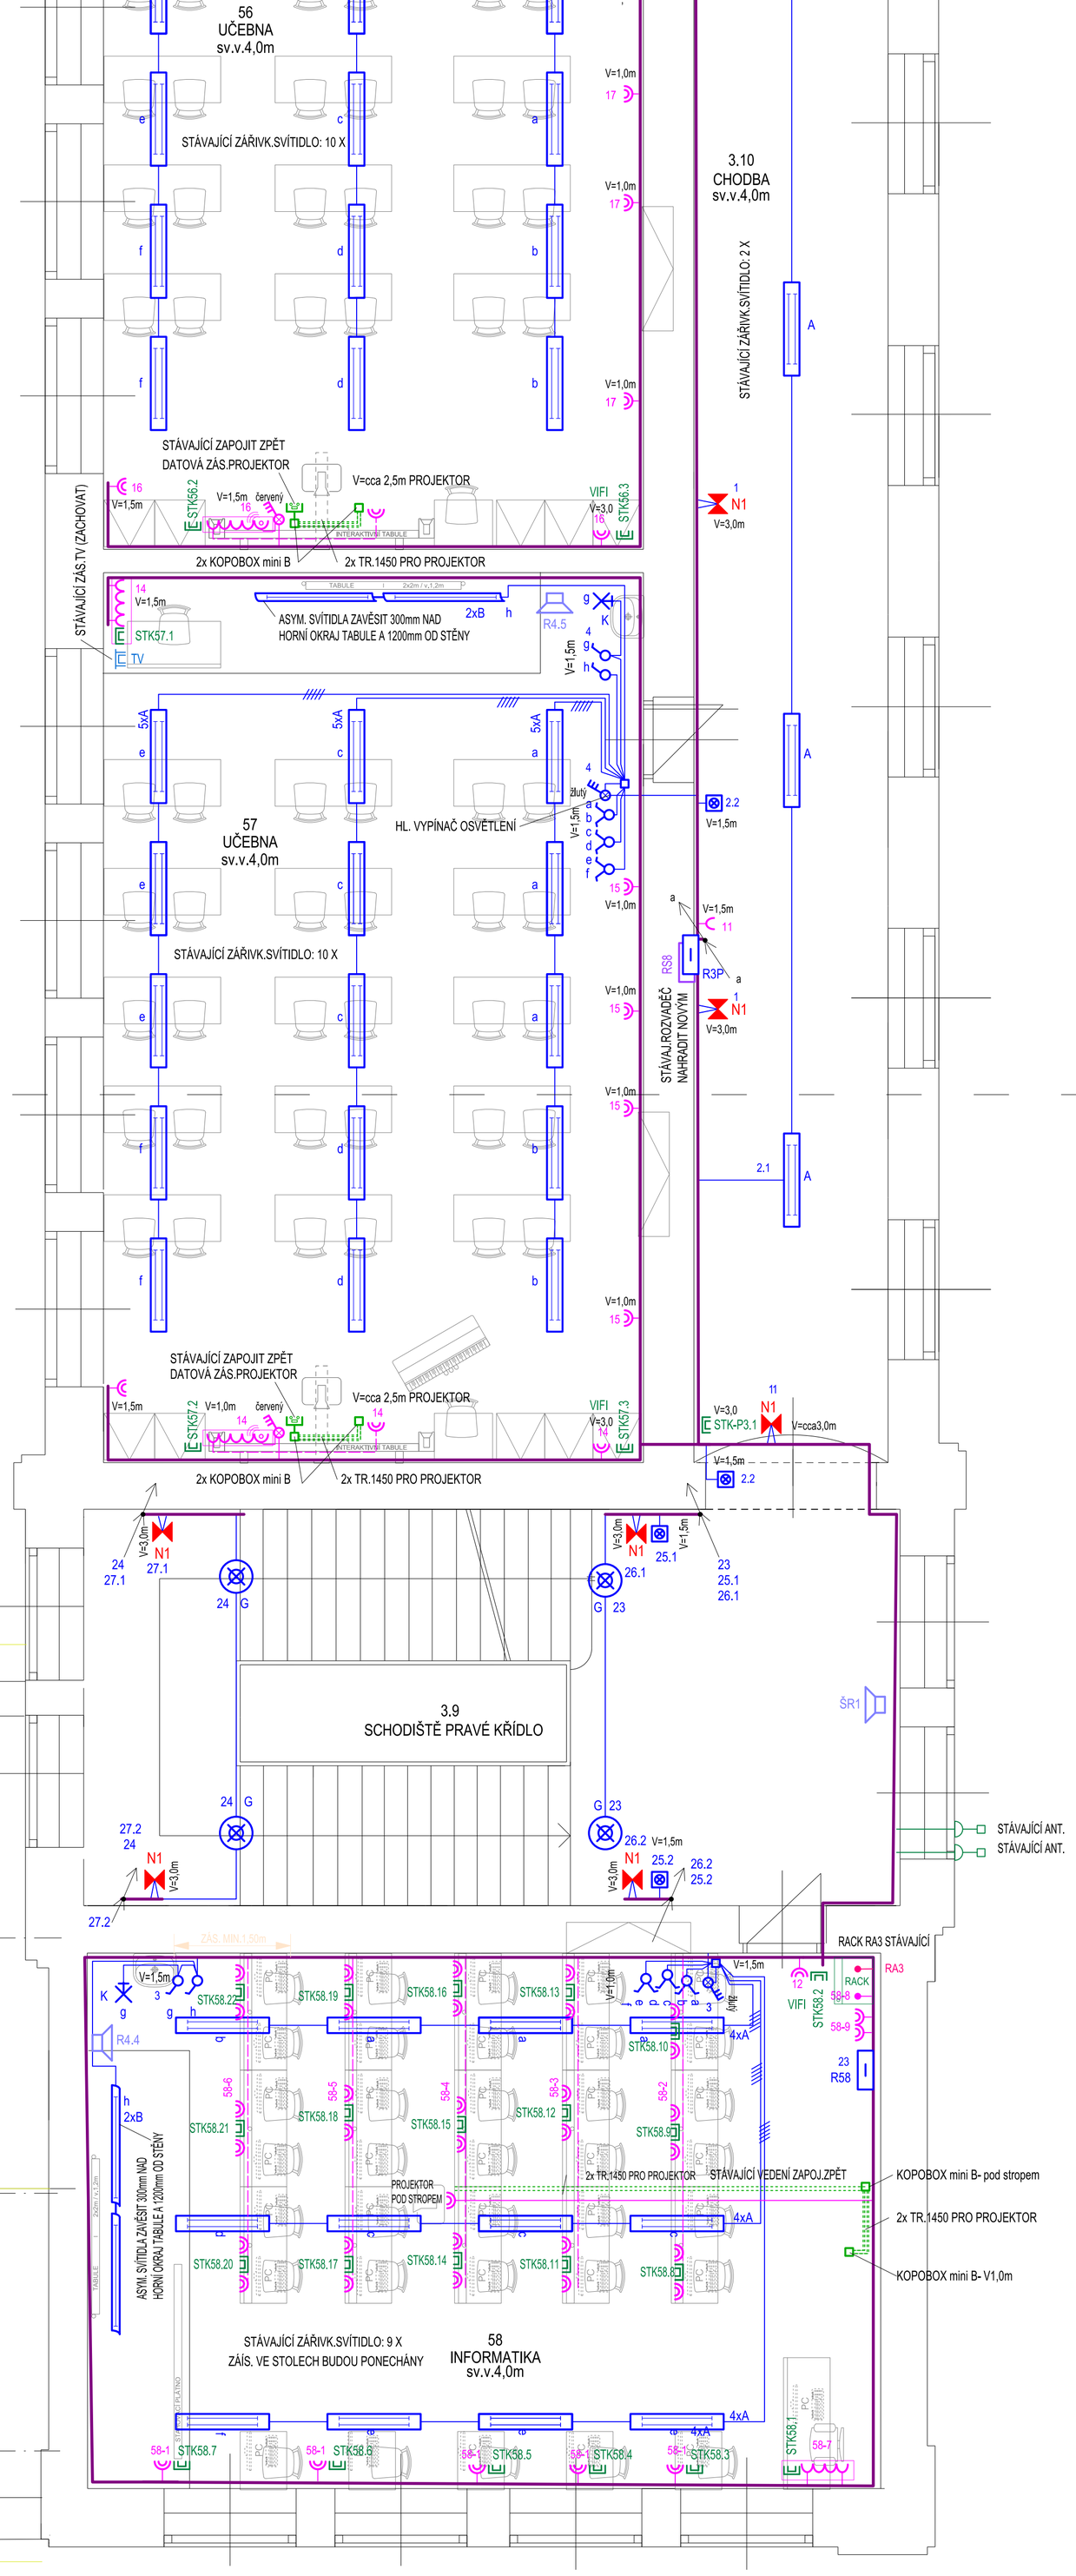

POZN.:
ROZVODNÁ SOUSTAVA. 3+N+PE stř. 50Hz, 400/230V / TN-C / TN-S
ZÁKLADNÍ OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM:
AUTOMAT.ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 332000-4-41.
DOPLNĚNÁ (ZVÝŠENÁ) OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM:
AUTOMAT.ODPOJENÍM OD ZDROJE A:
1) PROUDOVÝM CHRÁNIČEM 30mA
VNĚJŠÍ VLIVY: DLE ČSN 332000-5-51 , ČSN 332000-4-41 ed.2/Z1:
AB8 - VENKOVNÍ PROSTORY NECHRÁNĚNÉ PŘED ATM.VLIVY: -50 - +40°C
CA2 - KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY HOŘLAVÉ - KROV.
DLE ČSN 332000-7-701 - KOUPELNY, SPRCHY
DLE ČSN 332130 - UMÝVACÍ PROSTORY
BE2N1 - NEBEZPEČÍ POŽÁRU HOŘL.HMOT: ARCHIV
BC3 - ČASTÝ DOTYK SE ZEMÍ - VELKÉ MNOŽSTVÍ KOV HMOT: 1.PP
NORMÁLNÍ DLE TAB NA4 ČSN 33200-4-41
EL.INSTALACE: KABELY CYKY ULOŽENÝMI PŘEVÁŽNĚ POD OM.
NA / V HOŘLAVÝCH HMOTÁCH DLE ČSN 332312,

Zodp. proj.:	Drahomír Holoubek , IČ: 617 92 951		
Objednatel:			
Investor:	Základní škola Dukelských hrdinů, Moskevská 25, K.Vary		
KÚ: Karlovarský	MÚ: K.Vary	St.Ú: K.Vary	
Stavba:	ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUKELSKÝCH HRDINŮ MOSKEVSKÁ 25, KARLOVY VARY REKONSTRUKCE EL.INSTALACE		
Objekt:			
Dílčí část:	**D.1.4.4 - SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA**		
Obsah:	PŮDORYS 3.NP - PK		

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ
Drahomír Holoubek
Závodu míru 584 / 7, tel.:775 655 599
36017 KARLOVY VARY - STARÁ ROLE

Formát	
Datum	05 / 2015
Čís.zakázky	14 / 15
Proj.stupeň:	PROJEKT.DOKUM.
Měřítko:	Číslo výkresu: D.1.4.4 / 12