


PŪDORYS 1.PP

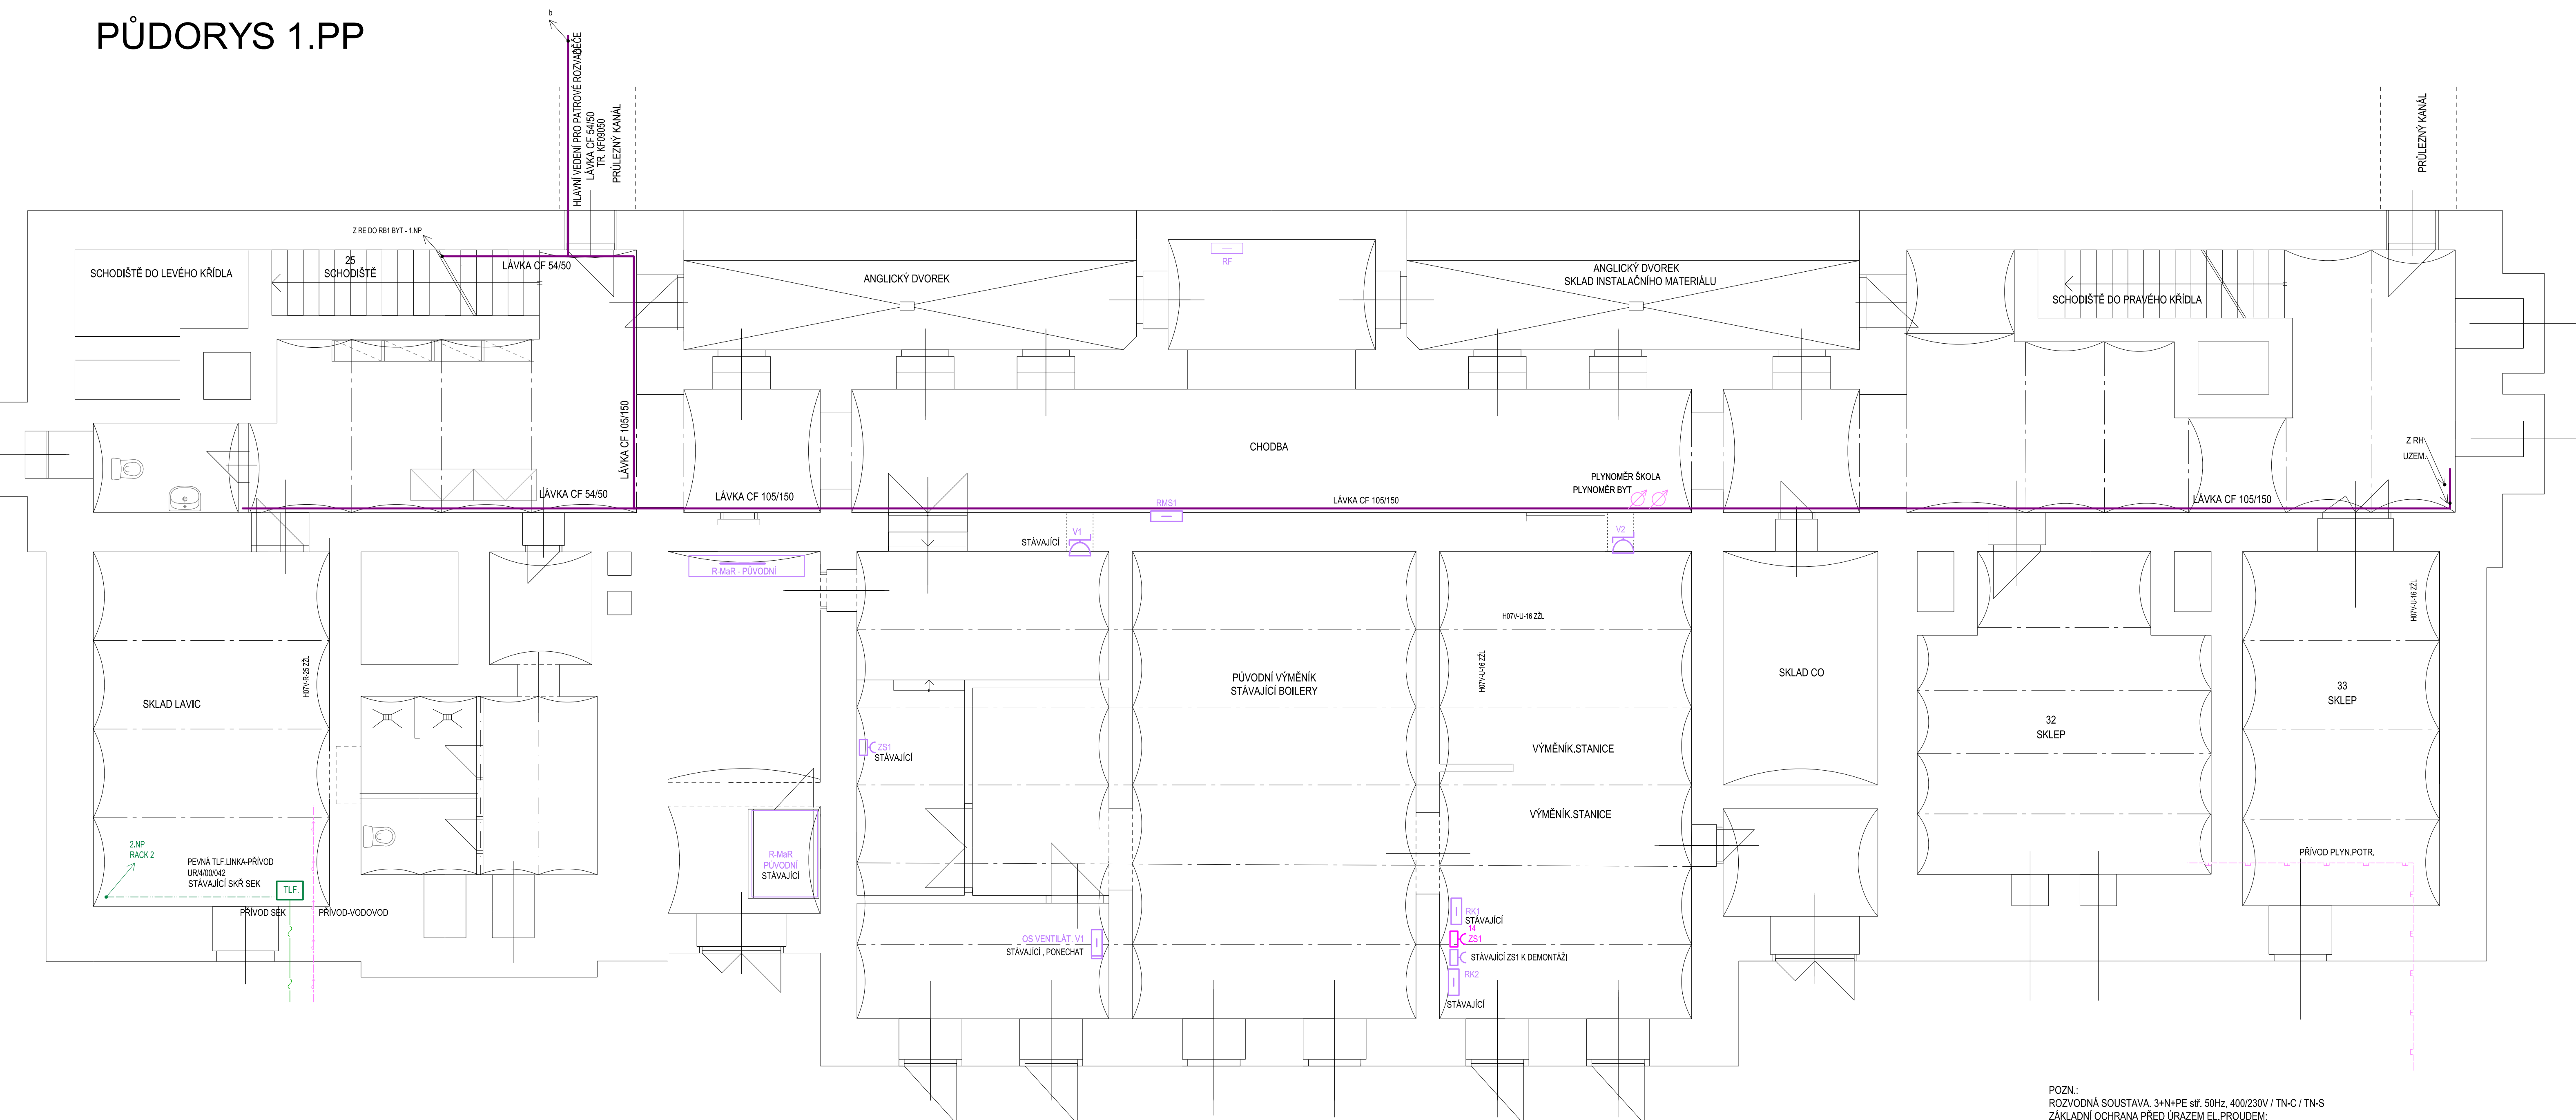

POZN.:  
ROZVODNÁ SOUSTAVA, 3+N+PE stř. 50Hz, 400/230V / TN-C / TN-S  
ZÁKLADNÍ OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM:  
AUTOMAT. ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 332000-4-41-e-02.  
DOPLNĚNÁ (ZVÝŠENÁ) OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM:  
AUTOMAT. ODPOJENÍM OD ZDROJE A:  
1) PROUDOVÝM CHRÁNĚNÍM 30mA  
VNĚJŠÍ VLEVE: DLE ČSN 332000-5-51-e-03, ČSN 332000-4-41-e-2:Z1:  
ABB - KVENKOVÍ PROSTORY NECHRÁNĚNE PŘED ATM.VLIVY: -50 - +40°C  
CAZ - KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY HOLÁŘVE - KROV.  
DLE ČSN 332000-7-701-e-02 - KOUPELNY, SPRCHY  
DLE ČSN 332190-e-02 - KUCHYŇSKÉ A KUCHYŇSKÉ PROSTORY  
BZC1 - NEBEZPĚČÍ POŽÁRU (ARHIV)  
BZC3 - ČÁSTY DOTYK SE ZEMÍ - VELKÉ MNOŽSTVÍ KOV HMOT: 1.PP  
NORMÁLNÍ DLE TAB N44 ČSN 332000-4-41-e-02  
EL.INSTALACE: KABELY KUPY ULOŽENÝM PŘEVAŽNĚ POD OM,  
NA / V HOLÁŘVÁCH HMOTACH DLE ČSN 332312.

ZMĚNA 20-04-2019

Zodp. proj.: Drahomír Holoubek , IČ: 617 92 951		<b>PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ</b> Drahomír Holoubek Závodu míru 584 / 7, tel.775 655 599 36017 KARLOVY VARY - STARÁ ROL	
Objednatel:			
Investor: Základní škola Dukelských hrdinů, Moskevská 25, K.Vary			
KÚ: Karlovarský	MÚ: K.Vary	St.Ú: K.Vary	Formát
Stavba: ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUKELSKÝCH HRDINŮ MOSKEVSKÁ 25, KARLOVY VARY REKONSTRUKCE EL.INSTALACE			Datum 05 / 2015 Čís.zakázky 14 / 15
Objekt:			Proj.stupeň: PROJEKT.DOKUM.
Dílčí část: D.1.4.4 - SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA			Měřítko: Číslo výkresu:
Obsah: PŮDORYS 1.PP			D.1.4.4 / 4