


ROZVADĚČ R2L

ZMĚNA 20-04-2019



POZN.: PŘEDPOKLÁDANÉ ZAPOJENÍ ROZVADĚČE
ROZVADĚČ PRO SILNOPROUDÉ ZAŘÍZENÍ
ROZVADĚČ: ZAPUŠTĚNÝ S DVEŘMI A VNITŘNÍM KRYTEM
ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+N+PE stř. 50Hz, 400/230V /TN-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM: IZOLACÍ, KRYTÍM,
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 332000-4-41
TYP: EATON BF - U 6 /144 - C
ROZMĚR: 6 X 24 M
KRYTÍ: IP 30
INSTALOVANÝ PŘÍKON: P_i = 45,7 kW
SOUDOBY PŘÍKON: P_s = 22,0 kW
KAŽDOU ŽILU OZNAČIT NÁVLAČKOU S ČÍSLEM OBVODU.

ZMĚNA 20-04-2019


Zodp. proj.:	Drahomír Holoubek , IČ: 617 92 951				PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ Drahomír Holoubek Závodu míru 584 / 7, tel.:775 655 599 36017 KARLOVY VARY - STARÁ ROLE	
Objednatel:					Formát	
Investor:	Základní škola Dukelských hrdinů, Moskevská 25, K.Vary				Datum	05 / 2015
KÚ:	Karlovarský	MÚ:	K.Vary	St.Ú:	K.Vary	Čís.zakázky 14 / 15
Stavba:	ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUKELSKÝCH HRDINŮ MOSKEVSKÁ 25, KARLOVY VARY REKONSTRUKCE EL.INSTALACE				Proj.stupeň: PROJEKT.DOKUM.	
Objekt:					Měřítko:	Číslo výkresu: D.1.4.4 / 17
Dílčí část:	D.1.4.4 - SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA					
Obsah:	ROZVADĚČ R2L					


ROZVADĚČ R2L


ZMĚNA 20-04-2019

List 1 / 5

L1, L2, L3, ///

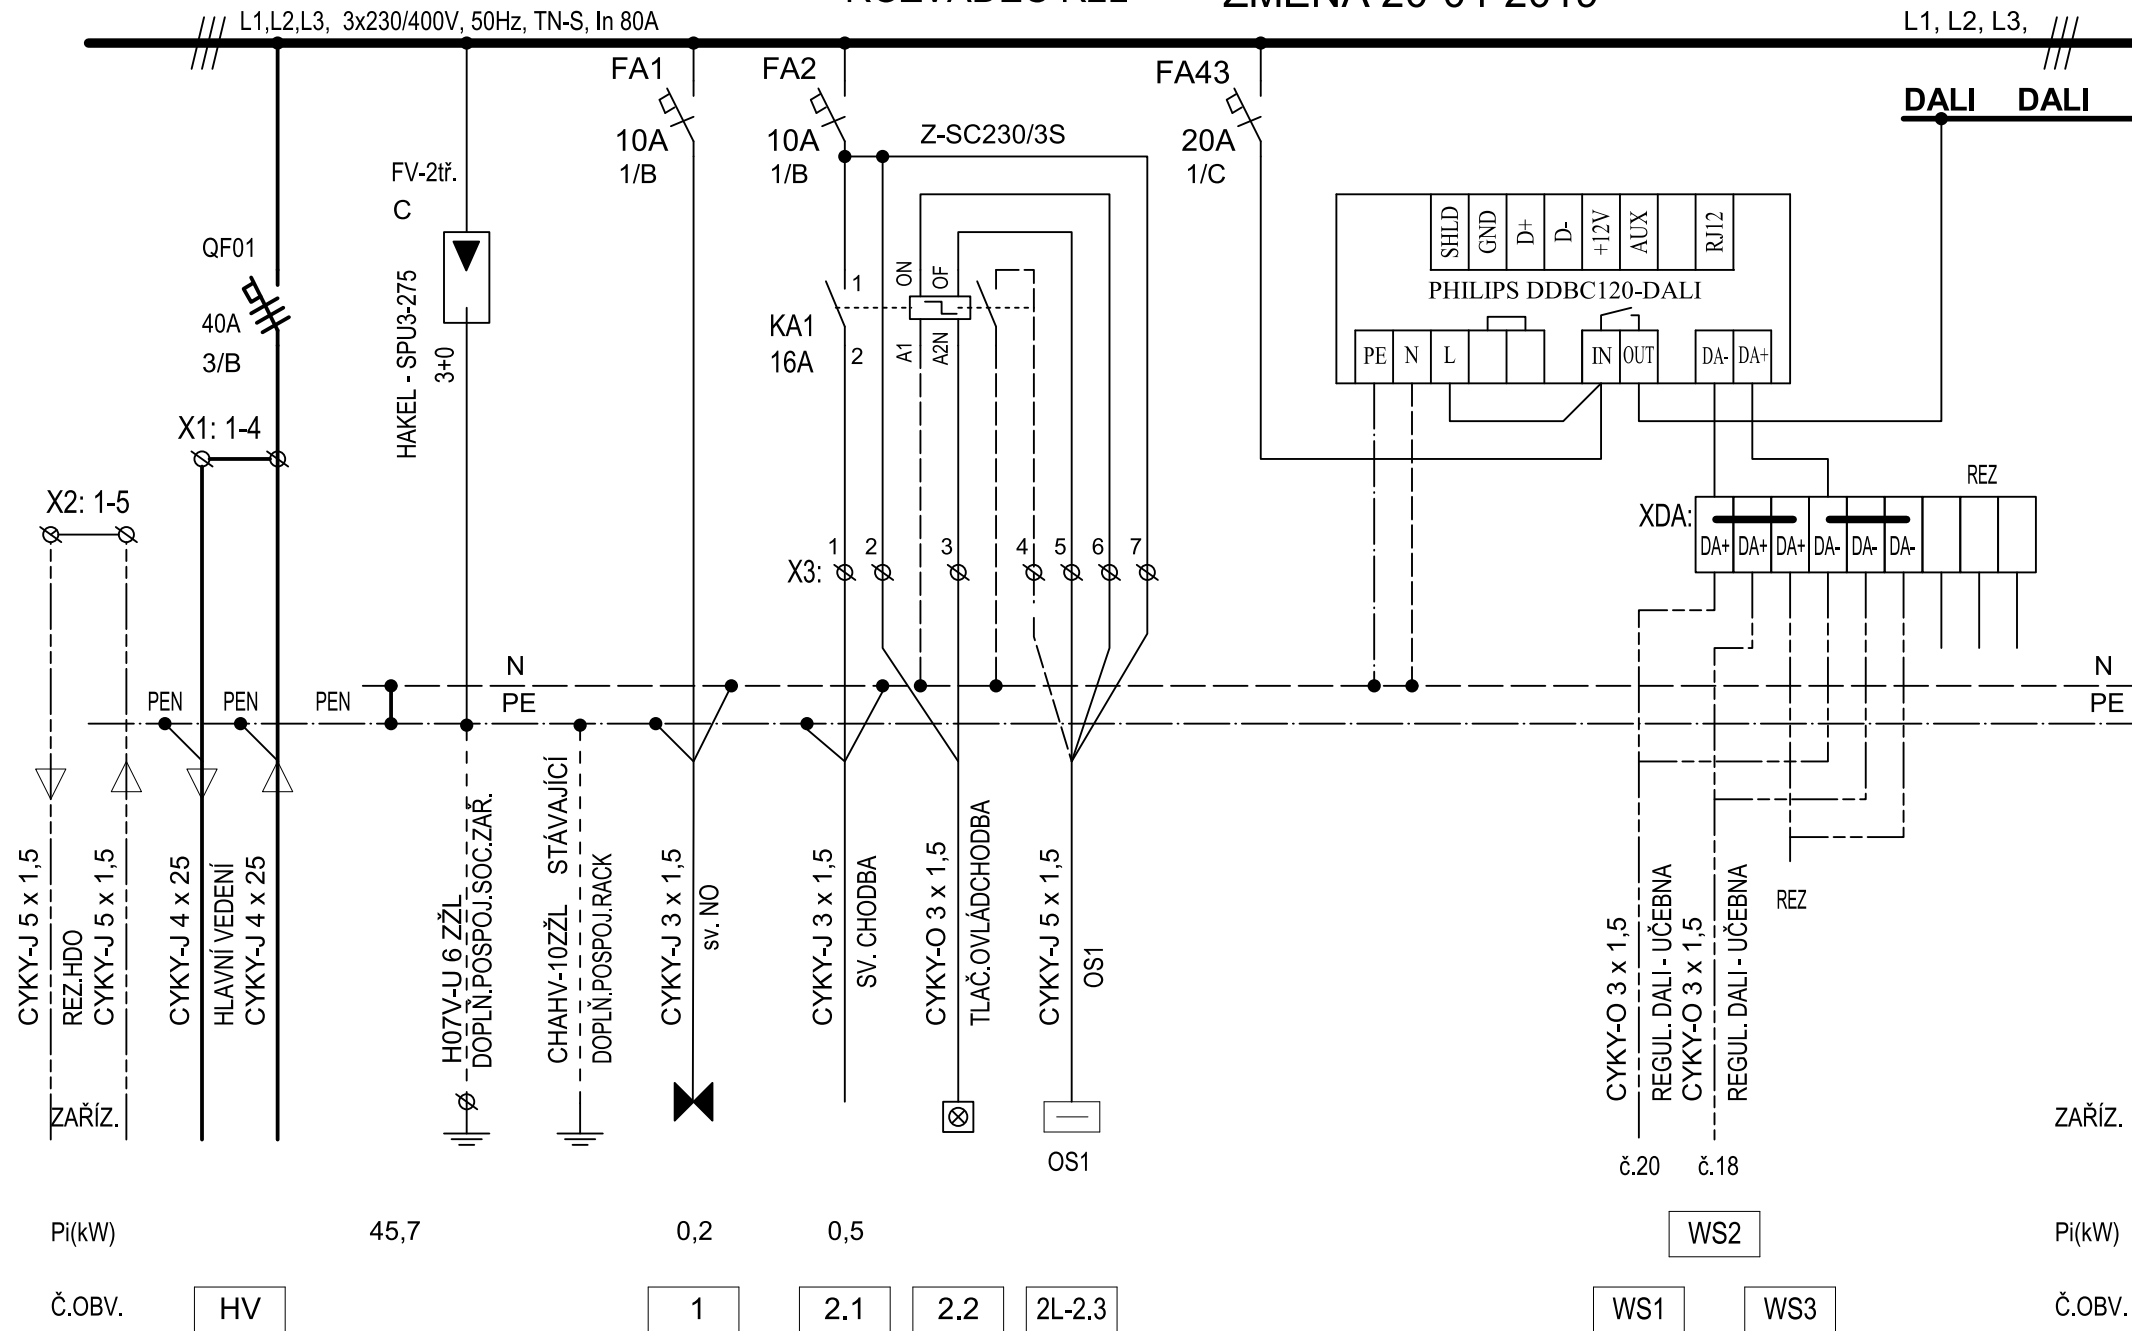






ROZVADĚČ R2L

ZMĚNA 20-04-2019

List 4 / 5



ROZVADĚČ R2L ZMĚNA 20-04-2019

