


ROZVADĚČ R1L


ZMĚNA 09-03-2019



POZN.: PŘEDPOKLÁDANÉ ZAPOJENÍ ROZVADĚČE  
ROZVADĚČ PRO SILNOPROUDÉ ZAŘÍZENÍ  
ROZVADĚČ: ZAPUŠTĚNÝ S DVEŘMI A VNITŘNÍM KRYTEM  
ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+N+PE stř. 50Hz, 400/230V /TN-S  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM: IZOLACÍ, KRYTÍM,  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 332000-4-41  
TYP: EATON BF - U 6 /144 - C  
ROZMĚR: 6 X 24 M  
KRYTÍ: IP 30  
INSTALOVANÝ PŘÍKON: P<sub>i</sub> = 13,5 kW  
SOUDOBY PŘÍKON: P<sub>s</sub> = 10,0 kW  
KAŽDOU ŽÍLU OZNAČIT NÁVLAČKOU S ČÍSLEM OBVODU.


ZMĚNA 20-04-2019

Zodp. proj.: Drahomír Holoubek , IČ: 617 92 951				<b>PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ</b> Drahomír Holoubek Žávodní míru 584 / 7, tel.:775 655 599 36017 KARLOVY VARY - STARÁ ROLE	
Objednatel:				Formát	
Investor: Základní škola Dukelských hrdinů, Moskevská 25, K.Vary				Datum	05 / 2015
KÚ:	Karlovarský	MÚ:	K.Vary	St.Ú:	K.Vary
Stavba: ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUKELSKÝCH HRDINŮ MOSKEVSKÁ 25, KARLOVY VARY REKONSTRUKCE EL.INSTALACE				Čís.zakázky	14 / 15
Objekt:				Proj.stupeň: PROJEKT.DOKUM.	
Dílní část: D.1.4.4 - SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA				Měřítko:	Číslo výkresu: D.1.4.4 / 17
Obsah: ROZVADĚČ R1L					

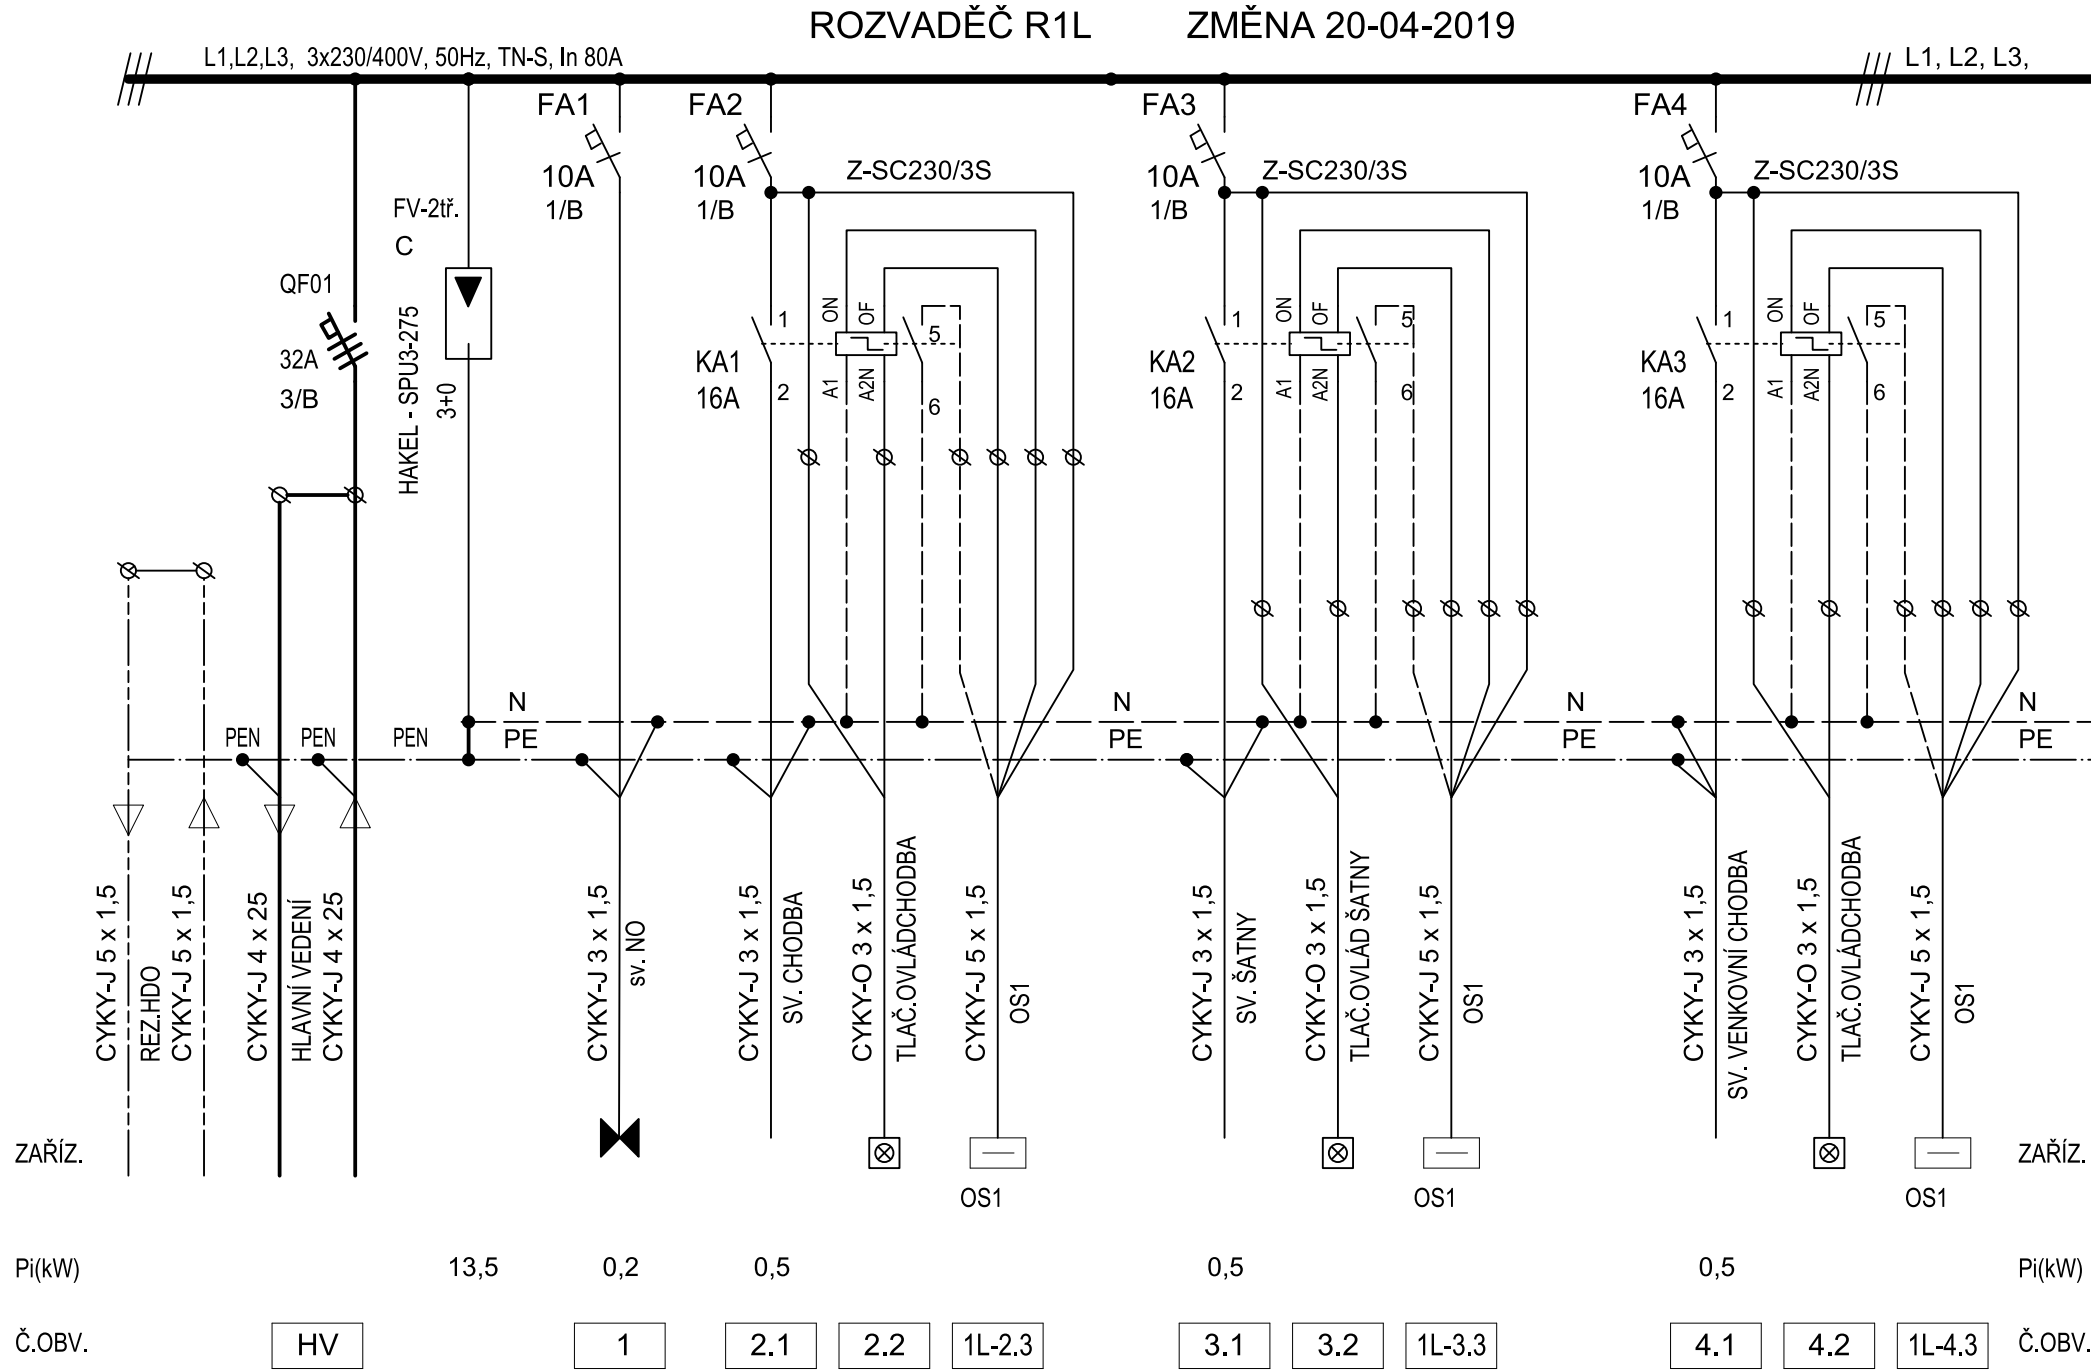

ZMĚNA 20-04-2019

L1, L2, L3,

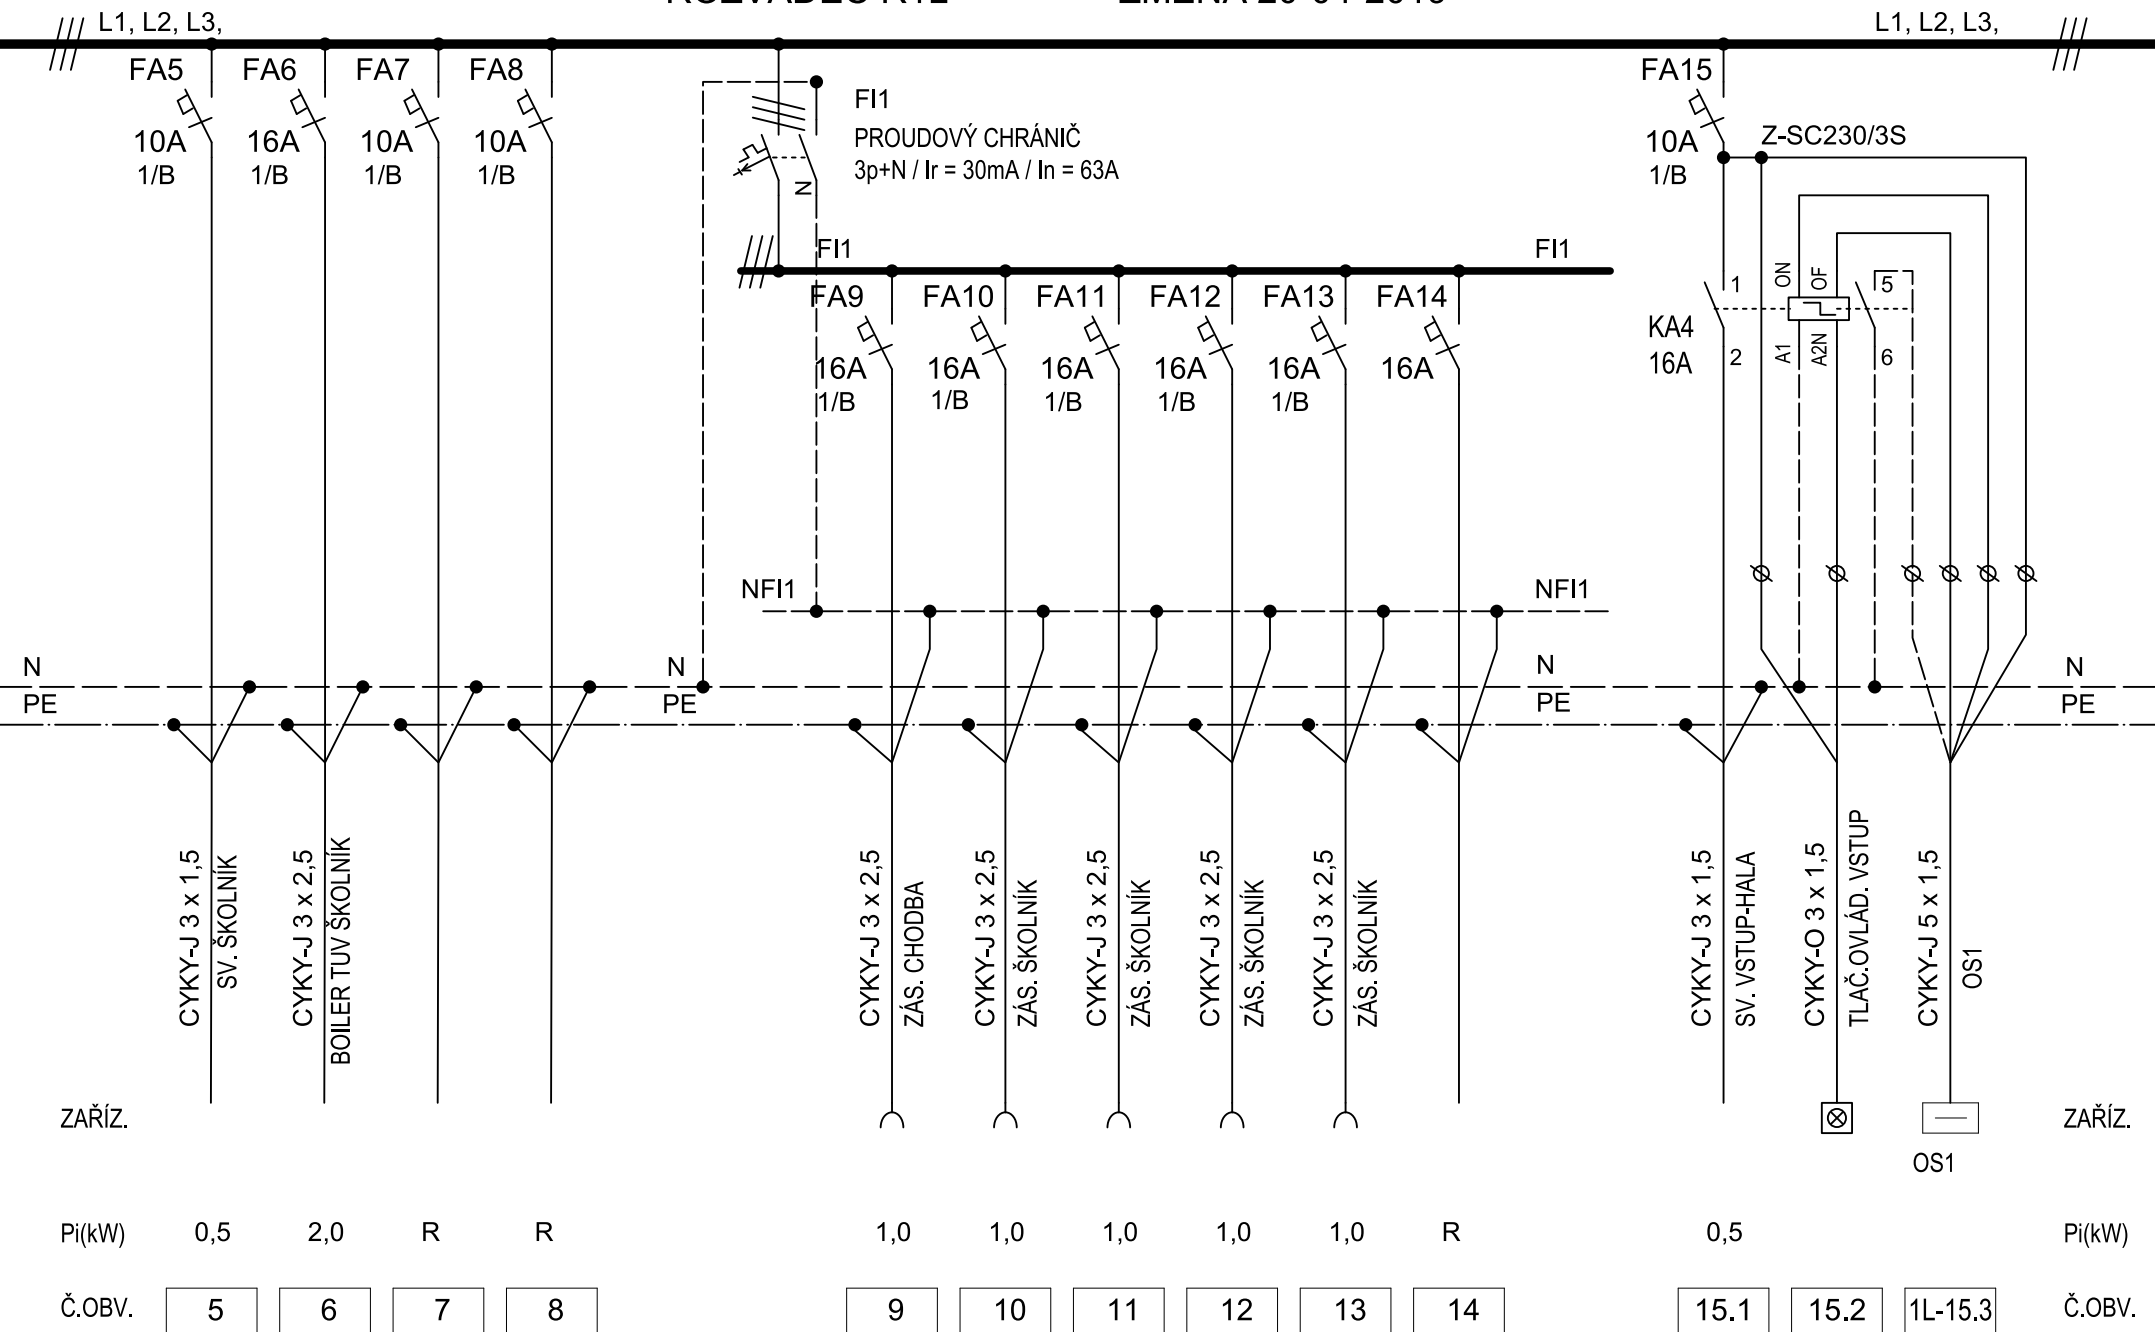

## ROZVADĚČ R1L

ZMĚNA 20-04-2019

List 3 / 3

