


STÁVAJÍCÍ

ROZVADĚČ RH - ZMĚNA 09-03-2019



POZN.:
 ROZVADĚČ: STÁVAJÍCÍ OCEP-Z
 ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN stř. 50Hz, 400/230V /TN-C
 RE - OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM: DLE PPDS ČEZ a.s.
 RH - OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM: DLE ČSN 332000-4-41 ed.2
 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE.

TYP: OCEP-Z

ROZMĚR:

KRYTÍ: IP 40/20

KAŽDOU ŽÍLU OZNAČIT NÁVLAČKOU S ČÍSLEM OVBODU.

ZAPOJENÍ ROZVADĚČE RE MUSÍ ODPOVÍDAT PPDS ČEZ a.s.

ZMĚNA


ZMĚNA 20-04-2019

Zodp. proj.: Drahomír Holoubek , IČ: 617 92 951		PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ Drahomír Holoubek Závodu míru 584 / 7, tel.:775 655 599 36017 KARLOVY VARY - STARÁ ROLE	
Objednatel:		Formát	
Investor: Základní škola Dukelských hrdinů, Moskevská 25, K. Vary		Datum	11 / 2016
KÚ: Karlovarský	MÚ: K.Vary	Čís.zakázky	14 / 15
Stavba: ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUKELSKÝCH HRDINŮ MOSKEVSKÁ 25, KARLOVY VARY REKONSTRUKCE EL.INSTALACE		Proj.stupeň: PROJEKT.DOKUM.	
Objekt:			
Dílčí část: D.1.4.4 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		Měřítko:	Číslo výkresu: D.1.4.4 / 16
Obsah: STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ RE-RH			

STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ RE - ZMĚNA 22-11-2016

neměřenou část - zaplombovat

List 1 / 4

L1, L2, L3, 

3x400V/230V, 50Hz, In 200A, Ik 25kA

ZAŘÍZ.

Pi (kW)


Č.OBV.

CYKY-J 4 x 70

PŘÍVOD Z POJ.SKŘ

POJ. SKŘ. ČEZ DISTRI a.s.
HL."VYPÍNAČ" OBJEKTU
- DLE PPDS ČEZ a.s.
POJ. MAX.160A

55,0

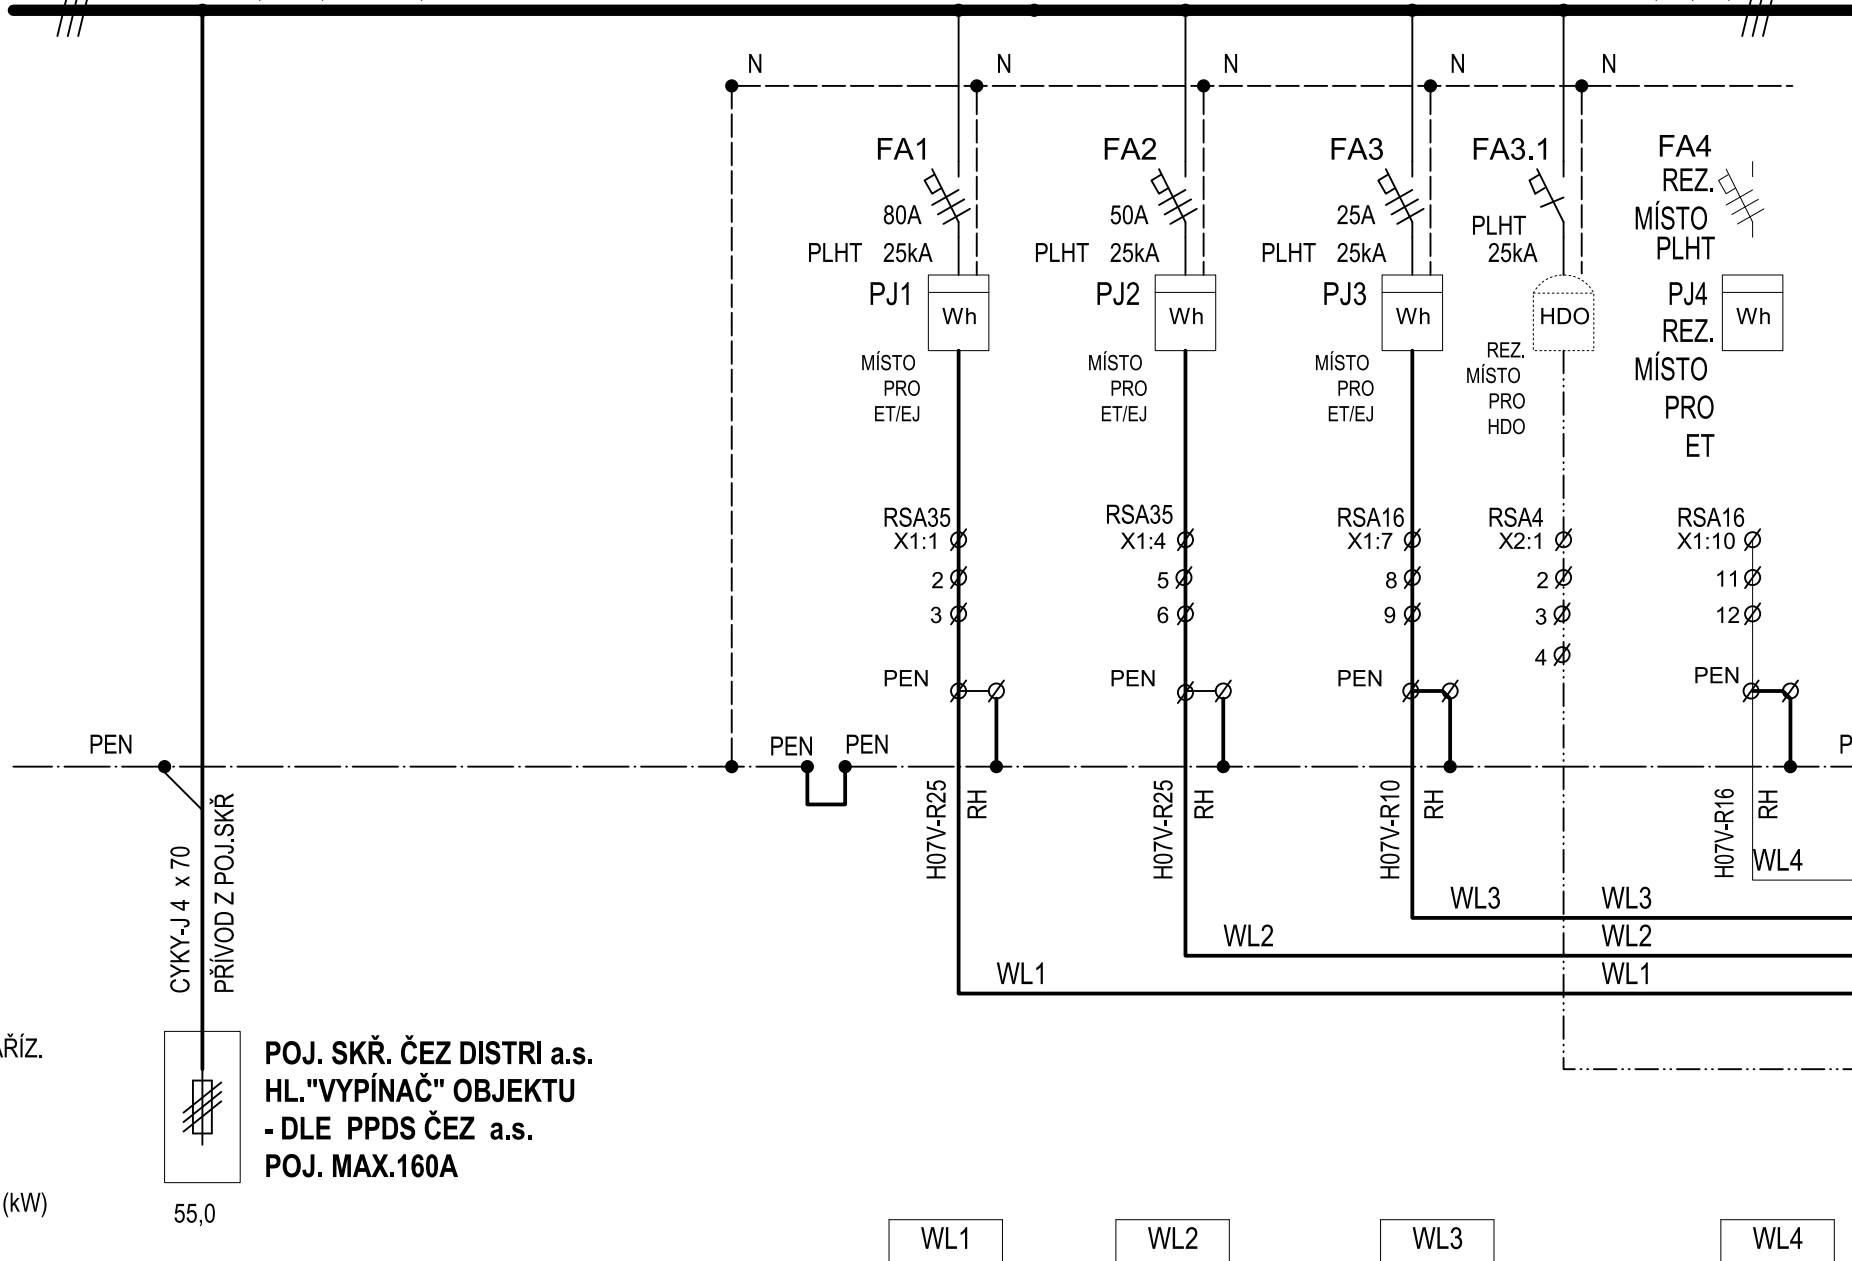



WL1

WL2

WL3

WL4





ROZVADĚČ RH - ZMĚNA 20-04-2019
MĚŘENÁ ČÁST

List 4 / 4

UPS 230V AC

UPS 230V AC

KA11.4 SPIN.RELÉ

KA11.4
6A

1-CXKH-V-O 5 x 1,5

RACK RA6 + RACK WIFI

1-CXKH-V-O 5 x 1,5

1. NP ŠKOLNÍK (35)

RA6 - RACK WIFI RA-REZ.
HL.VYP PRO RACK 6 - REZ.
BLOKOVACÍ KONTAKT