




Zodpovědný projektant:		Vypracoval:			PROJEKTANT AKCE:
Klímešová Miroslava		Klímešová Miroslava			
Kraj:	karlovarský	SÚ:	Karlovy Vary	M. Klímešová - 3D PROJEKT	
Investor: Statutární město Karlovy Vary Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary				Úvalská 604/2, 360 09 K. Vary IČO: 722 70 179, Tel. 731 409 028	
Akce:	KARLOVY VARY, ZŠ J.A. KOMENSKÉHO – zařízení silnoproudé elektrotechniky a elektronické komunikace			Formát: -	Číslo paré:
				Stupeň: DPS	
				Č. zak.: E-180127	
				Datum: 04/2018	
Objekt:	D1.4a Silnoproudá elektroinstalace			Měřítko: -	
Název:	DRUŽINA ROZVADĚČE RE/RH, D-R1			Číslo výkresu:	D1.4 / 8

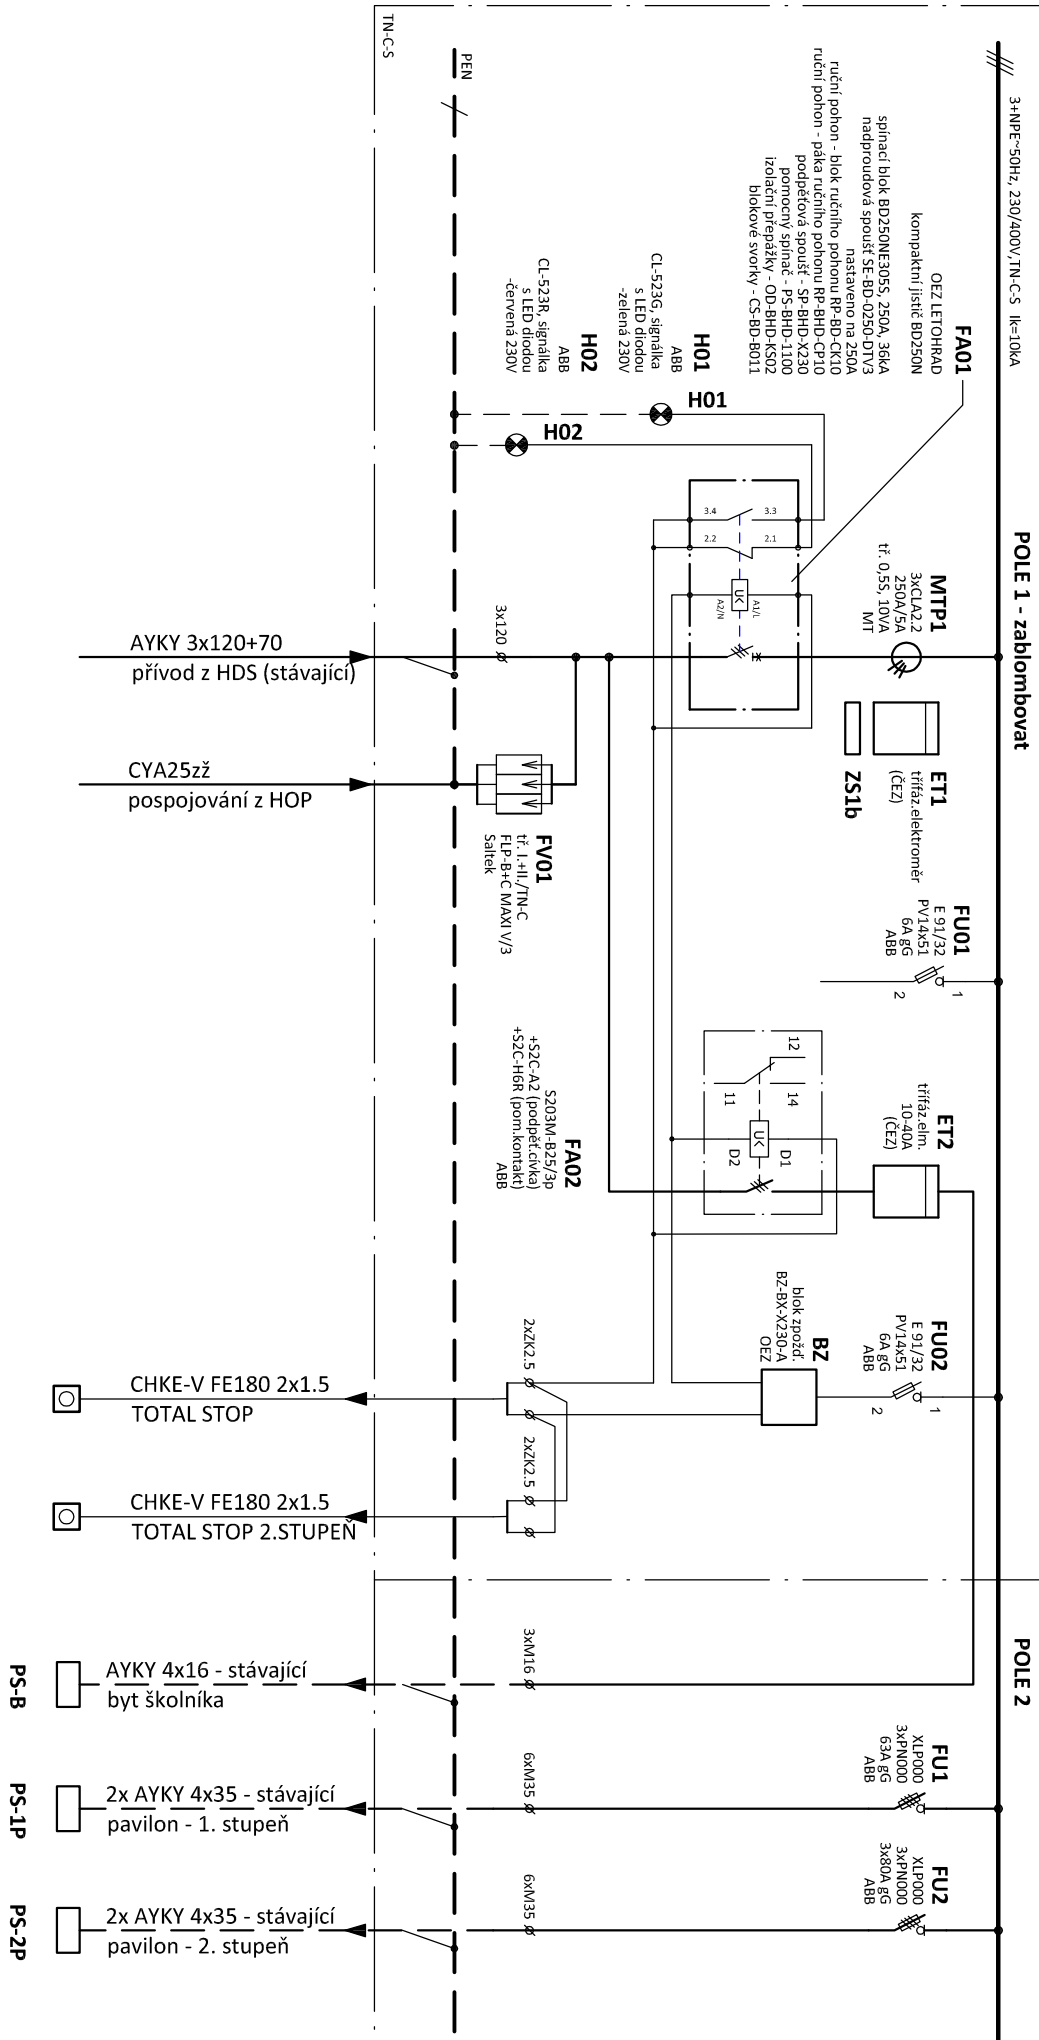

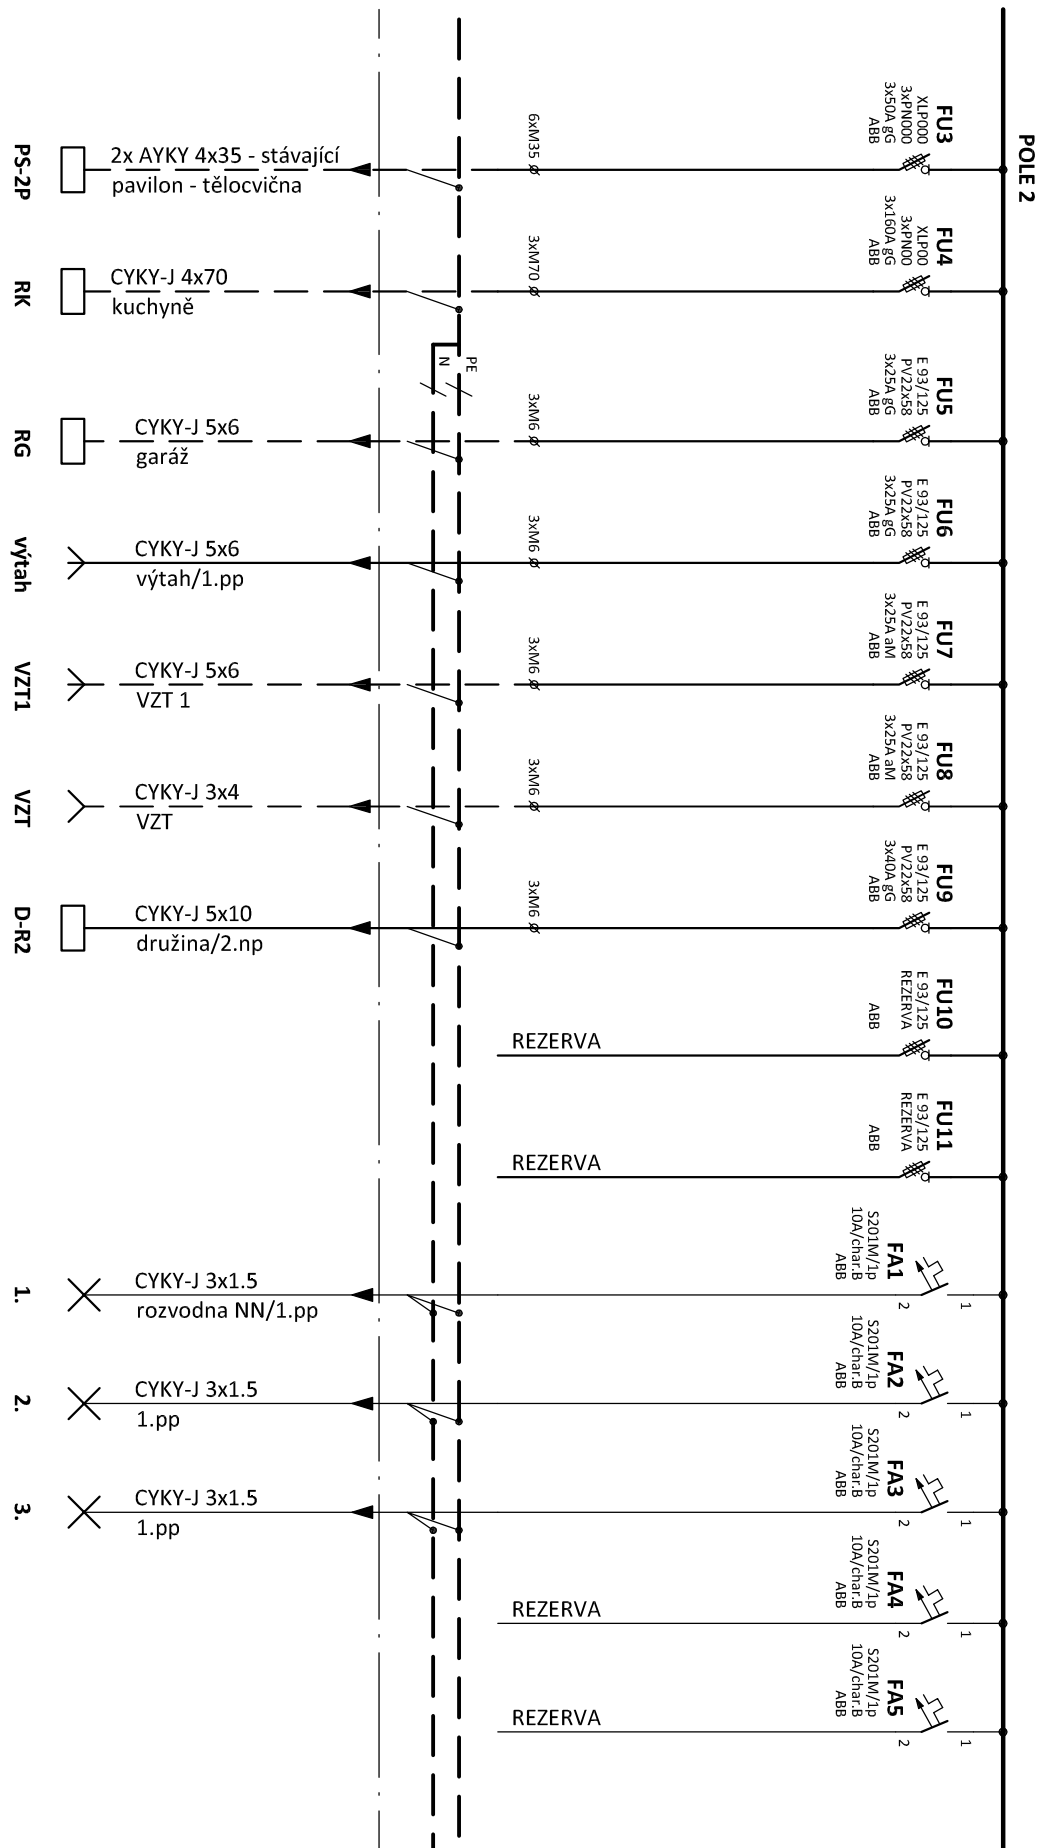

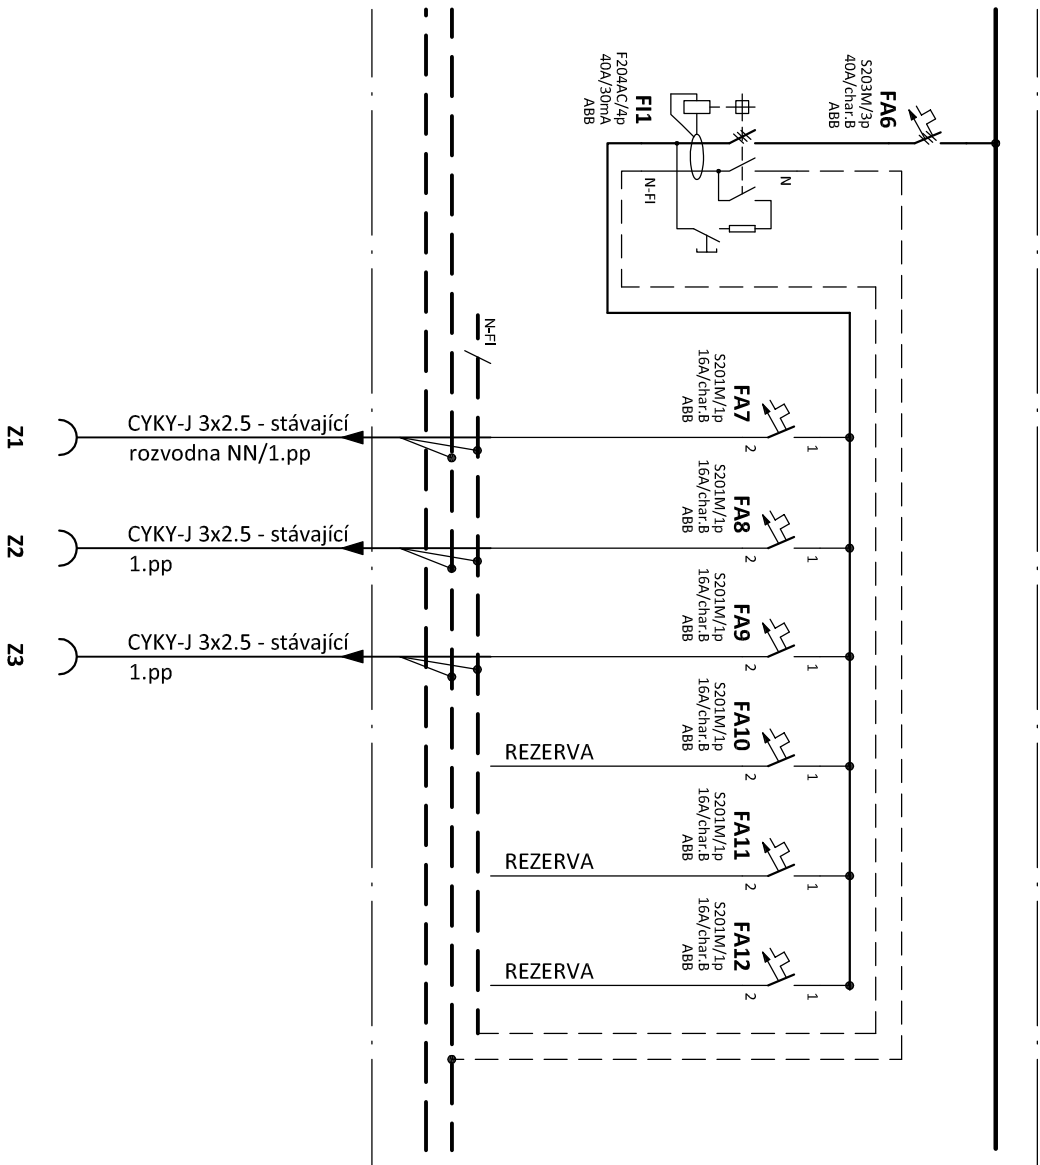


2x skříň řadová fy ABB, typ Triline 3/8R4
s dveřmi, vč. příslušenství
Rozměry : š/v/hl 864/ 1913/ 465
Krytí: IP41/20, IK10, tř. I


POLE 1 - RE/elektronická rozvodnice - ČEZ (zabírnobovat)
POLE 2 - RH/hlavní rozvaděč areálu


POZNÁMKA:



Napěťová soustava:
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-C-S

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí
dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:
při poruše - automatickým odpojením
doplňková ochrana - proudový chránič
- doplňujícím ochranným pospojováním

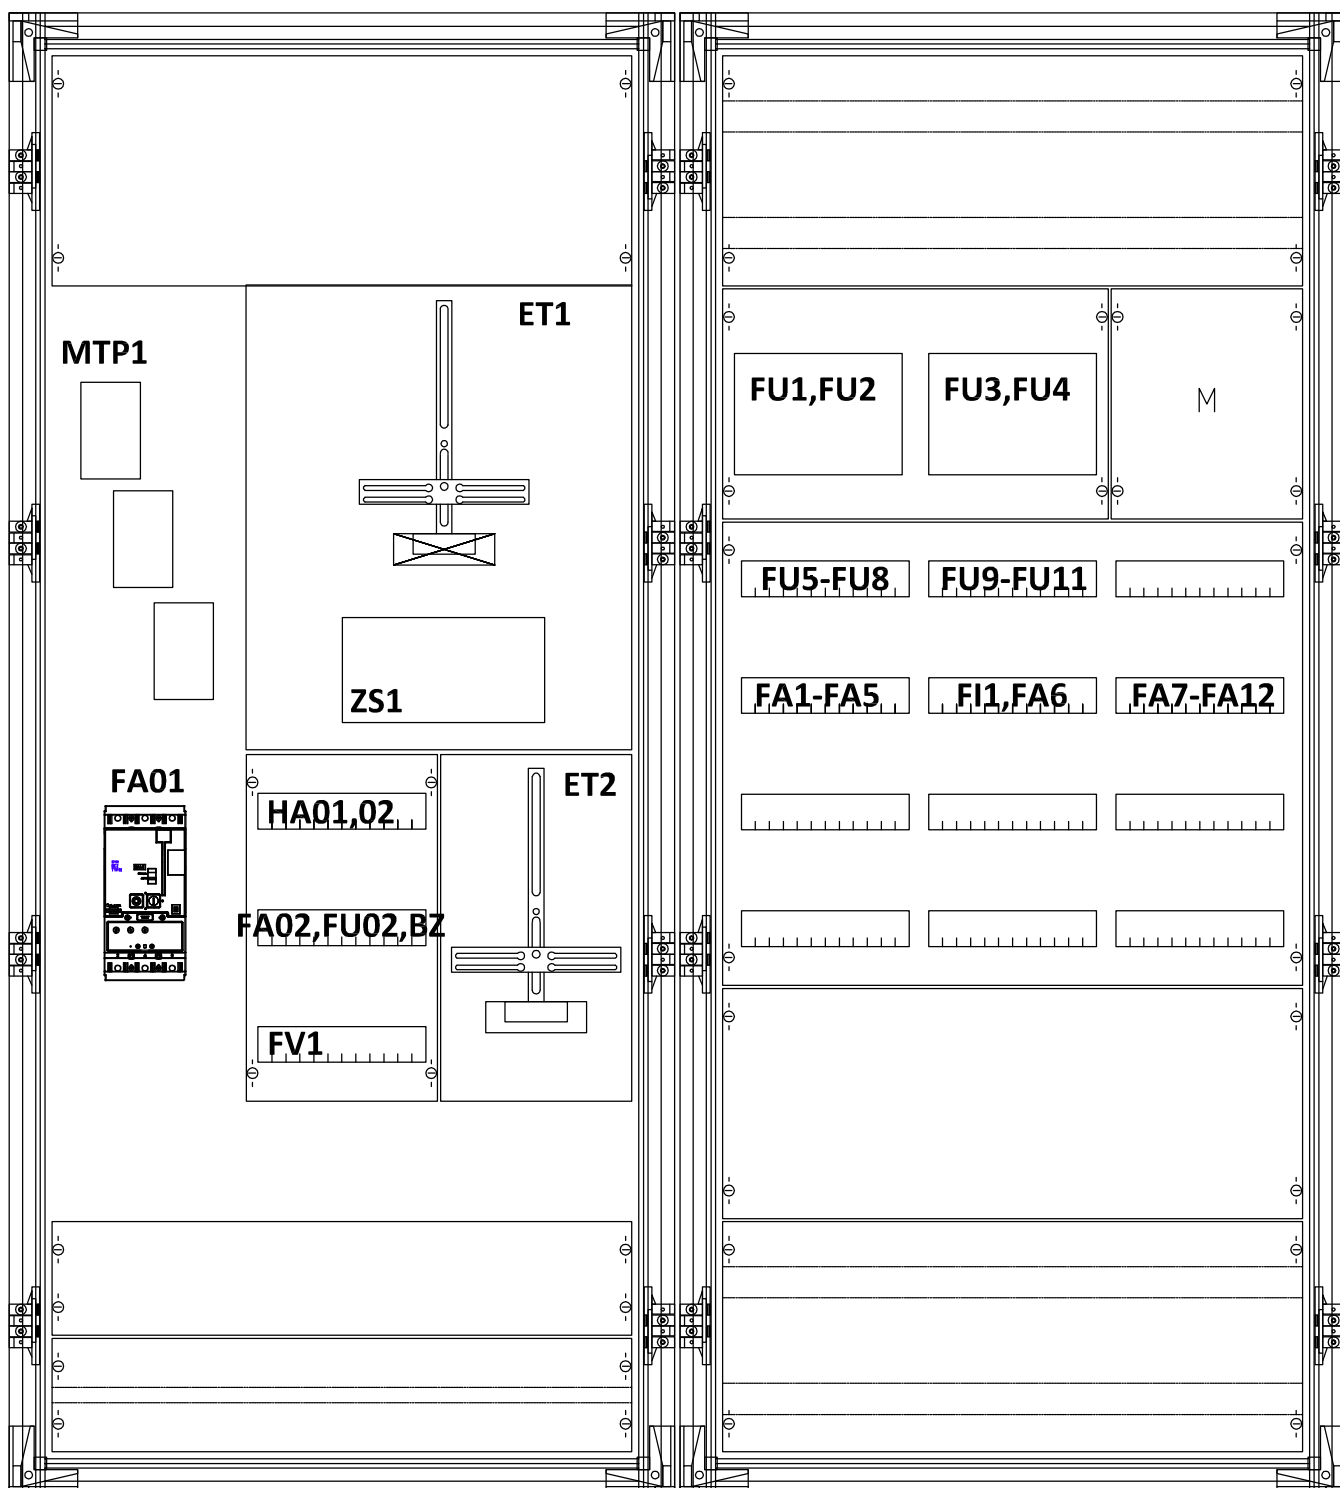



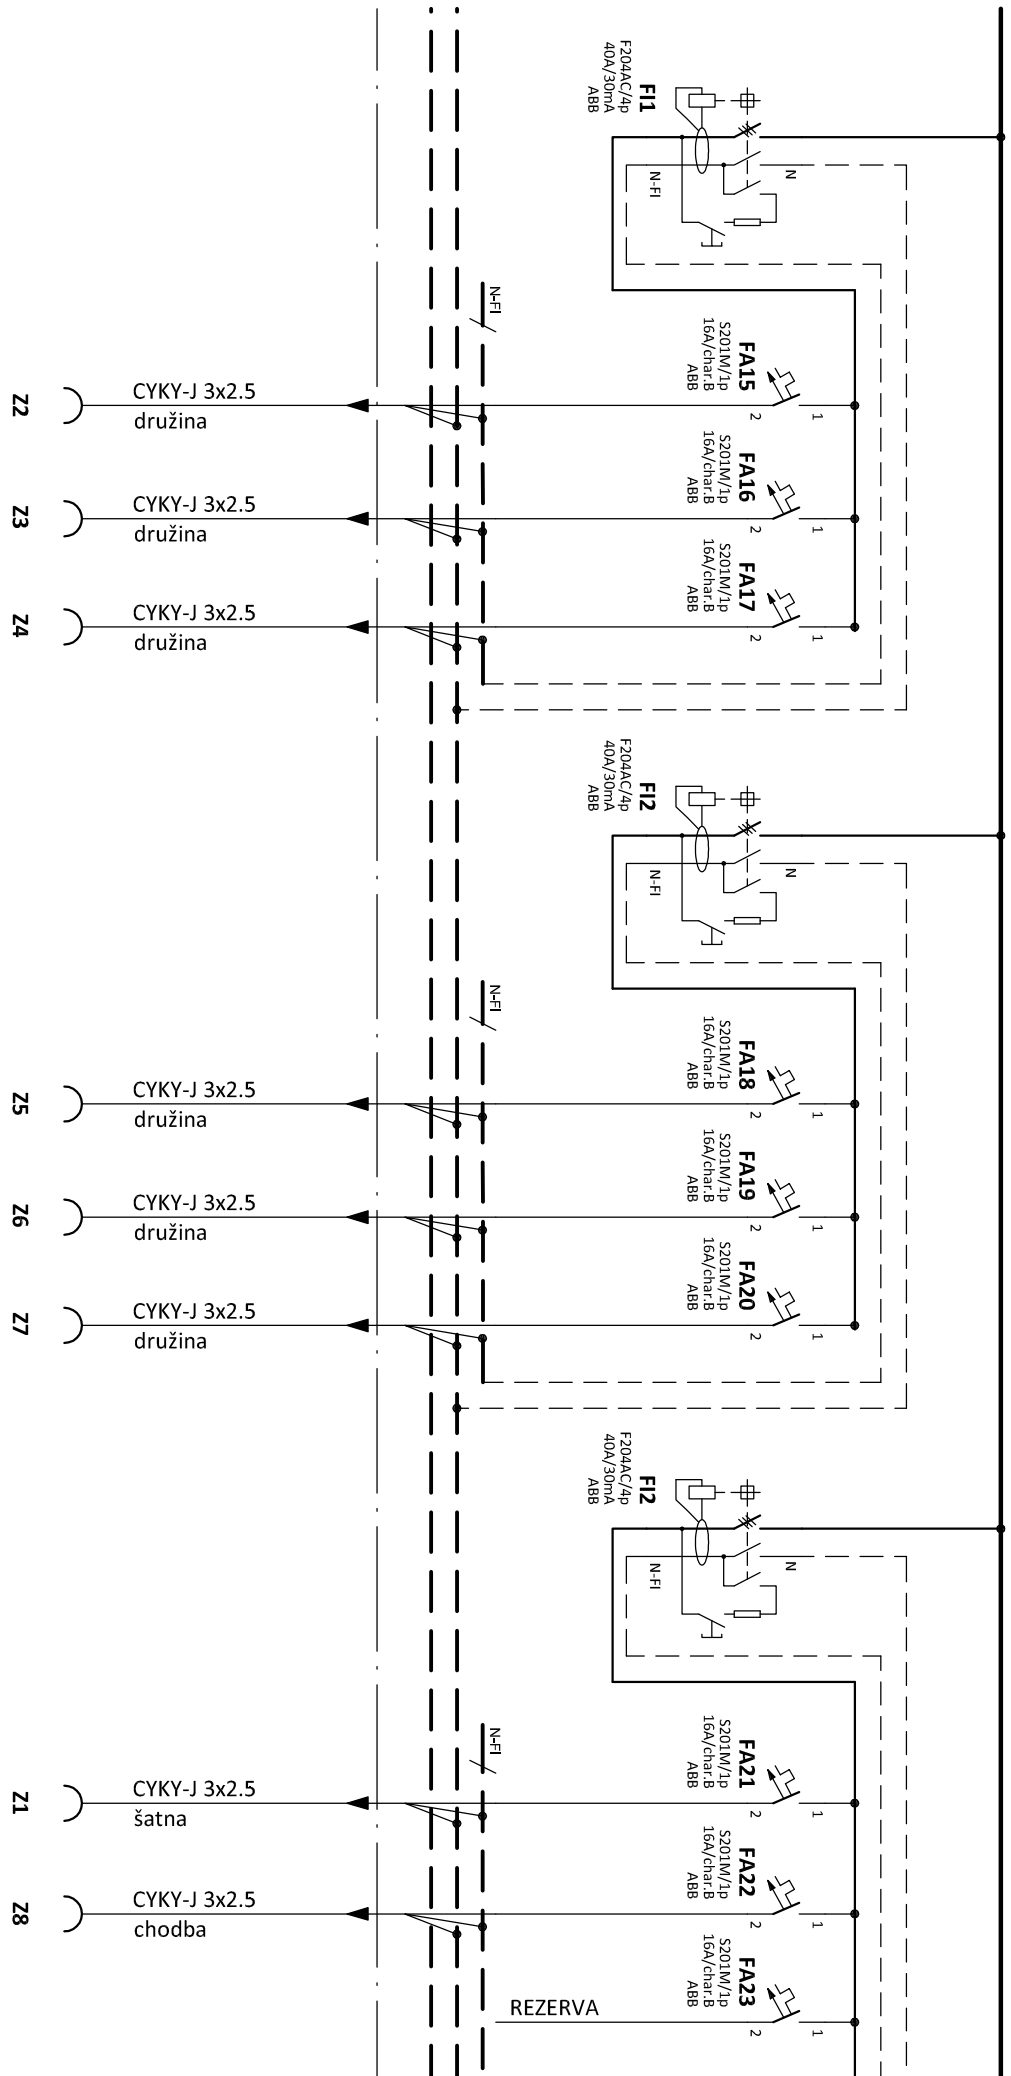



Oceloplechová rozvodnice s
polykarbonátovou izolací
pod omítku, fy ABB, typ U52, s plnými dvířky
2x5.řad, 120 modulů
Rozměry: š/v/hl 560/834/120
Krytí: IP31/20

POZNÁMKA:

Napěťová soustava:
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-S

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí
dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:
při poruše - automatickým odpojením
doplňková ochrana - proudovými chrániči
- doplňujícím ochranným pospojováním