




SCHÉMA HLAVNÍCH ROZVODŮ

PROVEDENO V 1.ETAPĚ

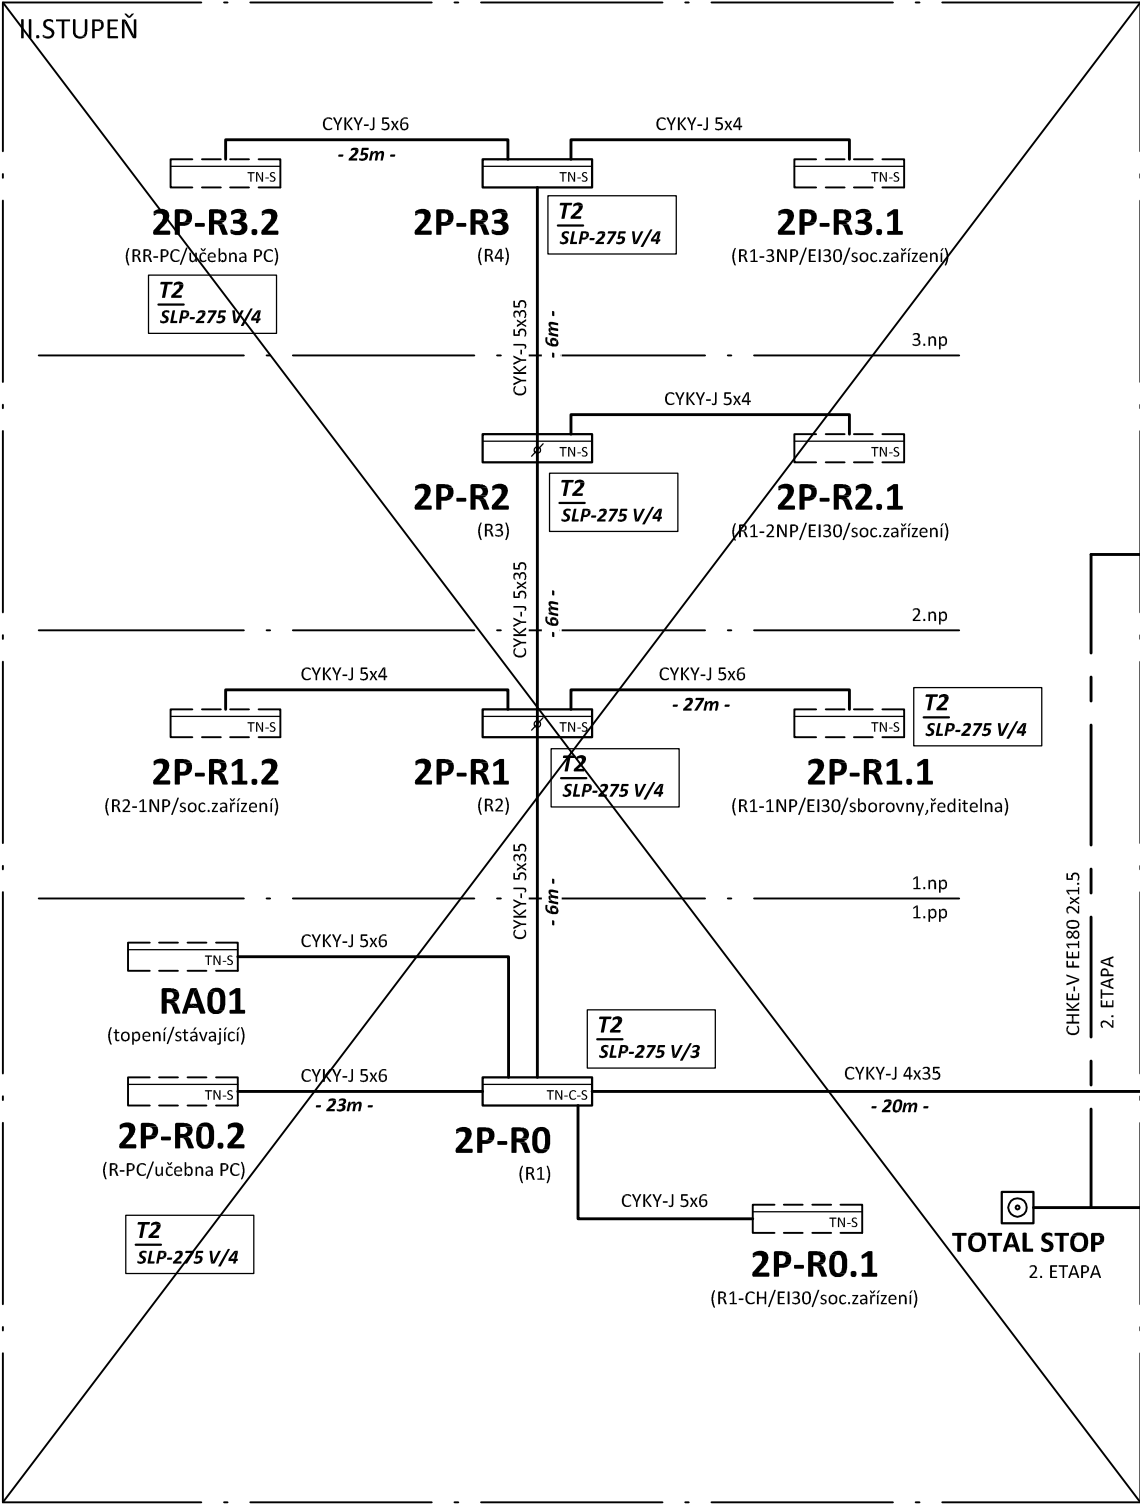


3.ETAPA


3.ETAPA

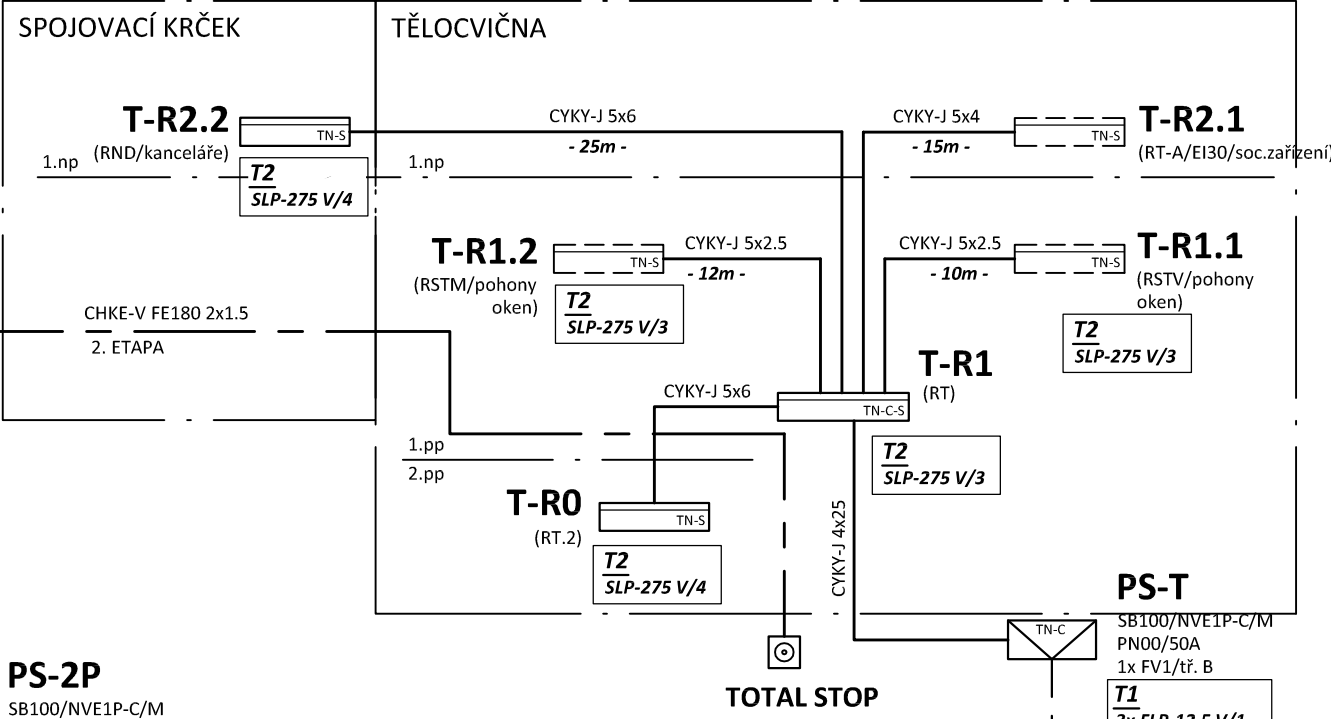

3.ETAPA rozvaděč RE/RH - 2.ETAPA

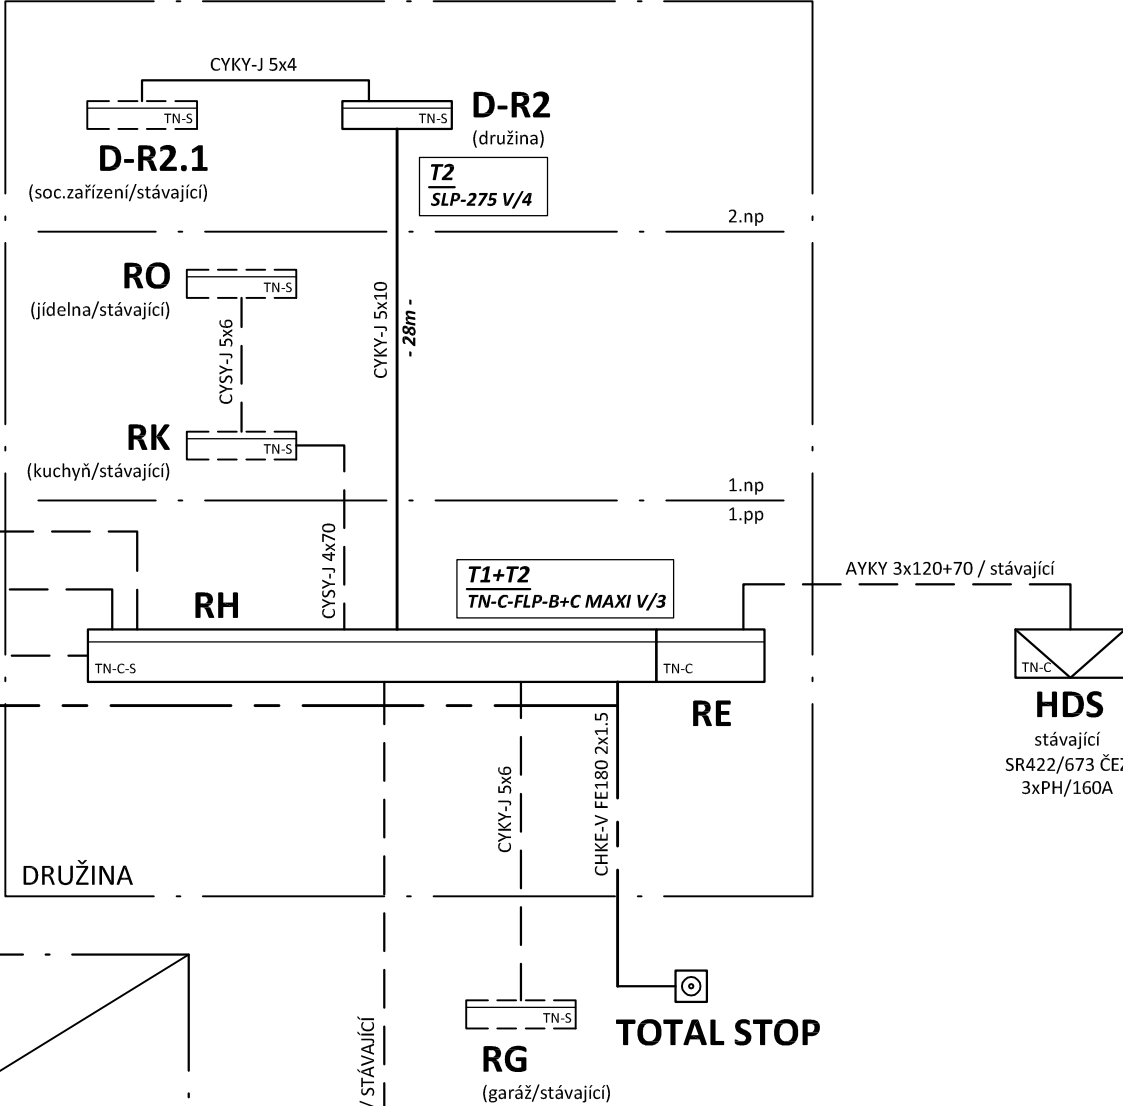

PROVEDENO VE 2.ETAPĚ

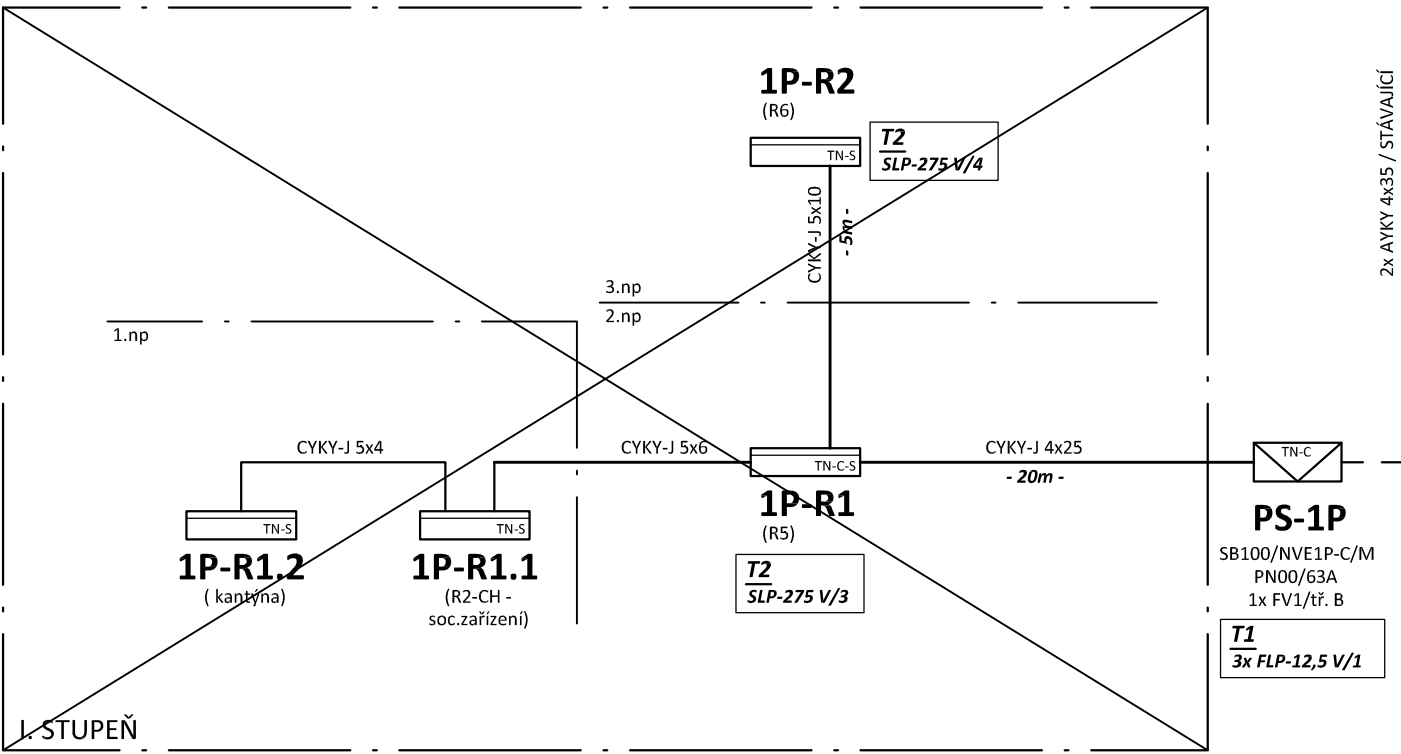

POZNÁMKA:

Napěťová soustava:
3+PEN stř. 50Hz, 230/400V, TN-C (HDS, PS)
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-C-S
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-S

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí
dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:
při poruše - automatickým odpojením
doplňková ochrana - proudovými chrániči
- doplňujícím ochranným pospojováním

Zodpovědný projektant:		Vypracoval:			PROJEKTANT AKCE:
Klímešová Miroslava		Klímešová Miroslava			
Kraj:	karlovarský	SÚ:	Karlovy Vary	M. Klímešová - 3D PROJEKT Úvalská 604/2, 360 09 K. Vary IČO: 722 70 179, Tel. 731 409 028	
Investor:	Statutární město Karlovy Vary Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary				
Akce:	KARLOVY VARY, ZŠ J.A. KOMENSKÉHO – zařízení silnoproudé elektrotechniky a elektronické komunikace			Formát: -	Číslo paré:
				Stupeň: DPS	
				Č. zak.: E-180127	
				Datum: 04/2018	
Objekt:	D1.4a Silnoproudá elektroinstalace			Měřtko: -	
Název:	SCHÉMA HLAVNÍCH ROZVODŮ			Číslo výkresu: D1.4 / 4	