



DRUŽINA
PŮDORYS 1.NP měřítko 1 : 50

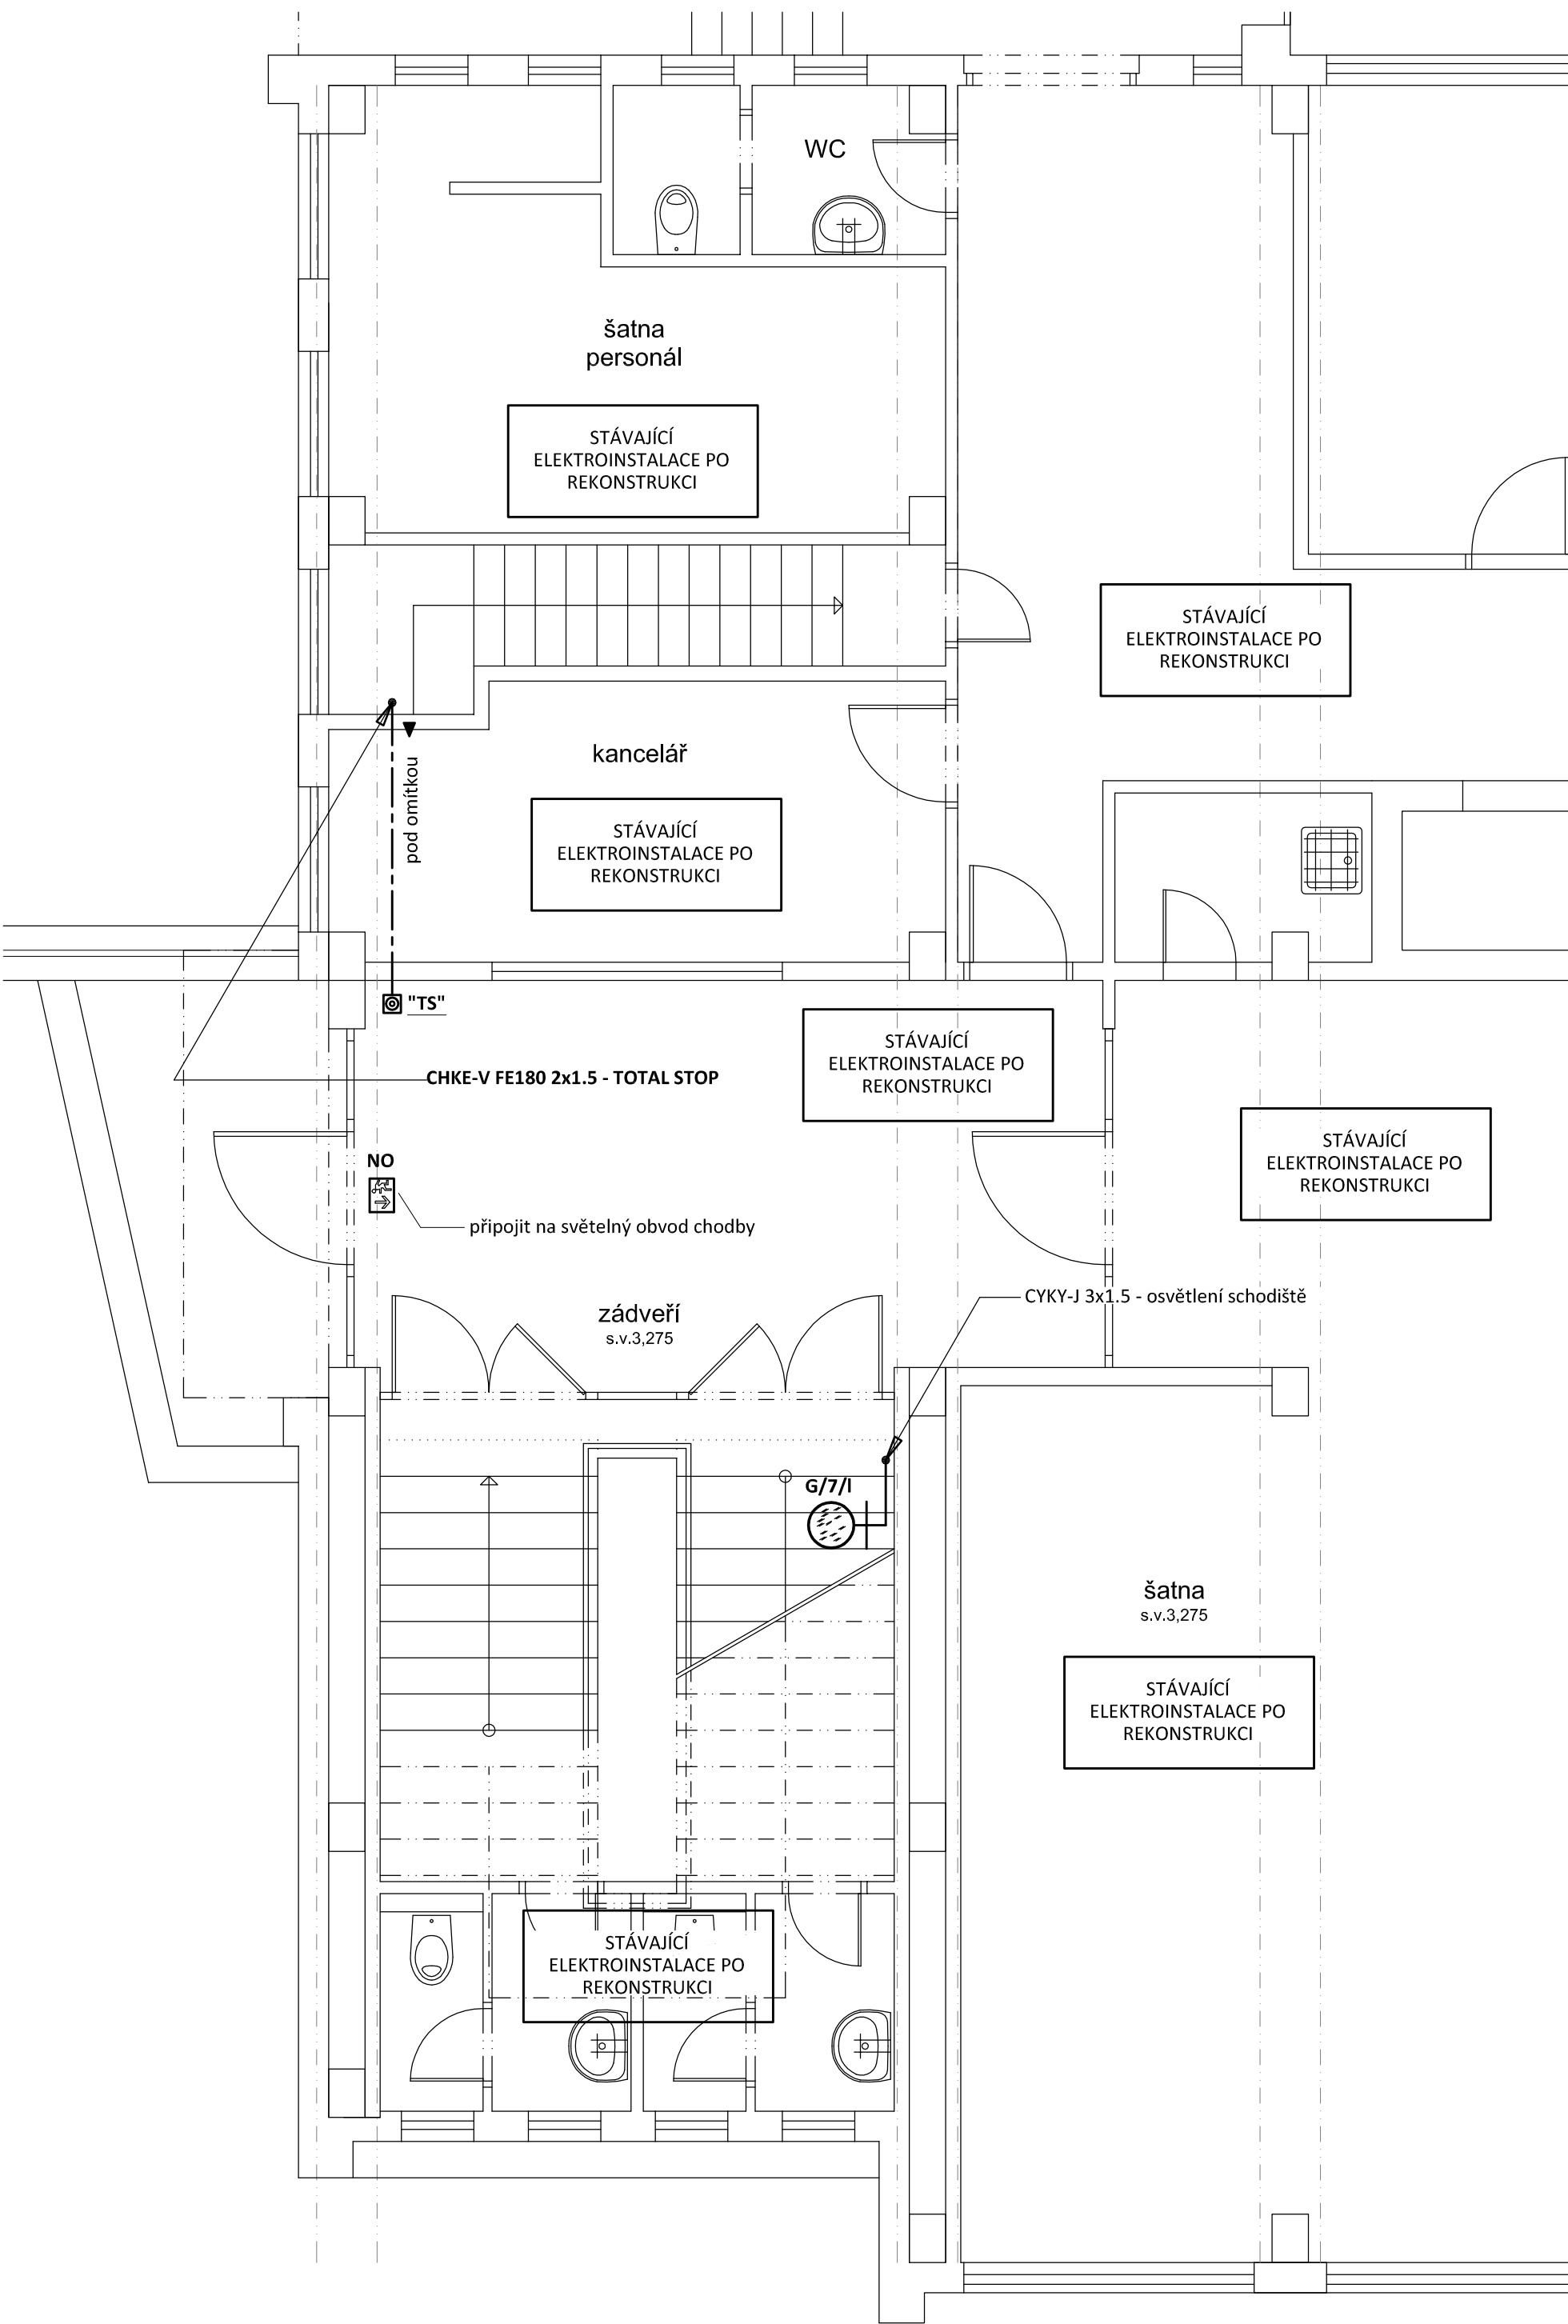

POZNÁMKA:

Napěťová soustava:
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-C-S
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-S
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí
dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:
při poruše - automatickým odpojením
doplňková ochrana - doplňujícím ochranným pospojováním
- proudovými chrániči

Zodpovědný projektant:		Vypracoval:			PROJEKTANT AKCE:	
Klímešová Miroslava		Klímešová Miroslava				
Kraj:	karlovarský	SÚ:	Karlovy Vary	M. Klímešová - 3D PROJEKT		
Investor:	Statutární město Karlovy Vary Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary			Úvalská 604/2, 360 09 K. Vary IČO: 722 70 179, Tel. 731 409 028		
Akce:	KARLOVY VARY, ZŠ J.A. KOMENSKÉHO – zařízení silnoproudé elektrotechniky a elektronické komunikace			Formát:	4A4	Číslo paré:
				Stupeň:	DPS	
				Č. zak.:	E-180127	
				Datum:	04/2018	
Objekt:	D1.4a Silnoproudá elektroinstalace			Měřítko:	1:50	Číslo výkresu:
Název:	DRUŽINA PŮDORYS 1.NP					
						D1.4 / 6