
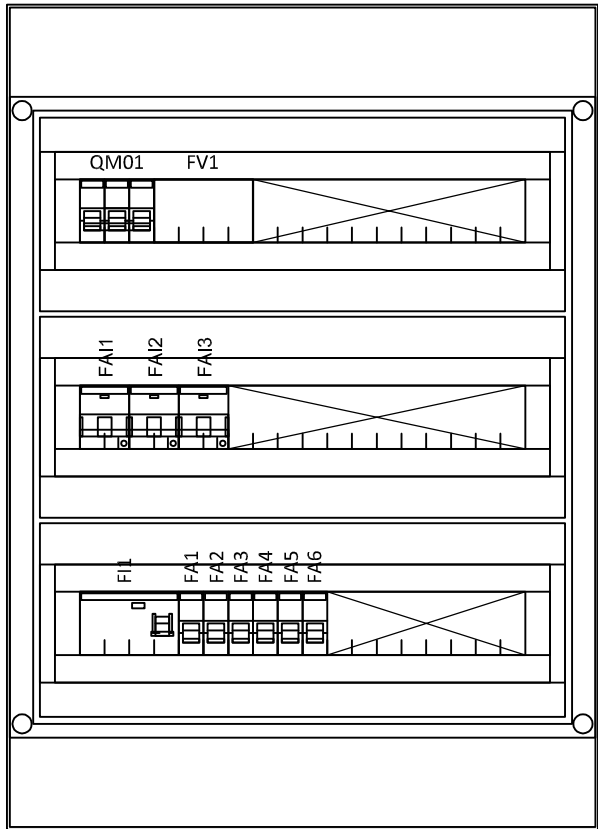


SCHÉMA ROZVADĚČE RU

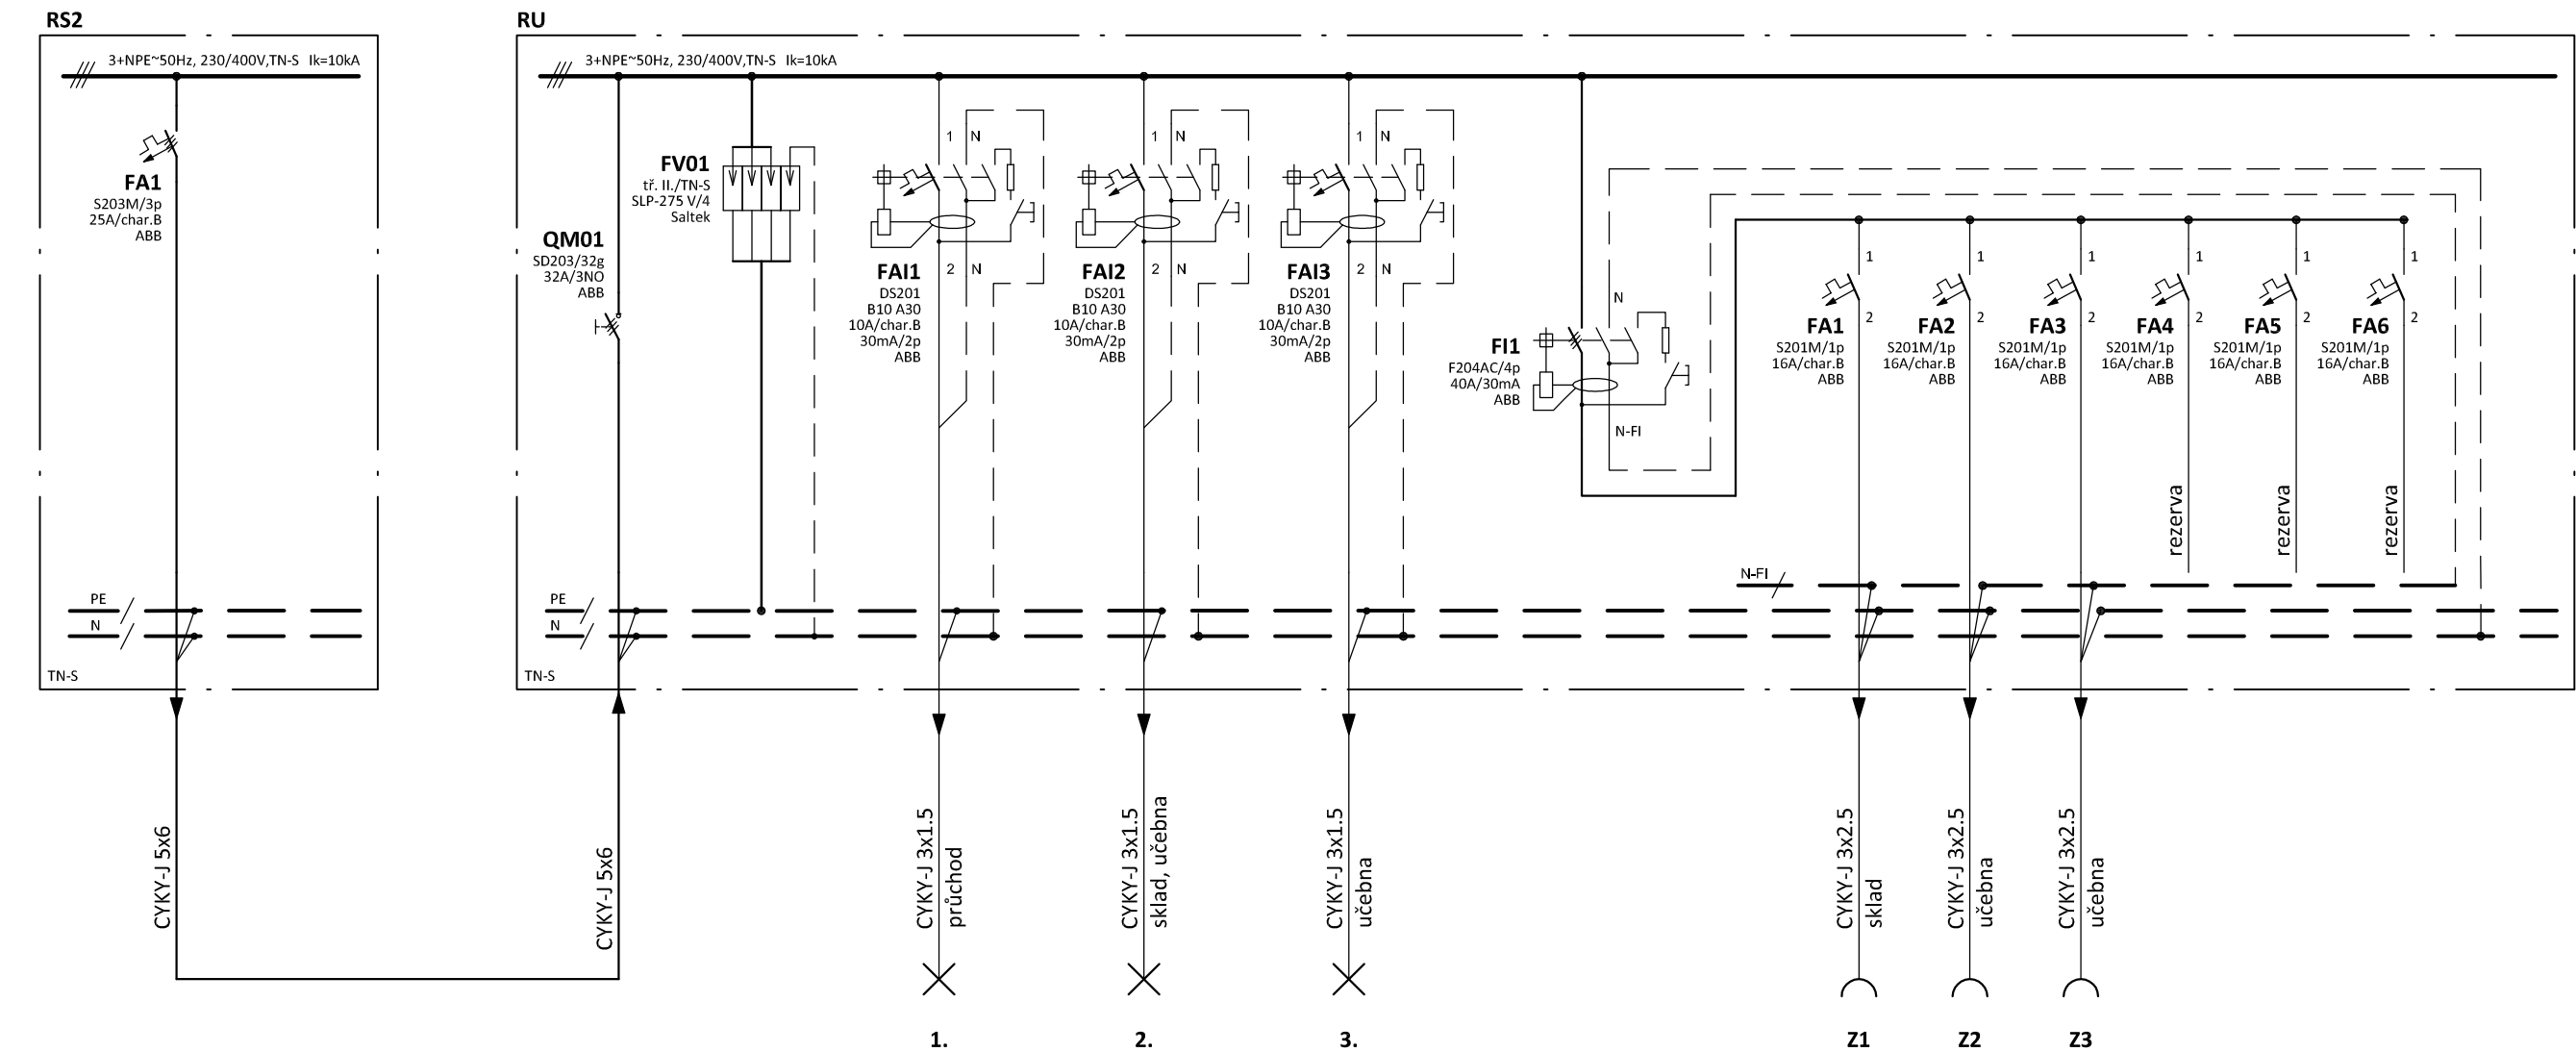

POZNÁMKA:

Napěťová soustava:
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-S

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí
dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:
při poruše - automatickým odpojením
doplňková ochrana - proudovými chrániči
- doplňujícím ochranným pospojováním

Plastová rozvodnice na omítku,
typ Mistral65, s plnými dveřmi, ABB
3.řady, 54+3 modulů
Rozměry: šxvxhl 430x600x155
Krytí: IP65/ 20

REVIZE a , zpracovaná v 01/2025

Projektant:	Klímešová Miroslava		Vedoucí zakázky:	Ing. Jan Dušek		
DPT projekty	Objednatel:	Statutární město Karlovy Vary			Zakázka č.:	7816-26
	Zakázka:	Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská - úprava vstupního pavillonu			Stupeň:	DPS
					Datum:	31.01.2025
					Měřítko:	-
	Dokumentace/část:	D1.4.4 - Silnoproudá elektroinstalace			Formát:	A3
	SCHÉMA ROZVADĚČE RU				5	