


SITUACE
měřítko 1:100

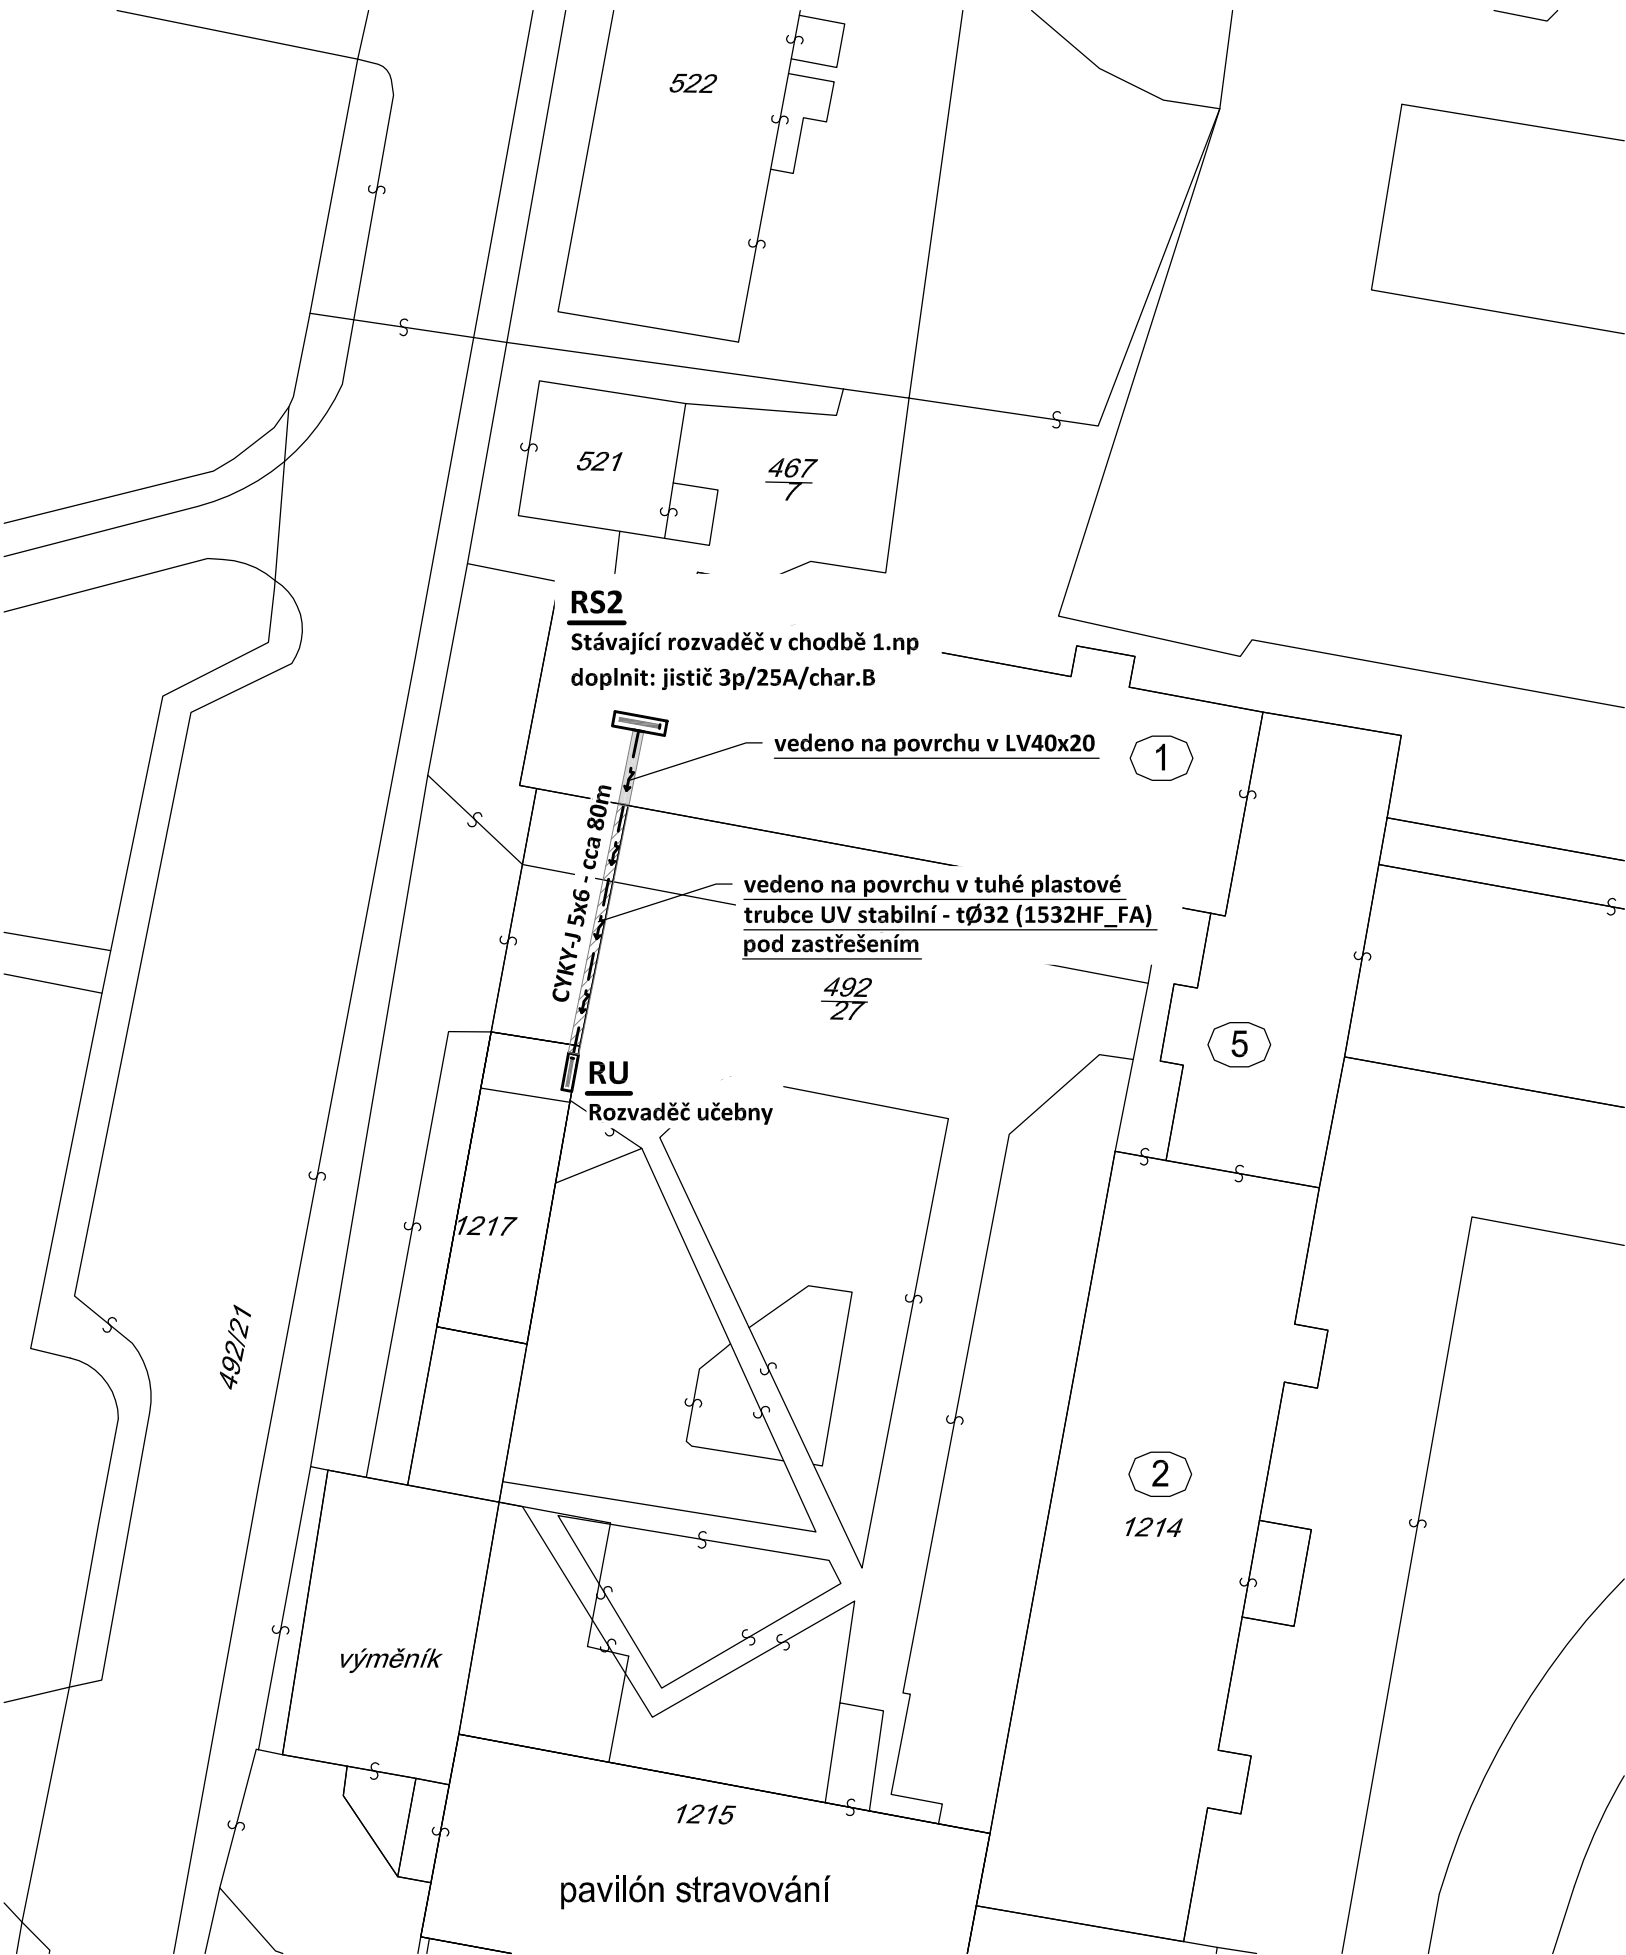

- LEGENDA:
objekty areálu školy
- 1 pavilón školy
 - 2 pavilón knihovny a školícího centra
 - 3 pavilón stravování
 - 4 pavilón tělovýchovy
 - 5 vstupní hala

POZNÁMKA:
Soustava: 3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-C-S (RS2)
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-S (RU)

Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3:
automatickým odpojením od zdroje

REVIZE a , zpracovaná v 01/2025

Projektant:	Klimešová Miroslava		Vedoucí zakázky:		Ing. Jan Dušek	
<div>DPT</div> <div>projekty</div>	Objednatel:	Statutární město Karlovy Vary			Zakázka č.:	7816-26
					Stupeň:	DPS
	Zakázka:	Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská - úprava vstupního pavilonu			Datum:	31.01.2025
					Měřítko:	1:100
	Dokumentace/část:	D1.4.4 - Silnoproudá elektroinstalace			Formát:	A3
	SITUACE					3