
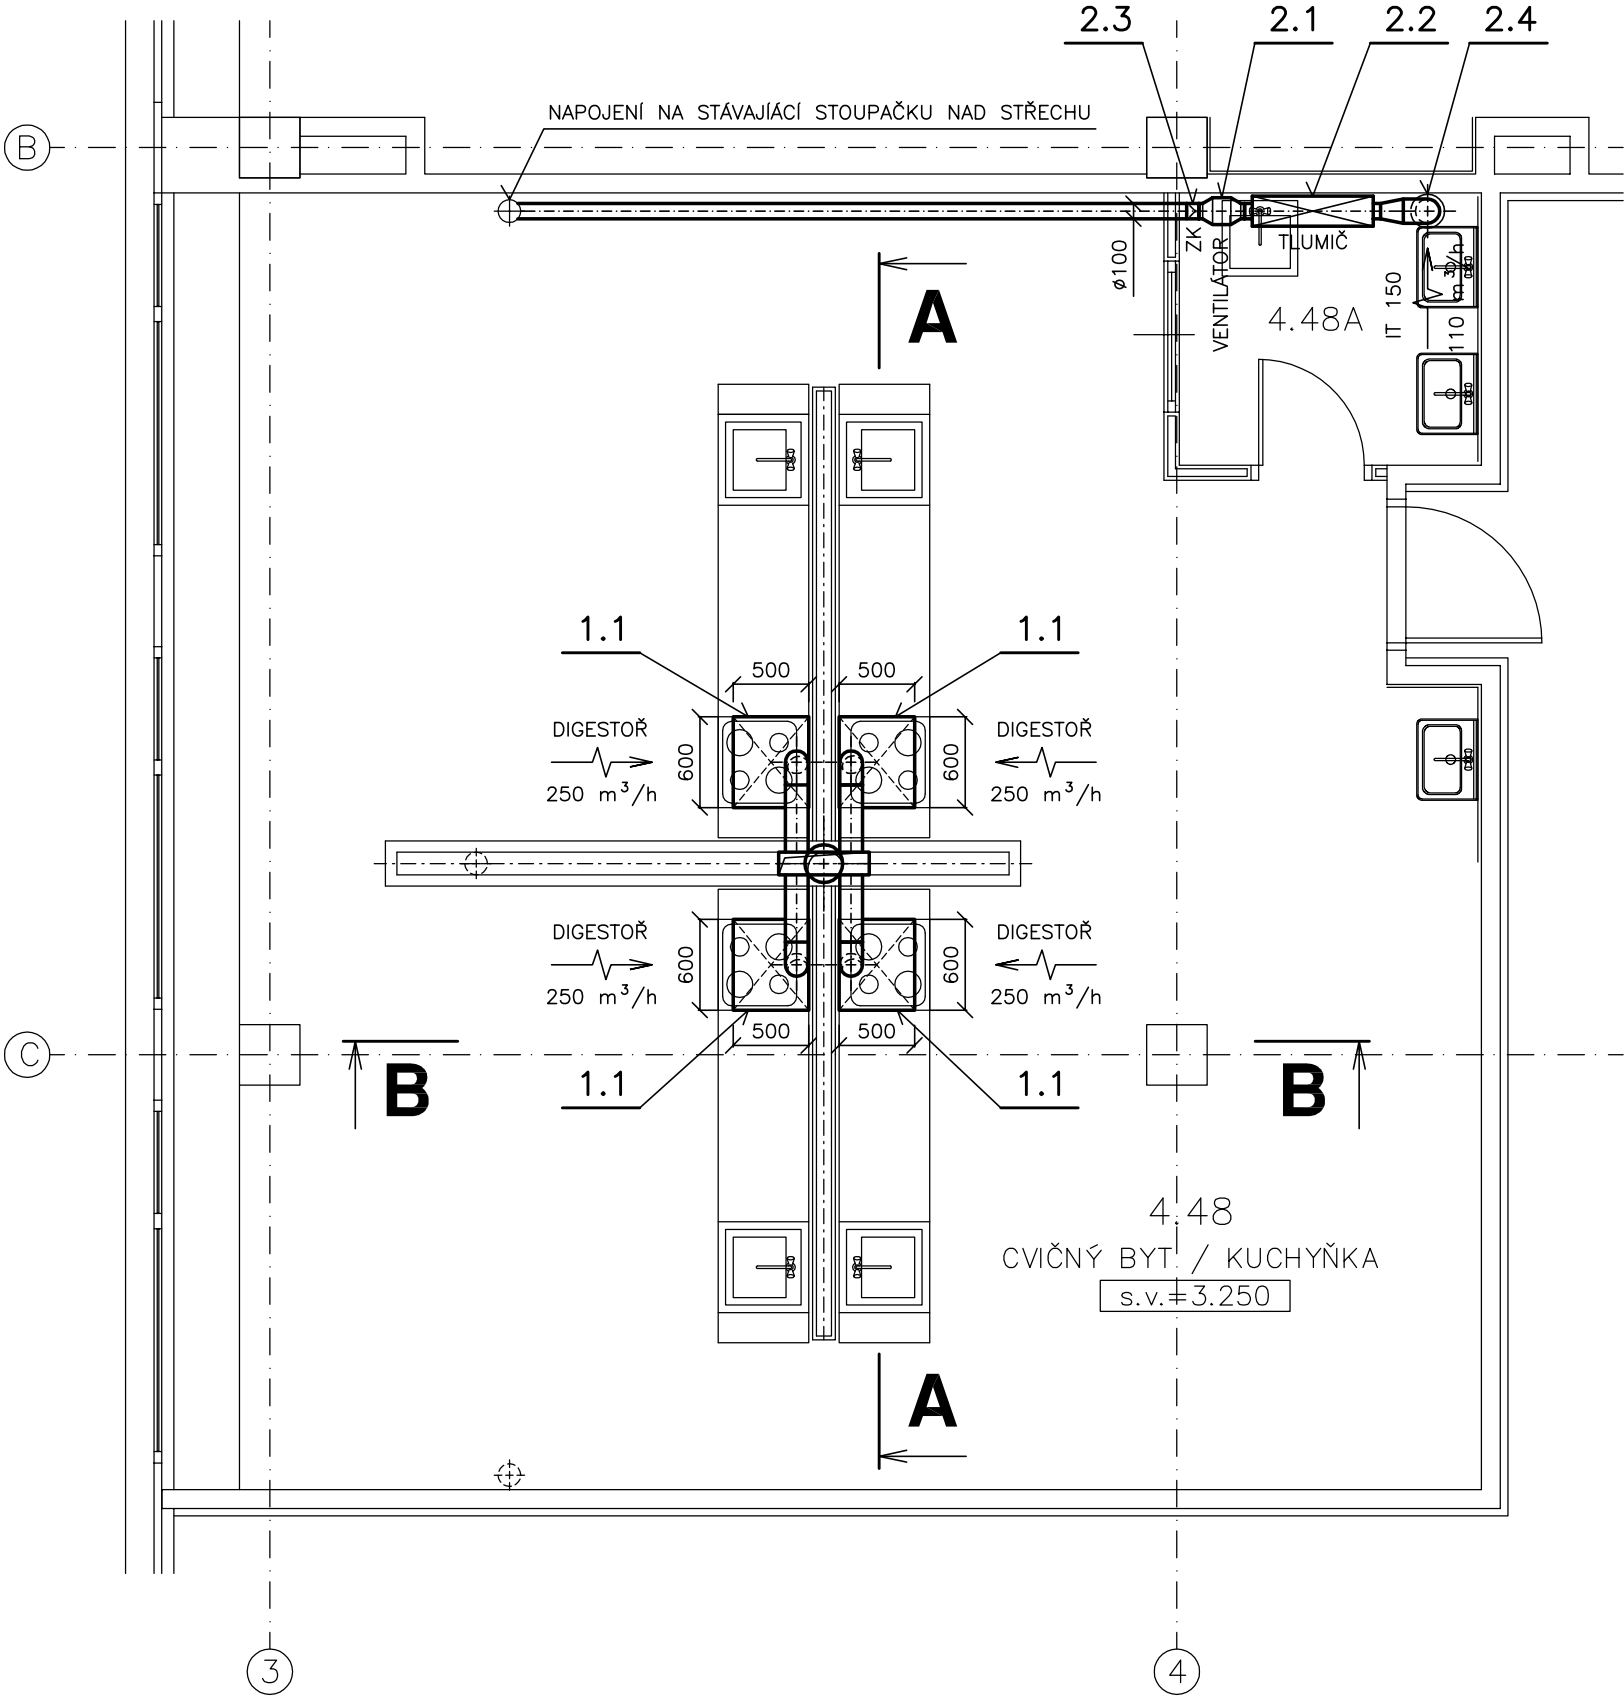


PŮDORYS - 4.N.P.
M 1:50


A - A



ZAŘÍZENÍ č. 2
UMÝVÁRNA
V₀ = 110 m³/h
P_E = 0,03 KW (230 V)

ZAŘÍZENÍ č. 1
KUCHYŇKA-DIGESTOŘE
V₀ = 4x 250 m³/h
P_E = 4x0,15 KW (230 V)

B - B



Legenda místností 4.NP		
OZNAČENÍ	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2
4.30	Chodba	143,09
4.34	Pracovna výtvarné výchovy	134,63
4.35	Kabinet výtvarné výchovy	22,72
4.48	Cvičný byt / kuchyňka	68,00
4.48A	Cvičný byt / kuchyňka	3,60

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:		PETR MATOUŠEK AIR GAS Projekt KRYŽÁNKOVA 929/2, ZÁVODU MÍRU 578/5 Tel. +420 607105345 E-mail: petr@matousekVZT.cz IČO: 670 95 798			
Petr Matoušek		Petr Matoušek					
INVESTOR:		Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20 K. Vary					
OBJEDNAVATEL:		Oto Szakos, Nové Hamry 392, 362 24 Nové Hamry					
AKCE: ZŠ KONEČNÁ KARLOVY VARY UČEBNA ŽAKOVSKÉ KUCHYŇKY VČETNĚ KABINETU VYBUDOVÁNÍ BEZBARIÉROVÉHO WC A REKONSTRUKCE BEZBARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU D.1.4.3 - VZDUCHOTECHNIKA						ČÍSLO PARÉ:	
KRAJ:	Karlovarský	STUPEŇ PD:	Dokumentace pro provádění stavby			MĚŘÍTKO:	
DATUM:	12 / 2022	ZAK. ČÍSLO:	AGP 34 / 2022			1 : 50	
OBSAH VÝKRESU:						ČÍSLO PŘÍLOHY:	
PŮDORYS - 1.N.P.						D.1.4.3 - 02	