



PŮDORYSY - PŘIPOJENÍ VÝTAHU

měřítko 1 : 100


PŮDORYS 1.NP

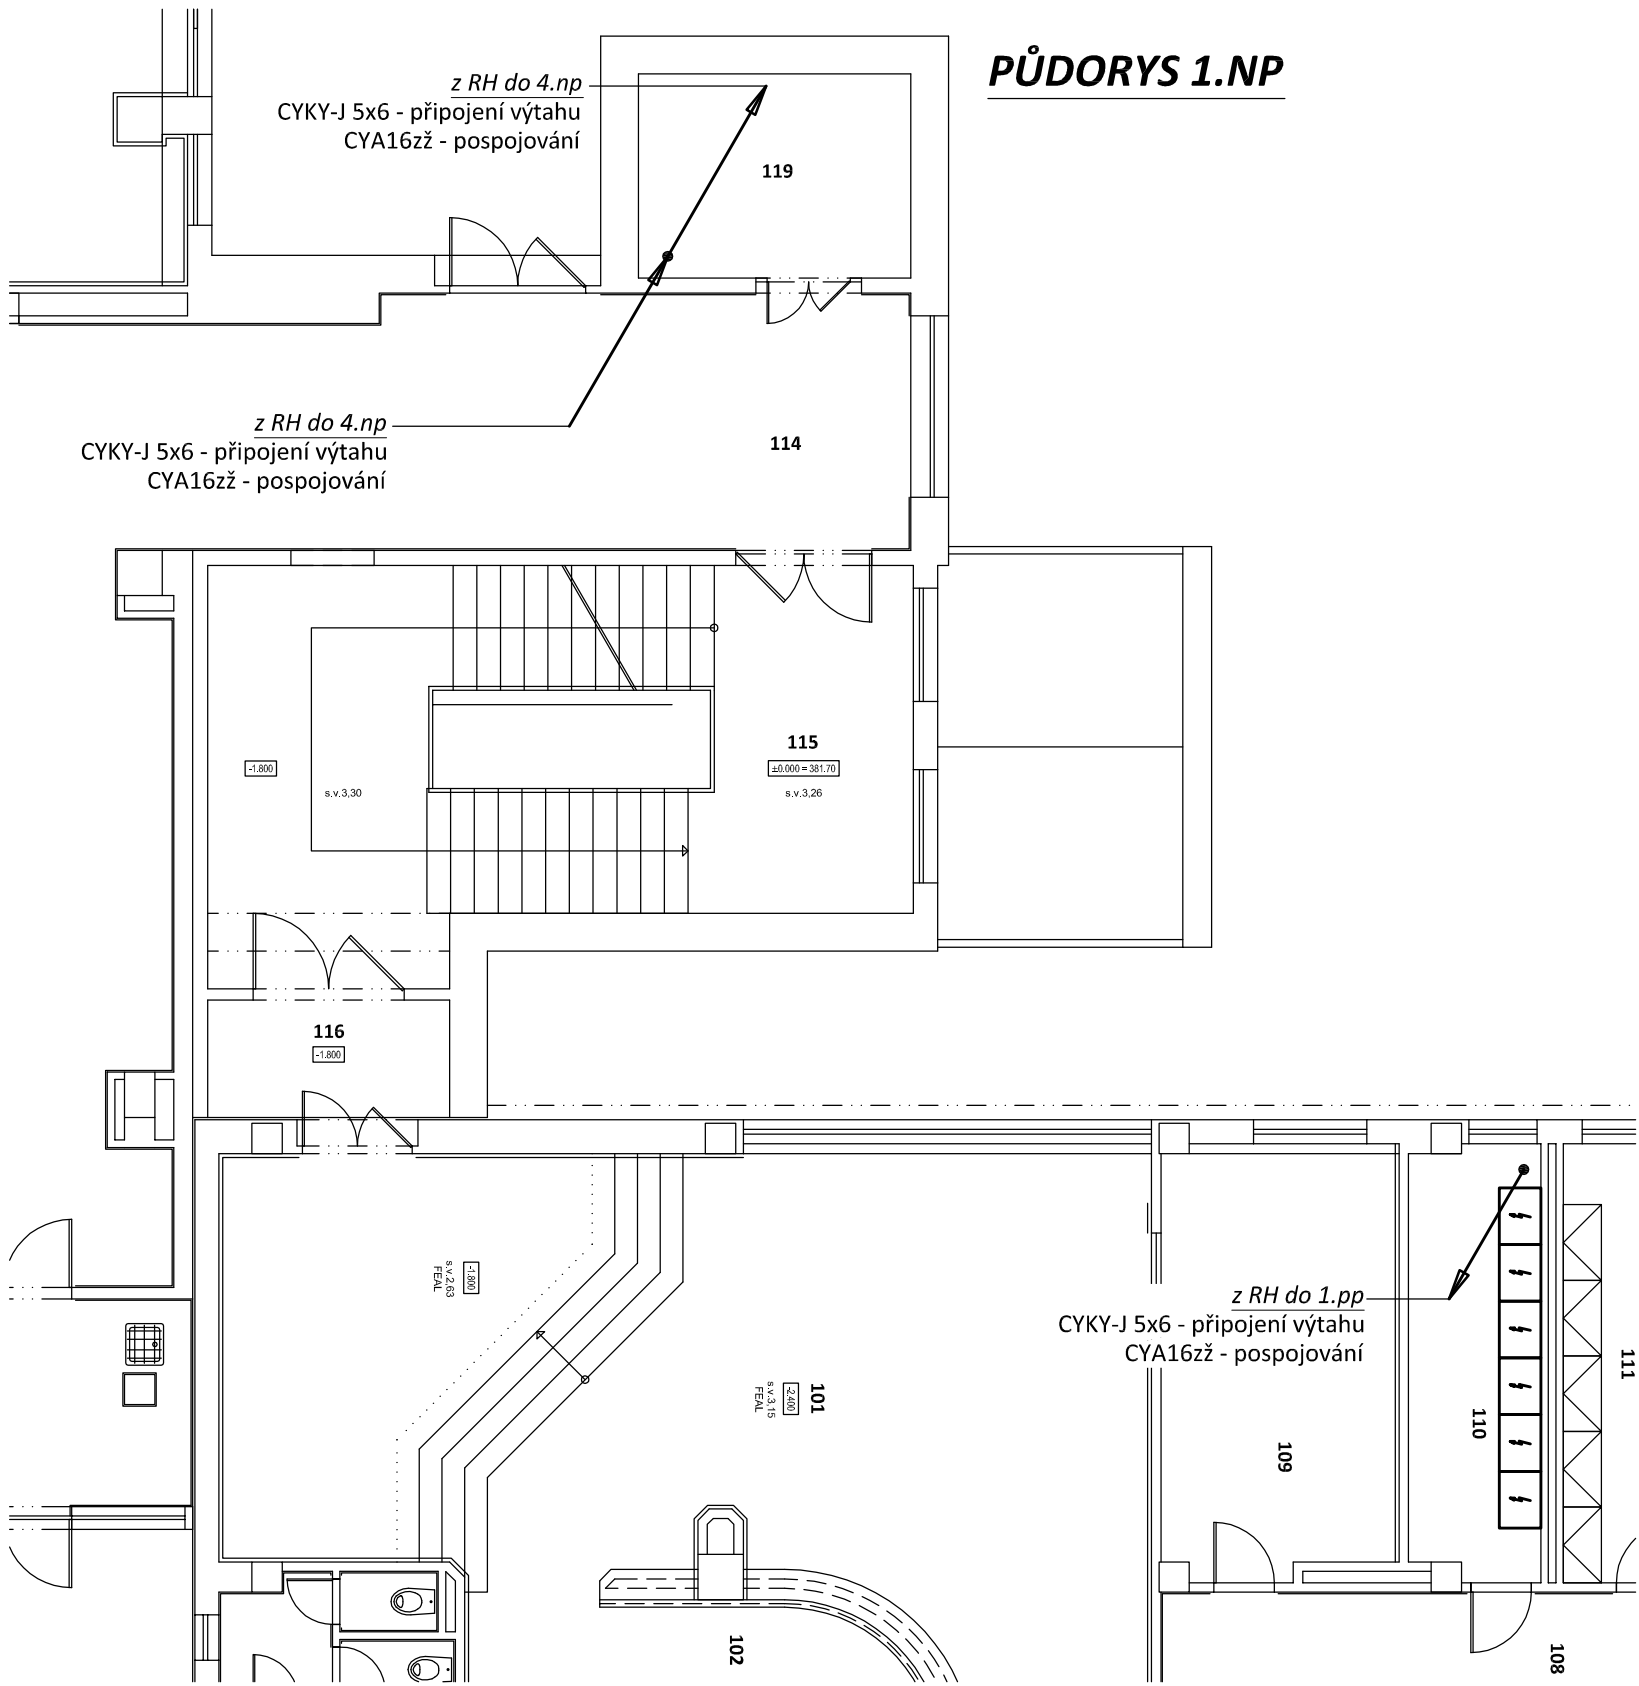


PŮDORYS 1.PP

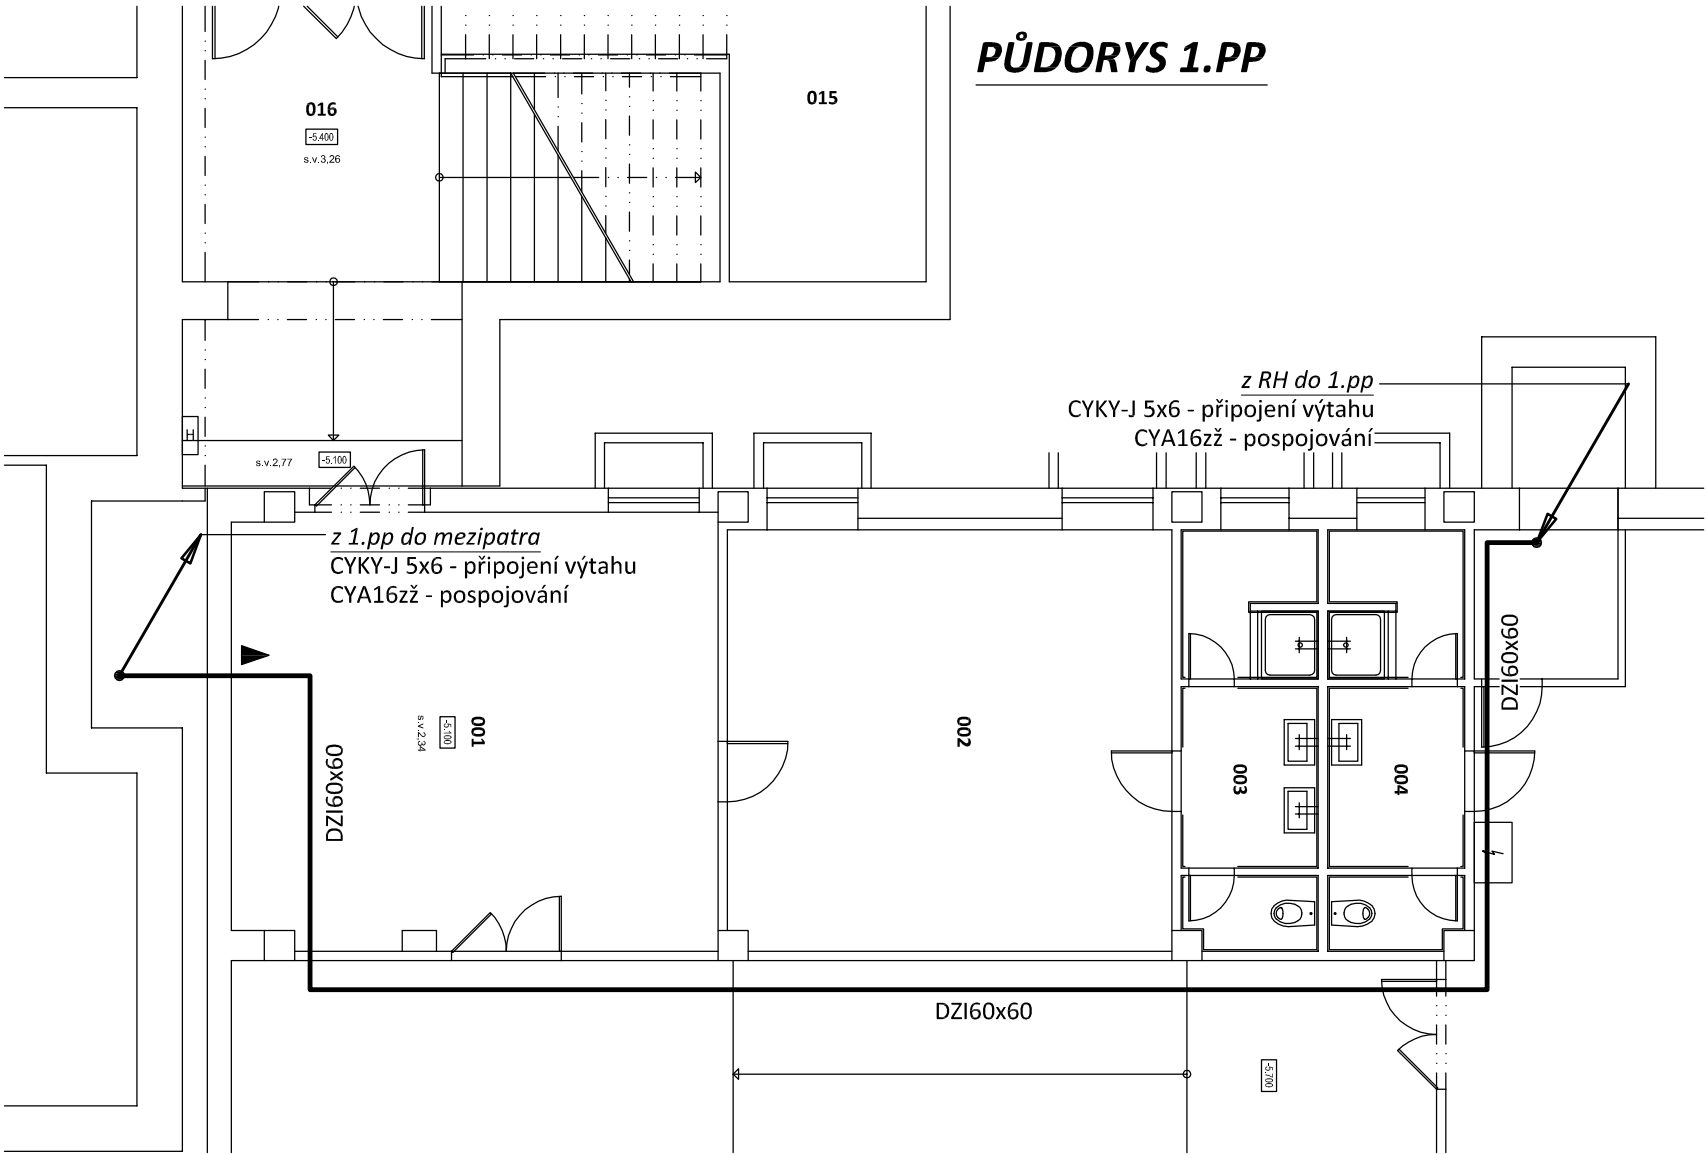

PŮDORYS 4.NP

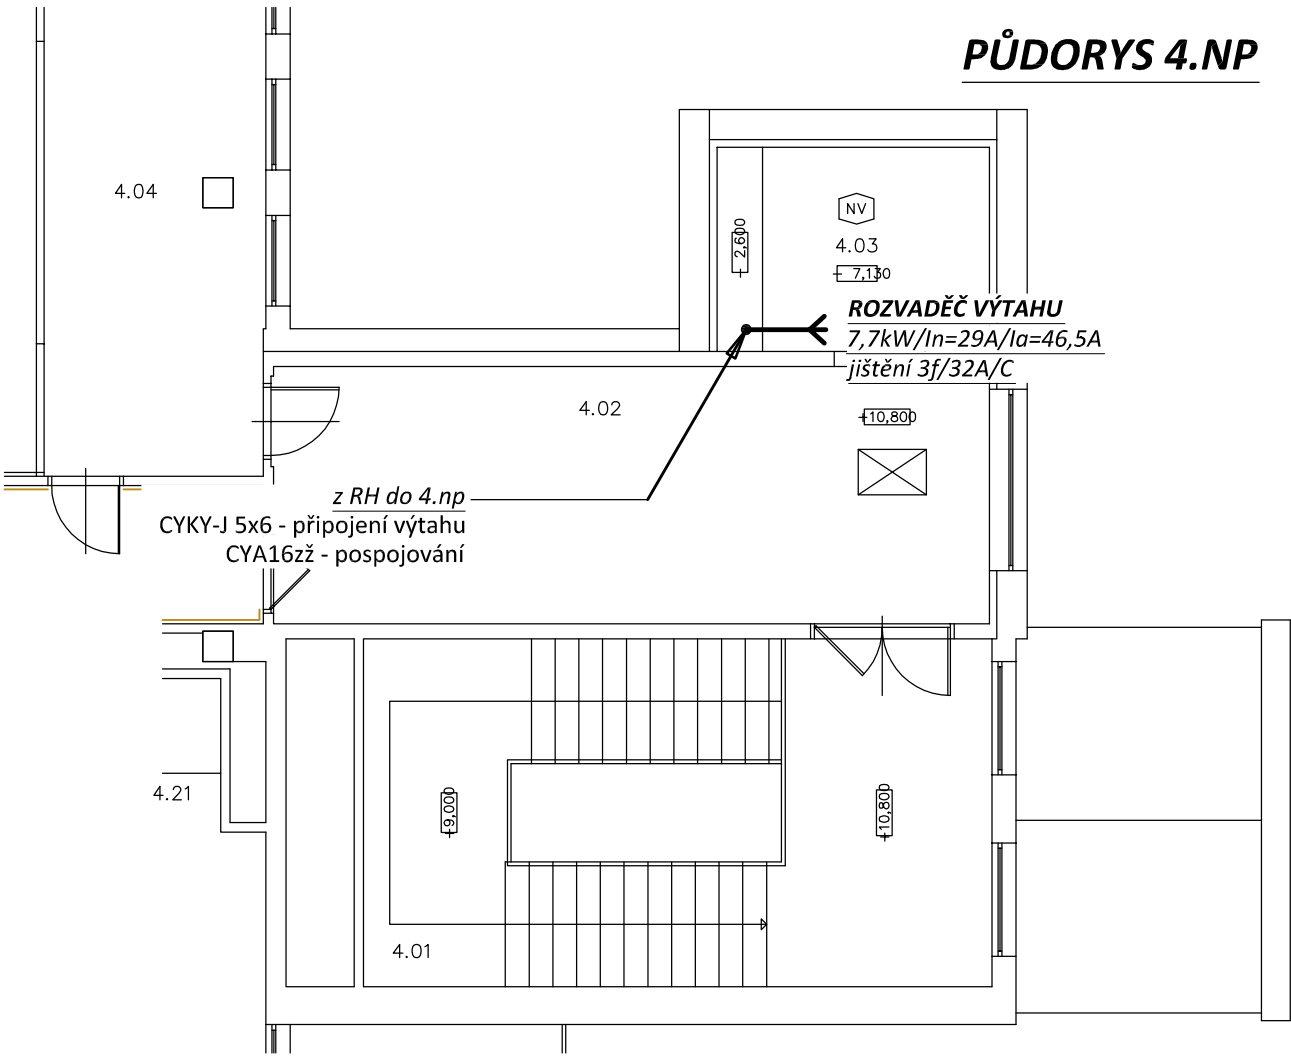

PŮDORYS MEZIPATRA

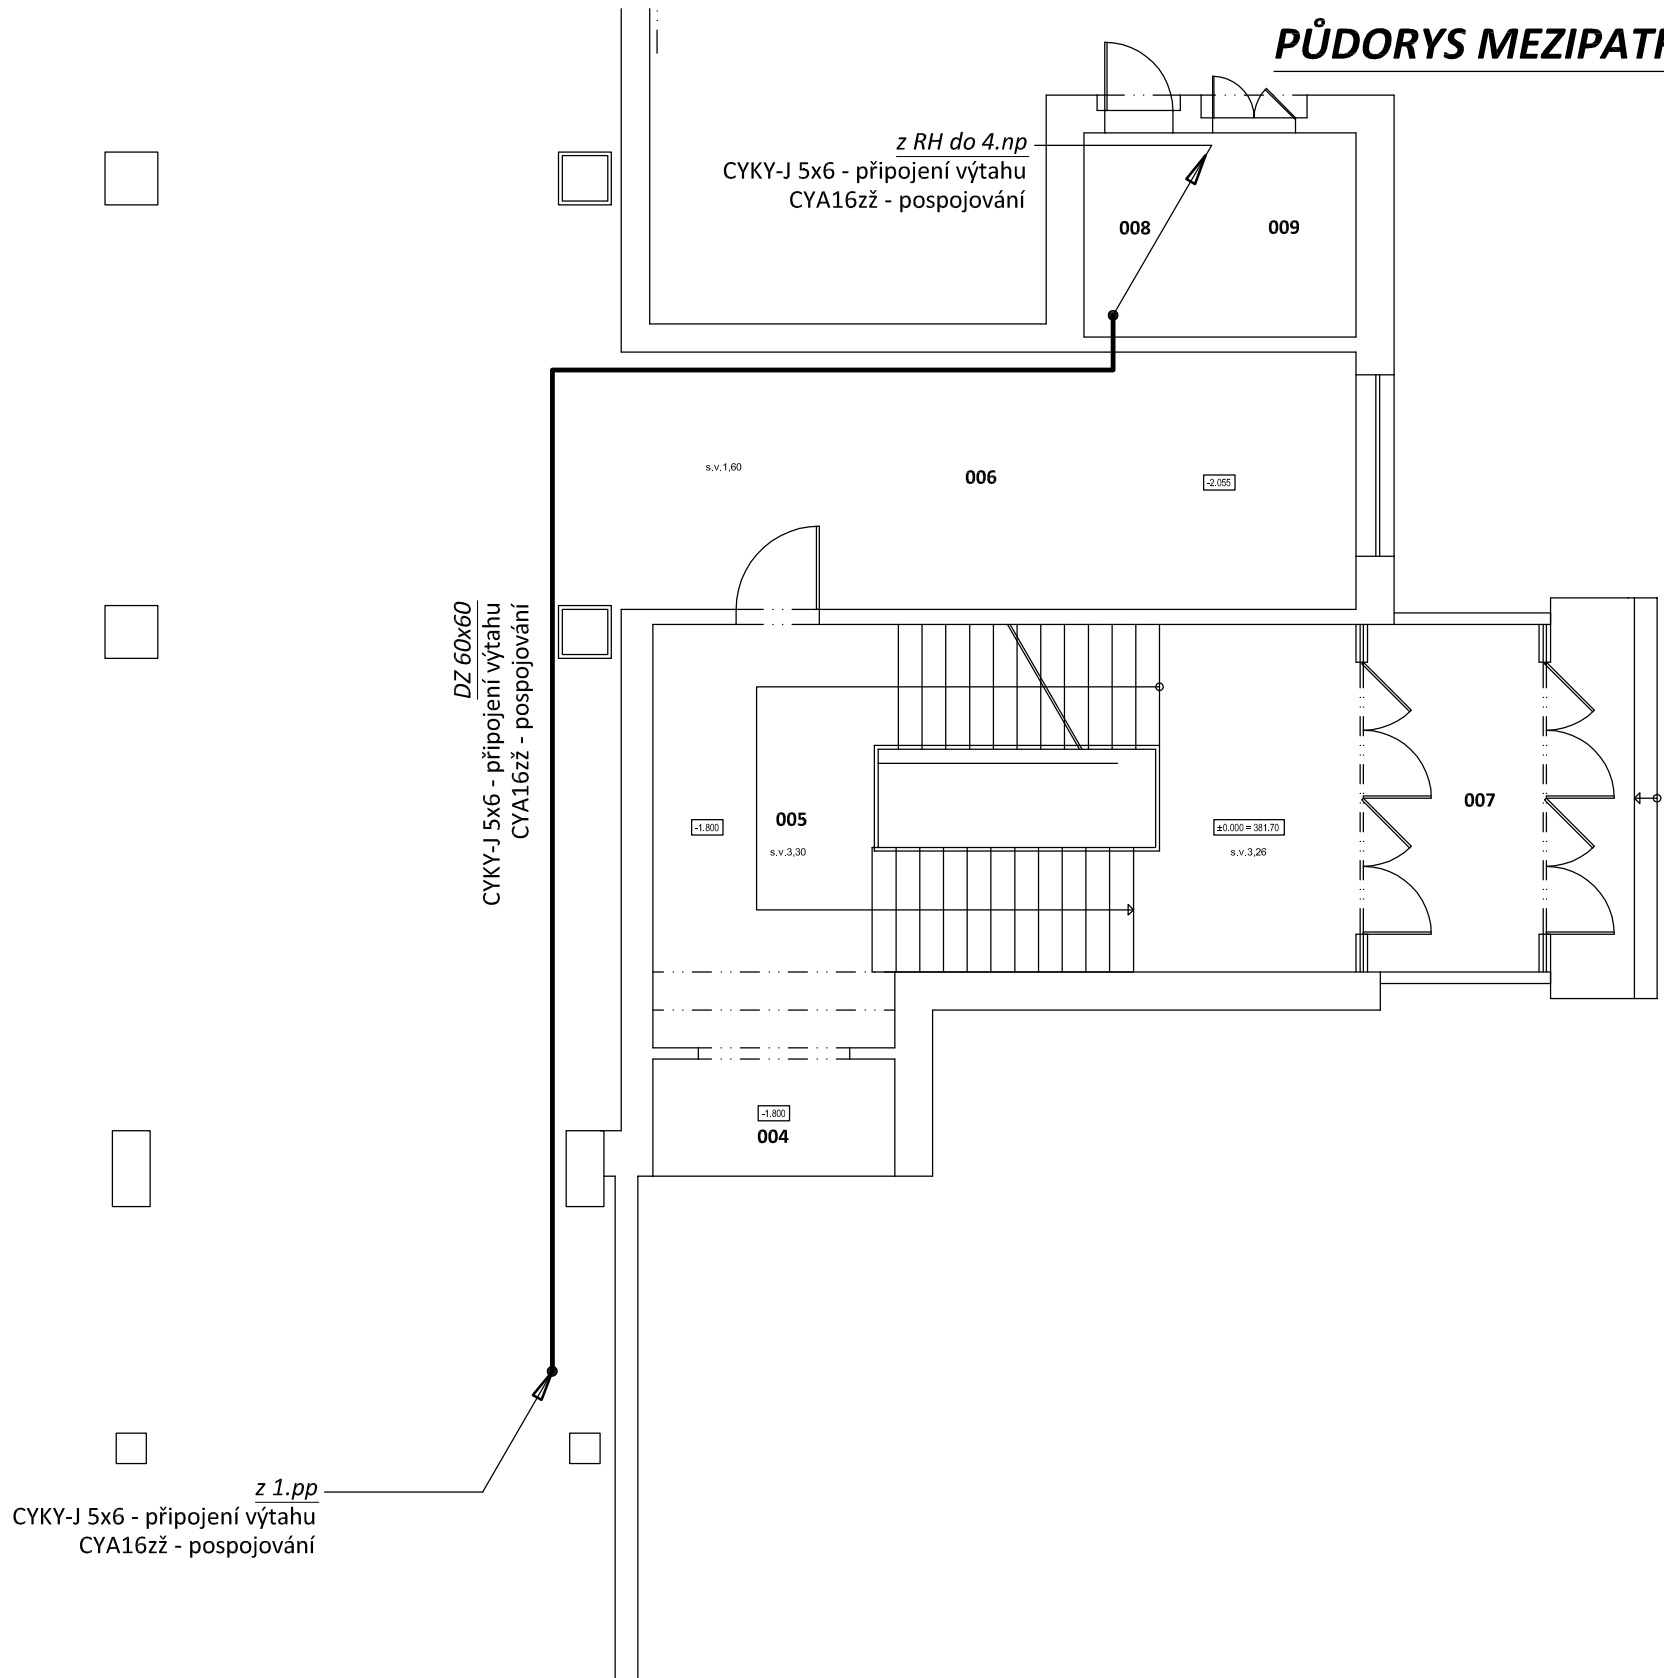

POZNÁMKA:

Napěťová soustava:
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-C-S (RH)
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-S
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí
dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:
při poruše - automatickým odpojením
doplňková ochrana - doplňujícím ochranným pospojováním
- proudovými chrániči

Zodpovědný projektant:	HIP:	BD	PROJEKTANT AKCE:
Klímešová Miroslava	Ing.Irena Pichlová		
Kraj: Karlovarský	SÚ: Karlovy Vary		
Investor: Statutární město Karlovy Vary, IČ : 00254657			M. Klimešová - 3D PROJEKT
Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary			Úvalská 604/2, 360 09 K. Vary
Akce: ZŠ Konečná - učebna žákovské kuchyně včetně kabinetu, vybudování bezbariérového WC a rekonstrukce bezbariérového přístupu			ÍČO: 722 70 179, Tel. 731 409 028
Objekt: D.1.4.05 - Silnoproudá elektrotechnika			Formát: 6A4
Název: PŮDORYSY - PŘIPOJENÍ VÝTAHU			Stupeň: PDPS
			Č. zak.: E-2304
			Datum: 11/2022
			Měřítko: 1:100
			Číslo paré:
			Číslo výkresu: D.1.4.05 / 4