
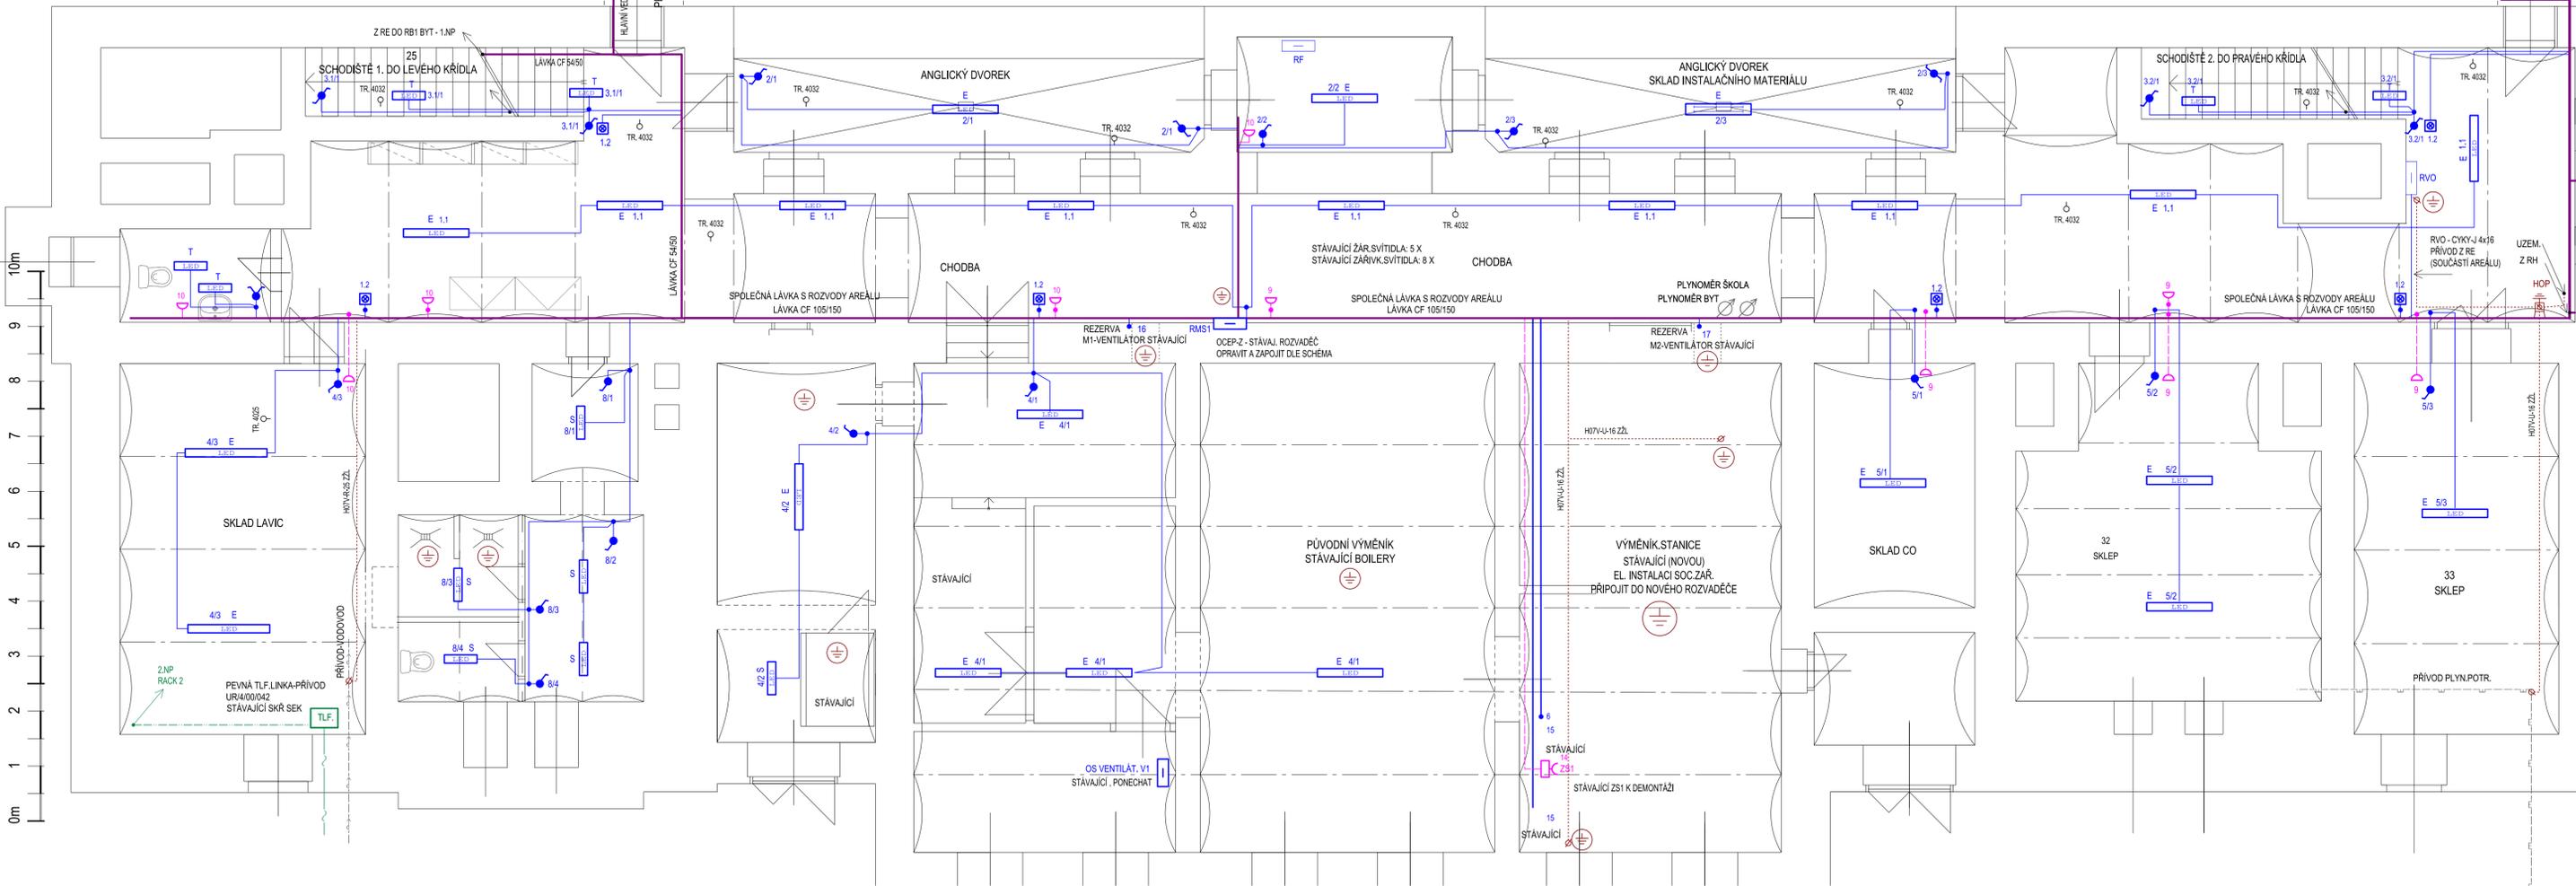


PŮDORYS 1.PP



LEGENDA SVÍTIDEL:

| | |
|--------------|--|
| A, B, C, ... | SVÍTIDLO VIZ VÝKAZ VÝMĚR |
| | SVÍTIDLO ŽÁROVKOVÉ NÁSTĚNNÉ |
| | SVÍTIDLO ŽÁROVKOVÉ STROPNÍ |
| | SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ S POHYBOVÝM SPÍNAČEM |
| A | SVÍTIDLO LED- ELKOVO ČEPELÍK-ZCLED3G54L840/Flat250-Mikro-C (Flat 250 54W/4000 K, CR>80, Mikro Comfort) UČEBNA, KANCELÁŘE, KABINETY, SBOROVNA |
| A1 | SVÍTIDLO LED- ELKOVO ČEPELÍK-ZCLED3G54L840/Flat250-Mikro-C + DimDALI (Flat 250 54W/4000 K, CR>80, Mikro Comfort) UČEBNA |
| B | SVÍTIDLO LED - ZCLED3G32L840/ASHR (Asymetr LED 32W/840) TABULE |
| C | SVÍTIDLO LED - ZCLED3GSPORT2-102L840/3ZK (Sport 102W/840, 2 rows, white louvre, ZK) |
| C+NZ | SVÍTIDLO LED - ZCLED3GSPORT2-102L840/3ZK (Sport 102W/840, 2 rows, white louvre, ZK)+NZ TĚLOVICOVA |
| C1 | SVÍTIDLO LED TREVOS LINEA 4400/840/30W/4400/3270 lmi/1160 mm, IP54 KABINET TV |
| D | SVÍTIDLO LED - ZCLED3G32L840-FLAT 250-OPAL (Flat 250 32W/4000 K, CR>80, Opal) CHODBA, ŠATNY |
| E | SVÍTIDLO LED TREVOS FUTURA PC AL 6400/840/42W/6400/5620 lmi/1172mm, IP66 SUTERÉN |
| G | SVÍTIDLO DEKORATIVNÍ ZÁVĚSNÉ |
| H | DEKORATIVNÍ SVÍTIDLO O NÁSTĚNNÉ |
| K | SVÍTIDLO ŽÁROVKOVÉ NÁSTĚNNÉ |
| P | SVÍTIDLO LED TREVOS FUTURA PC AL 4400/840/30W/4400/3920 lmi/612mm, IP66 PŮDA |
| S | SVÍTIDLO LED TREVOS FUTURA PC AL 2600/840/18W/2600/2300 lmi/612mm, IP66 SKLEP |
| T | SVÍTIDLO LED TREVOS LINEA 2600/840/18W/2600/2240 lmi/650mm, IP54 |
| I | SVÍTIDLO DEKORATIVNÍ ZÁVĚSNÉ |
| J | PŘISAZENÉ SVÍTIDLO ELEKTRA-IN-174.230V / 2x60W, IP 65, II |

LEGENDA ZNAČEK:

| | |
|--|---|
| | VEDENÍ - SDRUŽENÁ TRASA |
| | VEDENÍ PRO SVĚTELNÉ OBVODY |
| | VEDENÍ PRO ZÁSUVKOVÉ OBVODY |
| | VEDENÍ PRO OVLÁDÁNÍ, MĚŘENÍ A REGULACI |
| | VEDENÍ PRO POSPOJOVÁNÍ |
| | PROJEKTOVANÉ DATOVÉ VEDENÍ V TR. PVC POD OM. |
| | STÁVAJÍCÍ DATOVÉ VEDENÍ ZACHOVAT A ULOŽIT POD OM. |
| | VÝVOD STROPNÍ PRO SVÍTIDLO (3 / 5 ŽIL.) |
| | SPÍNAČE 230V / IP20 / ŘAZ.01, 05, 06, 07, 66, 110So |
| | SPÍNAČE 230V / IP44 / ŘAZ.01, 05, 06, 07, 66, 110So |
| | SVÍTIDLO PRO NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ |
| | N1 - VNITŘNÍ N2 - VNITŘNÍ IP 44-66 |
| | N3 - VENKOVNÍ IP 44-66 |

LEGENDA - REGULAČNÍ PRVKY DALI:

| | |
|--|--|
| | PS1 POHYBOVÝ SPÍNAČ 230V, 180°, IP20 |
| | PS2 POHYBOVÝ SPÍNAČ 230V, 360°, IP20 |
| | PS3 POHYBOVÝ SPÍNAČ 230V, 180°, IP44 |
| | PS4 POHYBOVÝ SPÍNAČ 230V, 360°, IP44 |
| | ZÁSUVKA 230V / 16A, IP20, 1.NÁS., 2.NÁS., ZÁSUVKA 230V / 16A, IP44 |
| | ZÁSUVKA 230V/16A.1.NÁS., 2.NÁS., SE SVIČOVICEM TYPU 3 |
| | R... ROZVADĚČ RD - ELEKTROINSTALACE |
| | UZEMNĚNÍ |
| | DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ |
| | ZÁS. TV-R-SAT |
| | ZÁSUVKA KOMUNIKAČNÍ - DATOVÁ 2PORTOVÁ |
| | ZÁSUVKA KOMUNIKAČNÍ - DATOVÁ 1PORTOVÁ |
| | STÁVAJÍCÍ NOVÉ DATOVÉ ZAŘÍZENÍ ZACHOVAT |
| | DVT - PŘÍSTROJ DOMOVNÍHO VIDEOTELEFONU |
| | DVĚRNÍ EL. ZÁMEK - EL. VRÁTNÝ |
| | PANEL DOM. VIDEO TLF. S HOVOROVOU SOUPRAVOU UMÍSTĚNÍ SE PŘEDPOKLÁDA U VSTUP. DVĚŘÍ |
| | PROSTORY NESOUVISEJÍCÍ S 2.ETAPOU VÝSTAVBY |

VÝVODY Z RMS1:

| |
|---|
| 1.1 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. CHODBA |
| 1.2 - CYKY-O 3 x 1,5 - PŘÍVOD Z RE - REZ. HDO |
| 2 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. ANGL.DVOREK |
| 3.1 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. SCHODIŠTĚ 1 |
| 3.2 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. SCHODIŠTĚ 2 |
| 4 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. SKLEP |
| 5 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. SKLEP |
| 6 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. VÝMĚNÍK.STANICE |
| 7 - |
| 8 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. SOC.ZAŘ |
| 9 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. SKLEP VLEVO |
| 10 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. SKLEP VPRAVO |
| 11 - CYKY-J 3 x 2,5 - ZÁS.OBV. SKLEP STŘED |
| 12 - |
| 13 - |
| 14 - CYKY-J 5 x 6 - ZÁS.SKŘ. ZS1 |
| 15 - CYKY-J 5 x 6 - VÝMĚNÍK.STANICE (RK1,RK2) |
| 16 - CYKY-J 5 x 1,5 - REZERVA VENTILATOR M1 |
| 17 - CYKY-J 5 x 1,5 - REZERVA VENTILATOR M2 |
| H07V - U 6 ž/Zl - DOPLŇ. POSPOJOVÁNÍ - SOC.ZAŘ. |
| H07V - U 16 ž/Zl - HOP-RMS1 |

POZN.:
 ROZVODNÁ SOUSTAVA, 3+N+PE stř. 50Hz, 400/230V / TN-C / TN-S
 ZÁKLADNÍ OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM:
 AUTOMAT.ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 332000-4-41-ed2.
 DOPLŇENÁ (ZVÝŠENÁ) OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM:
 AUTOMAT.ODPOJENÍM OD ZDROJE A:
 1) PROUDOVÝM CHRÁŇČEM 30mA
 VNĚJŠÍ VLVIVY: DLE ČSN 332000-5-51-ed.3, ČSN 332000-4-41 ed.2/Z1:
 AB2 - VENKOVNÍ PROSTORY NECHRÁNĚNÉ PŘED ATM.VLVIVY: -50 - +40°C
 CA2 - KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY HOŘLAVE - KROV.
 DLE ČSN 332000-7-701-ed2 - KOUPELNY, SPRCHY
 DLE ČSN 332130-ed2 - UMÝVAČÍ PROSTORY
 BEZN1 - NEBEZPEČÍ POŽARU HOŘL.HMOT: ARCHIV
 BC3 - ČASTÝ DOTYK SE ZEMÍ - VELKÉ MNOŽSTVÍ KOV.HMOT: 1.PP
 NORMÁLNÍ DLE TAB.N44 ČSN 33200-4-41-ed2
 EL.INSTALACE: KABELY CYKYJ ULOŽENÝMI PŘEVÁŽNĚ POD OM.
 NA / V HOŘLAVÝCH HMOTÁCH DLE ČSN 332312.

ZMĚNA 01-04-2020

| | |
|---|---|
| Zodp. proj.: Drahomír Holoubek, IČ: 617 92 951 | PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ Drahomír Holoubek Závodu míru 584 / 7, tel. 775 655 599 36017 KARLOVY VARY - STARÁ ROLE |
| Objednatel: Investor: Základní škola Dukelských hrdinů, Moskevská 25, K.Vary | Formát: Datum: 04 / 2020 |
| KÚ: Karlovarský MÚ: K.Vary St.Ú: K.Vary | Čís.zakázky: 14 / 15 |
| Stavba: ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUKELSKÝCH HRDINŮ MOSKEVSKÁ 25, KARLOVY VARY 2.ETAPA REKONSTRUKCE EL.INSTALACE | Proj.stupeň: PROJEKT.DOKUM. |
| Objekt: Dílčí část: D.1.4.4 - SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA | Měřítko: Číslo výkresu: 1:50 D.1.4.4 / 4 |
| Obsah: PŮDORYS 1.PP | |