


pudorys 2.NP

pl.12, 200x200  
do betonového lože  
pro uložení nosníků

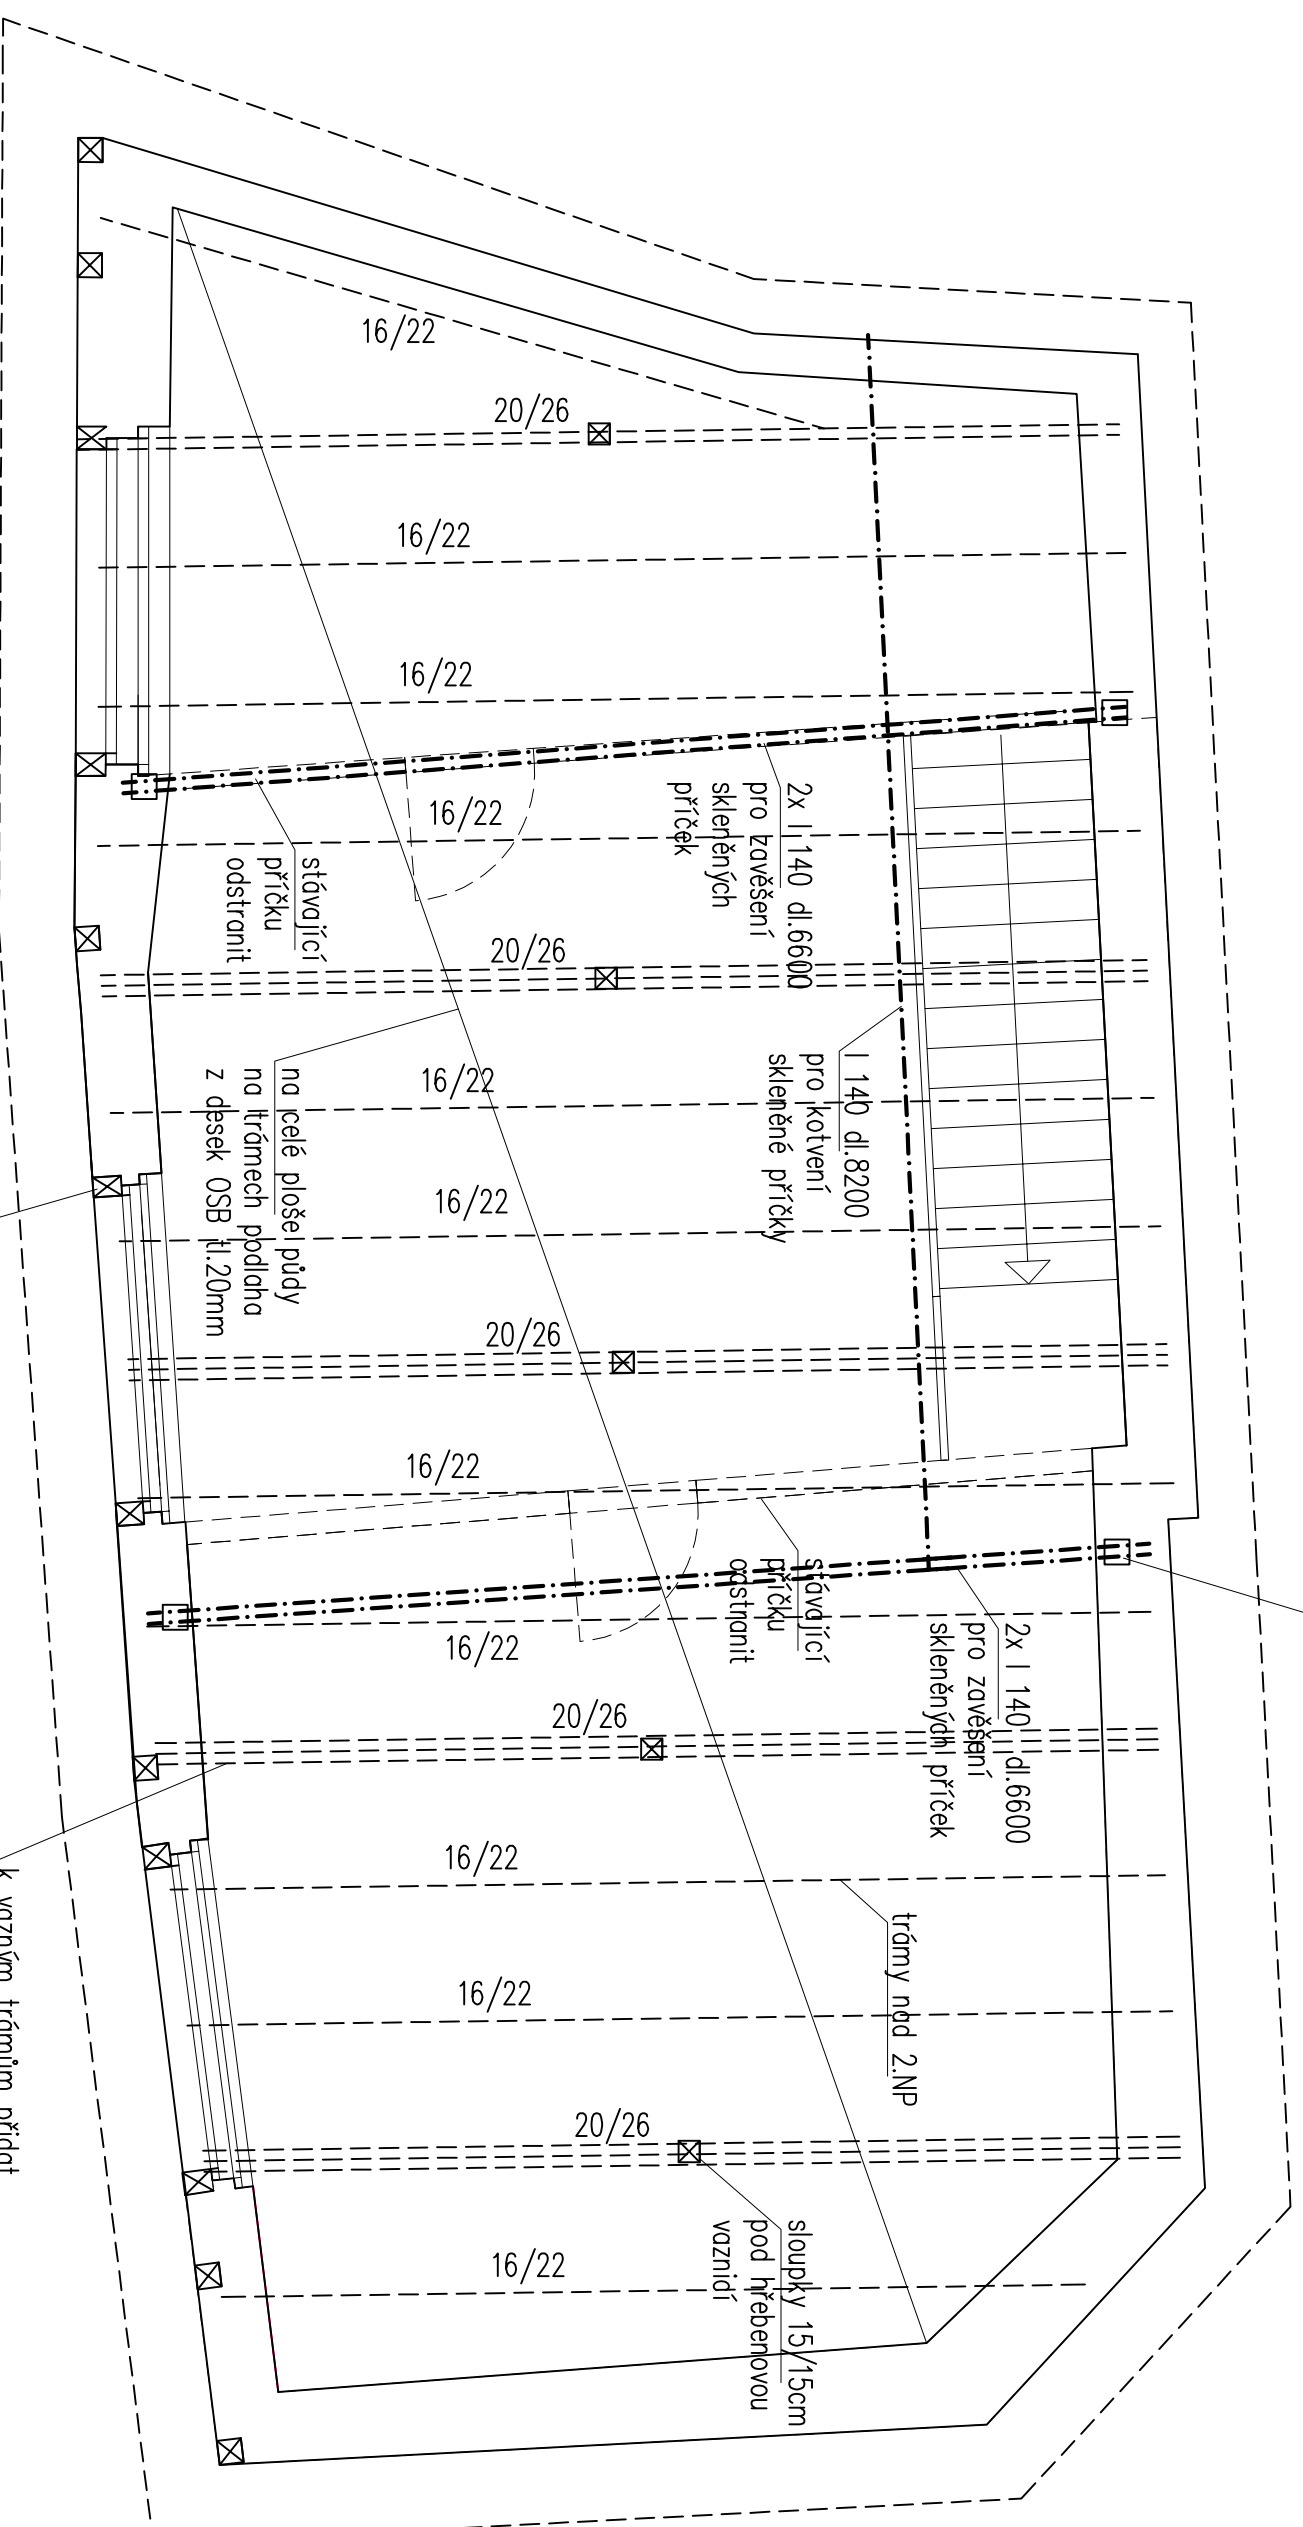

k vazným trámům přidat  
2 fošny 5/26cm

prahy, sloupky a požadůky hrázdní ošetřitelé  
proti hnilobě a škůdcům, dožilé části  
nebo celé prvky vyměnit za nové,  
rozsah se upřesní  
při rozebírání konstrukcí

# VÝPIS OCELI

l 140, dl.6600, 4 ks, 422 kg
l 140, dl.8200, 1 ks, 118 kg
pl.12, 200x200, 4 ks, 26 kg


# VÝPIS ŘEZIVA

fošny 5/26, dl.660cm, 10 ks, 0,9 m <sup>3</sup>	
latě 6/4, dl.640cm, 11 ks, 0,2 m <sup>3</sup>	
celkem :	1,1 m <sup>3</sup>

PŘEDPOKLÁDANÉ MNOŽSTVÍ DŘEVA  
K VÝMĚNĚ ZA SHNILÉ ČÁSTI :  
dřevo C22 asi 0,57 m<sup>3</sup>

# ÚPRAVY STROPU nad 1.NP

1:20



STATIKA STAVEB – ing. V. Diviš, Dolovice, tel. 602 824 647		kopie č.		datum 30.7.2012	
ved. proj. bokota architekti – ing. arch. M. Bokota				slupeň	DPS
<b>KARLOVY VARY</b> <b>Lázeňská 14</b> <b>INFOCENTRUM</b>				formát	měřítko
				4 A4	1:50, 1:20
<b>KONSTRUKČNÍ ÚPRAVY ve 2.NP</b>				čís. výkř.	A 2 - 3