












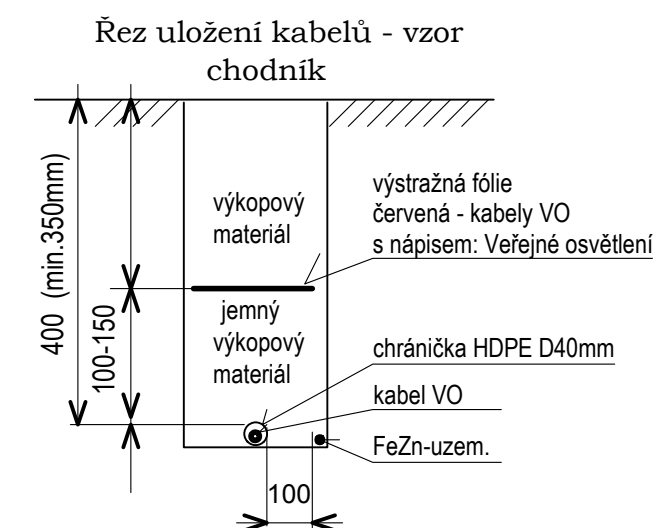


- podzemní vedení VO - stávající
- podzemní vedení VO - rušené

———— podzemní vedení VO - projektované CYKY-J 4x16

kabel uložen v tr.Duolight HDPE-D40/32 mm šedé s nápisem: "Veřejné osvětlení."

- | | |
|---|---|
|  | zemní drát FeZn Rd10mm |
|  | svítidlo VO uliční, silniční - stávající |
|  | svítidlo VO uliční, silniční - k demontáži |
|  | svítidlo VO parkové - stávající |
|  | svítidlo VO parkové - k demontáži |
|  | svítidlo VO - silniční - projektované / MC2-230V/100W/IP44/66 |
|  | svítidlo VO - přechod - projektované / MC2ZEBRA-230V/150W/IP44/66 |
|  | směr pohybu |
|  | předpokládaná délka kabelu s rez.10% |
|  | kabelová chránička PVC - KF90110 |
|  | pod komunikací 1x rezervní tr. KF 90110 |
|  | uzemnění |



OBJEDNATEL:

**KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
KARLOVARSKÉHO KRAJE**
Chebská 282, 356 04, Sokolov



Úprava křižovatky silnic II/220 Závodu Míru a III/2201 Vančurova, Stará Role

KOORDINÁTOR:

VALBEK spol. s r.o., středisko Ústí n.L.
Děčínská 717/21, 400 03, Ústí nad Labem



Pozor.: napájení z více zdrojů

POZN.:

Rozvodná soustava. 3+PEN stř. 50Hz, 400/230V /TN-C / TN-C-S
Ochrana před úrazem el. proudem: samočinn.odpoj. od zdroje dle ČSN 332000-4-41
Vnější vlivy dle ČSN 332000-3: AB8 - atmosférické podmínky - venkovní prostředí
Hloubka uložení kabelů v terénu: 0,7 m
Hloubka uložení kabelů v orné půdě: 1,0 m
Hloubka uložení kabelů v krajnici a v komunikaci: 1,0 m - obecní / místní
Hloubka uložení kabelů v krajnici a v komunikaci: 1,2 m - KSÚSKK, SÚS
Způsob uložení kabelů: viz řez uložení kabelu ve výkropu.

Před zahájením zemních prací musí být provedeno vytýčení podzemních sítí !

Před záhozem provést kontrolu:

- revizním technikem,
- zástupcem provozovatele VO
- zástupci.inž. sítí v místě stavby
- zajistit geodetické zaměření skutečného provedení vedení

Zodp. proj.: Drahomír Holoubek , IČ: 617 92 951

Objednatel: Valbek s.r.o., Děčínská 717/21, Ústí nad Labem

Investor: Karlovarský kraj

KÚ:	Karlovy Vary
-----	--------------

Stavba:

Úprava křižovatky silnic II/220 Závodu míru
a III/2201 Vančurova , Stará Role

Objekt:	C.8/SO411 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
---------	--------------------------------------

Dílčí část:

Obsah:

Situace 1 : 500

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ
Drahomír Holoubek
Závodu míru 806/70A, tel.: 775 655 599
36017 KARLOVY VARY - STARÁ ROLE

Formát

Datum	10 / 2010
-------	-----------

Čís.zakázky	41 / 10
-------------	---------

Proj.stupeň:	Dokum.
	pro stavební řízení

Měřítko:	Číslo výkresu:
----------	----------------

1 : 500	C.8/SO411/5
---------	-------------