


±0,000=PODLAHA 1.NP

LEGENDA ROZVODŮ INSTALACÍ

- >>> — STÁVAJÍCÍ JEDNOTNÁ KANALIZACE (VE VLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY)
- —> — STÁVAJÍCÍ VODOVOD
- + — + — STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD
- —> — STÁVAJÍCÍ SILNOPROUDÉ ROZVODY
- + — — STÁVAJÍCÍ HORKOVOD – PRIMÉR
- | — | — STÁVAJÍCÍ HORKOVOD – SEKUNDÁR
- — — — — NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE




KANALIZAČNÍ POTRUBÍ LEŽATÉ–SPLAŠKOVÁ KANALIZACE:
 PVC KG dle ČSN EN ISO 9969 určené pro pokládku do země spojování hrdly s integrovanými pryžovými kroužky vyráběné v souladu s platnými evropskými normami ČSN EN 1401–1 a ČSN EN 13476–2

ODTOKOVÝ ŽLAB:
 Žlab z nenasyčeného polyesteru vyztuženého skelnými vlákny s polyesterovou ochrannou hranou. Konstrukce je vyztužená příčnými výrobek v souladu s ČSN EN 1433, pro zatížení třídy C250KN Světlná šířka 100mm, celková šířka 136mm, beze spádu dna. Stavební výška 158mm. Kotvení chemickými kotvami – trny Spojování dílců pomocí rychlouzávěrů Starfix. Kryt žlabu: litinový mřížkový rošt pro zatížení třídy C250KN

POZNÁMKA:
 Pasáží probíhá horkovod a vodovodní přípojka s neznámým průběhem. Kopací práce spojené s pokládkou kanalizace je možné zahájit až po jeho vytyčení správcem.

POZNÁMKA:
 Veškeré v dokumentaci jmenovitě uvedené materiály a výrobky určují standard a jsou zaměnitelné za materiály a výrobky jiné, shodných nebo lepších parametrů při dodržení příslušných technických norem a předpisů. Projektová dokumentace nenahrazuje dílenskou projekt.dokumentaci–je provedena v rozsahu dokumentace pro stavební povolení dle platné vyhlášky. Skutečné rozměry ověřit na stavbě.

Dodatek		ODVODNĚNÍ PLOCHY PASÁŽE		Datum		1/2018	
Ved.projektant	ING.HARZER						
Hlav.inž.projektu	ING.DÖRRER						
Zodp.projektant	ING.DÖRRER						
Vypracoval	S.KUBOVÁ						
Objednatel	Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21						
Investor	Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21						
MŮ	KARLOVY VARY	SŮ	KARLOVY VARY				
Stavba	KARLOVY VARY, T. G. MASARYKA 3/541, KINO ČAS					Formát 3 A4	
Akce	OBNOVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, ZATEPLENÍ STÁVAJÍCÍHO STROPU KINA, ODVODNĚNÍ STŘECHY					Datum 10/2016	
Objekt						Stupeň DPS	
Díleč část	D.1.4.1 ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ					Č. zakázky 1608 015.4	
Obsah	PŮDORYS 1.NP – KANALIZACE					Měřítko Č.přílohy	
						1:75 D.1.4.1.2	

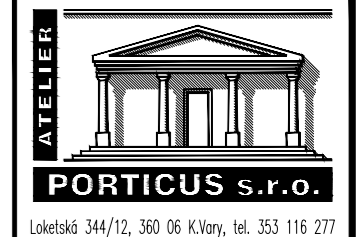

Loketská 344/12, 360 06 K.Vary, tel. 353 116 277