

Ing. David Pokorný  
Tyršova 1224/9  
36001 Karlovy Vary

naše značka  
5001251829

vyřizuje  
Lukáš Průcha

datum  
23.02.2016

Věc:

**Vřídelní kolonáda - řešení havarijního stavu**

K.ú. - p.č.: Karlovy Vary

Stavebník: Ing. David Pokorný, Tyršova 1224/9, 36001 Karlovy Vary

Účel stanoviska: Předprojektová příprava

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

Toto vyjádření je pouze informací o poloze plynárenského zařízení. NENÍ SOUHLAS SE STAVBOU.

Při posuzování stavby pro realizaci a stupeň řízení územní/stavební souhlas/povolení požadujeme předložení situace z projektové dokumentace navrhované stavby se zákresem poloh stávajících plynárenských zařízení, navrhovaných staveb a navrhovaných inženýrských sítí. Tato situace bude předložena k dalšímu posouzení a vyjádření.

V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními:

- NTL plynovody a přípojkami

Na základě předložené situace byl předán informační zákres.

Přílohou Vám předáváme orientační situaci plynárenských zařízení a plynovodních přípojek (dále jen PZ) ve správě naší společnosti.

Poskytnutá orientační situace slouží pouze pro informaci o poloze PZ. Nenahrazuje stanovisko provozovatele distribuční soustavy ke stavebnímu záměru a nelze ji použít k povolení nebo pro realizaci stavby. Pro tento účel předložte Žádost o vydání stanoviska včetně předepsané dokumentace ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění.

Informace o možnosti poskytnutí polohy stávajících PZ ve správě RWE GasNet, s.r.o. v digitální podobě získáte na adrese: [www.rwe-distribuce.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/](http://www.rwe-distribuce.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/)

Poloha a rozsah PZ uvedený v příloze je platný ke dni vydání tohoto stanoviska.

Upozorňujeme, že se v zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska mohou nacházet PZ, která jsou ve fázi výstavby a doposud nebyla předána RWE GasNet, s.r.o. k provozování. Taktéž se v zájmovém území mohou nacházet PZ jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná PZ bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví. Tato PZ NEJSOU v příloze vyznačena a nejsou předmětem tohoto stanoviska.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku RWE kontaktujte prosím RWE GasNet, s.r.o. Kontakt naleznete na adrese [www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni-system/](http://www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni-system/), činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na Zákaznické lince 840 11 33 55.

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1  
Zábrdovice  
602 00 Brno  
T  
F +420545578571  
E [info\\_ds@rwe.cz](mailto:info_ds@rwe.cz)  
I [www.rwe.cz](http://www.rwe.cz)  
IČ: 27935311  
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:  
Krajský soud v Brně  
oddíl C, vložka 57165  
26.07.2007

Bankovní spojení:  
Československá obchodní banka,  
a.s.  
Číslo účtu: 17837923  
Kód banky: 0300

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001251829 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na [www.rwe-ds.cz](http://www.rwe-ds.cz) nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.




Lukáš Průcha  
technik externích požadavků  
odbor zpracování externích požadavků  
RWE Distribuční služby, s.r.o.

[lukas.prucha@rwe.cz](mailto:lukas.prucha@rwe.cz)


Přílohy: Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Ing. David Pokorný, Tyršova 1224/9, 36001 Karlovy Vary. K.ú.: Karlovy Vary.

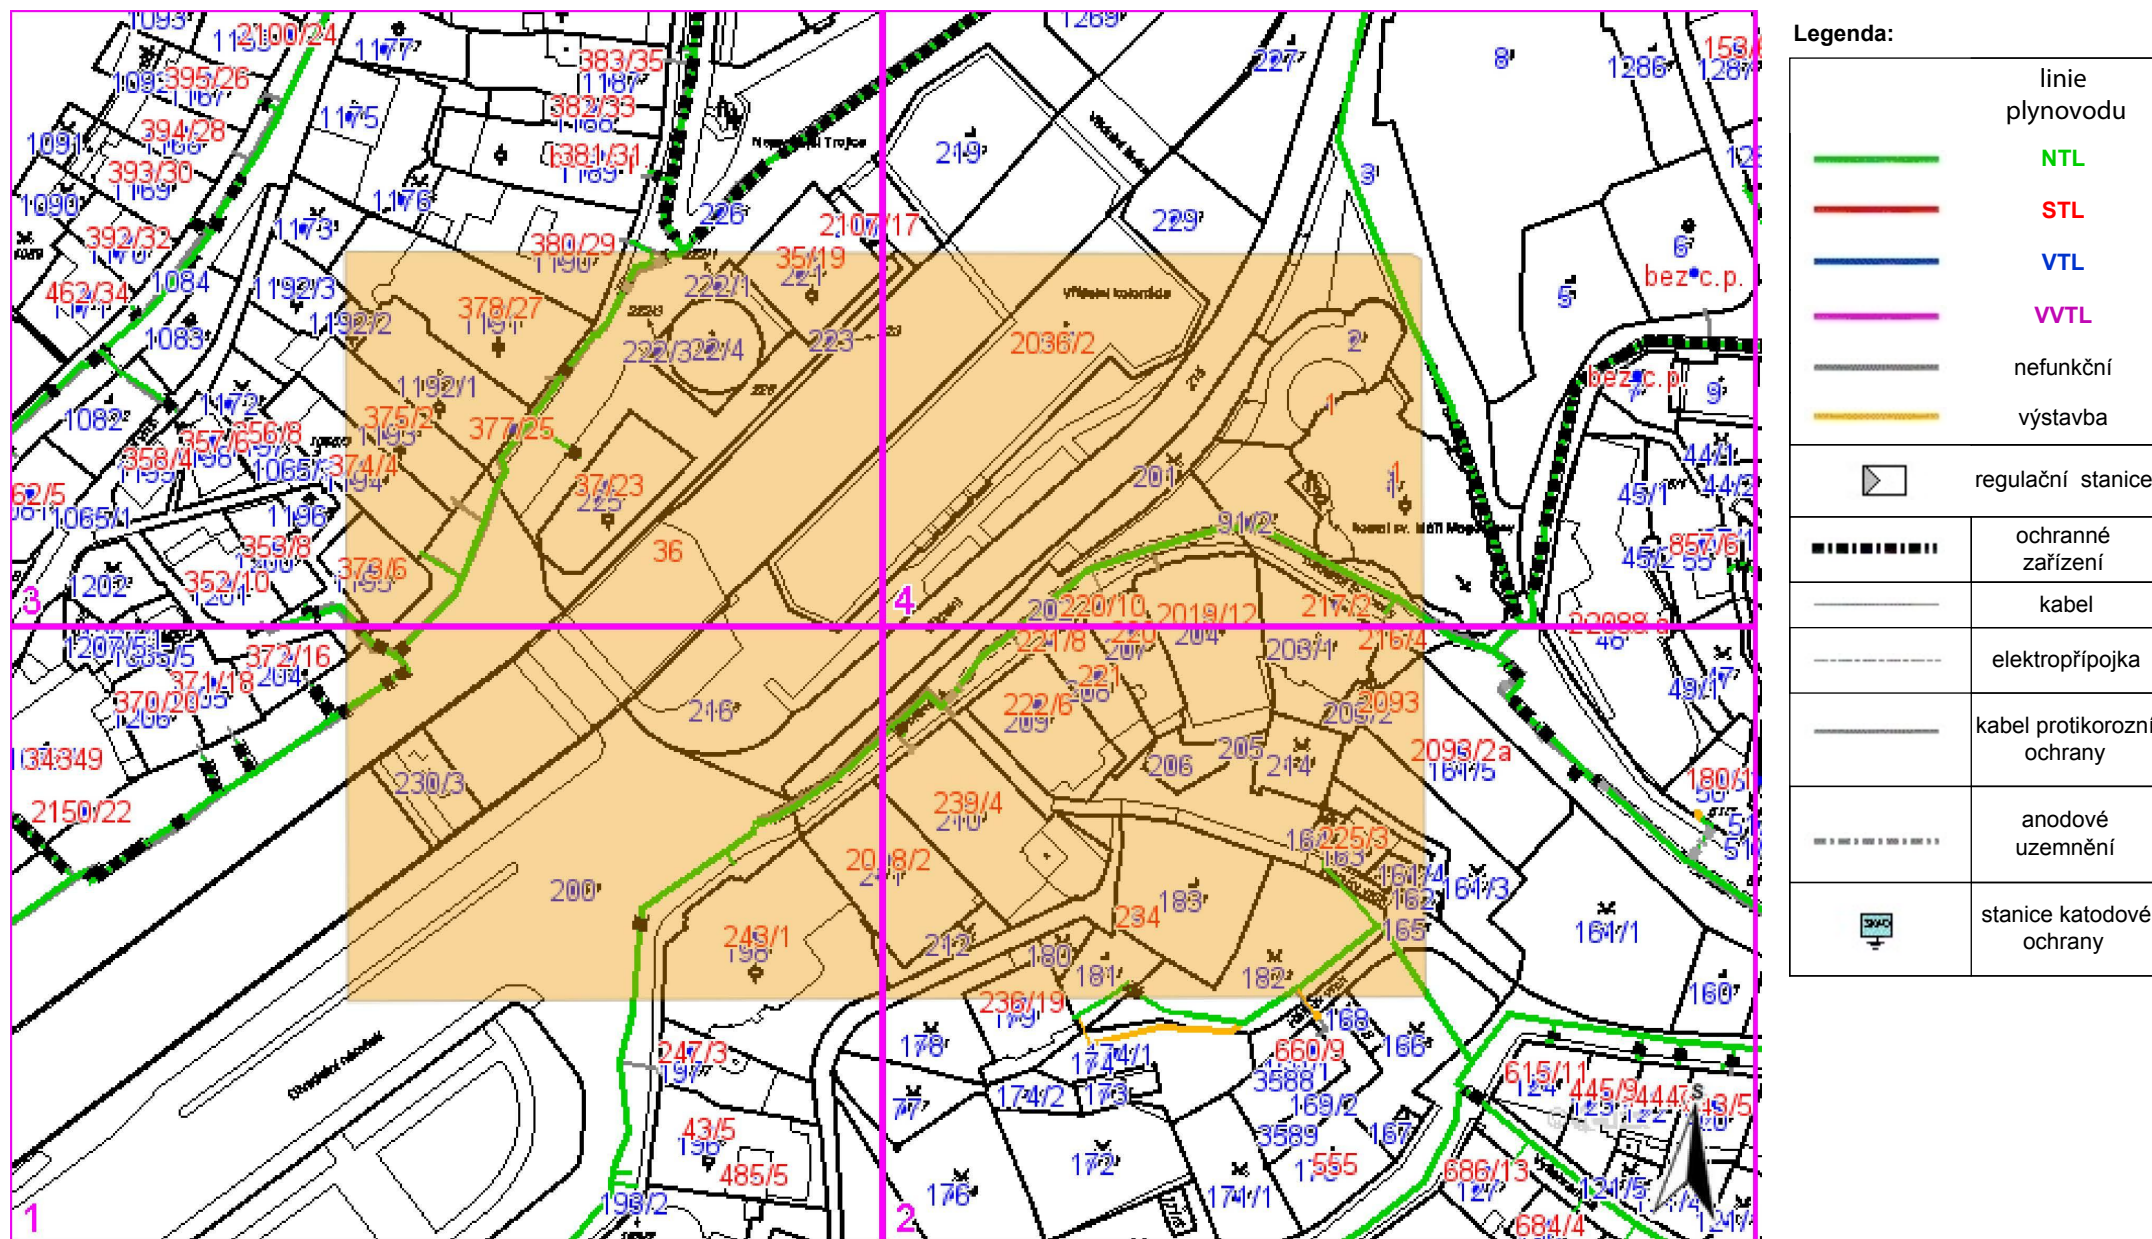

**Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001251829 ze dne 23.02.2016.**


Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Ing. David Pokorný , Tyršova 1224/9 , 36001 Karlovy Vary. K.ú.: Karlovy Vary.

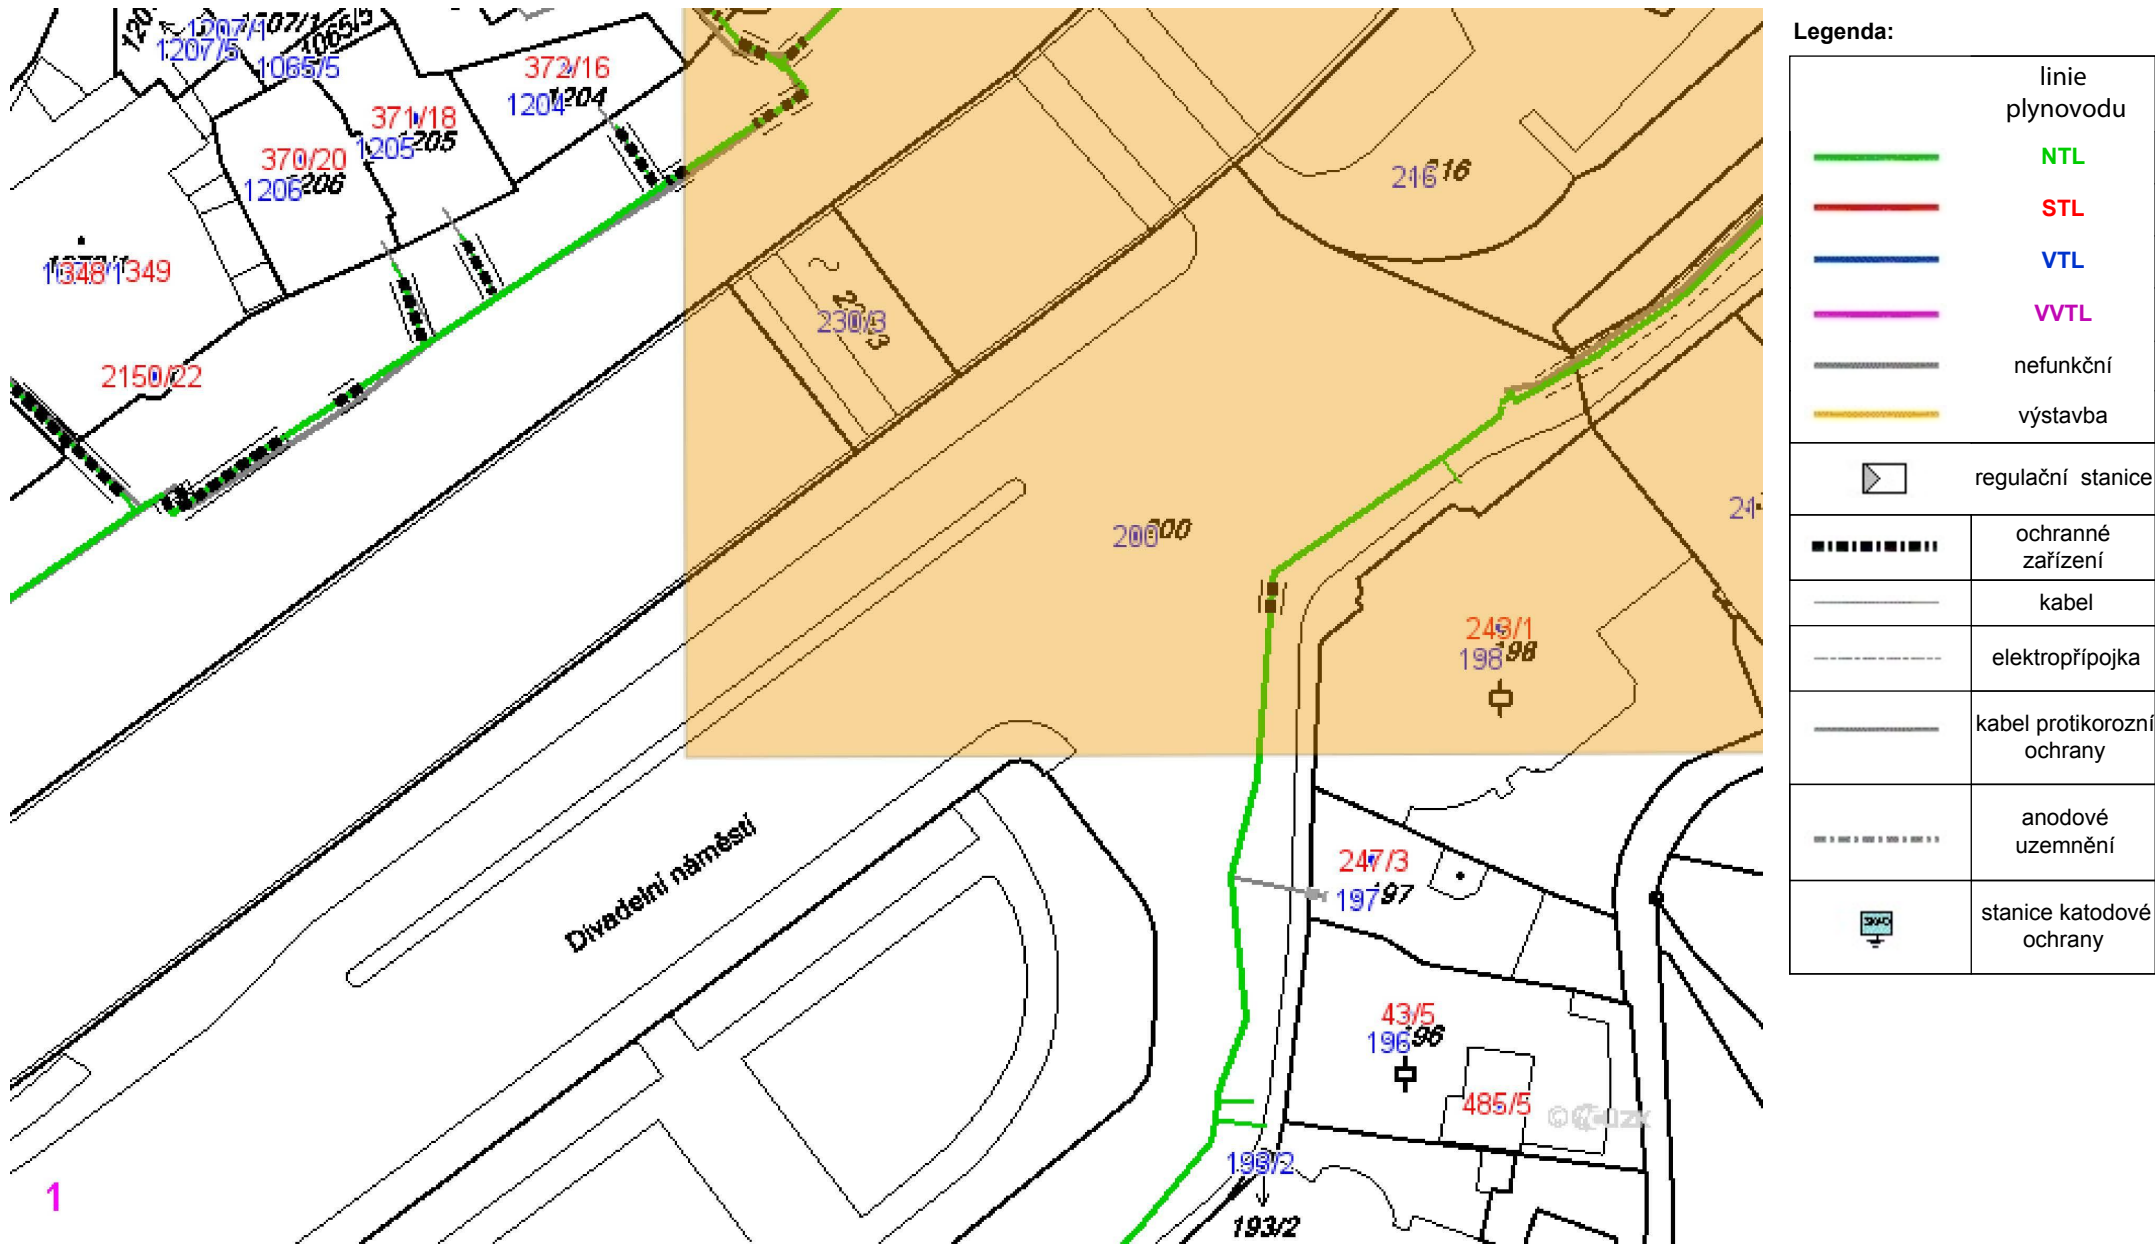



**Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001251829 ze dne 23.02.2016.**


Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Ing. David Pokorný, Tyršova 1224/9, 36001 Karlovy Vary. K.ú.: Karlovy Vary.

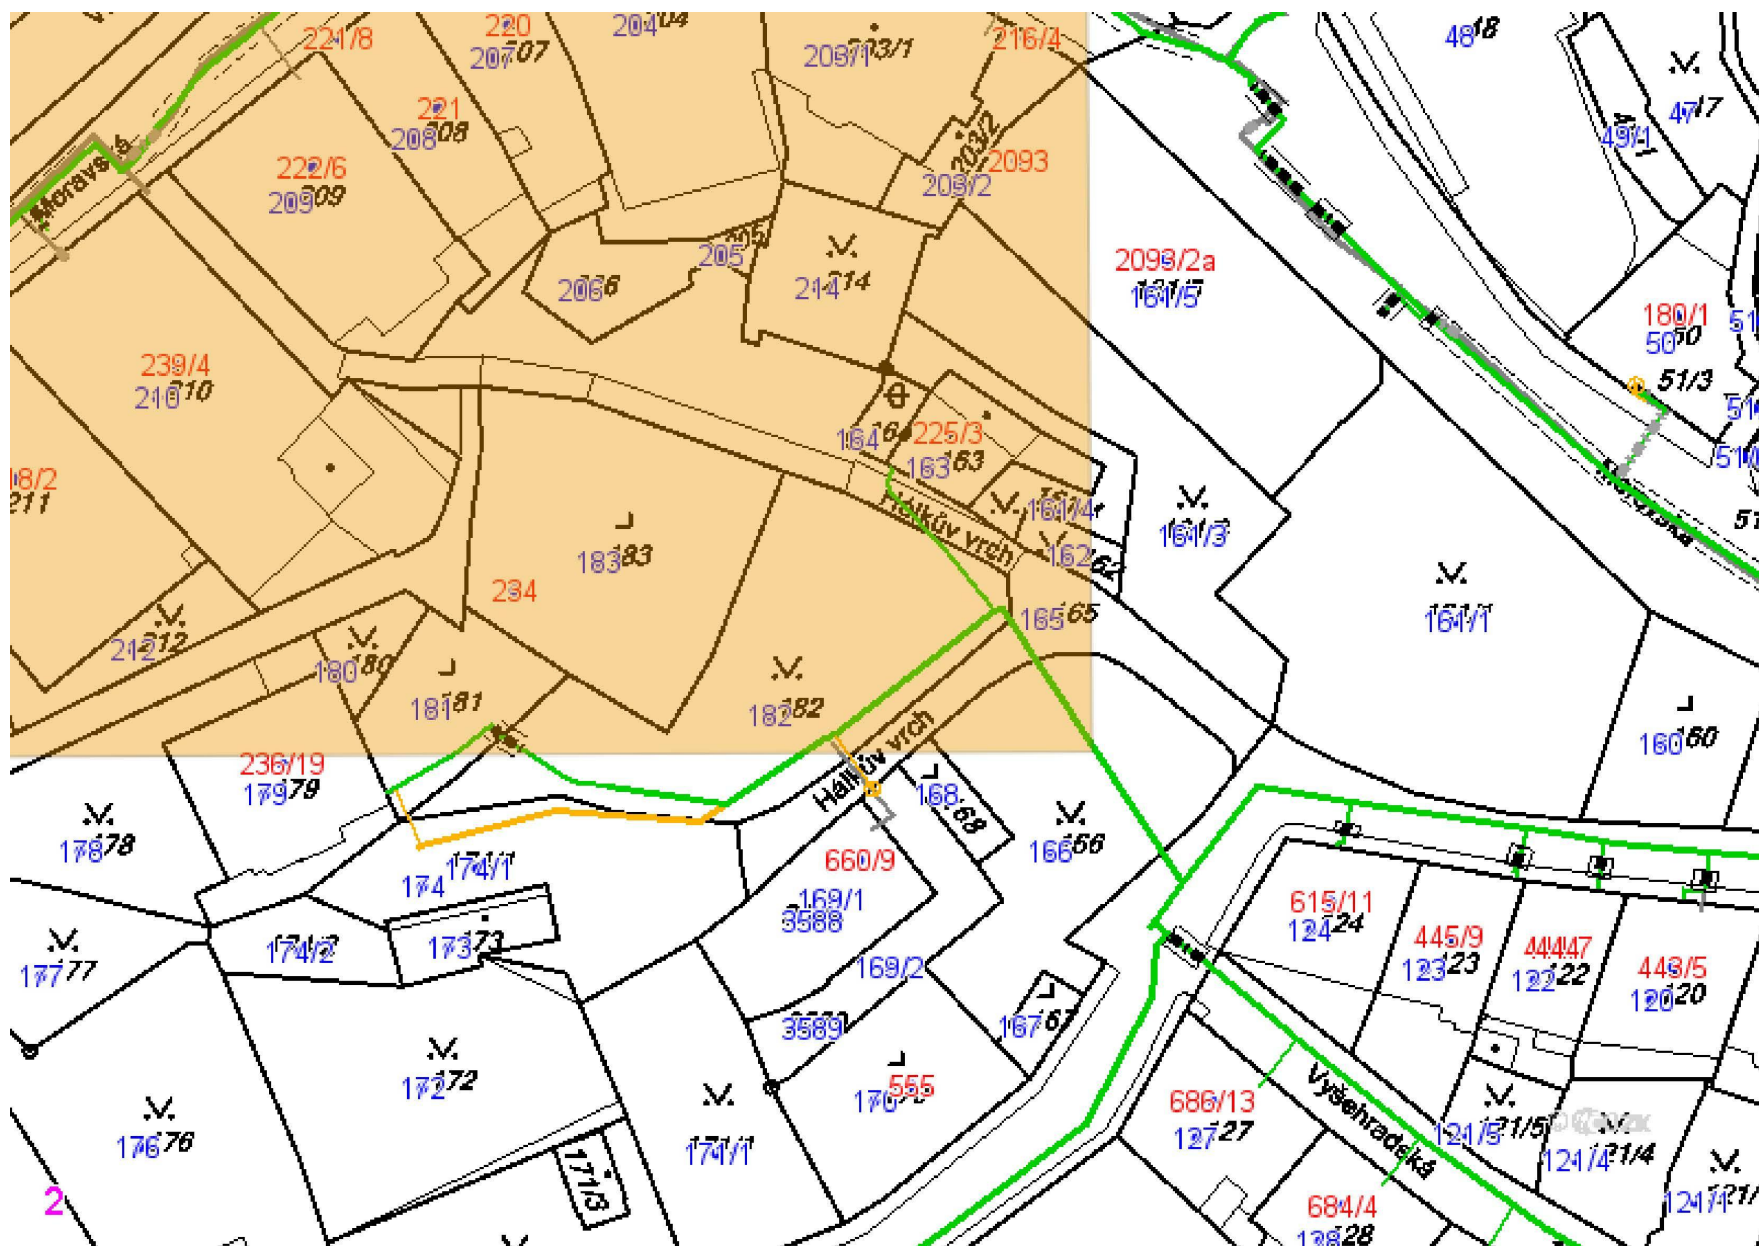







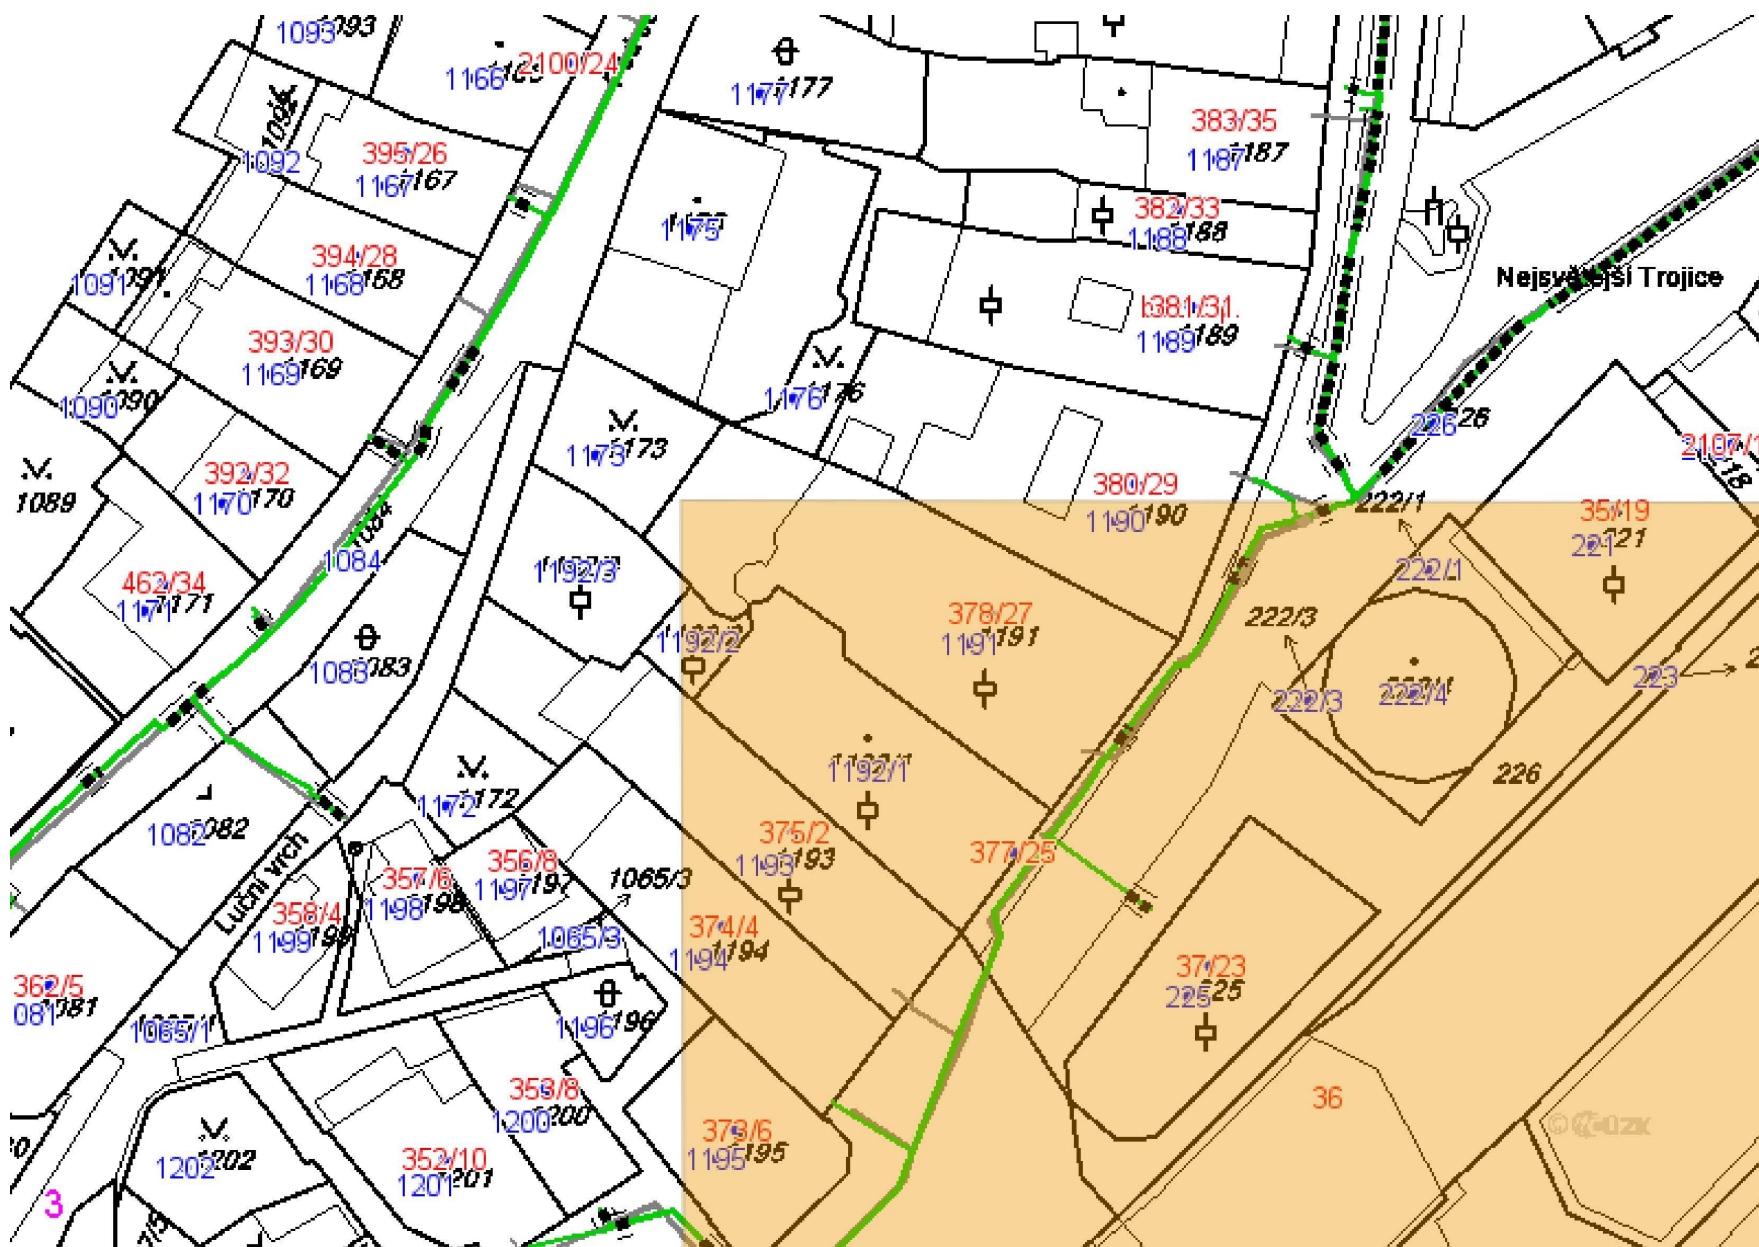






**Legenda:**

linie plynovodu	
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	výstavba
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozi ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany


Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Ing. David Pokorný, Tyršova 1224/9, 36001 Karlovy Vary. K.ú.: Karlovy Vary.



	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	WVTL
	nefunkční
	výstavba
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřipojka
	kabel protikoroziční ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany

**Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001251829 ze dne 23.02.2016.**

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Ing. David Pokorný, Tyršova 1224/9, 36001 Karlovy Vary. K.ú.: Karlovy Vary.

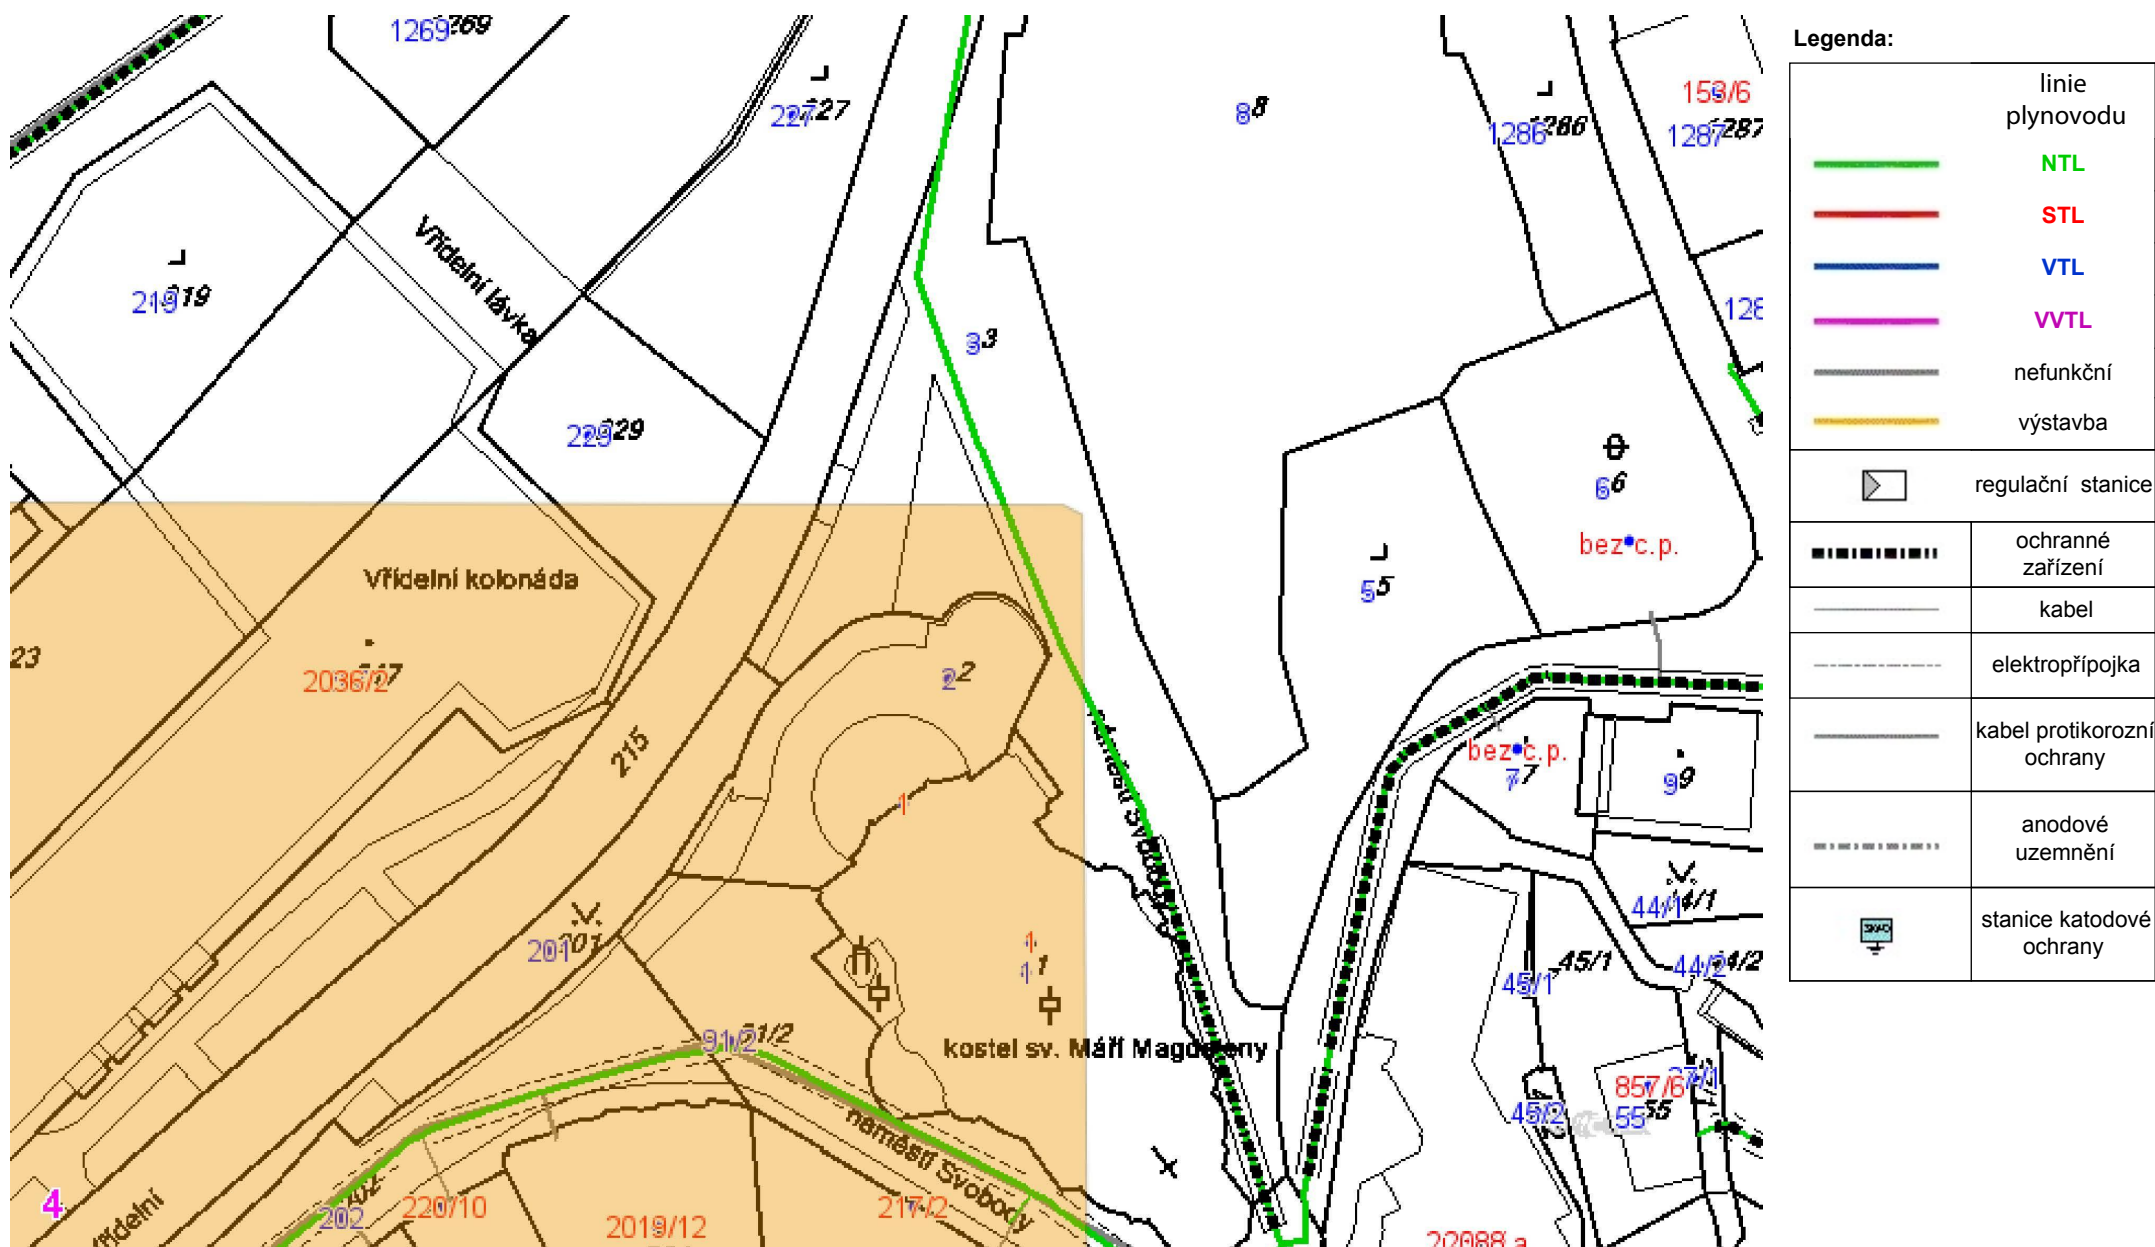



**Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001251829 ze dne 23.02.2016.**

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Ing. David Pokorný, Tyršova 1224/9, 36001 Karlovy Vary. K.ú.: Karlovy Vary.

