


**vodakva**



Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s.



Studentská 328/64  
360 07 Karlovy Vary  
telefon: 359 010 111  
fax: 353 332 211  
e-mail: info@vodakva.cz  
www.vodakva.cz

váš dopis:  
ze dne:

vyřizuje: **David Petr**  
referent vodorozvoje  
telefon: 359 010 214  
e-mail: dpetr@vodakva.cz

číslo jednací: 2917/220/10/pe

Valbek s.r.o.  
Iveta Sochorová  
Děčínská 717/21  
Ústí nad Labem  
400 03

v Karlových Varech dne 25.5.2010

**Věc: Stará Role – Závodu Míru – úprava křižovatky**  
- Zákres sítí

**K vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené akci dáváme následující vyjádření :**

1. Do přiložené situace jsme informativně zakreslili stávající vodovodní a kanalizační rozvody, které se nachází v zájmovém území nebo jeho blízkosti.
2. Upozorňujeme na ochranné pásmo vodovodu (kanalizace), které je min. 1,5 m od líce potrubí na obě strany (u potrubí do prům. 500 mm) a min. 2,5 m od líce potrubí na obě strany (u potrubí nad prům. 500 mm). U potrubí o průměru nad 200 mm včetně, jehož dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
3. Veškeré trasy vodovodů a kanalizací mají informativní charakter a je nutné je upřesnit vytyčením na místě.
4. Stávající vodovodní a kanalizační zařízení bude vytyčeno pracovníky příslušného provozu vodovodů a kanalizací. Přesné vytyčení zajistí provoz vodovodů (p. Pištej tel.: 353 434 411) a provoz kanalizací (p. Dietl, tel.: 602 835 474).
5. Při souběhu a křížení se stávajícími sítěmi ve správě VaK K. Vary požadujeme respektovat ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
6. Přiložená situace a protokol o zákresu je nedílnou součástí tohoto vyjádření.
7. Veškerou další projektovou dokumentaci požadujeme předložit k odsouhlasení.

IČ: 49 78 92 28  
DIČ: CZ 49 78 92 28  
společnost je zapsána  
s účinností od 1.1.1994  
v obchodním rejstříku  
u Krajského soudu v Plzni,  
oddíl B, vložka 375

bankovní spojení:  
Komerční banka K. Vary  
běžný účet:  
1608 341 / 0100  
účet pro vodné a stočné:  
20 001 - 1608 341 / 0100

**Předmět vyjádření :**

**Žádost o vyjádření k existenci inženýrských sítí - Stará Role – Závodu Míru – úprava křižovatky.**

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

Studentská 328/64  
Technický útvar 4  
360 07 Karlovy Vary - Soubí

**Ing. Tomáš Stehlík**  
vedoucí technického útvaru

Příloha : Situace vodovod  
Situace kanalizace  
Co: vlastní, PS 02, PS 09

odpovědně mezi  
přírodou a člověkem



## Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

360 07 Karlovy Vary - Doubí, Studentská 328/64

zapsané s účinností od 1.1.1994 v OR u KS Píseň, odd. B, vložka č. 37

Město/katastr Stará Role

Čtvrť/Ulice Závodu Míru

č.p. :

Za účelem úprava křižovatky

:

Investor/projektant : Valbek s.r.o.

Zasláno : poštou

Stupeň : zákres sítí

Číslo jednací : 100525/094

Datum : 25.5.2010

Provoz vodovodů : St.ROle, p. Pištej, tel. : 353 434 411

Provoz kanalizace : p. Dietl, tel.: 602 835 474

Zakreslil : David Petr

Vodovodní a kanalizační zařízení jsou na situaci zakreslena informativně dle stávající dokumentace VAK K. Vary, a.s. Zařízení je nutno upřesnit vytýčením na místě. Přesné vytýčení vodovodních a kanalizačních zařízení vám zajistí naše příslušné provozy vodovodů a kanalizace.

Tento doklad nenahrazuje vyjádření ke stavebnímu - územnímu řízení.

Při souběhu a křížení se stávajícími sítěmi ve správě VaK KV požadujeme respektovat ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

Požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu a kanalizace, které je min. 1,5 m od líce potrubí na obě strany (u potrubí do prům. 500 mm) a min. 2,5 m od líce potrubí na obě strany (u potrubí nad prům. 500 mm).

U potrubí (vodovodu a kanalizace) o průměru nad 200 mm včetně, jehož dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenost od vnějšího líce zvyšuje o 1,0 m.

Při dalším jednání ohledně předmětné akce používejte prosím příslušné číslo jednací.  
CO : vlastní

Datum :

25 -05- 2010

Podpis : *U. Vary a kanalizace Karlovy Vary, a.s.*

Studentská 328/64

Technický útvar 4


360 07 Karlovy Vary - Doubí

Tel.: 017 / 353 316 111  
Fax: 017 / 359 010 333

E-mail:  
vak@vakkv.cz

IČO: 49 78 92 28  
DIČ: 128 - 49 78 92 28

Komerční banka Karlovy Vary  
číslo účtu: 1608 - 341 / 0100

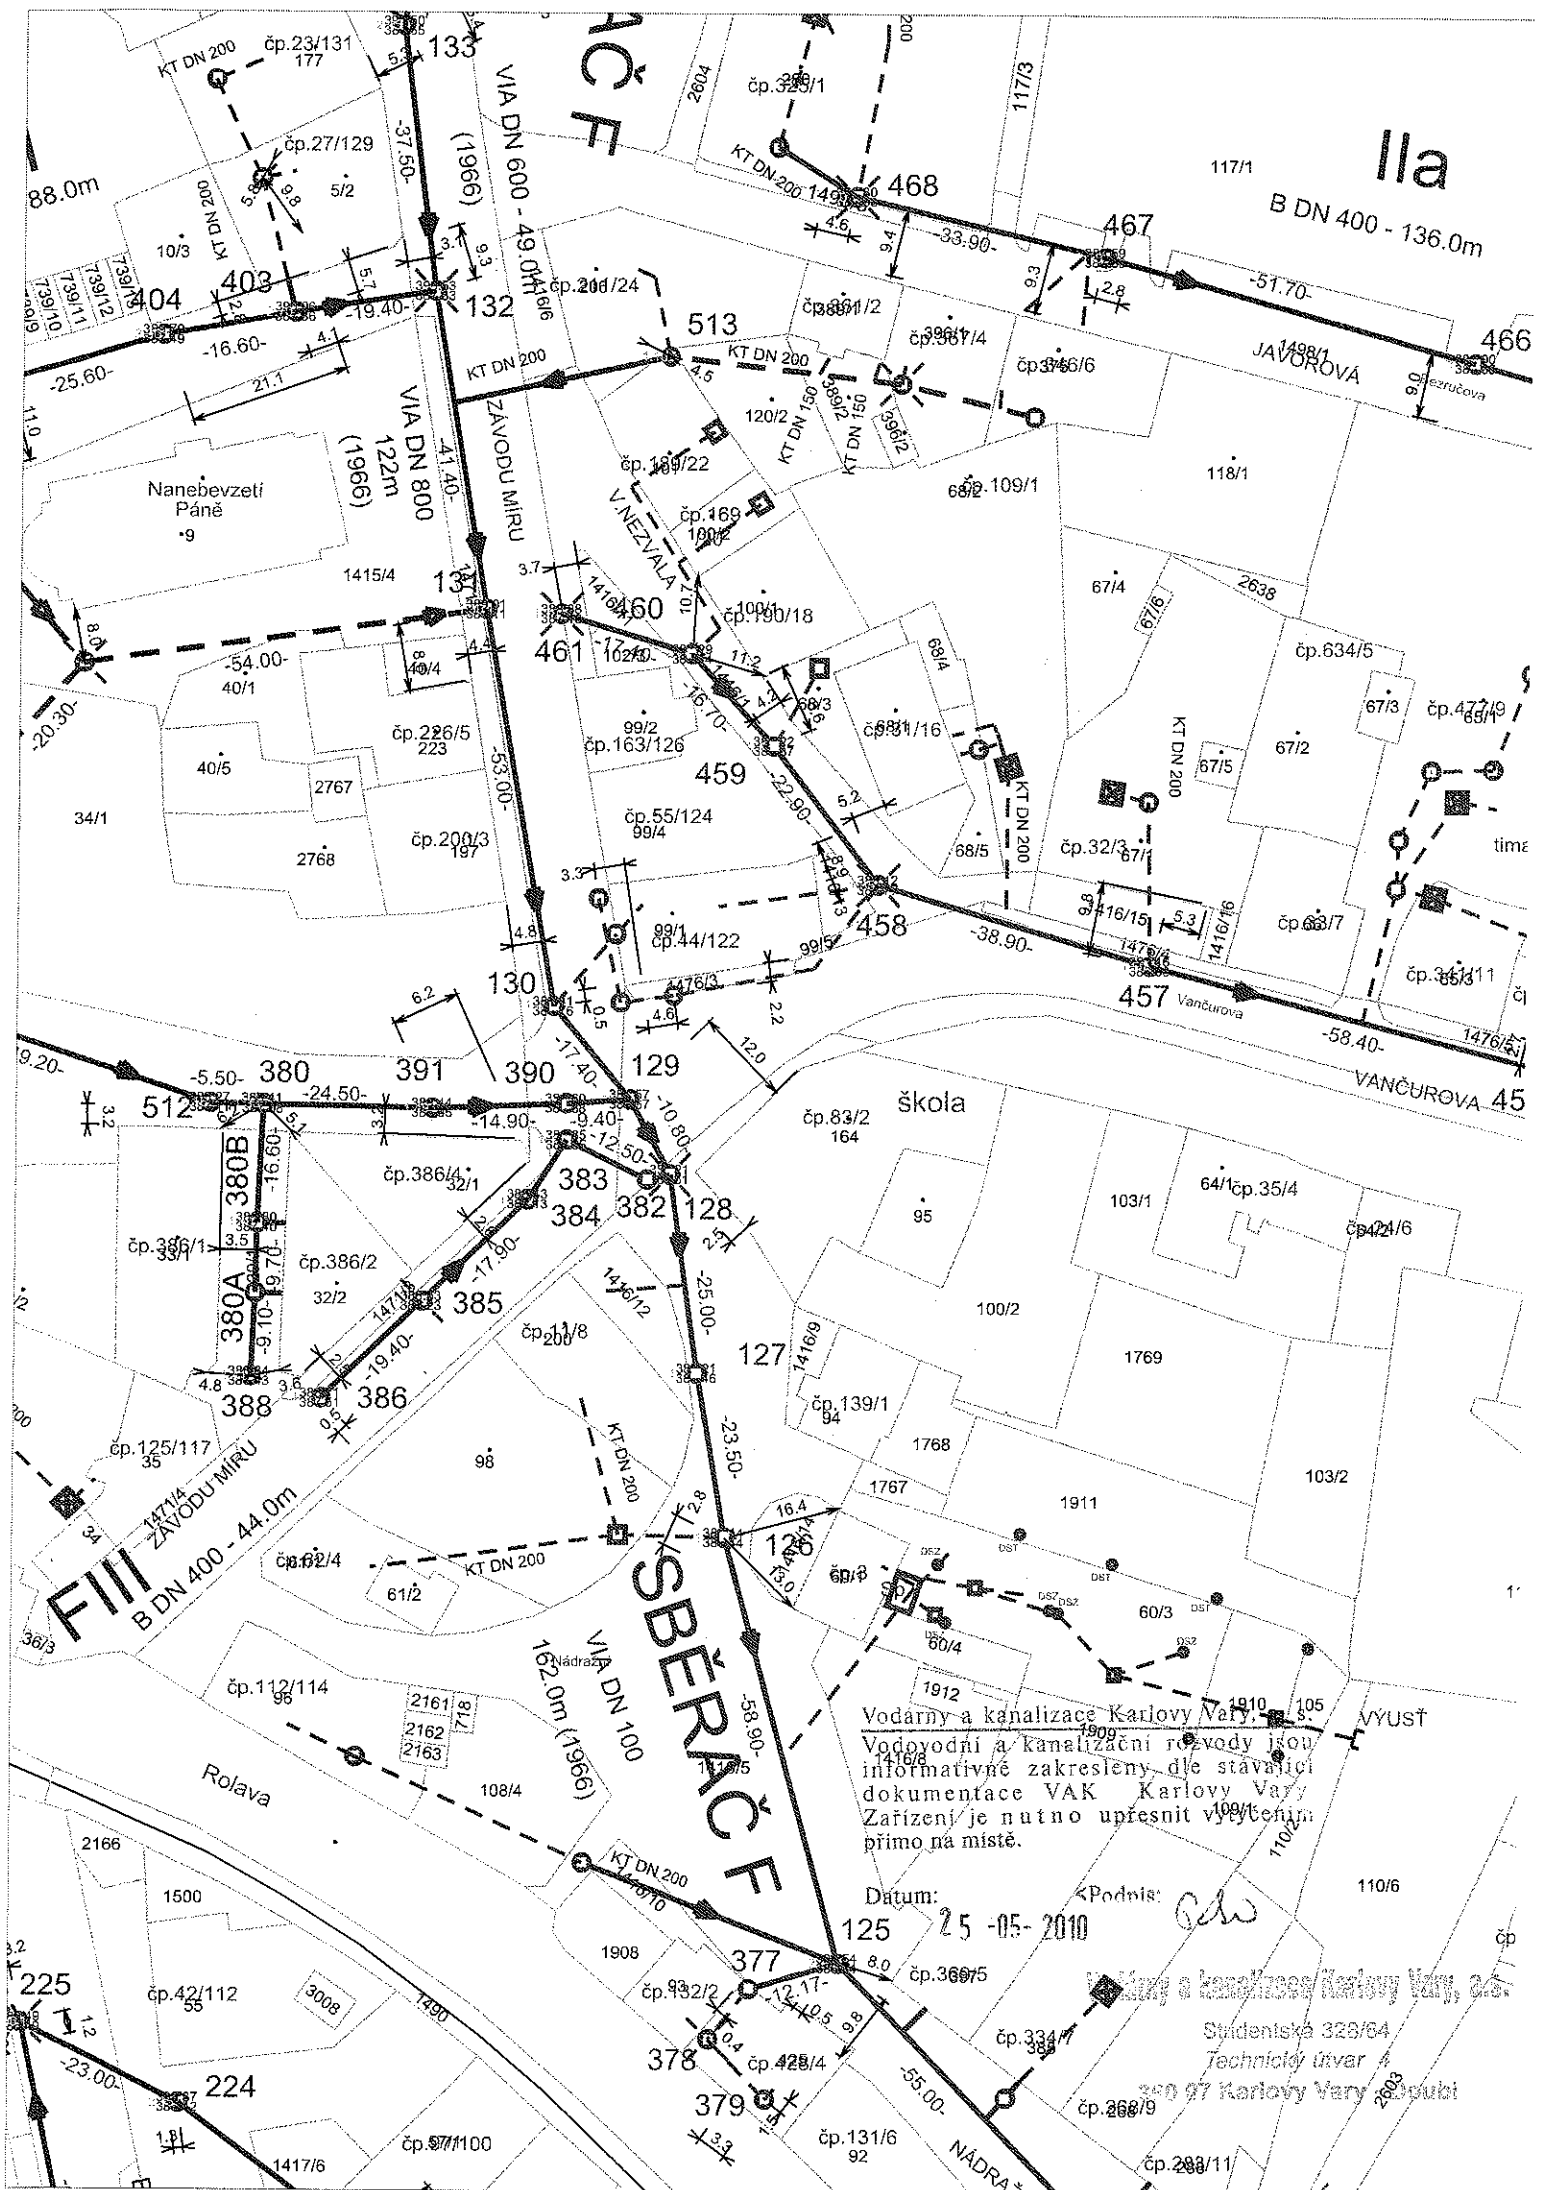

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, s.p.  
Vodovodní a kanalizační rozvody jsou  
informativně zakresleny dle stávající  
dokumentace VAK Karlovy Vary  
Zařízení je nutno upřesnit výjezdem  
přimo na místě.

Datum: 25-05-2010  
Podpis: [Signature]

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, s.p.

Studentská 323/64  
Technický útvar  
360 97 Karlovy Vary 2003

