


ARMATURNÍ ŠACHTA – OSAZENÍ ARMATUR

ZPĚTNÁ KLAPKA ZÁVITOVÁ DN 25
VYPOUŠTĚNÍ – KK G 1/2"

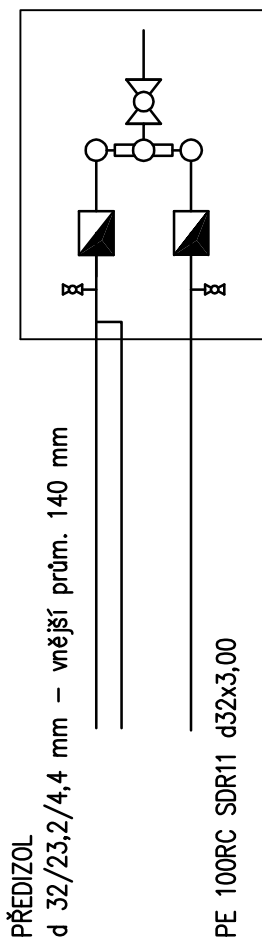

PROPOJENÍ SPRCHY

UZÁVĚR – KK DN 25

SMĚŠOVACÍ TERMOSTATICKÝ VENTIL G5/4"
t = 20 až 70 st.C / Q = 70 l/s

ZPĚTNÁ KLAPKA ZÁVITOVÁ DN 25

VYPOUŠTĚNÍ – KK G 1/2"

Ved.projektant	ING.HARZER		<p>PORTICUS s.r.o. Loketská 344/12, 360 06 K. Vary, tel. 353 116 277</p>	
Hlav.inž.projektu	ING.HARZER			
Zodp.projektant	ING.DÖRRER			
Vypracoval	ING.FOREJT			
Objednatel	Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21			
Investor	Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21			
MÚ	KARLOVY VARY	SÚ	KARLOVY VARY	
Stavba	2.MŠ K. VARY O.P., SEDLEC 5		Formát	A4
Akce	ZŘÍZENÍ VENKOVNÍCH SPRCH – ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO BROUZDALIŠTĚ		Datum	4/2013
Objekt			Stupeň	DPS
Dílčí část	F.1.2 ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ		Č. zakázky	1304 007.4
Obsah	OSAZENÍ ARMATUR – SCHEMA		Měřítko	Č.přílohy
			---	F.1.2.4