

Požadavek zhotovitele na změnu č.3a)-odpočet

Projekt: „Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty“

Datum vydání požadavku:

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Název částí stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

F1.001.10 Architektonicko-stavební řešení

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Dle výkazu výměr byla oceněna tepelná izolace střechy v tloušťce 220 mm.

Nové řešení:

Odpočet částí měkké tepelné izolace, která byla nahrazena tvrdou tepelnou izolací dle zásad systému Kalzip.

Zdůvodnění změny:

Tato změna řeší rozdíl množství tepelné izolace střešní konstrukce. Část měkké tepelné izolace byla nahrazena tvrdou tepelnou izolací dle projektové dokumentace a zásad systému Kalzip.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Žádný

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Tato změna nebude mít vliv na termín.

Cena díla se sníží o 83.922,-Kč bez DPH.

Vyjádření zhotovitele:

Změnu navrhuje zhotovitel, který zároveň prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací a termín dokončení.

Datum:

18/01/15

Podpis:

Požadavek zhotovitele na změnu č.3a)-odpočet

Projekt: „Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty“

Příloha č. 6

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržená změna je v souladu s původním konceptem projektu
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položka/položky v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky.

Datum: 17.3.15

Podpis: 

Vyjádření objednatele:

Datum:

Podpis:

Ocenění ke změně č. 3a) - odpočet

Projekt: „Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty“

číslo projektu:

2014-00038/ORI

ocenění číslo ke změně č./ze dne:

Změna č.3/30.10.2014

název části stavby (stavební objekt):

F1.001.10 Architektonicko-stavební řešení

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 30.10.2014 se odsouhlasuje změna:

smlouva						
č.pol.	kód položky	popis	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč
1	6314054	Deska izolační měkká z minerální plsti tl. 100 mm	m2	-231,00000	165,10	-38 138,10
2	6314054	Deska izolační měkká z minerální plsti tl. 120 mm	m2	-231,00000	198,20	-45 784,20
celkem						-83 922 Kč

Celkem včetně DPH 21%	-101 546 Kč
-----------------------	-------------

smlouva						
č.pol.	kód položky	popis	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč
celkem						

Celkem včetně DPH 21%	
-----------------------	--

V Karlových Varech dne:

16/11/14

Zhotovitel:

Projektant:

Objednatel:

TDI:

Atelier stavebního inženýrství s.r.o.
 Krušnohorská 737/10
 360 05 Karlovy Vary, Rybáře
 IČ: 280 42 395
 Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480

Položkový rozpočet

S:	W221275.	Karlovy Vary - Hala pro míčové sporty
O:	03.	Změnový list č.3
R:	0302	Změnový list č.3 - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	712	Živičné krytiny				-83 922,30
1	6314054	Deska izolační měkká z minerální plsti tl. 100 mm odpočet měkké izolace, nahražena tvrdou izolací dle zásad systému Kalzip : -220,0*1,05	m2	-231,00000	165,10	-38 138,10
2	6314054	Deska izolační měkká z minerální plsti tl. 120 mm odpočet měkké izolace, nahražena tvrdou izolací dle zásad systému Kalzip : -220,0*1,05	m2	-231,00000	198,20	-45 784,20

-83 922,30

Požadavek zhotovitele na změnu č.14a) odpočet

Příloha č. 6

Projekt: „Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty“

Datum vydání požadavku:

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Název částí stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

F1.001.10 Architektonicko-stavební řešení

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Zásypy haly byly počítány s použitím vytěžené zeminy, která se odvezla na mezideponii.

Nové řešení:

Obsypy haly byly nahrazeny vhodným materiálem

Zdůvodnění změny:

Pro obsyp haly bylo v původní projektové dokumentaci počítáno s použitím vytěžené zeminy. Vzhledem k tomu, že v části výkopku bylo podloží zvodnělé a vytěžená zemina není vhodná pro obsyp haly došlo ke změně. Původní výkopek byl navýšen o zvodnělé podloží a vytěžená zemina byla odvezena z mezideponie na skládku. Pro obsyp haly byl použit vhodný zásypový materiál. Přesný druh použitého materiálu bylo odsouhlaseno GP na základě geologického posudku.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Žádný

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Tato změna nebude mít vliv na termín.
Cena díla se sníží o 76 505,-Kč bez DPH.

Požadavek zhotovitele na změnu č.14a) odpočet

Projekt: „Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty“

Vyjádření zhotovitele:

Změnu navrhuje zhotovitel, který zároveň prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací a termín dokončení.

Datum:

10/2/15

Podpis:

**Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):**

a) navržená změna je v souladu s původním konceptem projektu

b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla

c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu


d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položka/položky v původním projektu

e) k předložené změně nemáme další připomínky.

Datum:

17/3/15

Podpis:

**Vyjádření objednatele:**

Datum:

Podpis:

Ocenění ke změně č. 14a) odpočet

Projekt: „Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty“

číslo projektu:

2014-00038/ORI

ocenění číslo ke změně č./ze dne:

Změna č.14/12.1.2015

název části stavby (stavební objekt):

F1.001.10 Architektonicko-stavební řešení

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 12.1.2015 se odsouhlasuje změna:

smlouva						
č.pol.	kód položky	popis	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč
Díl:	1	Zemní práce				-76 505,04
1	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním odpočet násypu zeminou, který byl nahrazen vhodným materiálem : -39,0-527,615-495,955	m3	-1 062,57000	72,00	-76 505,04
celkem						-76 505 Kč

Celkem včetně DPH 21%	-92 571 Kč
-----------------------	------------

smlouva							
č.pol.	kód položky	popis	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč	
celkem							

Celkem včetně DPH 21%	
-----------------------	--

V Karlových Varech dne: 16/2/15

Zhotovitel:

Projektant:

Objednatel:

TDI:

Atelier stavebního inženýrství s.r.o.

Krušnohorská 737/10

360 05 Karlovy Vary, Rybáře

IČ: 280 42 395

Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480

Položkový rozpočet

S:	W221275.	Karlovy Vary - Hala pro míčové sporty
O:	14.	Změnový list č.14
R:	1202	Obsyp objektu - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				-76 505,04
1	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním odpočet násypu zeminou, který byl nahrazen vhodným materiálem : -39,0-527,615-495,955	m3	-1 062,57000 -1 062,57000	72,00	-76 505,04

celkem: 76 505,04

Požadavek zhotovitele na změnu č.16 a) odpočet

Projekt: „Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty“

Datum vydání požadavku:

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Název částí stavby dotčené změnou
 (včetně čísla SO):

F1.001.10 Architektonicko-stavební řešení
F1.001.50 Vzduchotechnika a klimatizace
F1.001.90 Silnoproudé rozvody

Popis změny, technického řešení:

<p>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: Dispoziční řešení místností č. 2.16 a 2.17</p>
<p>Nové řešení: Dle požadavku investora dojde ke sloučení místností 2.16 a 2.17.</p>
<p>Zdůvodnění změny: Budoucí uživatel požaduje sloučení místností 2.16 (kancelář) a 2.17 (kancelář) na jednu velkou kancelář s označením 2.17. Z tohoto důvodu dojde ke změně místnosti. Změna se týká stavebních úprav, vzduchotechniky a silnoproudé elektroinstalace.</p>
<p>Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: Nutno zakreslit novou dispozici</p>
<p>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla: Tato změna nebude mít vliv na termín. Cena díla se sníží o 18.248,- Kč bez DPH.</p>

Vyjádření zhotovitele:

Změnu navrhuje zhotovitel, který zároveň prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací a termín dokončení.

Datum:

16/3/16

Podpis:

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržená změna je v souladu s původním konceptem projektu
 b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla

Požadavek zhotovitele na změnu č.16 a) odpočet

Projekt: „Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty“

c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu

d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položka/položky v původním projektu

e) k předložené změně nemáme další připomínky.

Datum:

16/3/11

Podpis:



Vyjádření objednatele:

Datum:

1

Podpis:

Ocenění ke změně č. 16a) odpočet

Příloha č. 6

Projekt: „Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty“

číslo projektu:

2014-00038/ORI

ocenění číslo ke změně č./ze dne:

Změna č.16/12.12.2014

název části stavby (stavební objekt):

F1.001.10 Architektonicko-stavební řešení
F1.001.50 Vzduchotechnika a klimatizace
F1.001.90 Silnoproudé rozvody

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 12.12.2014 se odsouhlasuje změna:

smlouva						
č.pol.	kód položky	popis	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				-5 497,58
17	311112315	Stěna z tvárníc ztraceného bednění, tl. 15 cm zalití tvárníc betonem C 16/20 odpočet stěny mezi místností č. 2.16 a 2.17 : -4,60*3,20 dopočet dozdivky dveří v místnosti 2.16 : 1,0*2,0	m2	-12,72000	432,20	-5 497,58
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				-4 050,05
65	612445510	Omítka sádrová jednovrstvá, penetrace, tl. 10 mm	m2	-25,44000	159,20	-4 050,05
Díl:	64	Výplně otvorů				-7 724,30
121	641026	D+M Dveře dřevěné vnitřní 1kf 800/1970mm specifikace viz DV201	ks	-1,00000	7 724,30	-7 724,30
Díl:	784	Malby				-595,30
305	784451271	Malba směsí práškovou 2x, 1barva, místnost 3,8 m odpočet stěny mezi místností č. 2.16 a 2.17 : -4,60*3,20*2 dopočet dozdivky dveří v místnosti 2.16 : 1,0*2,0*2	m2	-25,44000	23,40	-595,30
Díl:	M21b	Přístroje				-263,80
30	2101102	přepínač sériový, polozapuštěný odpočet : -1,0	ks	-1,00000	146,30	-146,30
34	210110	zásuvka jednonásobná, polozapuštěná odpočet : -1,0	ks	-1,00000	117,50	-117,50
Díl:	M21d	Kabely a vodiče				-116,70
79	210800	kabel CYKY 3x1,5(O) odpočet : -3,0	m	-3,00000	16,90	-50,70
82	210800	kabel CYKY 3x2,5(J) odpočet : -3,0	m	-3,00000	22,00	-66,00
celkem						-18 248 Kč

Celkem včetně DPH 21%

-22 080 Kč

smlouva						
č.pol.	kód položky	popis	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč

Ocenění ke změně č. 16a) odpočet

Projekt: „Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty“

celkem								
Celkem včetně DPH 21%								

V Karlových Varech dne:

Zhotovitel:

Projektant:



Objednatel:

TDI:



Atelier stavebního inženýrství s.r.o.
 Krušnohorská 737/10
 360 05 Karlovy Vary, Rybáře
 IČ: 280 42 395
 Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480

Položkový rozpočet

S:	W221275.	Karlovy Vary - Hala pro míčové sporty
O:	16.	Změnový list č.16
R:	1601	Změna místností 2.16 a 2.17 - odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem.
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				-5 497,58
17	311112315	Stěna z tvárníc ztraceného bednění, tl. 15 cm zalití tvárníc betonem C 16/20 odpočet stěny mezi místností č. 2.16 a 2.17 : -4,60*3,20 dopočet dozdivky dveří v místnosti 2.16 : 1,0*2,0	m2	-12,72000 -14,72000 2,00000	432,20	-5 497,58
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				-4 050,05
65	612445510	Omítka sádrová jednovrstvá, penetrace, tl. 10 mm odpočet stěny mezi místností č. 2.16 a 2.17 : -4,60*3,20*2 dopočet dozdivky dveří v místnosti 2.16 : 1,0*2,0*2	m2	-25,44000 -29,44000 4,00000	159,20	-4 050,05
Díl:	64	Výplně otvorů				-7 724,30
121	641026	D+M Dveře dřevěné vnitřní 1kř 800/1970mm specifikace viz DV201 dopočet dveří v místnosti 2.16 : -1,0	ks	-1,00000 -1,00000	7 724,30	-7 724,30
Díl:	784	Malby				-595,30
305	784451271	Malba směsí práškovou 2x, 1barva, místnost 3,8 m odpočet stěny mezi místností č. 2.16 a 2.17 : -4,60*3,20*2 dopočet dozdivky dveří v místnosti 2.16 : 1,0*2,0*2	m2	-25,44000 -29,44000 4,00000	23,40	-595,30
Díl:	M21b	Přístroje				-263,80
30	2101102	přepínač sériový, polozapuštěný odpočet : -1,0	ks	-1,00000 -1,00000	146,30	-146,30
34	210110	zásuvka jednonásobná, polozapuštěná odpočet : -1,0	ks	-1,00000 -1,00000	117,50	-117,50
Díl:	M21d	Kabely a vodiče				-116,70
79	210800	kabel CYKY 3x1,5(O) odpočet : -3,0	m	-3,00000 -3,00000	16,90	-50,70
82	210800	kabel CYKY 3x2,5(J) odpočet : -3,0	m	-3,00000 -3,00000	22,00	-66,00

-18 247,73

Požadavek zhotovitele na změnu č.20a) odpočet

Projekt: „Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty“

Datum vydání požadavku:

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Název částí stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

F1.001.10 Architektonicko-stavební řešení
F1.001.70 Zdravotnětechnická instalace
F1.001.90 Silnoproudé rozvody

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Dispoziční řešení místností č. 1.26, 1.35, 2.29 s 1.59.

Nové řešení:

Dle požadavku investora dojde k úpravám dispozice v místnostech 1.26, 1.35, 2.29 a 1.59.

Zdůvodnění změny:

Na základě požadavku investora dojde k úpravám dispozice v místnostech 1.26, 1.35, 2.29 a 1.59.

V místnosti 1.26 dojde k úpravám dispozice sociálního zázemí zrušením WC pro invalidy. WC pro invalidy a 1 x WC bude nahrazeno 3 x WC.

V místnosti 1.35 dojde k úpravám dispozice sociálního zázemí vybudováním WC pro invalidy. 3 x WC bude nahrazeno 1 x WC pro invalidy a 1 x WC. V místě umyvadla bude provedena přízdívka. Ke změně plochy WC příček nedojde, protože bude dispozice místností 1.26 a 1.35 prohozena bez změn.

V místnosti 2.29 dojde k úpravám dispozice. V místnosti 2.29 WC pro muže budou přidány dva pisoáry a odebráno jedno WC. Dále bude provedena přízdívka v místě nových pisoárů. Zrušením jednoho WC dojde k úpravám WC příček.

V místnosti 1.08 dojde k přízděni příčky s dveřmi DV 313. Přízděním této příčky dojde k rozdělení chodby 1.08 na chodbu 1.08 a 1.59.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Žádný

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Tato změna nebude mít vliv na termín.

Cena díla se sníží o 30 750,- Kč bez DPH.

Vyjádření zhotovitele:

Změnu navrhuje zhotovitel, který zároveň prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací a termín dokončení.

Požadavek zhotovitele na změnu č.20a) odpočet

Projekt: „Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty“

Datum:

16/2/15

Podpis:



Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

a) navržená změna je v souladu s původním konceptem projektu

b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla

c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu


d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položka/položky v původním projektu

e) k předložené změně nemáme další připomínky.

Datum:

17/3/15

Podpis:



Vyjádření objednatele:

Datum:

Podpis:

Ocenění ke změně č. 20a) odpočet

Projekt: „Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty“

číslo projektu:

2014-00038/ORI

ocenění číslo ke změně č./ze dne:

Změna č.20/16.2.2015

název části stavby (stavební objekt):

F1.001.10 Architektonicko-stavební řešení

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 16.2.2015 se odsouhlasuje změna:

smlouva						
č.pol.	kód položky	popis	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč
Díl:	725	Zařizovací předměty				-24 192,50
1	725001	Umyvadlo místnost č.1.10 : -1,0 místnost č.1.26 : -1,0	ks	-2,00000	3 055,00	-6 110,00
2	72500	Klozet závěsný místnost č.2.29 : -1,0 místnost č.1.35 : -2,0	ks	-3,00000	6 027,50	-18 082,50
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				-6 557,96
2	767037	D+M WC příčka (1500+1000/2100) včetně dveří 1kř vysokotlaký laminát v hliník rámu, nerez nohy úpravy v místnosti 2.29 : -0,95*2,10 úpravy v místnosti 1.35 a 1.26 bez změny plochy :	m2	-1,99500	3 287,20	-6 557,96
celkem						-30 750 Kč

Celkem včetně DPH 21%

-37 207 Kč

smlouva						
č.pol.	kód položky	popis	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč
celkem						

Celkem včetně DPH 21%

V Karlových Varech dne: 16/2/15

Zhotovitel:

Projektant:

Objednatel:

TDI:

Atelier stavebního inženýrství s.r.o.
Krušnohorská 737/10
360 05 Karlovy Vary, Rybáře
IČ: 280 42 395
Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480

Položkový rozpočet

S:	W221275.	Karlovy Vary - Hala pro míčové sporty
O:	20.	Změnový list č. 20
R:	2001	Změna místností 1.26, 1.35, 2.29 a 1.59 - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	725	Zařizovací předměty				-24 192,50
1	725001	Umyvadlo místnost č.1.10 : -1,0 místnost č.1.26 : -1,0	ks	-2,00000 -1,00000	3 055,00	-6 110,00
2	72500	Klozet závěsný místnost č.1.10 : -1,0 místnost č.1.35 : -2,0	ks	-3,00000 -1,00000 -2,00000	6 027,50	-18 082,50
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				-6 557,96
3	767037	D+M WC příčka (1500+1000/2100) včetně dveří 1kř vysokotlaký laminát v hliník rámu, nerez nohy úpravy v místnosti 2.29 : -0,95*2,10 úpravy v místnosti 1.35 a 1.26 bez změny plochy :	m2	-1,99500 -1,99500	3 287,20	-6 557,96

30 750,46

Požadavek zhotovitele na změnu č.3 b) - přípočet

Projekt: „Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty“

Datum vydání požadavku:

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Název částí stavby dotčené změnou
 (včetně čísla SO):

F1.001.10 Architektonicko-stavební řešení

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Dle výkazu výměr byla oceněna tepelná izolace střechy v tloušťce 220 mm.

Nové řešení:

Dopočet tepelné izolace střechy dle projektové dokumentace do tloušťky 280 mm a dopočet tvrdé izolace dle zásad systému Kalzip.

Zdůvodnění změny:

Tato změna řeší rozdíl mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací u tepelné izolace střechy. Jedná se o dopočet tepelné izolace a příplatku za samonosný žlab. U tepelné izolace byl dopočten rozdíl v tloušťce izolace a dále byla doplněna tvrdá tepelná izolace dle zásad systému Kalzip u okrajů střechy a u prostupů. V těchto místech musí být tvrdá tepelné izolace, aby nedošlo k prohnutí lamel.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Žádný

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Tato změna nebude mít vliv na termín.

Cena díla se navýší o 441.194,-Kč bez DPH.

Požadavek zhotovitele na změnu č.3 b) - přípočet

Projekt: „Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty“

Vyjádření zhotovitele:

Změnu navrhuje zhotovitel, který zároveň prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací a termín dokončení.

Datum:

16/2/15

Podpis:



Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

a) navržená změna je v souladu s původním konceptem projektu

b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla

c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu


d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položka/položky v původním projektu

e) k předložené změně nemáme další připomínky.

Datum:

17/3/15

Podpis:



Vyjádření objednatele:

Datum:

Podpis:

Ocenění ke změně č. 3b) - přípočet

Projekt: „Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty“

číslo projektu:

2014-00038/ORI

ocenění číslo ke změně č./ze dne:

Změna č.3/30.10.2014

název částí stavby (stavební objekt):

F1.001.10 Architektonicko-stavební řešení

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 30.10.2014 se odsouhlasuje změna:

smlouva						
č.pol.	kód položky	popis	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč
Díl:	712	Živičné krytiny				410 985,67
1	63140547	Deska izolační měkká z minerální plsti tl. 60 mm dopočet rozdílu tloušťky tepelné izolace mezi projektovou dokumentací (tl.280mm) a obytným rozpočtem (tl.220mm) : plocha dle skutečnosti : 2814,79-231	m ²	2 583,79000	99,00	255 795,21
2	63140548	Deska izolační tvrdá tloušťky 120 mmdoplnění izolace střešní krytiny o tvrdou izolaci dle zásad systému Kalzip u krajů střechy a u prostupů : 220*2*1,05	m ²	462,00000	310,00	143 220,00
3	998712203	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	%	0,03000	399 015,21	11 970,46
Díl:	762	Konstrukce tesařské				30 207,96
4	762 099	Příplatek za samonosný žlab a tepelnou izolaci detail 2.3 - navíc oproti obytnému rozpočtu : 68,55+50,15	m	118,70000	249,50	29 615,65
5	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	0,02000	29 615,65	592,31
celkem						441 194 Kč

Celkem včetně DPH 21%

533 845 Kč

smlouva						
č.pol.	kód položky	popis	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč

Ocenění ke změně č. 3b) - přípočet

Příloha č. 6

Projekt: „Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty“

celkem										
Celkem včetně DPH 21%										

V Karlových Varech dne:

16/3/15

Zhotovitel:

Projektant:

Objednatel:

TDI:

Atelier stavebního inženýrství s.r.o.
Krušnohorská 737/10
360 05 Karlovy Vary, Rybáře
IČ: 280 42 395
Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480

Položkový rozpočet

S:	W221275.	Karlovy Vary - Hala pro míčové sporty
O:	03.	Změnový list č.3
R:	03	Střešní konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	712	Zvíčňé krytiny				410 985,67
1	63140547	Deska izolační měkká z minerální plsti tl. 60 mm dopočet rozdílů tloušťky tepelné izolace mezi projektovou dokumentací (tl.280mm) a obyčtovým rozpočtem (tl.220mm) : plocha dle skutečnosti : 2814,79-231	m2	2 583,79000	99,00	255 795,21
2	63140548	Deska izolační tvrdá tloušťky 120 mm doplňňní izolace střešní krytiny o tvrdou izolaci dle zásad systému Kalzip u krajů střechy a u prostupů : 220*2*1,05	m2	462,00000 462,00000	310,00	143 220,00
3	998712203	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	%	0,03000	399 015,21	11 970,46
Díl:	762	Konstrukce tesařské				30 207,96
4	762 099	Připlatek za samonosný žlab a tepelnou izolaci detail 2,3 - navíc oproti obyčtovému rozpočtu : 68,55+50,15	m	118,70000 118,70000	249,50	29 615,65
5	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	0,02000	29 615,65	592,31

441 193,63

Požadavek zhotovitele na změnu č.9

Projekt: „Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty“

Datum vydání požadavku:

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Název části stavby dotčené změnou
 (včetně čísla SO):

F1.001.10 Architektonicko-stavební řešení**Popis změny, technického řešení:****Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:**

Provedení pracovní spáry v základové desce.

Nové řešení:

Navýšení množství pracovní spáry monolitických konstrukcí a vytvoření kotevních otvorů v základové desce pro umístění pouzder sloužících k osazení sportovních tyčí.

Zdůvodnění změny:

V průběhu realizace bylo navýšeno množství pracovní spáry, která je nezbytná pro dosažení nepropustnosti monolitických konstrukcí jako celku.

Dále bylo dopočteno bednění kotevních otvorů. Zřízení kotevních otvorů bylo požadováno od budoucího uživatele haly. Na základě tohoto požadavku generální projektant určil přesné umístění pouzder sloužících k osazení sportovních tyčí.

Sportovní tyče nejsou součástí dodávky fa. OHL ŽS a.s. a ani je neobsahuje tato změna.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Žádný

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Tato změna nebude mít vliv na termín.

Cena díla se navýší o 61.891,-Kč bez DPH.


Vyjádření zhotovitele:

Změnu navrhuje zhotovitel, který zároveň prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací a termín dokončení.

Datum:

16/2/11

Podpis:



Požadavek zhotovitele na změnu č.9

Projekt: „Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty“

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

a) navržená změna je v souladu s původním konceptem projektu

b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla

c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu

d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položka/položky v původním projektu

e) k předložené změně nemáme další připomínky.

Datum: 17/3/2015

Podpis: 

Vyjádření objednatele:

Datum:

Podpis:

Ocenění ke změně č. 9

Projekt: „Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty“

číslo projektu:

2014-00038/ORI

ocenění číslo ke změně č./ze dne:

Změna č.9/10.11.2014

název části stavby (stavební objekt):

F1.001.20 Konstrukční řešení

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 10.11.204 se odsouhlasuje změna:

smlouva						
č.po	kód položky	popis	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				61 819,76
1	931 1000	Dodatečně bednění kotevních otvorů 600 x 600 x 300 mm, základová deska navíc oproti rozpočtu z SOD : 16,0	kus	16,00	1 450,00	23 200,00
2	931998212	Pracovní spára mezi zákl deskou a stěnou tl. 300mm křížový plech + 2x bobtnající pás výměra dle skutečností: 44,30+67,25+37,7+18,40+7,05+4,25*2+24,80=208,00 : výměra dle rozpočtu z SOD: 54,95 : rozdíl skutečností a rozpočtu z SOD : 208,00-54,95	m	173,65	222,40	38619,76
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				71,23
3	998014021	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	t	2,79322	25,5	71,23
Celkem						61 891 Kč
Celkem včetně DPH 21%						74 888 Kč

V Karlových Varech dne:

16/12/15

Zhotovitel:



Projektant:



Objednatel:

TDI:



Atelier stavebního inženýrství s.r.o.
Krušnohorská 737/10
360 05 Karlovy Vary, Rybáře
IČ: 280 42 395
Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480


Položkový rozpočet

S:	W221275.	Karlovy Vary - Hala pro míčové sporty
O:	09	Změnový list č.9
R:	0901	Monolity

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				61 819,76
1	931 1000	Dodatečné bednění kotevních otvorů 600 x 600 x 300 mm, základová deska navíc oproti rozpočtu z SOD : 16,0	kus	16,00000	1 450,00	23 200,00
2	931998212	Pracovní spára mezi zákl deskou a stěnou tl. 300mm křížový plech + 2x bobtnající pás výměra dle skutečnosti: $44,30+67,25+37,7+18,40+6,60+4,25*2+16,85+29=228,60$: výměra dle rozpočtu z SOD: 54,95 : rozdíl skutečnosti a rozpočtu z SOD: : 228,60-54,95	m	173,65000	222,40	38 619,76
Díl:	99	Staveništní přesun hmot		173,65000		71,23
3	998014021	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	t	2,79322	25,50	71,23

61*890*99

A.M.P

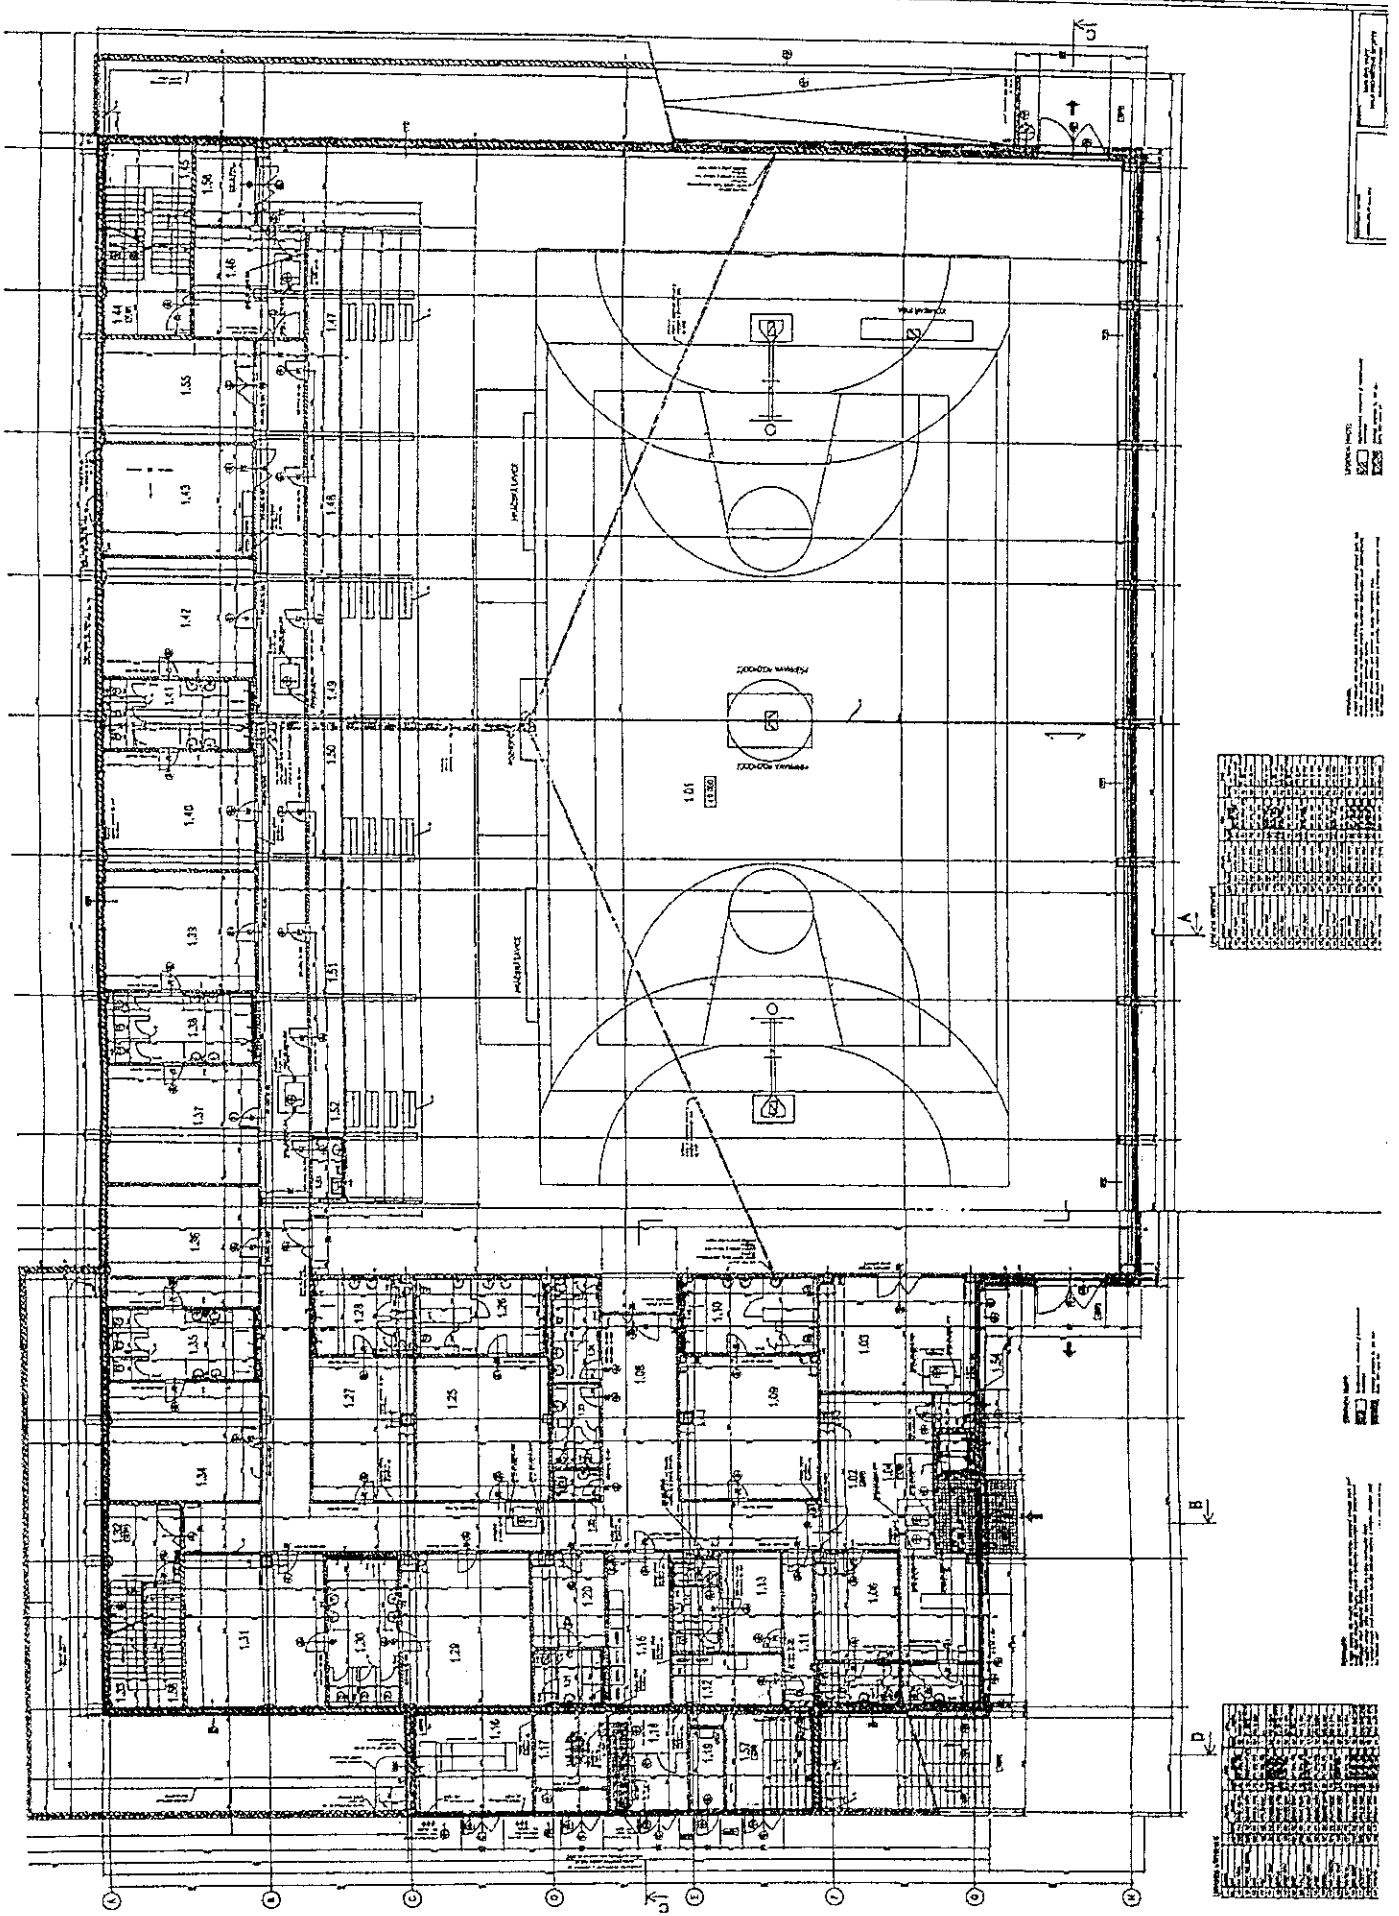

Požadavek zhotovitele na změnu č.11

Projekt: „Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty“

Datum vydání požadavku:

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Název částí stavby dotčené změnou
 (včetně čísla SO):

F2.300.390 Přípojka teplovodu a předeřtáté vody

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace počítala s protažením potrubí TUV v připravených chráničkách s nevhodným průměrem.

Nové řešení:

Provedení protlaků, jádrových vrtů železobetonových konstrukcí a zemních prací nutných pro správnou pokládku potrubí.

Zdůvodnění změny:

Tento změnový list řeší provedení protlaku. Potrubí TUV mělo být pod komunikací protaženo v chráničkách, které nebyly součástí dodávky fa. OHL ŽS a.s.. Připravené chráničky pod komunikací směrem k chladicí věži provozující KV ARÉNA nebyly v dostatečné dimenzi na potrubí TUV, které provádí fa. OHL ŽS a.s. Z tohoto důvodu bylo nutné provést 2 kusy nových protlaků včetně jádrových vrtů železobetonové konstrukce u chladicí věže.

Na základě skutečných rozměrů zemních prací nutných pro správnou pokládku potrubí TUV, byl proveden dopočet množství výkopových a zásypových prací oproti výkazu výměr.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Žádný

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Tato změna nebude mít vliv na termín.

Cena díla se navýší o 197 131,-Kč bez DPH.

Vyjádření zhotovitele:

Změnu navrhuje zhotovitel, který zároveň prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací a termín dokončení.

Požadavek zhotovitele na změnu č.11

Projekt: „Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty“

Datum:

16/3/15

Podpis:



Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

a) navržená změna je v souladu s původním konceptem projektu

b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla

c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu


d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položka/položky v původním projektu

e) k předložené změně nemáme další připomínky.

Datum:

17/3/2015

Podpis:



Vyjádření objednatele:

Datum:

Podpis:

Ocenění ke změně č. 11

Projekt: „Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty“

číslo projektu:

2014-00038/ORI

ocenění číslo ke změně č./ze dne:

Změna č.11/14.11.2014

název části stavby (stavební objekt):

F2.300.320 Přípojka teplovodu a předeřáté vody

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 14.11.2014 se odsouhlasuje změna:

smlouva						
č. pol.	kód položky	popis	m.j.	množství	j. cena	celkem Kč
Díl:	1	Zemní práce				110 289,90
1	120001101	Příplatek za ztížení výkopávky v blízkosti vedení výkop pro protlak : 13,00	m3	13,00000	372,00	4 836,00
2	131301112	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ výkop pro protlak : 13,00	m3	13,00000	72,20	938,60
3	131301119	Příplatek za lepivost - hloubení nezapaž. jam v hor.4	m3	7,00000	13,90	97,30
4	141721117	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 315 mm v hornině tř 1 až 4, včetně potrubí 2*7,0	m	14,00000	7 401,60	103 622,40
5	161101102	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	13,00000	27,60	358,80
6	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	13,00000	33,60	436,8
Díl:	92	Doplňující práce				602,40
7	920861T10	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	6,00000	100,40	602,40
Díl:	97	Prorážení otvorů				16 500,00
8	977151231	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 400 mm do stavebních materiálů 0,5*2	m	1,00000	16 500,00	16 500,00
Díl:	f	Bezkanálové vedení předeřáté teplé vody				69 738,78
9	68	zásyp zeminou a zhutnění výkop pro přípojky teplovodu a předeřáté vody : množství dle skutečnosti (výkopové práce - zásyp): 345,80-162,9-5,966-5,966-0,60-0,96=169,41 : množství dle rozpočtu z SOD: 152,0+114,0=266,00 : navýšení množství oproti rozpočtu z SOD: : 169,41-152,00	m3	17,41000	189,90	3 306,16
10	6	výkopové práce- strojní výkop pro přípojky teplovodu a předeřáté vody : množství dle skutečnosti: 180,00*1,40*1,30=327,6 : množství dle rozpočtu z SOD: 152,0+114,0=266,00 : navýšení množství oproti rozpočtu z SOD : 327,60-266,00	m3	61,60000	561,50	34 588,40
11	6	podšyp a zásyp pískové lože obsyp přípojky teplovodu a předeřáté vody : množství dle skutečnosti: 180,00*1,40*0,70-5,966-5,966-0,60-0,96=162,91 : množství dle rozpočtu z SOD:38,0+28,50=66,50 : navýšení množství oproti rozpočtu z SOD : 162,91-66,50	m3	96,41000	330,30	31 844,22
celkem						197 131 Kč

Ocenění ke změně č. 11
Projekt: „Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty“

Příloha č. 6

Celkem včetně DPH 21%

238 529 Kč

č.pol.	kód položky	popis	smlouva				celkem Kč		
			m.j.	množství	j.cena				
celkem									

Celkem včetně DPH 21%

V Karlových Varech dne:

16/01/11

Zhotovitel:

Projektant:

Objednatel:

TDI:

Atelier stavebního inženýrství s.r.o.
Krušnohorská 737/10
360 05 Karlovy Vary, Rybáře
IČ: 280 42 395
Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480

Položkový rozpočet

S:	W221275.	Karlovy Vary - Hala pro míčové sporty
O:	11.	Změnový list č.11
R:	1103	Přípojka teplovodu a předehřáté vody.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl: 1		Zemní práce				110 289,90
1	120001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti vedení výkop pro protlak : 13,00	m3	13,00000	372,00	4 836,00
2	131301112	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ výkop pro protlak : 13,00	m3	13,00000	72,20	938,60
3	131301119	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4	m3	7,00000	13,90	97,30
4	141721117	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 315 mm v hornině tř 1 až 4, včetně potrubí	m	14,00000	7 401,60	103 622,40
5	161101102	2*7,0 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	14,00000		14,00000
6	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	13,00000	27,60	358,80
Díl: 92		Doplňující práce			33,60	436,80
7	920861T10	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešenišové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	6,00000	100,40	602,40
Díl: 97		Prorážení otvorů				16 500,00
8	977151231	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 400 mm do stavebních materiálů 0,5*2	m	1,00000	16 500,00	16 500,00
Díl: f		Bezkanálové vedení předehřáté teplé vody				69 738,78
9	68	zásyp zeminou a zhutnění výkop pro přípojky teplovodu a předehřáté vody : množství dle skutečnosti (výkopové práce - zásyz): 345,80-162,9-5,966-5,966-0,60-0,96=169,41 : množství dle rozpočtu z SOD: 152,0+114,0=266,00 : navýšení množství oproti rozpočtu z SOD : : 169,41-152,00	m3	17,41000	189,90	3 306,16
10	6	výkopové práce- strojní výkop pro přípojky teplovodu a předehřáté vody : množství dle skutečnosti: 180,00*1,40*1,30=327,6 : množství dle rozpočtu z SOD: 152,0+114,0=266,00 : navýšení množství oproti rozpočtu z SOD : 327,60-266,00	m3	61,60000	561,50	34 588,40
11	6	podsypaný a zásyp pískové lože obsyp přípojky teplovodu a předehřáté vody : množství dle skutečnosti: 180,00*1,40*0,70-5,966-5,966-0,60-0,96=162,91 : množství dle rozpočtu z SOD:38,0+28,50=66,50 : navýšení množství oproti rozpočtu z SOD : 162,91-66,50	m3	96,41000	330,30	31 844,22

197 131,08

Požadavek zhotovitele na změnu č.13

Projekt: „Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty“

Datum vydání požadavku:

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Název části stavby dotčené změnou
 (včetně čísla SO):

F1.001.10 Architektonicko-stavební řešení

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Původní projektová dokumentace neobsahovala zateplení lemu střešní krytiny .

Nové řešení:

Doplnění zateplení lemu střešní krytiny.

Zdůvodnění změny:

Původní projektová dokumentace neobsahovala zateplení obvodových stěn v místě lemu. Na základě dodatečných informací od generálního projektanta byla dopočítaná tepelná izolace.

Tato změna počítá se zateplením ve spodní a horní části trapézového plechu v místě obvodové konstrukce a v horní části trapézového plechu bude izolace rozšířena i v prostoru mezi obvodovou zdí a krajem lemu. Z důvodu tepelných mostů bude na jižní a severní straně zateplena ocelová konstrukce střechy v místě podhledu.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Žádný

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Tato změna nebude mít vliv na termín.

Cena díla se navýší o 61.485,-Kč bez DPH.

Vyjádření zhotovitele:

Změnu navrhuje zhotovitel, který zároveň prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací a termín dokončení.

Požadavek zhotovitele na změnu č.13

Příloha č. 6

Projekt: „Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty“

Datum:

16/3/11

Podpis:




Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržená změna je v souladu s původním konceptem projektu
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položka/položky v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky.

Datum:

17/3/2015

Podpis:



Vyjádření objednatele:

Datum:

Podpis:

Ocenění ke změně č. 13

Projekt: „Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty“

číslo projektu:

2014-00038/ORI

ocenění číslo ke změně č./ze dne:

Změna č.13/5.12.2014

název části stavby (stavební objekt):

F1.001.10 Architektonicko-stavební řešení

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 5.12.2014 se odsouhlasuje změna:

smlouva						
č.pol.	kód položky	popis	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				61 485,21
1	713111134	<p>Izolace tepelné stropů žebrových</p> <p>Tepelná izolace v místě lemu - doplnění v trapézovém plechu na šířku zdiva (spodní i horní část trapézu):</p> <p>Řez 1-1, osa 12 (západní strana): 0,30*44,45</p> <p>Řez 2-2 - osa 4 (část východ. strana): 0,20*30,80</p> <p>Řez 3-3, osa 1 (část východ. strana): 0,20*13,15</p> <p>Řez 4-4, osa C (část severní strana): 0,20*18,15</p> <p>Det. 2.3. - osa H (část severní strana): 0,20*49,15</p> <p>Det. 2.3. - osa A (část jižní strana): 0,20*67,55</p> <p>Tepelná izolace v místě lemu - dopočet tepelné izolace horní části trapézového plechu v prostoru mezi zdivem a krajem lemu:</p> <p>Řez 4-4, osa C (část severní strana): 0,50*18,15</p> <p>Det. 2.3. - osa H (část severní strana): 0,50*49,15</p> <p>Det. 2.3. - osa A (část jižní strana): 0,50*67,55</p>	m2	116,52000	142,00	16 545,84
2	713131121	<p>Izolace tepelná stěn přichycením drátem</p> <p>Zateplení ocelové konstrukce střechy v místě podhledu:</p> <p>Řez 4-4, osa C (část severní strana): (0,36*2+0,18)*1,25*9</p>	m2	33,75000	61,90	2 089,13

Ocenění ke změně č. 13

Projekt: „Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty“

		Det. 2.3. - osa H (část severní strana) : $(0,36*2+0,18)*0,95*3$ Det. 2.3. - osa A (část jižní strana) : $(0,36*2+0,18)*1,95*12$				
3	631405491	Deska izolační měkká z minerální plsti tl. 160 mm Tepelná izolace v místě lemu - doplnění v trapézovém plechu na šířku zdíva (spodní i horní část trapézu) : Řez 1-1, osa 12 (západní strana) : $0,30*44,45*1,05$ Řez 2-2 - osa 4 (část východ. strana) : $0,20*30,80*1,05$ Řez 3-3, osa 1 (část východ. strana) : $0,20*13,15*1,05$ Řez 4-4, osa C (část severní strana) : $0,20*18,15*1,05$ Det. 2.3. - osa H (část severní strana) : $0,20*49,15*1,05$ Det. 2.3. - osa A (část jižní strana) : $0,20*67,55*1,05$ Tepelná izolace v místě lemu - dopočet tepelné izolace horní části trapézového plechu v prostoru mezi zdívem a krajem lemu : Řez 4-4, osa C (část severní strana) : $0,50*18,15*1,05$ Det. 2.3. - osa H (část severní strana) : $0,50*49,15*1,05$ Det. 2.3. - osa A (část jižní strana) : $0,50*67,55*1,05$	m2	122,34600	264,16	32 318,92
4	631405492	Deska izolační měkká z minerální plsti tl. 180 mm Zateplení ocelové konstrukce střechy v místě podhledu : Řez 4-4, osa C (část severní strana) : $(0,36*2+0,18)*1,25*9*1,05$ Det. 2.3. - osa H (část severní strana) : $(0,36*2+0,18)*0,95*3*1,05$ Det. 2.3. - osa A (část jižní strana) : $(0,36*2+0,18)*1,95*12*1,05$	m2	35,43750	297,18	10 531,32
celkem						61 485 Kč
Celkem včetně DPH 21%						74 397 Kč

Ocenění ke změně č. 13


Projekt: „Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty“

smlouva							
č.poi.	kód položky	popis	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč	
celkem							

Celkem včetně DPH 21%	
-----------------------	--

V Karlových Varech dne: 16/2/11

Zhotovitel:


Projektant: 

Objednatel:

TDI:



Atelier stavebního inženýrství s.r.o.
 Krušnohorská 737/10
 360 05 Karlovy Vary, Rybáře
 IČ: 280 42 395
 Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480

Položkový rozpočet

S:	W221275.	Karlovy Vary - Hala pro míčové sporty
O:	13	Změnový list č.13
R:	1301	Doplnění tepelné izolace fasády v místě lemu střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				61 485,21
1	713111134	Izolace tepelné stropů žebrových Tepelná izolace v místě lemu - doplnění v trapézovém plechu na šířku zdiva (spodní i horní část trapézu) : Řez 1-1, osa 12 (západní strana) : 0,30*44,45 Řez 2-2 - osa 4 (část východ. strana) : 0,20*30,80 Řez 3-3, osa 1 (část východ. strana) : 0,20*13,15 Řez 4-4, osa C (část severní strana) : 0,20*18,15 Det. 2.3. - osa H (část severní strana) : 0,20*49,15 Det. 2.3. - osa A (část jižní strana) : 0,20*67,55 Tepelná izolace v místě lemu - dopočet tepelné izolace horní části trapézového plechu v prostoru mezi zdívem a krajem lemu : Řez 4-4, osa C (část severní strana) : 0,50*18,15 Det. 2.3. - osa H (část severní strana) : 0,50*49,15 Det. 2.3. - osa A (část jižní strana) : 0,50*67,55	m2	116,52000	142,00	16 545,84
2	713131121	Izolace tepelná stěn přichycením drátem Zateplení ocelové konstrukce střechy v místě podhledu : Řez 4-4, osa C (část severní strana) : (0,36*2+0,18)*1,25*9 Det. 2.3. - osa H (část severní strana) : (0,36*2+0,18)*0,95*3 Det. 2.3. - osa A (část jižní strana) : (0,36*2+0,18)*1,95*12	m2	33,75000	61,90	2 089,13
3	631405491	Deska izolační měkká z minerální plsti tl. 160 mm Tepelná izolace v místě lemu - doplnění v trapézovém plechu na šířku zdiva (spodní i horní část trapézu) : Řez 1-1, osa 12 (západní strana) : 0,30*44,45*1,05 Řez 2-2 - osa 4 (část východ. strana) : 0,20*30,80*1,05 Řez 3-3, osa 1 (část východ. strana) : 0,20*13,15*1,05 Řez 4-4, osa C (část severní strana) : 0,20*18,15*1,05 Det. 2.3. - osa H (část severní strana) : 0,20*49,15*1,05 Det. 2.3. - osa A (část jižní strana) : 0,20*67,55*1,05 Tepelná izolace v místě lemu - dopočet tepelné izolace horní části trapézového plechu v prostoru mezi zdívem a krajem lemu : Řez 4-4, osa C (část severní strana) : 0,50*18,15*1,05 Det. 2.3. - osa H (část severní strana) : 0,50*49,15*1,05 Det. 2.3. - osa A (část jižní strana) : 0,50*67,55*1,05	m2	122,34600	264,16	32 318,92
4	631405492	Deska izolační měkká z minerální plsti tl. 180 mm	m2	35,43750	297,18	10 531,32

	Zateplení ocelové konstrukce střechy v místě pohledu :		
	Řez 4-4, osa C (část severní strana) : (0,36*2+0,18)*1,25*9*1,05	10,63125	
	Det. 2.3. - osa H (část severní strana) : (0,36*2+0,18)*0,95*3*1,05	2,69325	
	Det. 2.3. - osa A (část jižní strana) : (0,36*2+0,18)*1,95*12*1,05	22,11300	

61485,21

Požadavek zhotovitele na změnu č.14b) přípočet

Příloha č. 6

Projekt: „Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty“

Datum vydání požadavku:

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Název částí stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

F1.001.10 Architektonicko-stavební řešení

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Zásypy haly byly počítány s použitím vytěžené zeminy, která se odvezla na mezideponii.

Nové řešení:

Obsypy haly byly nahrazeny vhodným materiálem

Zdůvodnění změny:

Pro obsyp haly bylo v původní projektové dokumentaci počítáno s použitím vytěžené zeminy. Vzhledem k tomu, že v části výkopku bylo podloží zvodnělé a vytěžená zemina není vhodná pro obsyp haly došlo ke změně. Původní výkopek byl navýšen o zvodnělé podloží a vytěžená zemina byla odvezena z mezideponie na skládku. Pro obsyp haly byl použit vhodný zásypový materiál. Přesný druh použitého materiálu bylo odsouhlaseno GP na základě geologického posudku.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Žádný

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Tato změna nebude mít vliv na termín.

Cena díla se navýší o 564 277,-Kč bez DPH.

Požadavek zhotovitele na změnu č.14b) přípočet

Projekt: „Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty“

Vyjádření zhotovitele:

Změnu navrhuje zhotovitel, který zároveň prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací a termín dokončení.

Datum:

16/2/11

Podpis:



Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

a) navržená změna je v souladu s původním konceptem projektu

b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla

c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu

d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položka/položky v původním projektu

e) k předložené změně nemáme další připomínky.

Datum:

17/3/15

Podpis:



Vyjádření objednatele:

Datum:

Podpis:

Ocenění ke změně č. 14b) přípočet

Projekt: „Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty“

číslo projektu:

2014-00038/ORI

ocenění číslo ke změně č./ze dne:

Změna č.14/12.1.2015

název části stavby (stavební objekt):

F1.001.10 Architektonicko-stavební řešení

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 12.1.2015 se odsouhlasuje změna:

smlouva						
č.pol.	kód položky	popis	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč
Díl:	827-1	Podkladní konstrukce				564 277
1	273313211	Beton základových desek prostý C-17,5 západní strana : 39,00	m3	39,00	2190,00	85 410,00
2	631571004	Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, tř. I včetně dopravy, uložení, hutnění a dodávky kameniva : západní strana : 217,00 opěrná zeď OP1 : 225,00 opěrná zeď OP2 : 85,615	m3	527,61500	510,80	269 505,74
3	131201112	Hloubení nezapaž. jam hor. 3 do 1000m3, STROJNĚ výkop zvodnělého podloží : jižní strana : 50,00 západní strana : 100,00 opěrná zeď OP1 : 50,00	m3	200,00	59,60	11 920,00
4	131201119	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 výkop zvodnělého podloží : jižní strana : 50,00 západní strana : 100,00 opěrná zeď OP1 : 50,00	m3	200,00	8,10	1 620,00
5	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m odvoz vytěžené zeminy na skládku : 39,00+527,615+495,955 odvoz vytěženého zvodnělého podloží na skládku : 200,00	m3	1 262,57000	129,20	163 124,04
6	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km odvoz vytěžené zeminy na skládku : 1062,57*3 odvoz vytěženého zvodnělého podloží na skládku : 200,00*3	m3	3 787,71000	6,20	23 483,80
7	6936619	Geotextilie 500 g/m2 š. 200cm 100% PP jižní strana : 222,00	m2	222,00	41,50	9 213,00
celkem						564 277 Kč

Ocenění ke změně č. 14b) přípočet


Projekt: „Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty“

Celkem včetně DPH 21%	682 775 Kč
-----------------------	------------


smlouva							
č.pol.	kód položky	popis	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč	
celkem							

Celkem včetně DPH 21%	
-----------------------	--

V Karlových Varech dne: 16/12/11

Zhotovitel: 

Projektant: 

Objednatel: 

TDI:

Atelier stavebního inženýrství s.r.o.
 Krušnohorská 737/10
 360 05 Karlovy Vary, Rybáře
 IČ: 280 42 395
 Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480


Položkový rozpočet

S:	W221275.	Karlovy Vary - Hala pro míčové sporty
O:	14.	Změnový list č.14
R:	1201	Obsyp objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	827-1	Podkladní konstrukce				564 276,58
1	273313211	Beton základových desek prostý C -/7,5 západní strana : 39,00	m3	39,00000	2 190,00	85 410,00
2	631571004	Násyp ze štěrkopisku 0 - 32, tř. I včetně dopravy, uložení, hutnění a dodávky kameniva :	m3	527,61500	510,80	269 505,74
		západní strana : 217,00		217,00000		
		opěrná zeď OP1 : 225,00		225,00000		
		opěrná zeď OP2 : 85,615		85,61500		
3	131201112	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ výkop zvodnělého podloží :	m3	200,00000	59,60	11 920,00
		jižní strana : 50,00		50,00000		
		západní strana : 100,00		100,00000		
		opěrná zeď OP1 : 50,00		50,00000		
4	131201119	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 výkop zvodnělého podloží :	m3	200,00000	8,10	1 620,00
		jižní strana : 50,00		50,00000		
		západní strana : 100,00		100,00000		
		opěrná zeď OP1 : 50,00		50,00000		
5	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m odvoz vytěžené zeminy na skládku : 39,00+527,615+495,955 odvoz vytěženého zvodnělého podloží na skládku : 200,00	m3	1 262,57000	129,20	163 124,04
				1 062,57000		
				200,00000		
6	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km odvoz vytěžené zeminy na skládku : 1062,57*3 odvoz vytěženého zvodnělého podloží na skládku : 200,00*3	m3	3 787,71000	6,20	23 483,80
				3 187,71000		
				600,00000		
7	6936619	Geotextilie 500 g/m2 š. 200cm 100% PP jižní strana : 222,00	m2	222,00000	41,50	9 213,00
				222,00000		

564 276,58

VÝMĚNA PODLOŽÍ POD SCHODIŠTĚ OP 2

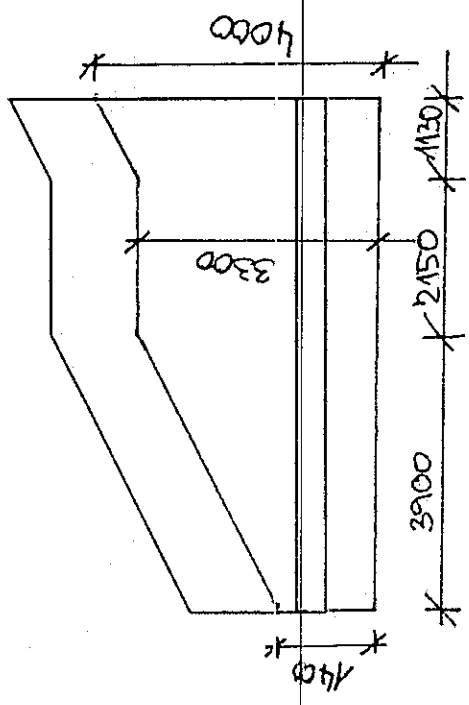


$$V = \left(39 \cdot 1,4 \cdot 4,12 \right) + \left(\frac{39 \cdot 14}{2} \cdot 4,12 \right) + \left(2,15 \cdot 3,13 \cdot 4,12 \right) + \left(1,13 \cdot 3,13 \cdot 4,12 \right) + \left(\frac{1,13 \cdot 0,17 \cdot 4,12}{2} \right) =$$

$$= 22,932 + 15,501 + 29,799 + 15,662 + 1,661 = \underline{\underline{85,615 \text{ m}^3}}$$

VÝMĚNA PODLOŽÍ OP3

- NEVYKONANÝ PÍAT. VÝMĚNĚN ZA KATEVINO DECEVÉ PR. 32/63

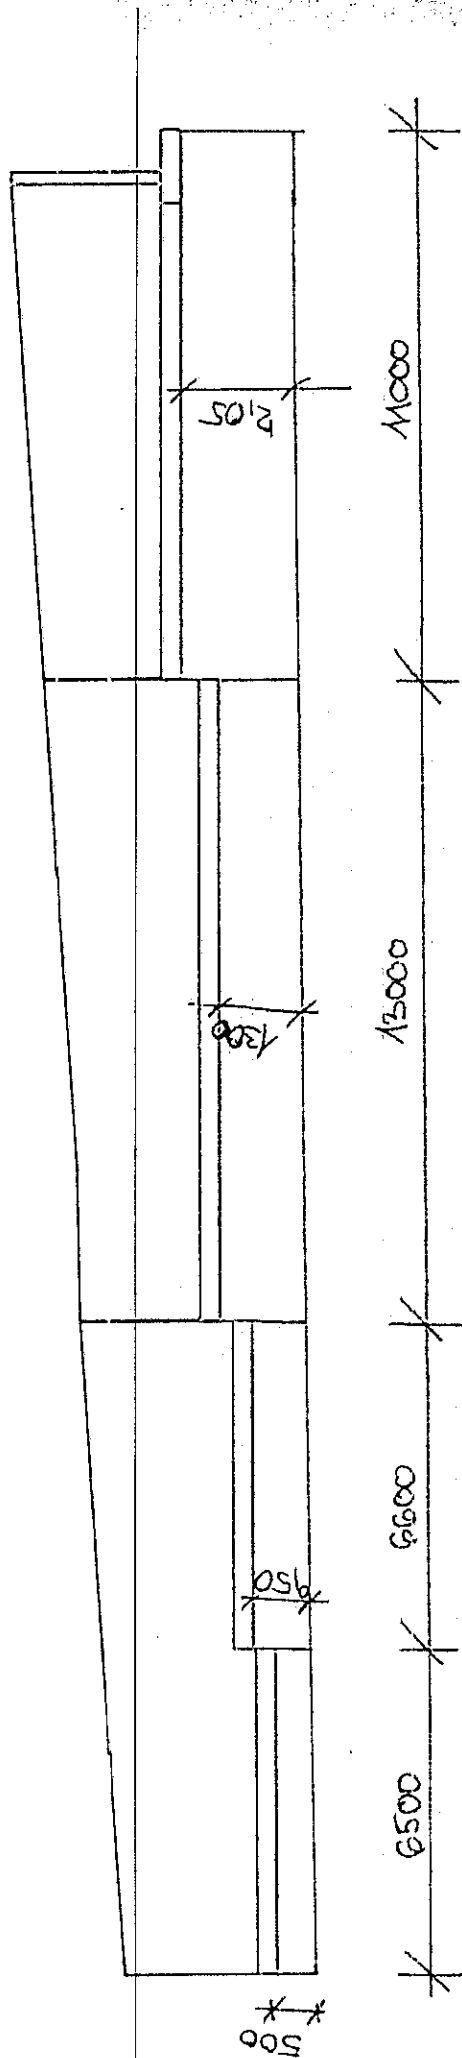

$$V = (0,5 \cdot 6,5 \cdot 1,5) + (0,95 \cdot 6,6 \cdot 1,5) + (1,3 \cdot 13 \cdot 1,5) + (2,05 \cdot 11 \cdot 1,5) =$$
$$= 4,1875 + 9,1405 + 25,35 + 33,825 = \underline{\underline{73,455 \text{ m}^3}}$$


① V12 DETAIL J1H

② V1B DETAIL OP1


ZASHP J1H + OP1

Pblloha s. 2

~~2~~

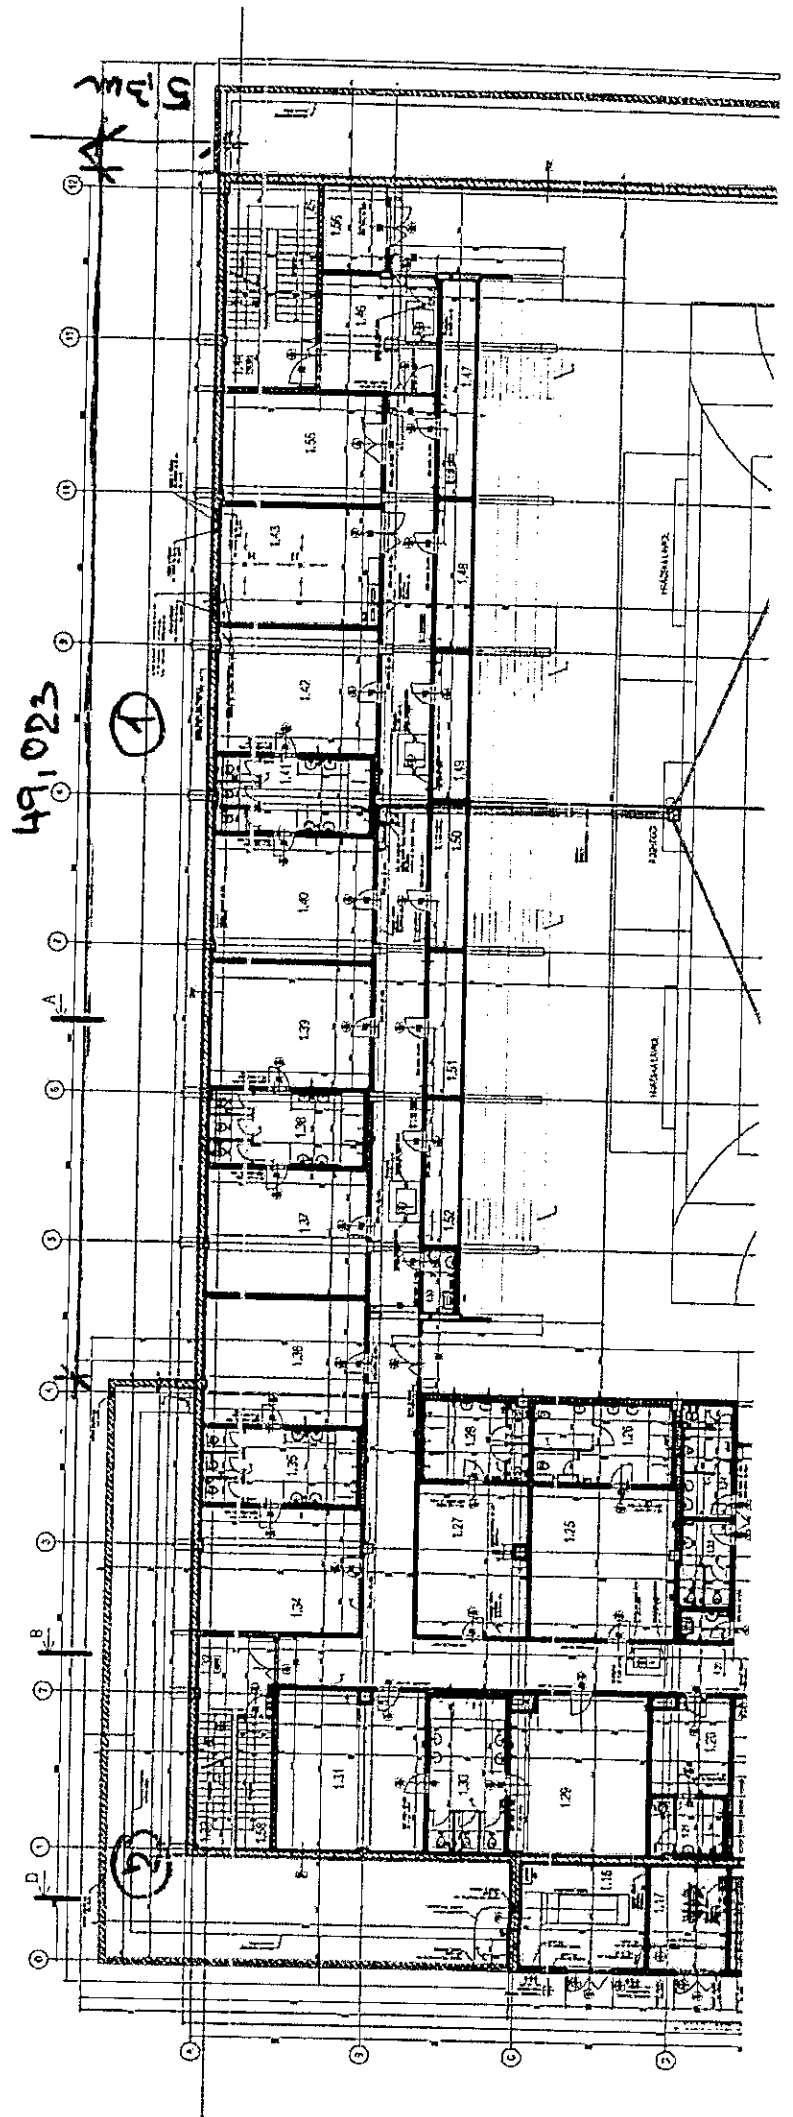

ZÁŠTĚRY ZAPAD

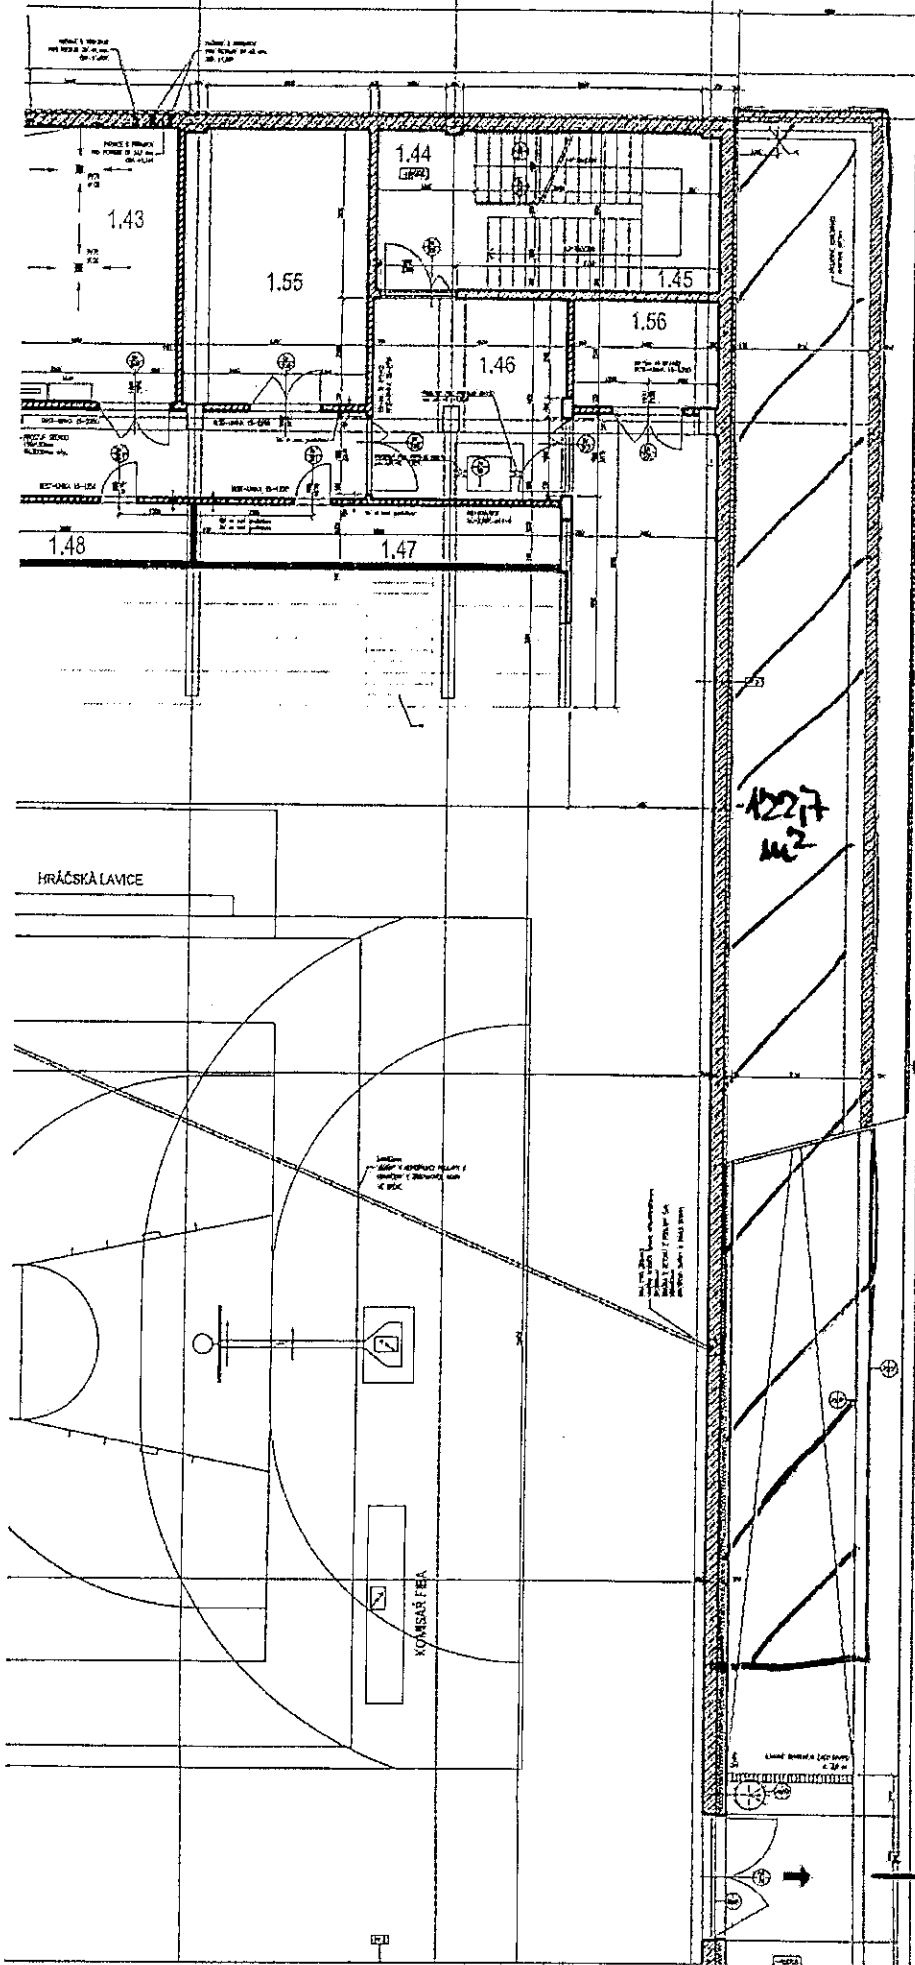


SKLADBA 15cm 32/63

- 30cm SUCH. BETON
- ODVAL

VÝMĚNA PODLOŽÍ
V CELE' PLOŠE
NA ZÁKL. SPÁDU
- 5cm

OP 1 ZASYPY

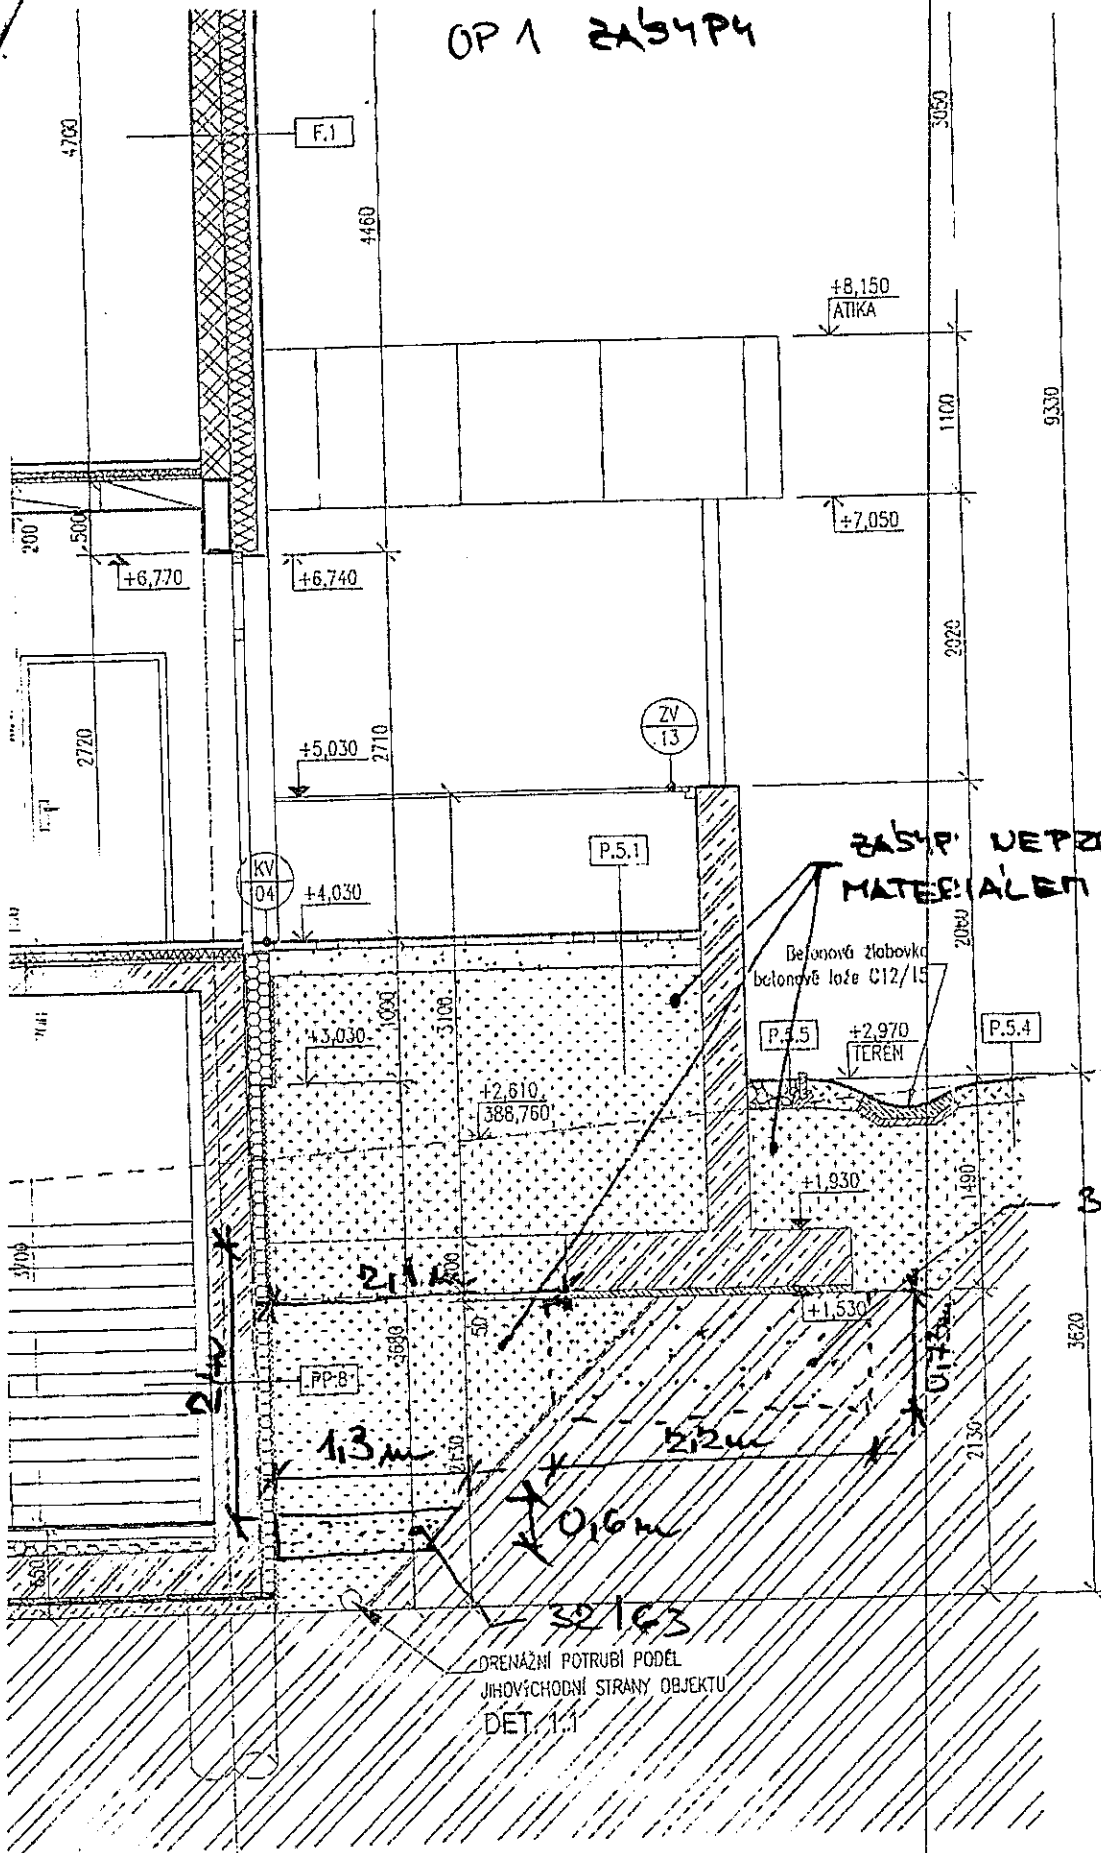

ZASYP NEPROPUSTUJIN MATERIALEM (ODVAL)

Bežonová žlabovka betonové laže C12/15



32/63

DRENAZNI POTRUBI PODEL JIHOVICHODNI STRANY OBJEKTU DET. 1.1

OH ZÁSTAVY

ZADNÍ STĚNA BUDOVY HALY

OSA DRENÁŽNÍHO POTRUBÍ

DEŠŤOVÁ KANALIZACE DN 250

OKAP. CHODNÍČEK

+5,030

+4,030

513m

+2,780

2250

KAMENIVEM FR. 16 - 32

KAMENIVEM FR. 8; - 16

K DN 200

PŘÍKOPOVÁ TVÁRNICE DO BET. LOŽE

ZASTR. VĚTRBOFUSTU
MATERIALETI (ODVAL)

GEOTEXTILIE 300g/m²

KAMENIVO FR. 32/63

OCISTĚNÁ SRUBA
NA DRENÁŽ

NÁ PLÁŇ

-0,650 = 385,50

-1,350 = 384,80

-1,450 = 384,70

600

H = 0,700 V MÍSTĚ OSY 12

H = 0,350 V MÍSTĚ OSY 0

KAMENIVEM FR. 8 - 16

Požadavek zhotovitele na změnu č.16b) přípočet

Projekt: „Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty“

Datum vydání požadavku:

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Název částí stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

F1.001.10 Architektonicko-stavební řešení
F1.001.50 Vzduchotechnika a klimatizace
F1.001.90 Silnoproudé rozvody

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Dispoziční řešení místností č. 2.16 a 2.17.

Nové řešení:

Dle požadavku investora dojde ke sloučení místností 2.16 a 2.17.

Zdůvodnění změny:

Investor požaduje sloučení místností 2.16 (kancelář) a 2.17 (kancelář) na jednu velkou kancelář s označením 2.17. Z tohoto důvodu dojde ke změně místnosti. Změna se týká stavebních úprav, vzduchotechniky a silnoproudé elektroinstalace.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Nutno zakreslit novou dispozici.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Tato změna nebude mít vliv na termín.

Cena díla se zvýší o 16.412,- Kč bez DPH.

Vyjádření zhotovitele:

Změnu navrhuje zhotovitel, který zároveň prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací a termín dokončení.

Datum:

Podpis:

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

Požadavek zhotovitele na změnu č.16b) přípočet

Projekt: „Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty“

- a) navržená změna je v souladu s původním konceptem projektu
b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položka/položky v původním projektu
e) k předložené změně nemáme další připomínky.

Datum:

16/3/15

Podpis:




Vyjádření objednatele:

Datum:

17/3/15

Podpis:



Ocenění ke změně č. 16b) přípočet

Projekt: „Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty“

číslo projektu:

2014-00038/ORI

ocenění číslo ke změně č./ze dne:

Změna č.16/12.12.2014

název části stavby (stavební objekt):

F1.001.10 Architektonicko-stavební řešení
F1.001.50 Vzduchotechnika a klimatizace
F1.001.90 Silnoproudé rozvody

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 12.12.2014 se odsouhlasuje změna:

smlouva						
č.pol.	kód položky	popis	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč
Díl:	M21c	Úložný materiál				71,63
54	210020	elektroinstalační kabelový žlab (parapetní)	m	0,25000	286,50	71,63
Díl:	M21d	Kabely a vodiče				256,00
80	210800	kabel CYKY 5x1,5(J)	m	10,00000	25,60	256,00
Díl:	M24d	Zařízení 4: Větrání posilovny				16 084,20
100	Pol__10	Čtyřhranná přívodní vyústka na hranaté potrubí 425x125	ks	6,00000	588,20	3 529,20
106	Pol__10	Čtyřhranné ocelové potrubí sk.l z pozinkovaného pl	m2	36,00000	301,80	10 864,80
75	Pol__7	Regulační klapka do hranatého potrubí 200x200	ks	2,00000	845,10	1 690,20
celkem						16 412 Kč
Celkem včetně DPH 21%						19 859 Kč

V Karlových Varech dne:

16/12/14

Zhotovitel:

Projektant:

Objednatel:

TDI:


Atelier stavebního inženýrství s.r.o.
 Krušnohorská 737/10
 360 05 Karlovy Vary, Rybáře
 IČ: 286 47 071
 Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl I, město Závřet

Položkový rozpočet

S:	W221275.	Karlovy Vary - Haala pro míčové sporty
O:	16.	Změnový list č.16
R:	1601	Změna v místnosti č.2.16 a 2.17

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem
Díl:	M21c	Úložný materiál				
54	210020	elektroinstalační kabelový žlab (parapetní)				71,63
Díl:	M21d	Kabely a vodiče	m	0,25000	286,50	71,63
80	210800	kabel CYKY 5x1,5(J)				256,00
Díl:	M24d	Zařízení 4: Větrání posilovny	m	10,00000	25,60	256,00
100	Pol__10	Čtyřhranná přívodní vyústka na hranaté potrubí 425x125	ks	6,00000	588,20	16 084,20
106	Pol__10	Čtyřhranné ocelové potrubí sk.I z pozinkovaného pl	m2	36,00000	301,80	10 864,80
75	Pol__7	Regulační klapka do hranatého potrubí 200x200	ks	2,00000	845,10	1 690,20

16 411,83

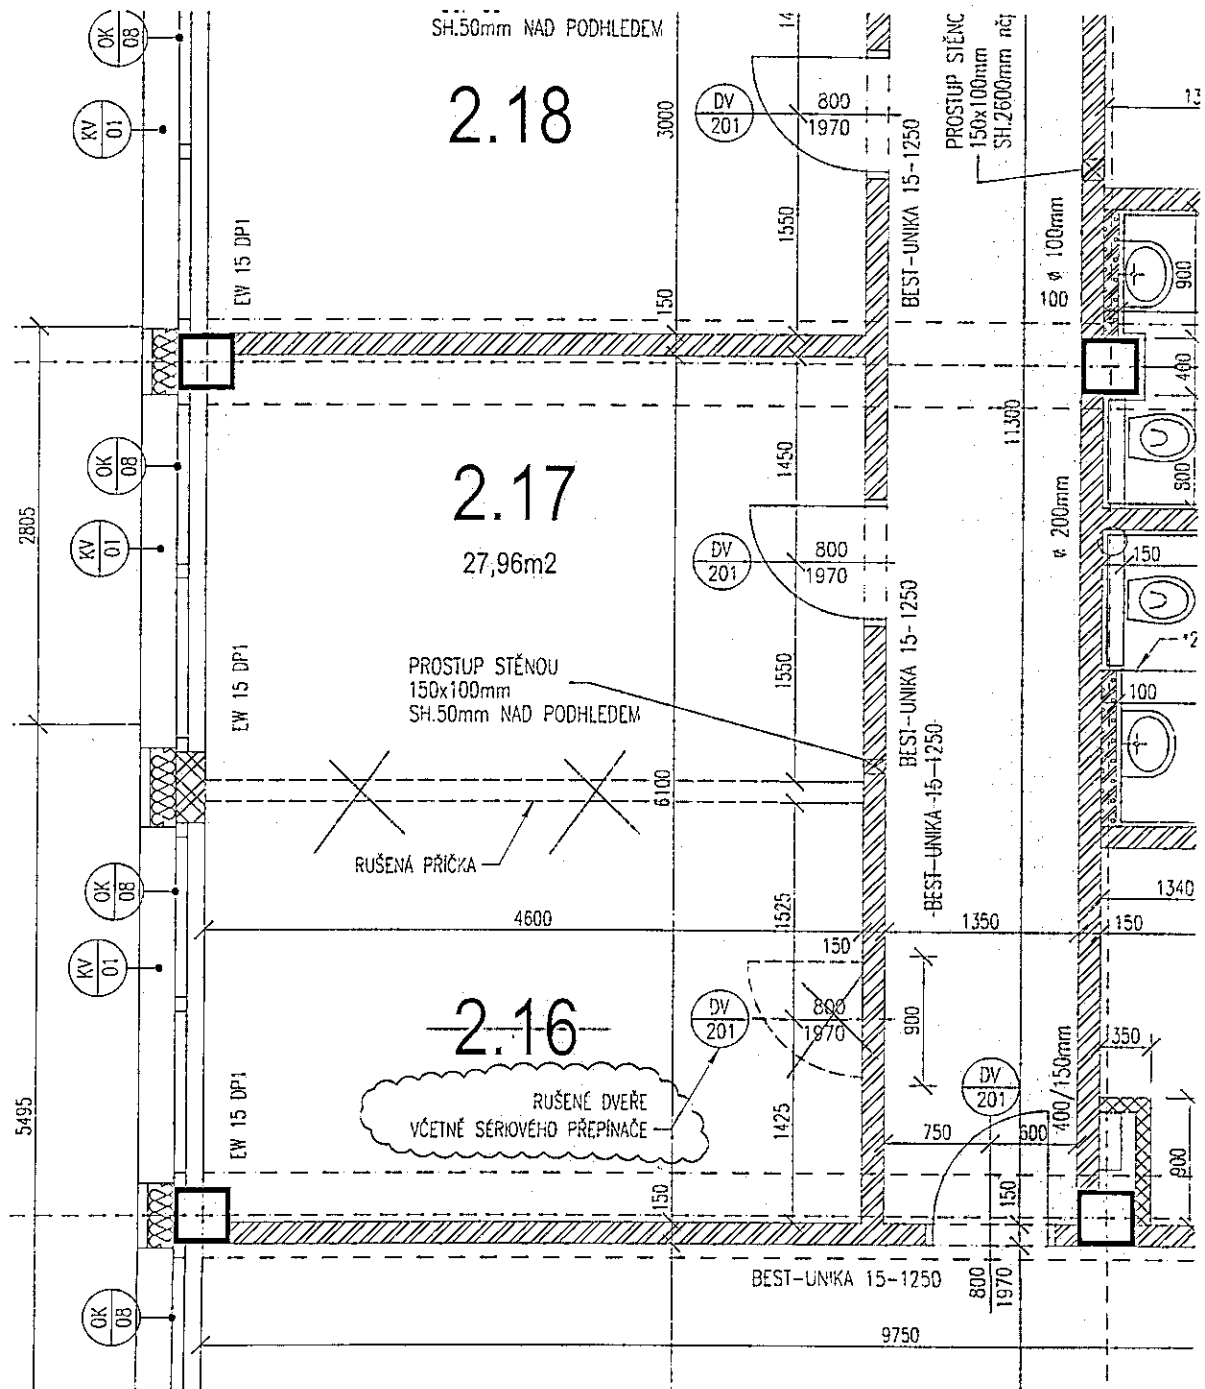

Požadavek zhotovitele na změnu č.19

Projekt: „Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty“

Datum vydání požadavku:

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Název částí stavby dotčené změnou
 (včetně čísla SO):

F1.001.10 Architektonicko-stavební řešení

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Kotvení předsazené stěny s označením DV/03 nebylo v projektové dokumentaci řešeno.

Nové řešení:

Použití pomocného profilu oken pro předsazenou montáž okna s označením DV/03.

Zdůvodnění změny:

Tato změna řeší montáž pomocného profilu pro předsazené okno DV/03. Kotvení nebylo v projektové dokumentaci řešeno, na rozdíl od dalšího předsazeného prvku OK/05, kde je navržena ocelová konstrukce. Pro kotvení předsazené stěny bude použit pomocný profil z mechanicky vysoce pevného a odolného materiálu určeného pro předsazenou montáž. Profil svým designem umožňuje optimální upevnění a utěsnění oken v rovině tepelné izolace obvodové konstrukce.

Materiál pomocného profilu: tuhá polyuretanová pěna, neobsahující halogenizované uhlovodíky

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Žádný

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Tato změna nebude mít vliv na termín.

Cena díla se navýší o 15.600,-Kč bez DPH.

Vyjádření zhotovitele:

Změnu navrhuje zhotovitel, který zároveň prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací a termín dokončení.


Datum:

16/2/17

Požadavek zhotovitele na změnu č.19

Projekt: „Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty“

Podpis:



Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

a) navržená změna je v souladu s původním konceptem projektu

b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla

c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu


d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položka/položky v původním projektu

e) k předložené změně nemáme další připomínky.

Datum:

17/3/15

Podpis:



Vyjádření objednatele:

Datum:

Podpis:

Ocenění ke změně č. 19

Projekt: „Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty“

číslo projektu:

2014-00038/ORI

ocenění číslo ke změně č./ze dne:

Změna č.14/14.1.2015

název části stavby (stavební objekt):

F1.001.10 Architektonicko-stavební řešení

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 14.1.2015 se odsouhlasuje změna:

smlouva						
č.pol.	kód položky	popis	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč
1	641060	D+M pomocného profilu oken s ozn. DV/03	m	30,00000	520,00	15 600,00
celkem						15 600 Kč

Celkem včetně DPH 21%	18 876 Kč
-----------------------	-----------

smlouva						
č.pol.	kód položky	popis	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč
celkem						

Celkem včetně DPH 21%	
-----------------------	--


V Karlových Varech dne:

16/2/15

Zhotovitel:




Projektant:



Objednatel:

TDI:



Atelier stavebního inženýrství s.r.o.
 Krušnohorská 737/10
 360 05 Karlovy Vary, Rybáře
 IČ: 260 42 395
 Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480

Položkový rozpočet

S:	W221275.	Karlovy Vary - Hala pro míčové sporty
O:	19.	Změnový list č.19
R:	2201	Pomocné profily oken s ozn. DV/03

P.č.	Číslo, položky	Název, položky	MJ	množství	cena//MJ	celkem
Díl:	64	Výplně otvorů				15 600,00
1	641060	D+M pomocného profilu oken s ozn. DV/03	m	30,00000	520,00	15 600,00

15 600,00

Požadavek zhotovitele na změnu č.20b) přípočty

Projekt: „Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty“

Datum vydání požadavku:

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Název částí stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

F1.001.10 Architektonicko-stavební řešení
F1.001.70 Zdravotnětechnická instalace
F1.001.90 Silnoproudé rozvody

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Dispoziční řešení místností č. 1.26, 1.35, 2.29 s 1.59.

Nové řešení:

Dle požadavku investora dojde k úpravám dispozice v místnostech 1.26, 1.35, 2.29 a 1.59.

Zdůvodnění změny:

Na základě požadavku investora dojde k úpravám dispozice v místnostech 1.26,, 1.35, 2.29 a 1.59.

V místnosti 1.26 dojde k úpravám dispozice sociálního zázemí zrušením WC pro invalidy. WC pro invalidy a 1 x WC bude nahrazeno 3 x WC.

V místnosti 1.35 dojde k úpravám dispozice sociálního zázemí vybudováním WC pro invalidy. 3 x WC bude nahrazeno 1 x WC pro invalidy a 1 x WC. V místě umyvadla bude provedena přízdívka. Ke změně plochy WC příček nedojde, protože bude dispozice místností 1.26 a 1.35 prohozena bez změn.

V místnosti 2.29 dojde k úpravám dispozice. V místnosti 2.29 WC pro muže budou přidány dva pisoáry a odebráno jedno WC. Dále bude provedena přízdívka v místě nových pisoárů. Zrušením jednoho WC dojde k úpravám WC příček.

V místnosti 1.08 dojde k přízdění příčky s dveřmi DV 313. Přízděním této příčky dojde k rozdělení chodby 1.08 na chodbu 1.08 a 1.59.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Žádný

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Tato změna nebude mít vliv na termín.

Cena díla se navýší o 133 617,- Kč bez DPH.

Požadavek zhotovitele na změnu č.20b) přípočty

Projekt: „Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty“

Vyjádření zhotovitele:

Změnu navrhuje zhotovitel, který zároveň prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací a termín dokončení.

Datum:

16/2/15

Podpis:

**Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):**

a) navržená změna je v souladu s původním konceptem projektu

b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla

c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu

d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položka/položky v původním projektu

e) k předložené změně nemáme další připomínky.

Datum:

17/3/15

Podpis:

**Vyjádření objednatele:**

Datum:

Podpis:

Ocenění ke změně č. 20b) přípočty

Projekt: „Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty“

číslo projektu:

2014-00038/ORI

ocenění číslo ke změně č./ze dne:

Změna č.20/16.2.2015

název části stavby (stavební objekt):

F1.001.10 Architektonicko-stavební řešení

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 16.2.2015 se odsouhlasuje změna:

smlouva						
č.pol.	kód položky	popis	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				7 567,26
1	311112315	Stěna z tvárníc ztraceného bednění, tl. 15 cm zalití tvárníc betonem C 16/20 příčka s dveřmi mezi místností č. 1.08 a 1.59 : 3,70*3,20-2,70*2,00	m2	6,44000	432,20	2 783,37
2	3171470	Překlad nosný U ztrac.bednění 100x250x3250 mm včetně vylití betonem C16/20 předklad nad novými dveřmi DV 313 v místnosti 1.59 : 1,0	kus	1,00000	376,00	376,00
3	346275113	Přízdívky z desek pórobeton tl. 100 mm přízdívka u nových pisoárů v místnosti 2.29 : 3,17*1,80 přízdívka umyvadlo pro invalidy v místnosti 1.35 : 3,17*2,32	m2	13,06040	337,50	4 407,89
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				2 097,67
4	612445510	Omítka sádrová jednovrstvá, penetrace, tl. 10 mm příčka s dveřmi mezi místností č. 1.08 a 1.59 : (3,70*3,20-2,70*2,00)*2	m2	12,88000	159,20	2 050,50
5	612471473	Úprava stěn pórobetonových, stěrkování a vyhlazení bok přízdívky u nových pisoárů v místnosti 2.29 : 0,15*3,17 bok přízdívky u umyvadla pro invalidy v místnosti 1.35 : 0,15*3,17	m2	0,95100	49,60	47,17
Díl:	64	Výplně otvorů				77 988,00
6	641060	D+M Stěna s dveřmi vnitřní proskl 2700x2200mm specifikace viz DV313 prosklená stěna v chodbě 1.08 a 1.59 : 1,0	ks	1,00000	90 755,50	77 988,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				1 147,00
7	973031813	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 150 mm příčka s dveřmi mezi místností č. 1.08 a 1.59 : 3,70*2	m	7,40000	155,00	1 147,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				110,11
8	998014021	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	t	4,31815	25,50	110,11
Díl:	725	Zařizovací předměty				43 431,20
9	725002	Pisoár místnost 2.29 : 2,0	ks	2,00000	7 844,00	15 688,00
10	Pol__10	Umyvadlo invalidní místnost č.1.10 : 1,0 místnost č.1.35 : 1,0	ks	2,00000	2 229,40	4 458,80
11	Pol__11	Klozet invalidní místnost č.1.10 : 1,0	ks	2,00000	11 642,20	23 284,40

Ocenění ke změně č. 20b) přípočty

Příloha č. 6

Projekt: „Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty“

Díl:	781	místnost č.1.35 : 1,0				
		Obklady keramické				997,73
12	781475114	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm lepidlo, spárovací hmota bílá obklad boku přízdívky u nových pisoárů v místnosti 2.29 : 0,15*2,0*2 obklad boku přízdívky u WC pro invalidy v místnosti 1.35 : 0,15*2,0	m2	0,90000	309,60	278,64
13	781497111	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům profil RB, pro tloušťku obkladu 8 mm obklad boku přízdívky u nových pisoárů v místnosti 2.29 : 2,0*2 obklad boku přízdívky u WC pro invalidy v místnosti 1.35 : 2,0	m	6,00000	78,50	471,00
14	597813605	Obkládačka keramická 200x200 bílá obklad boku přízdívky u nových pisoárů v místnosti 2.29 : 0,15*2,0*2*1,15 obklad boku přízdívky u WC pro invalidy v místnosti 1.35 : 0,15*2,0*1,15	m2	1,03500	239,70	248,09
Díl:	784	Malby				278,60
15	784451271	Malba směsí práškovou 2x, 1barva, místnost 3,8 m bok přízdívky nad obkladem u nových pisoárů v místnosti 2.29 : 0,15*1,02 bok přízdívky nad obkladem u umyvadla pro invalidy v místnosti 1.35 : 0,15*1,02 příčka s dveřmi mezi místností č. 1.08 a 1.59 : (3,50*3,20-2,70*2,00)*2	m2	11,90600	23,40	278,60
Celkem						133 617 Kč

Celkem včetně DPH 21%	161 676 Kč
-----------------------	------------

smlouva							
č.pol.	kód položky	popis	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč	
celkem							

Celkem včetně DPH 21%	
-----------------------	--

V Karlových Varech dne:

16/2/11

Zhotovitel:

[Signature]

Projektant:

[Signature]

Objednatel:

TDI:

[Signature]

Atelier stavebního inženýrství s.r.o.
 Krušnohorská 737/10
 360 05 Karlovy Vary, Rybáře
 IČ: 280 42 395
 Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480

Položkový rozpočet

S:	W221275.	Karlovy Vary - Hala pro míčové sporty
O:	20.	Změnový list č. 20
R:	2001	Změna místností 1.26, 1.35, 2.29 a 1.59

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				7 567,26
	1 311112315	Stěna z tvárníc ztraceného bednění, tl. 15 cm zalití tvárníc betonem C 16/20	m2	6,44000	432,20	2 783,37
	2 3171470	příčka s dveřmi mezi místností č. 1.08 a 1.59 : 3,70*3,20-2,70*2,00		6,44000		
		Překlad nosný U ztrac.bednění 100x250x3250 mm včetně vylití betonem C16/20	kus	1,00000	376,00	376,00
		předklad nad novými dveřmi DV 313 v místnosti 1.59 : 1,0		1,00000		
	3 346275113	Přizdívky z desek pórobeton tl. 100 mm	m2	13,06040	337,50	4 407,89
		přizdívka u nových pisoárů v místnosti 2.29 : 3,17*1,80		5,70600		
		přizdívka umyvadlo pro invalidy v místnosti 1.35 : 3,17*2,32		7,35440		
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				2 097,67
	4 612445510	Omítka sádrová jednovrstvá, penetrace, tl. 10 mm	m2	12,88000	159,20	2 050,50
		příčka s dveřmi mezi místností č. 1.08 a 1.59 : (3,70*3,20-2,70*2,00)*2		12,88000		
	5 612471473	Úprava stěn pórobetonových, stěrkování a vyhlazení	m2	0,95100	49,60	47,17
		bok přizdívky u nových pisoárů v místnosti 2.29 : 0,15*3,17		0,47550		
		bok přizdívky u umyvadla pro invalidy v místnosti 1.35 : 0,15*3,17		0,47550		
Díl:	64	Výplně otvorů				77 988,00
	6 641060	D+M Stěna s dveřmi vnitřní proskl 2700x2200mm specifikace viz DV313	ks	1,00000	77 988,00	77 988,00
		prosklená stěna v chodbě 1.08 a 1.59 : 1,0		1,00000		
Díl:	97	Prorážení otvorů				1 147,00
	7 973031813	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavazání příček tl do 150 mm	m	7,40000	155,00	1 147,00
		příčka s dveřmi mezi místností č. 1.08 a 1.59 : 3,70*2		7,40000		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				110,11
	8 998014021	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	t	4,31815	25,50	110,11
Díl:	725	Zařizovací předměty				43 431,20
	9 725002	Pisoár	ks	2,00000	7 844,00	15 688,00
		místnost 2.29 : 2,0		2,00000		
	10 Pol_10	Umyvadlo invalidní	ks	2,00000	2 229,40	4 458,80
		místnost č.1.10 : 1,0		1,00000		
		místnost č.1.35 : 1,0		1,00000		
	11 Pol_11	Klozet invalidní	ks	2,00000	11 642,20	23 284,40
		místnost č.1.10 : 1,0		1,00000		
		místnost č.1.35 : 1,0		1,00000		
Díl:	781	Obklady keramické				997,73
	12 781475114	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm lepidlo, spárovací hmota bílá	m2	0,90000	309,60	278,64
		obklad boku přizdívky u nových pisoárů v místnosti 2.29 : 0,15*2,0*2		0,60000		

13	781497111	obklad boku přizdívky u WC pro invalidy v místnosti 1.35 : 0,15*2,0 Lišta hliníková ukončovacích k obkladům profil RB, pro tloušťku obkladu 8 mm	m	0,30000 6,00000		78,50	471,00
14	597813605	obklad boku přizdívky u nových pisoárů v místnosti 2.29 : 2,0*2 obklad boku přizdívky u WC pro invalidy v místnosti 1.35 : 2,0 Obkládačka keramická 200x200 bílá	m2	4,00000 2,00000 1,03500		239,70	248,09
Díl:	784	obklad boku přizdívky u nových pisoárů v místnosti 2.29 : 0,15*2,0*2*1,15 obklad boku přizdívky u WC pro invalidy v místnosti 1.35 : 0,15*2,0*1,15 Malby		0,69000 0,34500			278,60
15	784451271	Malba směsí práškovou 2x, 1barva, místnost 3,8 m bok přizdívky nad obkladem u nových pisoárů v místnosti 2.29 : 0,15*1,02 bok přizdívky nad obkladem u umyvadla pro invalidy v místnosti 1.35 : 0,15*1,02 příčka s dvěma mezi místností č. 1.08 a 1.59 : (3,50*3,20- 2,70*2,00)*2	m2	11,90600 0,15300 0,15300 11,60000		23,40	278,60

1331617,57

Požadavek zhotovitele na změnu č.21

Projekt: „Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty“

Datum vydání požadavku:

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Název části stavby dotčené změnou
 (včetně čísla SO):

F1.001.20 Konstrukční řešení**Popis změny, technického řešení:****Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:**

Tato změna řeší dodávku a montáž ocelové konstrukce střechy. Ve výkazu výměr bylo počítáno s množstvím dle zadávací dokumentace.

Nové řešení:

Po zpracování prováděcí dokumentace ocelové konstrukce střechy bylo upřesněno skutečné množství konstrukce.

Zdůvodnění změny:

Na základě prováděcí dokumentace ocelové konstrukce střechy bylo přepočítáno množství. Tento změnový list řeší rozdíl hmotnosti mezi původním množstvím dle zadávací dokumentace a skutečným množstvím dle prováděcí dokumentace.

Dále tento změnový list řeší dopočet ocelové konstrukce pro zavěšení basketbalových košů.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Žádný

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Tato změna nebude mít vliv na termín.

Cena díla se navýší o 619 374,- Kč bez DPH.


Vyjádření zhotovitele:

Změnu navrhuje zhotovitel, který zároveň prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací a termín dokončení.

Datum:

16/2/15

Podpis:



Požadavek zhotovitele na změnu č.21

Projekt: „Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty“

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

a) navržená změna je v souladu s původním konceptem projektu

b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla

c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu

d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položka/položky v původním projektu

e) k předložené změně nemáme další připomínky.

Datum: 17/3/2015

Podpis: 

Vyjádření objednatele:

Datum:

Podpis:

Ocenění ke změně č.21

Projekt: „Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty“

číslo projektu:

2014-00038/ORI

ocenění číslo ke změně č./ze dne:

Změna č.21/13.01.2015

název částí stavby (stavební objekt):

F1.001.20 Konstrukční řešení

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 13.1.2015 se odsouhlasuje změna:

smlouva						
č. pol.	kód položky	popis	m.j.	množství	j. cena	celkem Kč
Díl:	44	Zastřešení				
1	441171111	D+M Ocelová konstrukce zastřešení S235JR specifikace profilů viz projekt konstruktivní výměra dle dílenské dokumentace: : ocelová konstrukce střechy: 142,13597 : výměra dle rozpočtu z SOD: 128,45+1,916=130,366 : ční částí	t	11,76997	49 159,50	578 605,84
2	449	Ocelová konstrukce pro zavěšení košů doplnění prvků ocelové konstrukce pro zavěšení basketbalových košů : 1,0	kpl	1,00000	40 768,00	40 768,00
celkem						619 374 Kč
Celkem včetně DPH 21%						749 443 Kč

V Karlových Varech dne:

16/2/15

Zhotovitel:

Projektant:

Objednatel:

TDI:

Atelier stavebního inženýrství s.r.o.
Krušnohorská 737/10
360 05 Karlovy Vary, Rybáře
IČ: 280 42 395
Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480

Položkový rozpočet

S:	W221275.	Karlovy Vary - Hala pro míčové sporty
O:	21.	Změnový list č.21
R:	2001	Ocelová konstrukce střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem
Díl:	44	Zastřešení				619 373,84
1	441171111	D+M Ocelová konstrukce zastřešení S235JR specifikace profilů viz projekt konstrukční částí výměra dle dílenské dokumentace: : ocelová konstrukce střechy: 142,13597 : výměra dle rozpočtu z SOD: 128,45+1,916=130,366 : rozdíl dle prováděcí dokumentace a rozpočtu z SOD: : 142,13597-130,366	t	11,76997	49 159,50	578 605,84
2	449	Ocelová konstrukce pro zavěšení košů doplnění prvků ocelové konstrukce pro zavěšení basketbalových košů : 1,0	kpl	1,00000	40 768,00	40 768,00

619 373,84

Priloha 8.1 k L 8.21

Projekt : Ocelová konstrukce střechy
 Čís. projektu : 2014-01-068
 Stavba : Hala pro míčové sporty

Místo stavby : Karlovy Vary
 Investor : Statutární město Karlovy Vary
 Objednavatel : Statutární město Karlovy Vary

Konstruktor : ing. Petříček V. M. Špůr
 Kreslič : ing. Petříček V. M. Špůr
 Datum : 25.11.2014

Pozice (čís. dílce)	Počet kusů (pro 1 dílec)	Název	Délka (mm)	Šířka (mm)	Počet kusů celkem	Norma	Materiál	Hmotnost 1 kusu (kg/kus)	Hmotnost celkem (kg)
V14	1	HEB220						27,0	27,04
1306 2		P20x210-410	410	210	2		S235JRG2	13,5	27,0
V16	1	HEB220						27,0	27,04
1306 2		P20x210-410	410	210	2		S235JRG2	13,5	27,0
V17	1	HEB220						27,0	27,04
1306 2		P20x210-410	410	210	2		S235JRG2	13,5	27,0
V29	1	HEB220						27,0	27,04
1306 2		P20x210-410	410	210	2		S235JRG2	13,5	27,0
V30	1	HEB220						27,0	27
1306 2		P20x210-410	410	210	2		S235JRG2	13,5	27,0
V31	1	HEB220						27,0	27,04
1306 2		P20x210-410	410	210	2		S235JRG2	13,5	27,0
V32	1	HEB220						65,8	65,80
1070 1		TRHR120x120x4	2 802		1		S235	65,8	65,8
V33	1	HEB220						27,0	27,04
1306 2		P20x210-410	410	210	2		S235JRG2	13,5	27,0
V34	1	HEB220						27,0	27,04
1306 2		P20x210-410	410	210	2		S235JRG2	13,5	27,0
V46	1	IPE500						4,9	4,90
1419 1		P10x212-365	365	212	1		S235JRG2	4,9	4,9
V3	2	HEB220						13,5	27,04
1306 2		P20x210-410	410	210	2		S235JRG2	13,5	27,0
V19	1	HEB220						27,0	27,04
1306 2		P20x210-410	410	210	2		S235JRG2	13,5	27,0
V20	1	HEB220						65,8	65,80
1070 1		TRHR120x120x4	2 802		1		S235	65,8	65,8
V21	1	HEB220						27,0	27,04
1306 2		P20x210-410	410	210	2		S235JRG2	13,5	27,0
V24	1	HEB220						92,8	92,84
1070 1		TRHR120x120x4	2 802		1		S235	65,8	65,8
1306 2		P20x210-410	410	210	2		S235JRG2	13,5	27,0
V28	1	HEB220						65,8	65,80
1070 1		TRHR120x120x4	2 802		1		S235	65,8	65,8
V35	1	HEB220						65,8	65,80
1070 1		TRHR120x120x4	2 802		1		S235	65,8	65,8
V36	1	HEB220						27,0	27,04
1306 2		P20x210-410	410	210	2		S235JRG2	13,5	27,0
V37	1	HEB220						27,0	27,04
1306 2		P20x210-410	410	210	2		S235JRG2	13,5	27,0
V38	1	HEB220						27,0	27,04
1306 2		P20x210-410	410	210	2		S235JRG2	13,5	27,0
V41	1	HEB220						27,0	27,04
1306 2		P20x210-410	410	210	2		S235JRG2	13,5	27,0
V42	1	HEB220						27,0	27,04

Pozice (čís. dílce)	Počet kusů (pro 1 dílec)	Název	Délka (mm)	Šířka (mm)	Počet kusů celkem	Norma	Materiál	Hmotnost 1 kusu (kg/kus)	Hmotnost celkem (kg)
1306 2		P20x210-410	410	210	2		S235JRG2	13,5	27,0
V44	1	IPE400						27,0	27,04
1306 2		P20x210-410	410	210	2		S235JRG2	13,5	27,0
V25	1	HEB220						27,0	27,04
1306 2		P20x210-410	410	210	2		S235JRG2	13,5	27,0
V54	1	U140						263,9	263,9
1426 7		P6x100-122	122	100	7		S235JRG2	0,6	4
1425 1		U140	16 242		1		S235JRG2	259,9	259,9
AT4	1	UPE80						27,0	27,0
1306 2		P20x210-410	410	210	2		S235JRG2	13,5	27,0
AT5	1	UPE80						27,0	27,0
1306 2		P20x210-410	410	210	2		S235JRG2	13,5	27,0
AT6	1	UPE80						12,5	12,5
1411 2		P10x217-433	433	217	2		S235JRG2	6,3	12,5
V13	1	HEB220						27,0	27,04
1306 2		P20x210-410	410	210	2		S235JRG2	13,5	27,0
AT1	1	UPE80						4,9	4,9
1201 1		TRCTV40x3	1 474		1		S235	4,9	4,9
AT7	1	UPE240						12,5	13
1411 2		P10x217-433	433	217	2		S235JRG2	6,3	12,5
AT8	1	UPE240						6,3	6,3
1411 1		P10x217-433	433	217	1		S235JRG2	6,3	6,3
AT9	1	UPE240						12,5	12,5
1411 2		P10x217-433	433	217	2		S235JRG2	6,3	12,5

1241,38

Čistá hmotnost OK doplňky	1 241,38 kg
Hmotnost dle SOD (128450+1916)	130 366,00 kg
Hmotnost celkem	131 607,38 kg
Připočet 5% prořez	6 580,37 kg
Připočet 3% svary	3 948,22 kg
Celková hmotnost OK:	142 135,97 kg

Požadavek zhotovitele na změnu č.25

Projekt: „Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty“

Datum vydání požadavku:

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Název částí stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

F1.001.10 Architektonicko-stavební řešení
F1.001.90 Silnoproudé rozvodv

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Zadávací dokumentace obsahuje rozvody elektro v 1.NP v chodbě 1.08. pod nosnou prefabrikovanou konstrukcí, kde není dostatek místa pro tyto rozvody.

Nové řešení:

Provedení rozvodů elektro v 1.NP, podél jižní stěny. Pro provedení rozvodů budou provedeny prostupy stěnami. Dále bude navýšeno množství žlabů, roštů a kabelů.

Zdůvodnění změny:

Vzhledem k nevhodnému návržení rozvodů elektro v 1.NP v chodbě 1.08 pod nosnou prefabrikovanou konstrukcí, kde není dostatek místa pro tyto rozvody byla navržena změna trasy. Rozvody budou provedeny podél jižní stěny. Pro provedení těchto rozvodů budou zhotoveny prostupy stěnami. Dále bude navýšeno množství žlabů, roštů a kabelů. Veškeré zednické začištění není součástí tohoto změnového listu. Bude dopočítáno po koordinaci s ostatními řemesly.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Žádný

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Tato změna nebude mít vliv na termín.
Cena díla se navýší o 17.278,-Kč bez DPH.

Vyjádření zhotovitele:

Změnu navrhuje zhotovitel, který zároveň prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací a termín dokončení.

Datum:

16/2/15

Podpis:

Požadavek zhotovitele na změnu č.25

Projekt: „Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty“

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

a) navržená změna je v souladu s původním konceptem projektu

b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla

c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu


d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položka/položky v původním projektu

e) k předložené změně nemáme další připomínky.

Datum:

16.3.15

Podpis:



Vyjádření objednatele:

Datum:

Podpis:

Ocenění ke změně č.25

Projekt: „Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty“

číslo projektu:

2014-00038/ORI

ocenění číslo ke změně č./ze dne:

Změna č.25/3.2.2015

název části stavby (stavební objekt):

F1.001.90 Silnoproudé rozvody

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 3.2.2015 se odsouhlasuje změna:

smlouva						
č.poi	kód položky	popis	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				3 605,00
1	941955002	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	35,00000	103,00	3 605,00
Díl:	M21c	Úložný materiál				4 566,00
2	210020	oceloplechový kabelový žlab 100x60mm	m	12,00000	218,80	2 625,60
3	210020	oceloplechový kabelový rošt šířka 200mm	m	6,00000	323,40	1 940,40
Díl:	M21d	Kabely a vodiče				1 429,20
4	210801	kabel CXKH-R 3x4(J) napájení MaR-RA.1.1 : 6,0	m	6,00000	44,20	265,20
5	210802	kabel CXKH-R 4x10(J) napájení RM.1.1 : 6,0 napájení RS.1.2 : 6,0	m	12,00000	97,00	1 164,00
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				7 678,00
6	460680242	Vybourání otvorů ve zdivu železobetonové plochy do 0,25 m2, tloušťky do 30 cm vybourání otvorů pro změnu trasy EI : 11,0	kus	11,00000	698,00	7 678,00
celkem						17 278 Kč

Celkem včetně DPH 21%

20 906 Kč

V Karlových Varech dne:

16/3/15

Zhotovitel:



Projektant:



Objednatel:

TDI:



Atelier stavebního inženýrství s.r.o.
Krušnohorská 737/10
360 05 Karlovy Vary, Rybáře
IČ: 280 42 395
Zapísaná v OR IČS v Plzni, oddíl C, vložka 22480

Položkový rozpočet

S:	W221275.	Karlovy Vary - Hala pro míčové sporty
O:	25.	Změnový list č.25
R:	2501	Změna trasy elektroinstalace v 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Díl: 94	Lešení a stavební výtahy				3 605,00
1	941955002	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	35,00000	103,00	3 605,00
	Díl: M21c	Úložný materiál				4 566,00
2	210020	oceloplechový kabelový žlab 100x60mm	m	12,00000	218,80	2 625,60
3	210020	oceloplechový kabelový rošt šířka 200mm	m	6,00000	323,40	1 940,40
	Díl: M21d	Kabely a vodiče				1 429,20
4	210801	kabel CXKH-R 3x4(J) napájení MaR-RA.1.1 : 6,0	m	6,00000	44,20	265,20
5	210802	kabel CXKH-R 4x10(J) napájení RM.1.1 : 6,0 napájení RS.1.2 : 6,0	m	12,00000	97,00	1 164,00
	Díl: M46	Zemní práce při montážích				7 678,00
6	460680242	Vybourání otvorů ve zděvu železobetonové plochy do 0,25 m2, tloušťky do 30 cm vybourání otvorů pro změnu trasy EI : 11,0	kus	11,00000	698,00	7 678,00
				11,00000		

17 278,20

Požadavek zhotovitele na změnu č.26

Projekt: „Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty“

Datum vydání požadavku:

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

F1.001.10 Architektonicko-stavební řešení

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Zadávací dokumentace neobsahuje pouzdra pro sportovní vybavení.

Nové řešení:

Zabudování pouzder pro sportovní vybavení do předem připravených kotevních otvorů v místě hrací plochy.

Zdůvodnění změny:

Na žádost investora bude provedeno zabudování pouzder pro sportovní vybavení (např. volejbalové a tenisové tyče). Prováděcí dokumentace neobsahuje tyto pouzdra, proto bude provedeno dodatečné osazení pouzder do připravených kotevních otvorů v místě hrací plochy.

Součástí tohoto změnového listu bude dodávka a montáž pouzder včetně stavebních prací, bez dodávky sportovního vybavení (není dodávkou fa. OHL ŽS).

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Žádný

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Tato změna nebude mít vliv na termín.
Cena díla se navýší o 97 984,-Kč bez DPH.

Vyjádření zhotovitele:

Změnu navrhuje zhotovitel, který zároveň prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací a termín dokončení.

Datum:

10/3/11

Podpis:



Požadavek zhotovitele na změnu č.26

Projekt: „Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty“

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržená změna je v souladu s původním konceptem projektu
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položka/položky v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky.

Datum: 17/3/15

Podpis:



Vyjádření objednatele:

Datum:

Podpis:

Ocenění ke změně č. 26

Projekt: „Karlovy Vary – Hala pro míčové sporty“

číslo projektu: 2014-00038/ORI

ocenění číslo ke změně č./ze dne: Změna č.26/31.1.2015

název části stavby (stavební objekt): **F1.001.10 Architektonicko-stavební řešení**

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 31.1.2015 se odsouhlasuje změna:

smlouva						
č.pol.	kód položky	popis	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				97 984,00
1	950099	Montáž pouzdra pro sportovní vybavení	kus	16,00000	1 920,00	30 720,00
2	24509	Atyp pouzdra na odbíjenou nebo tenis, ocelová, povrchová úprava žárový zinek, průměr 114/4 mm	kus	16,00000	4 204,00	67 264,00
celkem						97 984 Kč
Celkem včetně DPH 21%						118 561 Kč

V Karlových Varech dne:

16/2/15

Zhotovitel:




Projektant:



Objednatel:

TDI:



Atelier stavebního inženýrství s.r.o.
Krušnohorská 737/10
360 05 Karlovy Vary, Rybáře
IČ: 260 42 395
Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480

Položkový rozpočet

S:	W221275.	Karlovy Vary - Hala pro míčové sporty
O:	26.	Změnový list č. 26
R:	2601	Pouzdra pro sportovní vybavení

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj.	množství	cena/Mj.	celkem
Díl: 95						97 984,00
		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
	1 950099	Montáž pouzdra pro sportovní vybavení	kus	16,00000	1 920,00	30 720,00
	2 24509	Atyp pouzdra na odbíjenou nebo tenis, ocelová, povrchová úprava žárový zinek, průměr 114/4 mm	kus	16,00000	4 204,00	67 264,00

97 984,00



Usnesení č. RM/545/3/15

z 9. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 31.03.2015

Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary - Hala pro míčové sporty“

Rada města Karlovy Vary

- 1) **schválila** Změnové listy 3a), 14a), 16a,20a), na základě kterých se snižuje cena díla o částku 209.425,- Kč bez DPH,
- 2) **schválila** uzavření smlouvy o dílo mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností OHL ŽS, a.s., IČ: 46342796, Brno, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Karlovy Vary, Hala pro míčové sporty – nové stavební práce dle Změnových listů č.3b), č.9, č.11, č.13, č.14b), č.16b, č.19, č.20b), č.21, č.25, č.26“ za cenu 2.226.243,- Kč bez DPH, v předloženém znění s tím, že částka 2.226.243,- Kč bez DPH bude čerpána z uspořené prostředků vzniklých na základě výsledku zadávacího řízení.



Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic