


PAVILON 1 - II. STUPĚŇ

PŮDORYS 3.NP - PC UČEBNA - ZÁSUVKOVÉ OBVODY

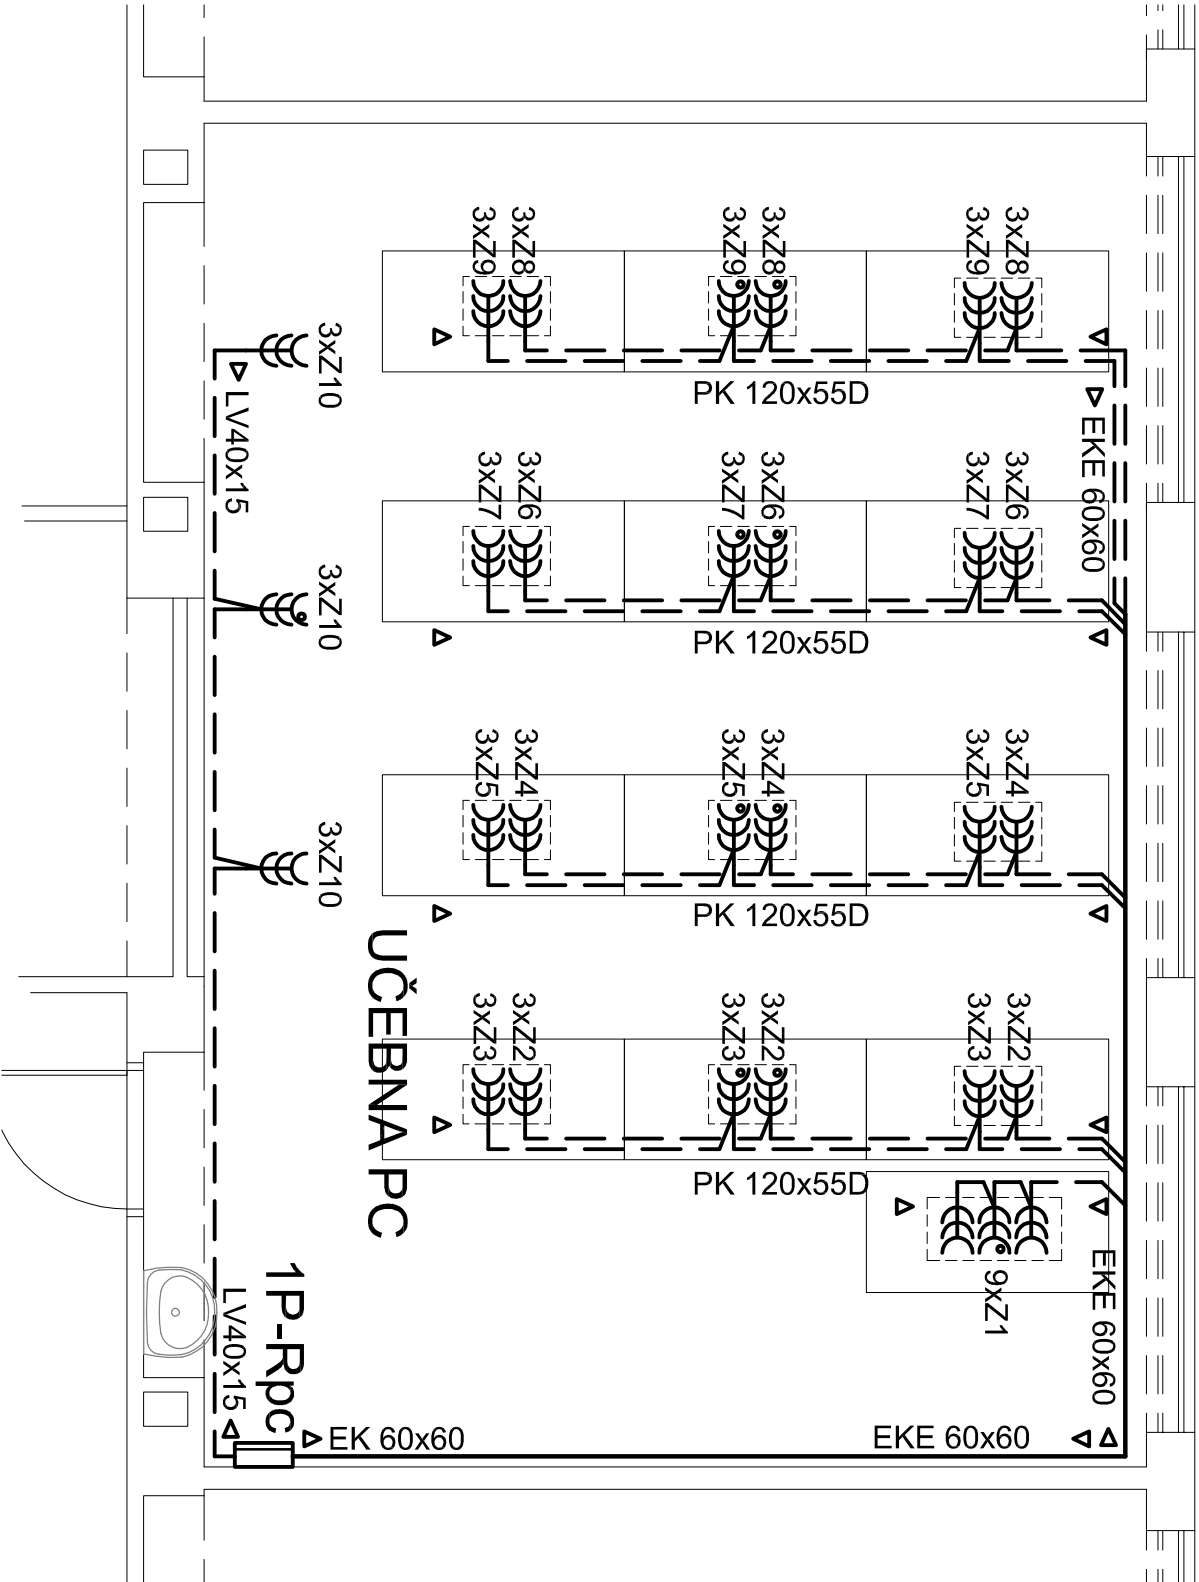

LEGENDA:

- Společná trasa vedení
- Zásuvkové rozvody - CYKY-J 3x2.5
- Kabely uloženy v kabelových kanálech na povrchu EKE60x60 - elektroinstalací kanál 60x60 LV40x15 - lišta vkladací 60x15 PK120x55D - parapetní kanál se stínícím kanálem 3x jednoduchá zásuvka pod omítku ve společném rámečku jednoduchá zásuvka pod omítku s přepětovou ochranou tř. III. Jednoduché zásuvky Profil45 osazeno na konstrukci lavice

POZNÁMKA:

Napěťová soustava:
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-S (Rpc)

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí dle ČSN 33 20000-4-41:
při poruše

- automatickým odpojením
- ochranným pospojováním
- doplňková ochrana
- proudovými chrániči

UVEDENÉ TYPY MATERIÁLŮ A ZAŘÍZENÍ LZE ZAMĚNIT ZA STEJNĚ KVALITNÍ NEBO KVALITNĚJŠÍ MATERIÁLY A ZAŘÍZENÍ PO DOHODĚ S PROJEKTANTEM.

<i>Pavel Rubín – elektroprojekty</i>					
<i>Stará Kysibelská 45, 360 09 Karlovy Vary</i>					
<i>tel.: 353 220 577, fax.: 353 220 371, e-mail: rubinprojekt@seznam.cz</i>					
Zodp. projektant	Klimešová M.		Ved.projektant	Rubín P.	
Vypracoval	Klimešová M.		HIP		
Objednatel : Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary					
Stavba : Rekonstrukce el. rozvodů - ZŠ Karlovy Vary, Poštovní 19				Datum	12/2010
PAVILON 1				Stupeň PD	DPS
A 3.7 Elektroinstalace – silnoproud				Měřítko	1:50
				Zak.číslo	R24/10
Název výkresu : PŮDORYS PC UČEBNY - ZÁSUVKOVÉ OBVODY				Č.výkresu	A3.7/ 13