




| | | | | |
|--|----------------------------|---|------------------|--|
| Zodpovědný projektant: | Vypracoval: |  | PROJEKTANT AKCE: | |
| Klímešová Miroslava | Klímešová Miroslava | | | |
| Kraj: karlovarský | SÚ: Karlovy Vary | | | |
| Investor: Statutární město Karlovy Vary Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary | | | | |
| Akce: KARLOVY VARY, ZŠ J.A. KOMENSKÉHO – zařízení silnoproudé elektrotechniky a elektronické komunikace | | Formát: - | Číslo paré: | |
| | | Stupeň: DPS | | |
| | | Č. zak.: E-180127 | | |
| | | Datum: 04/2018 | | |
| Objekt: D1.4a Silnoproudá elektroinstalace | | Měřítko: - | | |
| Název: DRUŽINA ROZVADĚČE RE/RH, D-R1 | | Číslo výkresu: | D1.4 / 8 | |

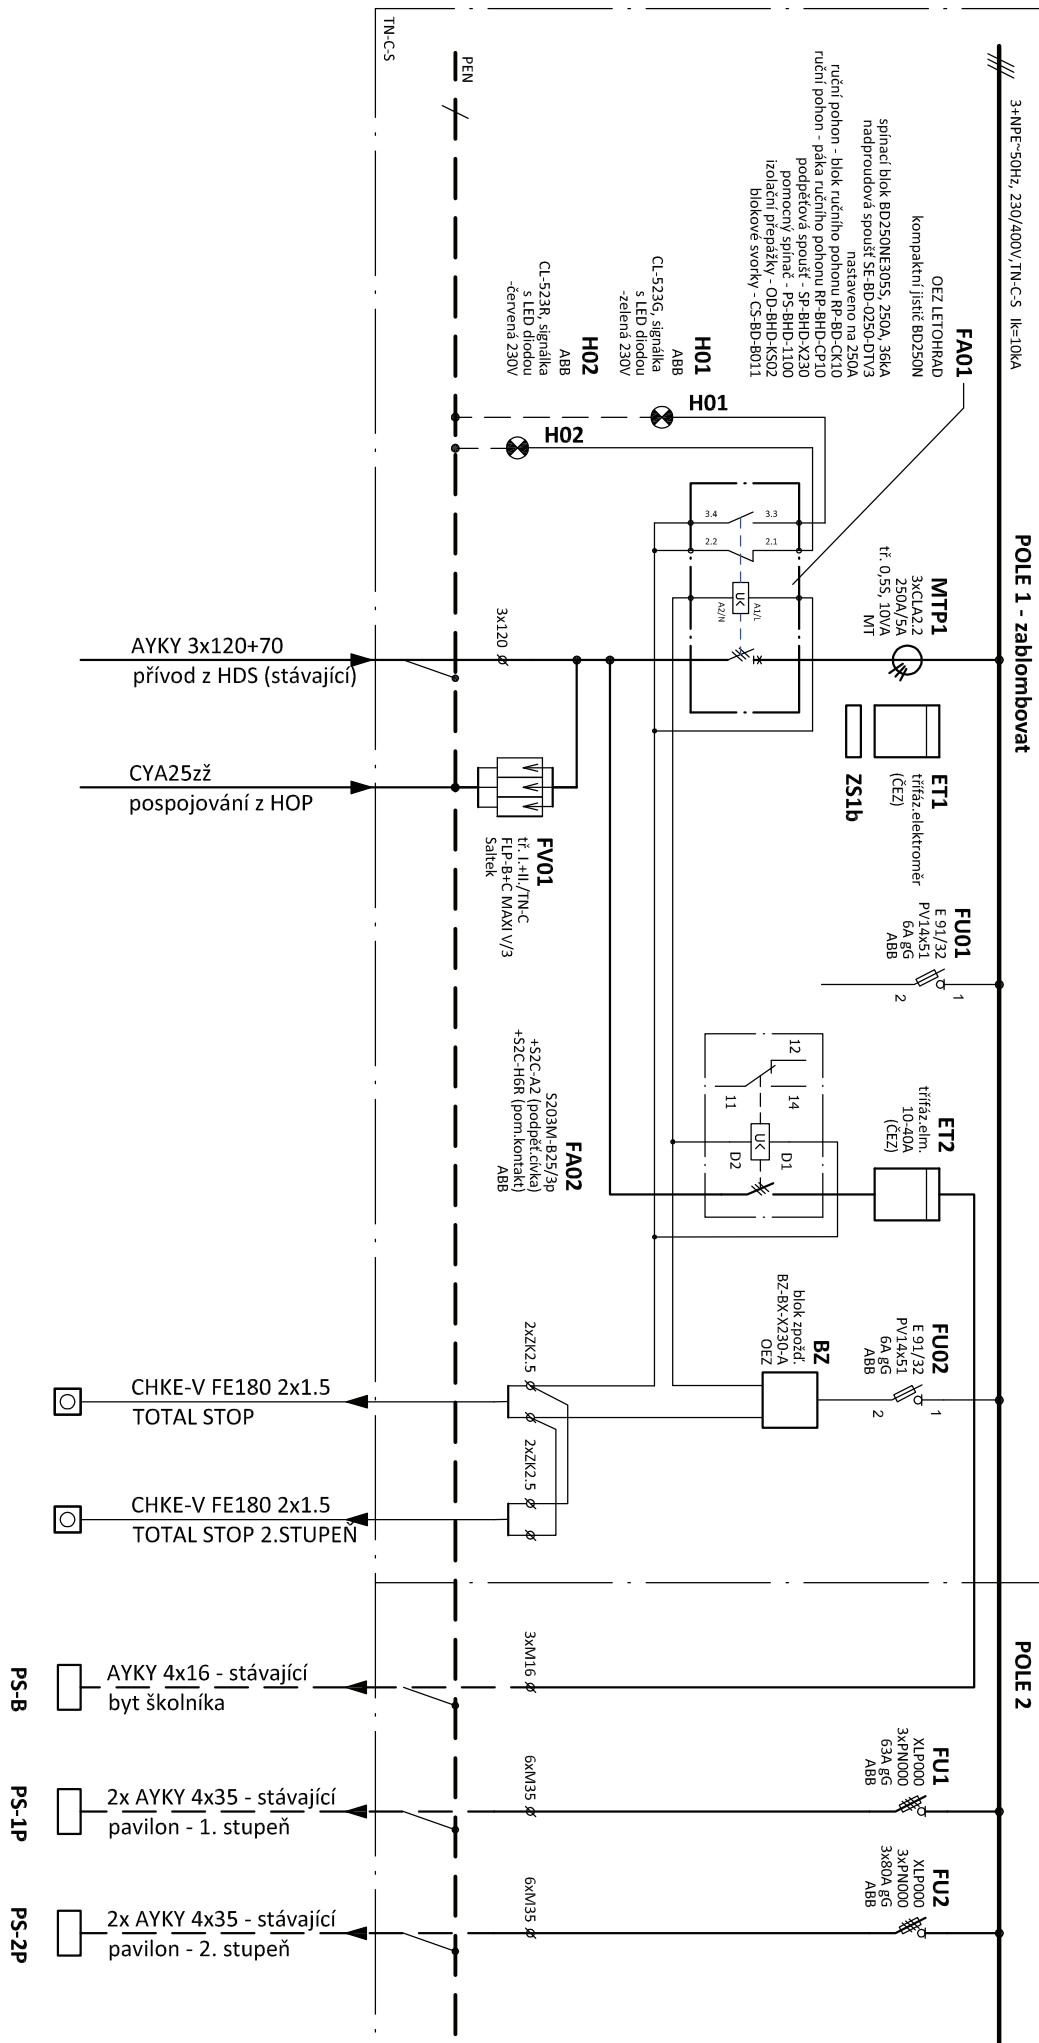

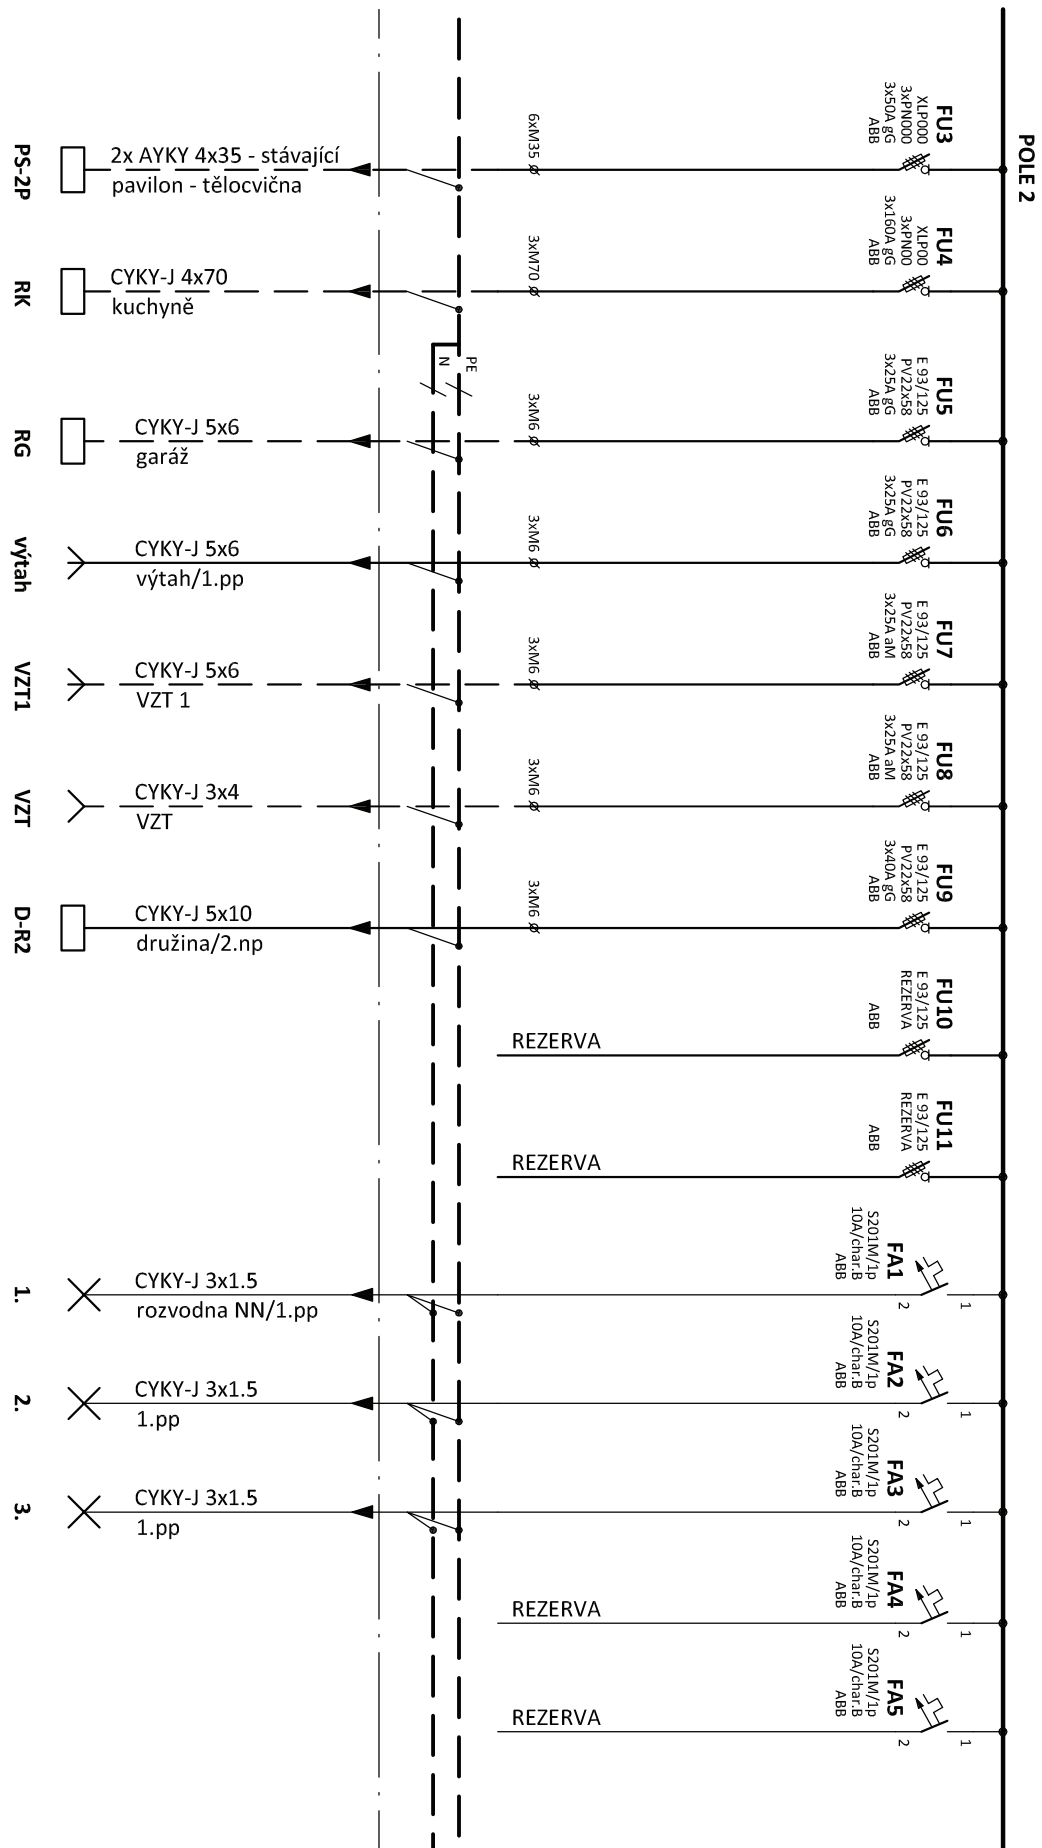

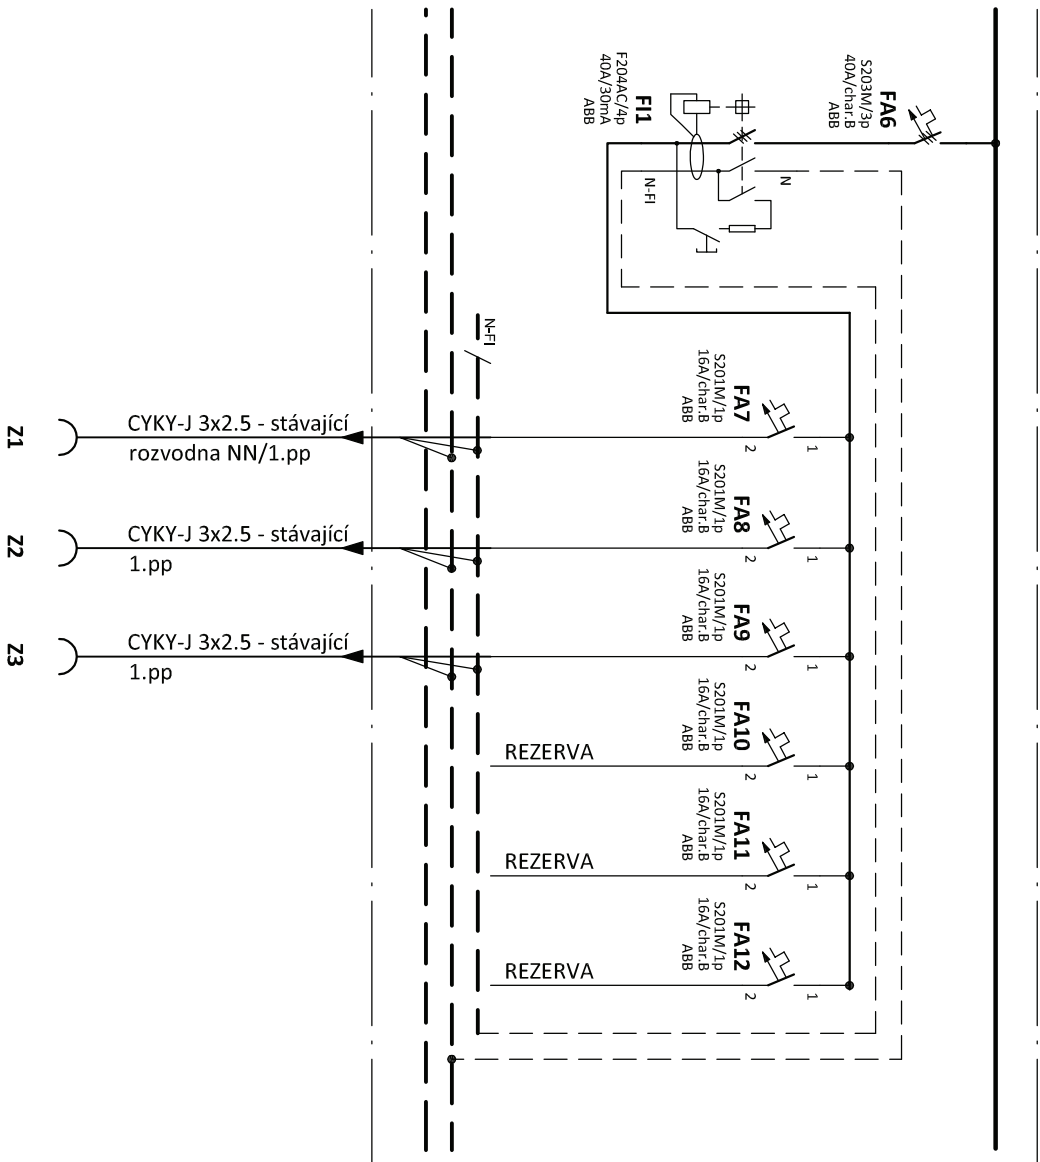

2x skříň řadová fy ABB, typ Triline 3/8R4
s dveřmi, vč. příslušenství
Rozměry : š/v/hl 864/ 1913/ 465
Krytí: IP41/20, IK10, tř. I

POLE 1 - RE/elektrůměrová rozvodnice - ČEZ (zabliombovat)
POLE 2 - RH/hlavní rozvaděč areálu

POZNÁMKA:

Napěťová soustava:
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-C-S

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí
dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:
při poruše - automatickým odpojením
doplňková ochrana - proudový chránič
- doplňujícím ochranným pospojováním

