


BLOKOVÉ SCHEMA ZAPOJENÍ ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU A DOPLNKOVÉ DETEKCE POŽÁRU

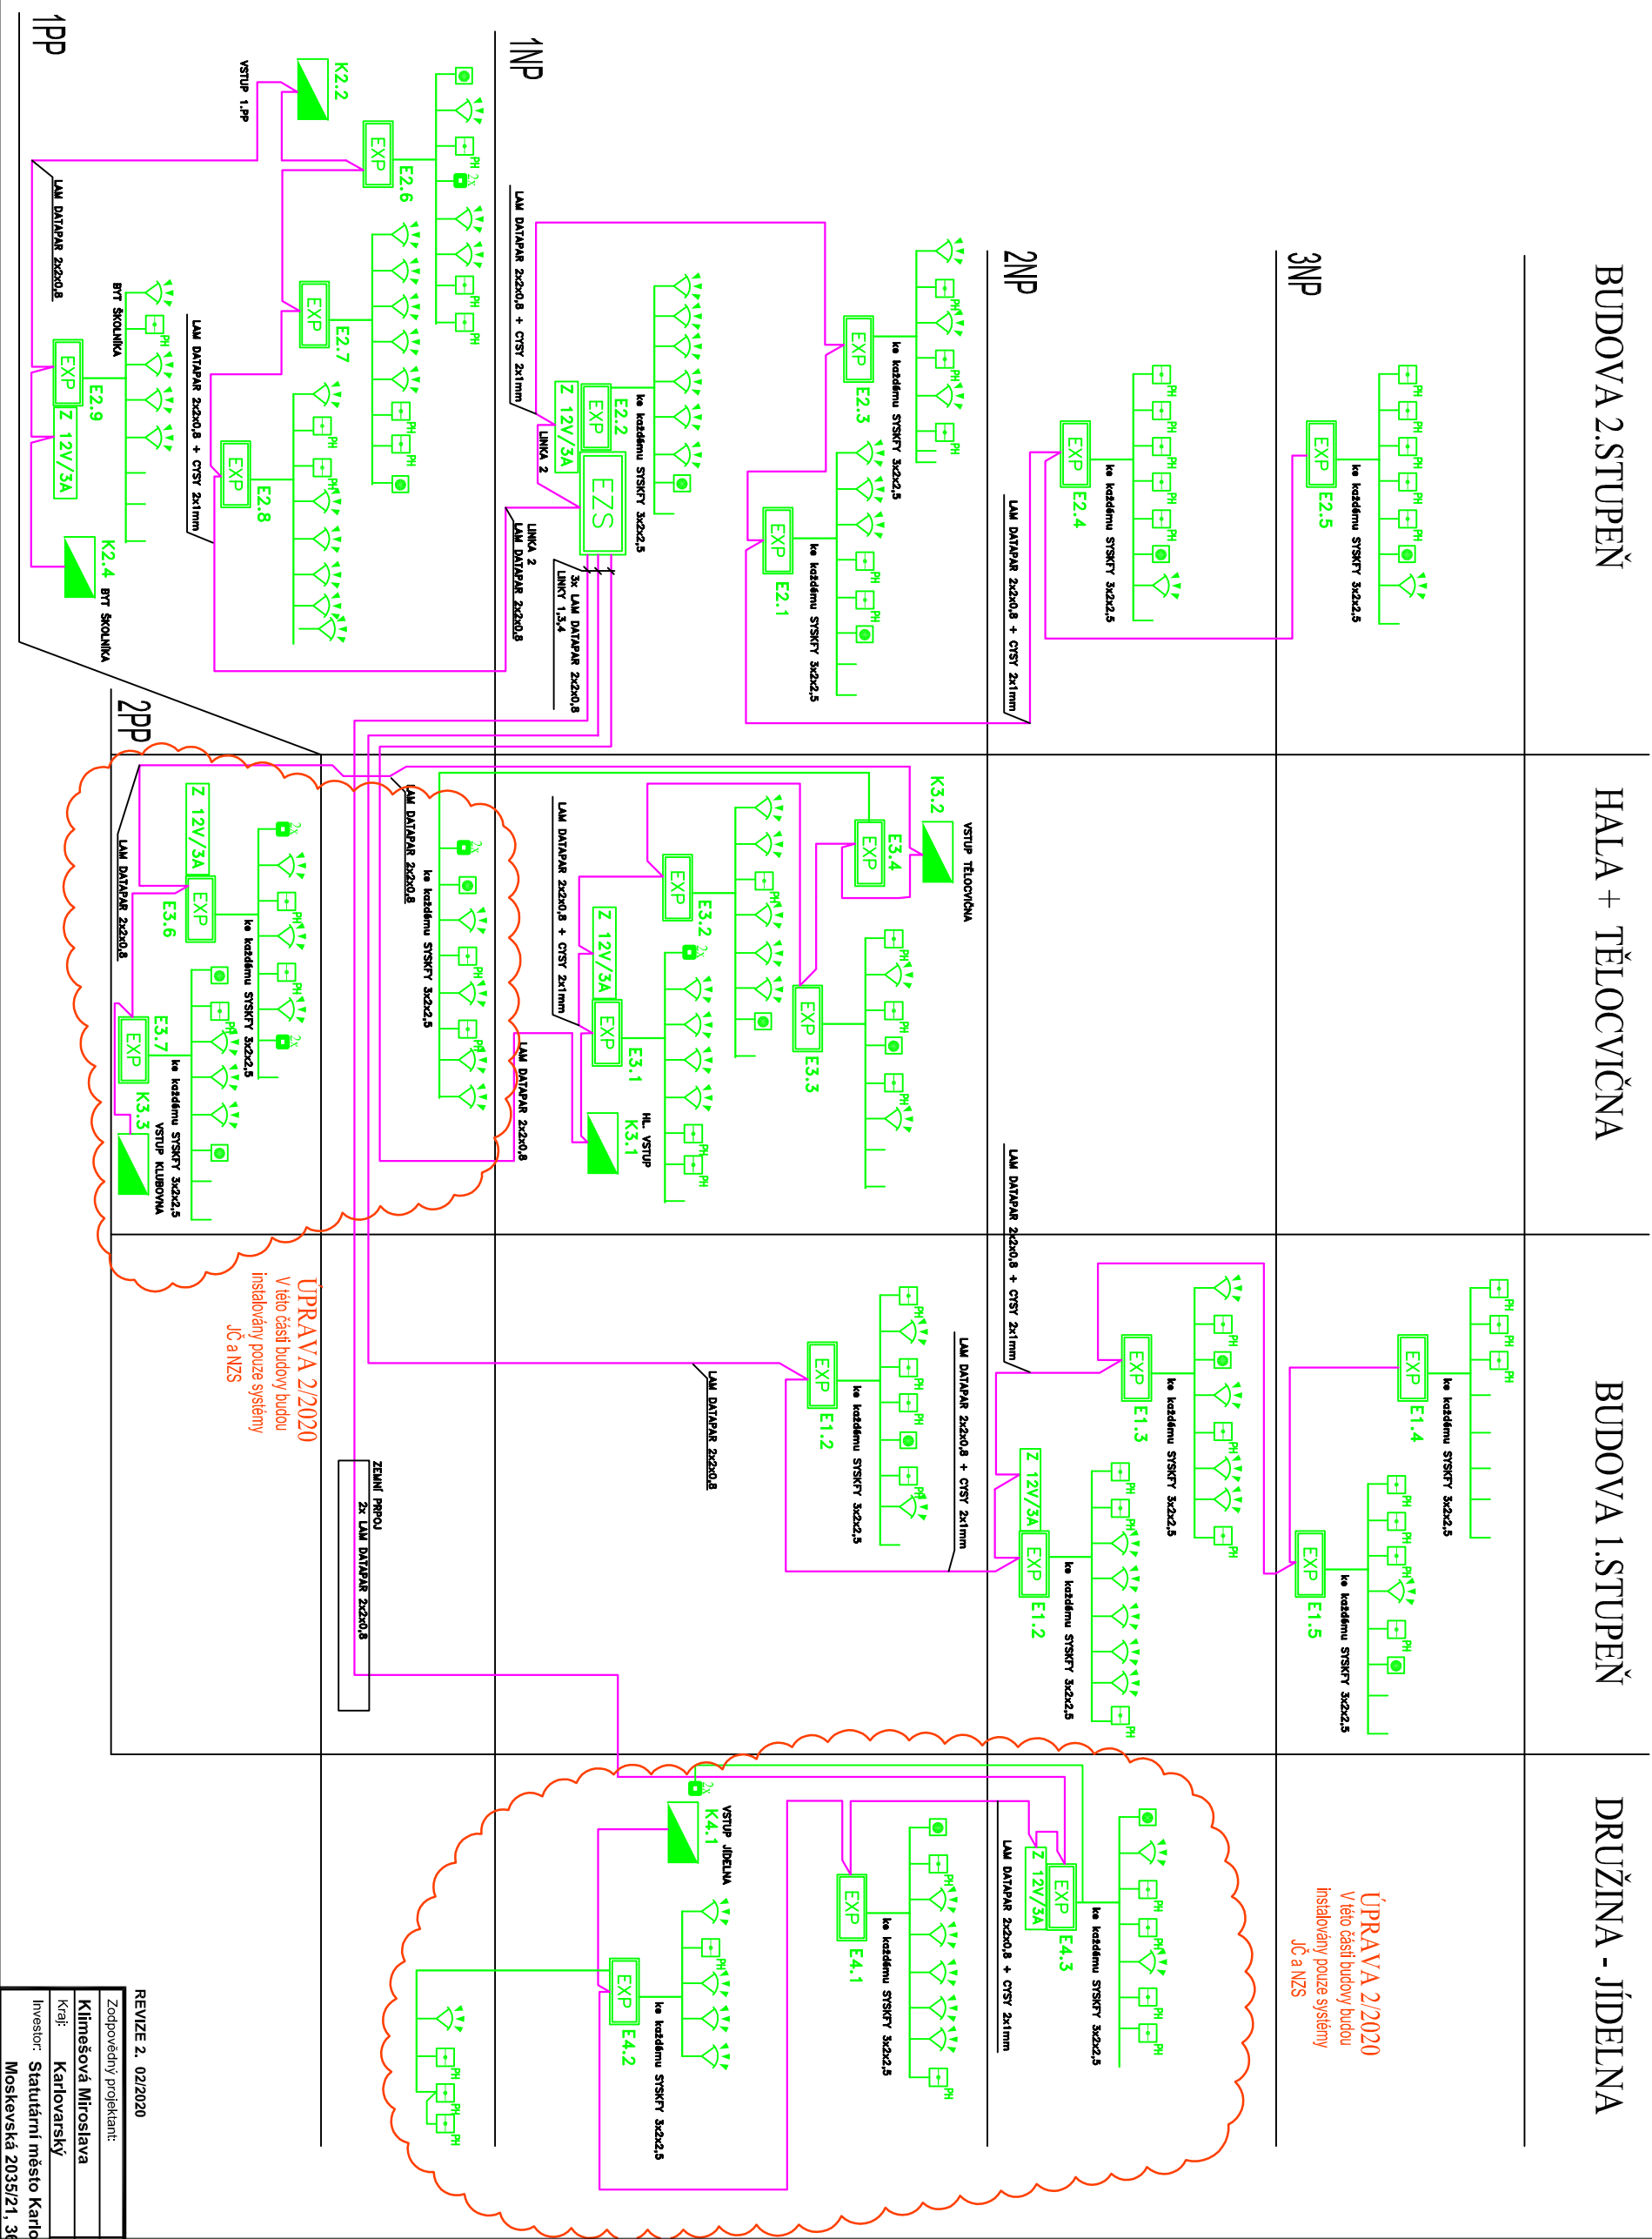

Legenda EZS:

PR detektor požáru

Poruchový ovládací panel

Río koncentrátor 8 vstupu

Río koncentrátor

Všeobecný napájecí zdroj 12V a AKU

Z 12V/3A

EXP

EZS

Ústředna EZS s 12 zónami

LCD displej

REVIZE 2. 02/2020		PROJEKTANT AKCE:	
Zodpovědný projektant:		Výpracoval:	
Klimešová Miroslava		Ing. Jan Benda	
Kraj: Karlovarský		Stř.: Karlovy Vary	
Investor: Statutární město Karlovy Vary		M. Klimešová - 3D PROJEKT	
Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary		Úvalská 604/2, 360 09 K. Vary	
Akce: KARLOVY VARY, ZŠ J.A. KOMENSKÉHO		IČO: 722 70 179, Tel: 731 409 028	
– zařízení silnoproudé elektrotechniky		Formát: -	
a elektronické komunikace		Stupeň: DPS	
		Č. zak.: E-180127	
		Datum: 02/2020	
Objekt: D1.4b Elektronické komunikace		Měřítko:	
Název: Blokové schéma systému EZS		Číslo výkresu: D1.4b / 13	