
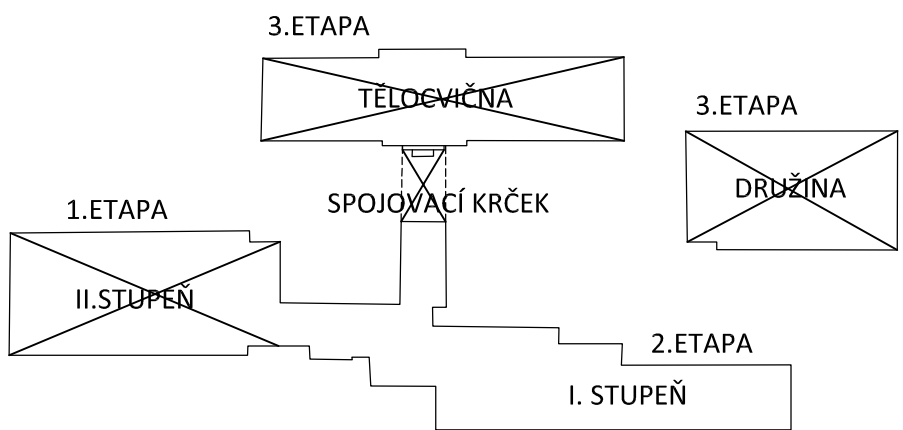


SCHÉMA HLAVNÍCH ROZVODŮ

PROVEDENO V 1.ETAPĚ

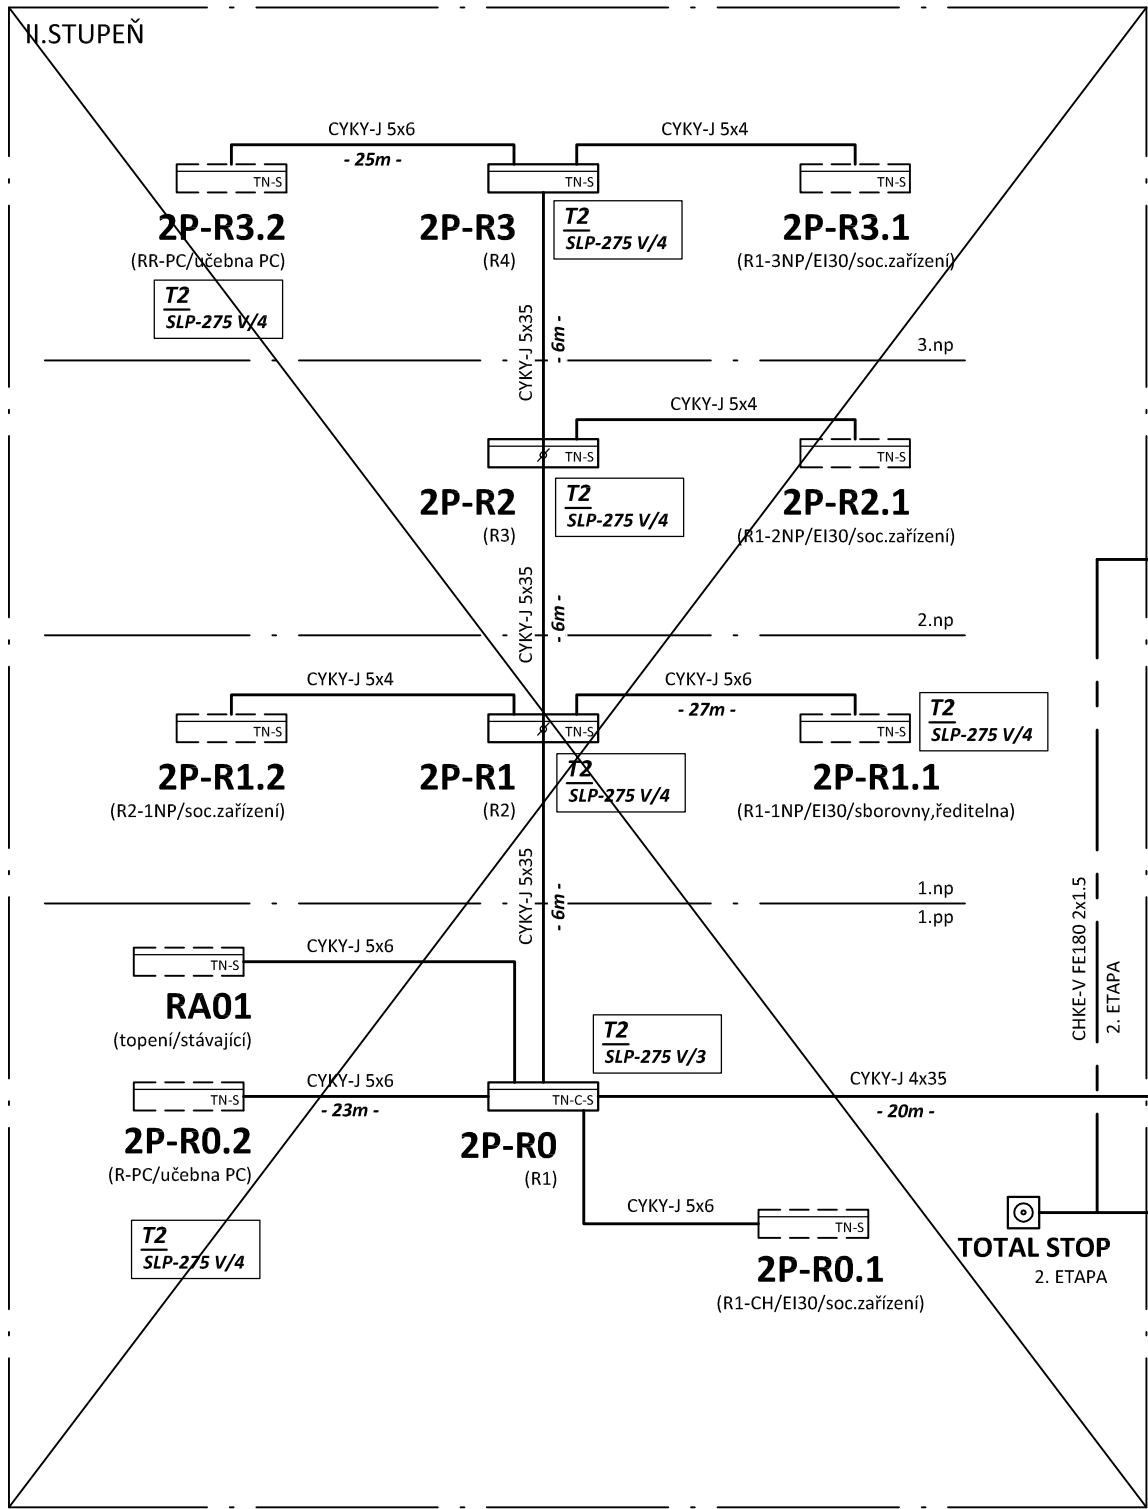


STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ
NOVĚ NAVRHOVANÝ ROZVADĚČ

POZNÁMKA:


Napěťová soustava:
3+PEN stř. 50Hz, 230/400V, TN-C (HDS, PS)
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-C-S
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-S

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí
dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:
při poruše - automatickým odpojením
doplňková ochrana - proudovými chrániči
- doplňujícím ochranným pospojováním

3.ETAPA

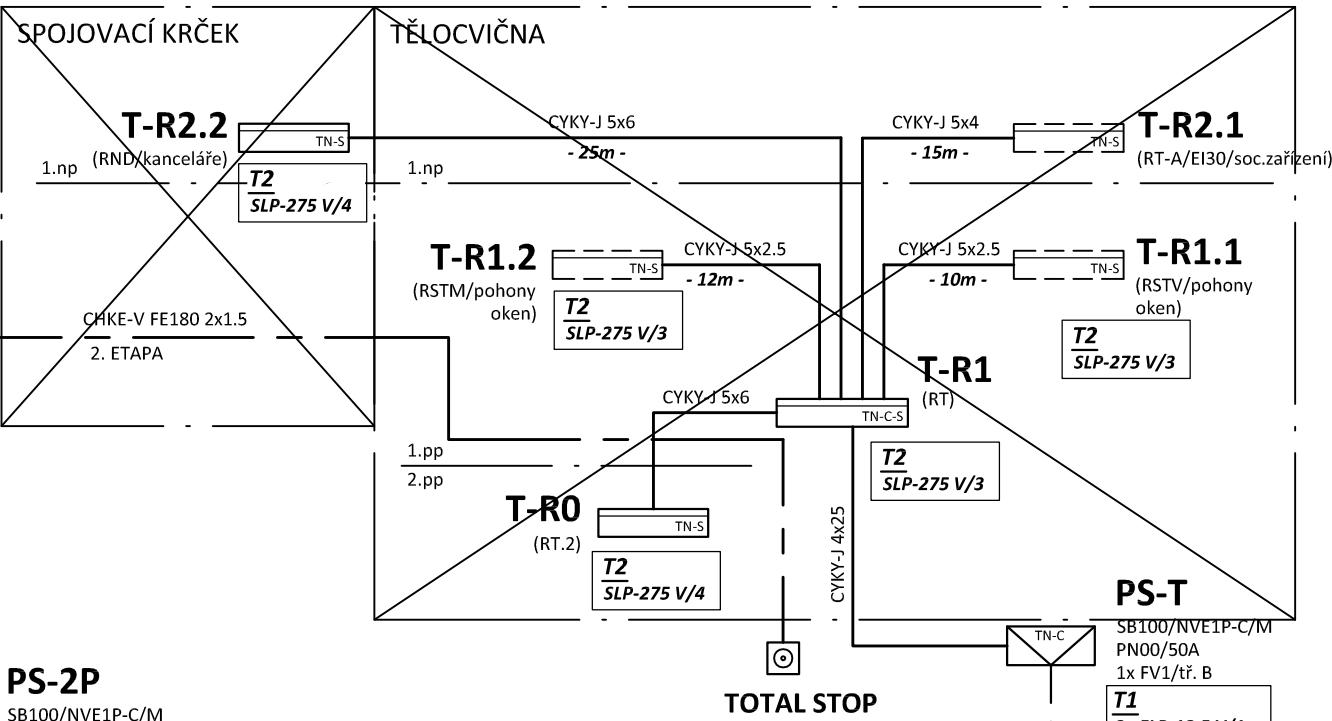


RB
(byť školníka)

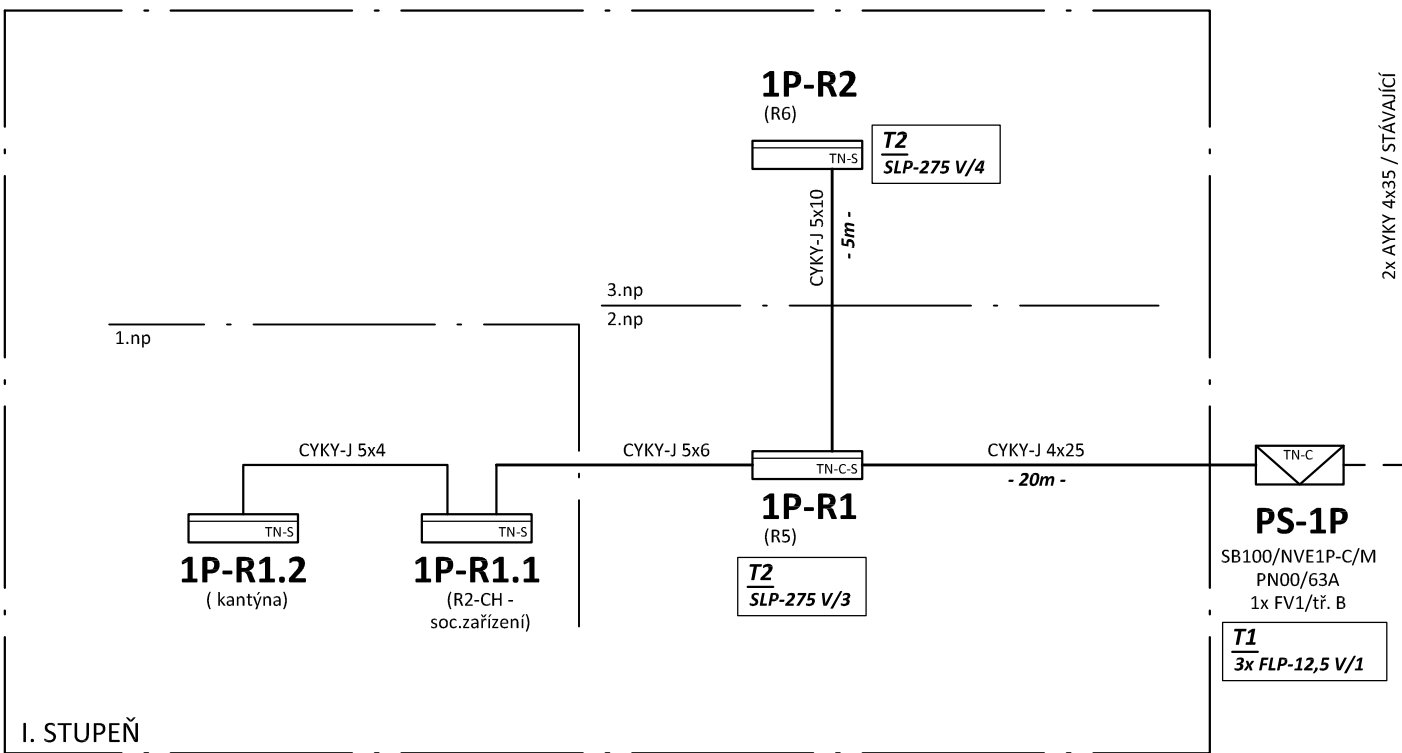

2.ETAPA

3.ETAPA rozvaděč RE/RH - 2.ETAPA

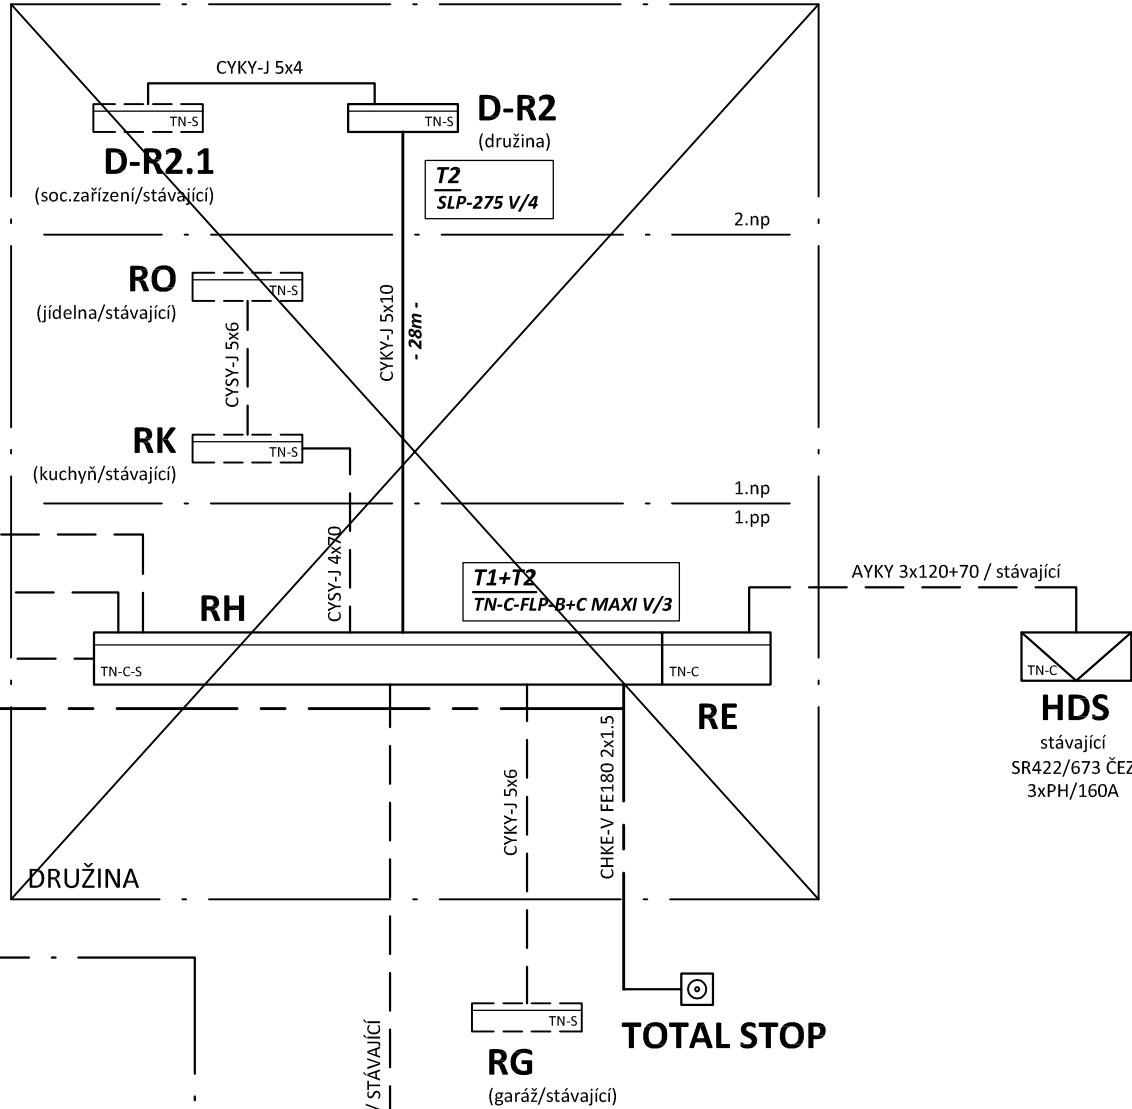

Zodpovědný projektant:	Vypracoval:	BD PROJEKTANT AKCE:
Klímešová Miroslava	Klímešová Miroslava	
Kraj: karlovarský	SÚ: Karlovy Vary	M. Klímešová - 3D PROJEKT Úvalská 604/2, 360 09 K. Vary IČO: 722 70 179, Tel. 731 409 028
Investor: Statutární město Karlovy Vary	Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary	
Akce: KARLOVY VARY, ZŠ J.A. KOMENSKÉHO – zařízení silnoproudé elektrotechniky a elektronické komunikace	Formát: -	Číslo paré:
Objekt: D1.4a Silnoproudá elektroinstalace	Stupeň: DPS	
Název: SCHÉMA HLAVNÍCH ROZVODŮ	Č. zak.: E-180127	Datum: 04/2018
	Měřítko: -	
	Číslo výkresu: D1.4 / 4	