

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Číslo	MÍSTNOST	PLOCHA m <sup>2</sup>
1.01	VSTUPNÍ HALA + PŘEDLOKAL KABINY (ZEVN)	24,34
1.02	WC – MŮBRNÍ (ZEVN)	4,27
1.03	SKLAD	2,18
1.04	PŘEDLOKALNA – SKŘÍPKOVÉ ŠATNY (ZEVN)	22,55
1.05	PŘEDŠÍŇ + SÍŤENÍ (ZEVN)	6,74
1.06	UMÝVÁRNA + SPRCHOVÝ (ZEVN)	12,86
1.07	WC (ZEVN)	17,09
1.08	OKLADKOVÁ KOKPATA	3,74
1.09	VSTUPNÍ HALA + PŘEDLOKAL KABINY (UJLŽ)	24,34
1.10	WC – MŮBRNÍ (UJLŽ)	4,27
1.11	SKLAD	2,18
1.12	PŘEDLOKALNA – SKŘÍPKOVÉ ŠATNY (UJLŽ)	22,55
1.13	PŘEDŠÍŇ + SÍŤENÍ (UJLŽ)	6,74
1.14	UMÝVÁRNA + SPRCHOVÝ (UJLŽ)	12,86
1.15	WC + PISOÁR (UJLŽ)	17,09

POZNÁMKA:

Všecké podlahové vpusťi a sprchové vřtoky budou dodány z nerezovou mřížkou a budou typovým způsobem napojeny na použitou podlahovou krytinu. Způsob napojení viz montážní přehledisy zvolené podlahové krytiny.

LEGENDA ZAŘ. PŘEDMĚTŮ:

- WC Klozet
- U Umyvadlo
- S Sprcha
- P Písoár (Urinál)
- VL Výlevka
- B Zásobník teplé vody (bojler)


LEGENDA VÝTOK. ARMATUR:

- SUB Stojánková umyvadlová baterie
- SUBJ Stojánková umyvadlová baterie, jednovřtková
- PSBJ Podomítková tlačítková sprchová baterie s hl. sprchou, jednovřtková
- NVLB Nástěnná výlevková (řezová) baterie, dlouhé raménko
- RV Rohový ventil
- APV Automatický písoárový ventil

LEGENDA POTRUBÍ:

- Potrubií PVC KG splaškové
- Potrubií PVC KG dešřové
- Připojovací potrubí PP HT
- Potrubií studené vody
- Potrubií teplé vody
- Potrubií předehřáté bazénové vody

<div>Měřítiko</div> <div>012345m</div>			
VYPRACOVAL	ING. VOMÁČKA ODRĚČU	DATUM	STUPEŇ P.D.
AUTORIZOVAL	VOMÁČKA MIROSLAV	04/2017	PROVEDENÍ STAVBY
STAVBA	VENKOVNÍ BAZÉN – OBJEKT ŠATEŇ		
INVESTOR	porč. 137/3, 136/31, 136/30, 136/1, 136/15, 136/16; k.d. Tuhnice		
ČÁST	STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY MOSKEVSKÁ 2035/21, KARLOVY VARY, 361 20		
D1.4 ZDRAVOTNÍ INSTALACE			
OBSAH VÝKRESU		ZAK. ČÍSLO	POZNÁMKA
PŘODRYS 1.NP – kanalizace		POČET A4	Č. VÝKRESU
		4	3

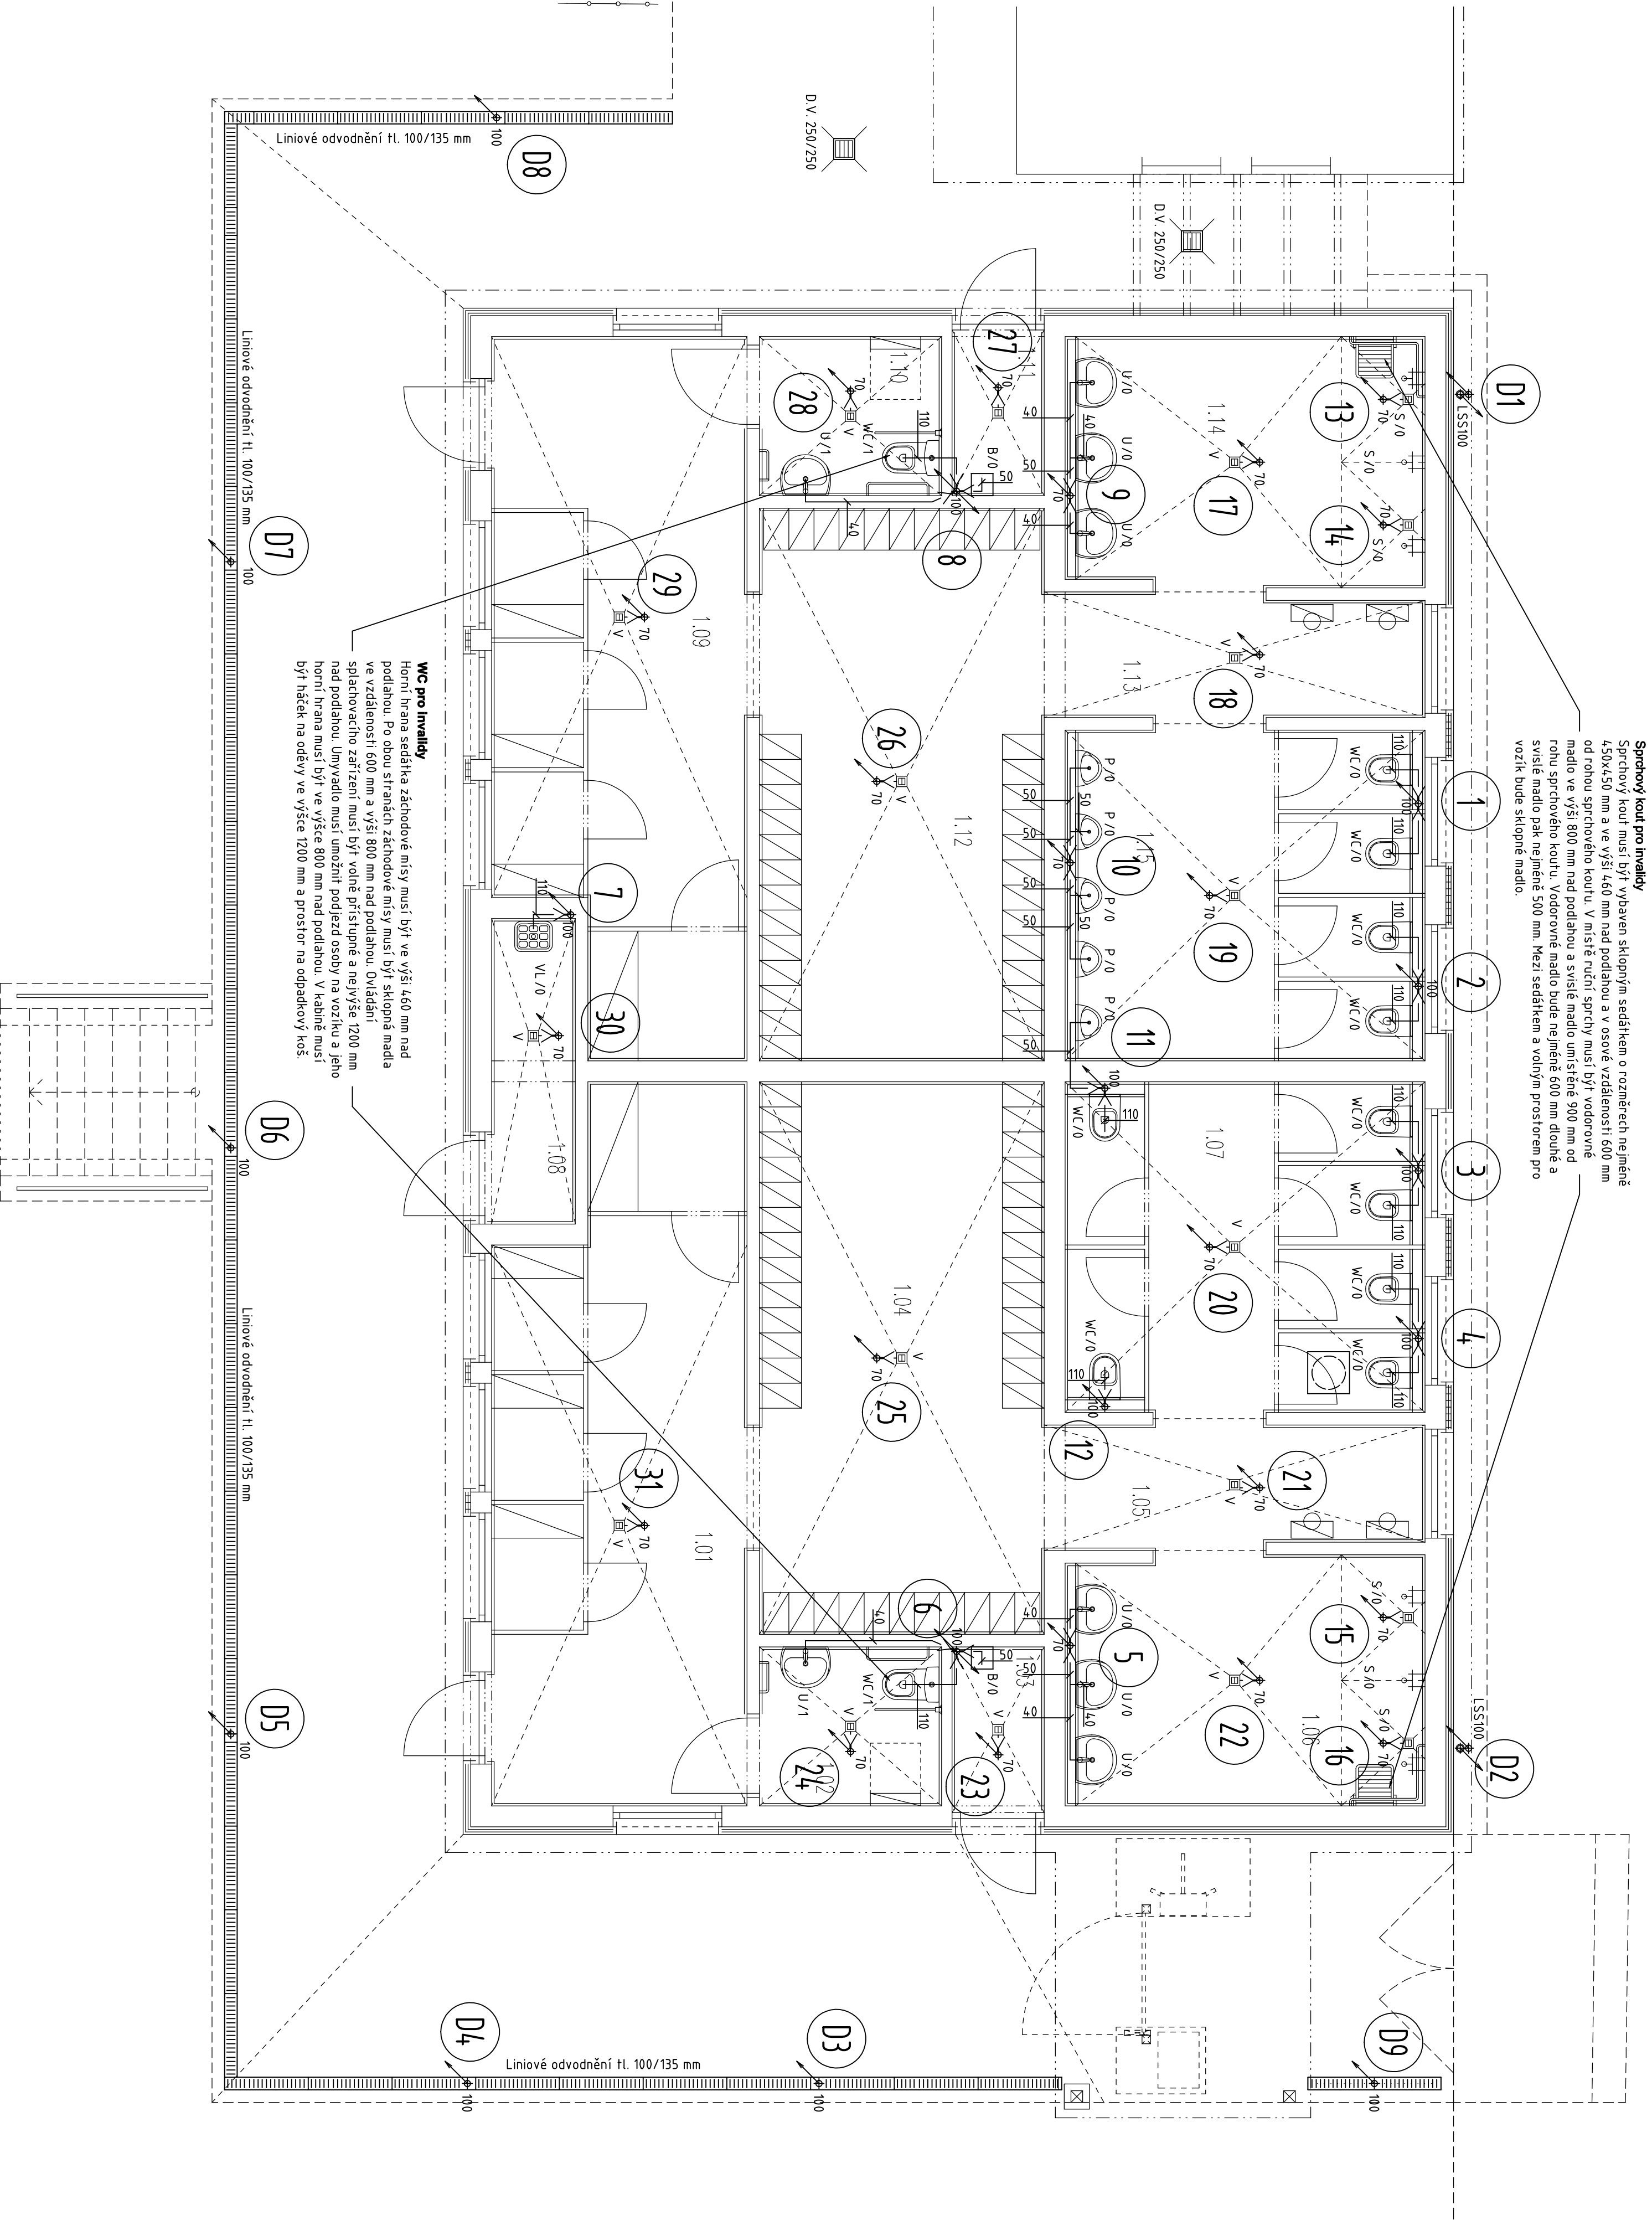

**Sprchový kout pro invalidy**  
Sprchový kout musí být vybaven sklápějným sedákem o rozměrech nejméně 4,50x4,50 mm a ve výši 4,60 mm nad podlahou a v ose vzdálenosti 600 mm od rohu sprchového koutu. V místě ruční sprchy musí být vodovodné madlo ve výši 800 mm nad podlahou a svíslé madlo umístěné 900 mm od rohu sprchového koutu. Vodovodné madlo bude nejméně 600 mm dlouhé a svíslé madlo pak nejméně 500 mm. Mezi sedákem a volným prostorem pro vozík bude sklápěcí madlo.

**WC pro invalidy**  
Horní hrana sedátka záchodové mísy musí být ve výši 4,60 mm nad podlahou. Po obou stranách záchodové mísy musí být sklápěcí madla ve vzdálenosti 600 mm a výši 800 mm nad podlahou. Ovládací splachovací zařízení musí být volně přístupné a nevyšší 1200 mm nad podlahou. Umyvadlo musí umožnit přístup osoby na vozíku a jeho horní hrana musí být ve výšce 800 mm nad podlahou. V kabíně musí být háček na oděvy ve výšce 1200 mm a prostor na odpadkový koš.