

Vodovodní potrubí pitné vody bude napojeno na stávající vodovodní rozvod pod stropem u strojovny pro venkovní bazén. Přesné umístění bude upřesněno na stavbě po konzultaci s technickým správcem objektu.

Napojení potrubí na stávající spáňškovou arelačnou kanalizaci bude provedeno pomocí nové vyasaze odbočky.

Vodovodní šachta o vnitřních rozměrech 1500x1000x1800 mm sloužící k vypuštění vodovodního rozvodu z potrubí v objektu šálen. Plastová šachta bude obetnována a bude v pozdějším provedení s únosností DN400. Vstupní poklop o rozměrech 600x600 mm.

Dešťová kanalizace bude napojena na stávající revizní šachtu.


Stávající dešťová kanalizace. Vzhledem k nutné koordinaci nových rozvodů je nutno ověřit přesnou polohu a hloubku založení stávajícího potrubí.

LEGENDA OSTATNÍCH ZNAČEK:

LSS Lapáč sřešních splavenin
VH Větrací hlavice
R Redukce
Z Zátka
R.Š. Revizní šachta
Š Šachta

LEGENDA POTRUBÍ:

Potrubí PVC KG spláňškové
Potrubí PVC KG dešťové
Potrubí PP HT
Připojovací potrubí PP HT
Potrubí studené vody
Potrubí teplé vody
Potrubí předehřáté bazénové vody

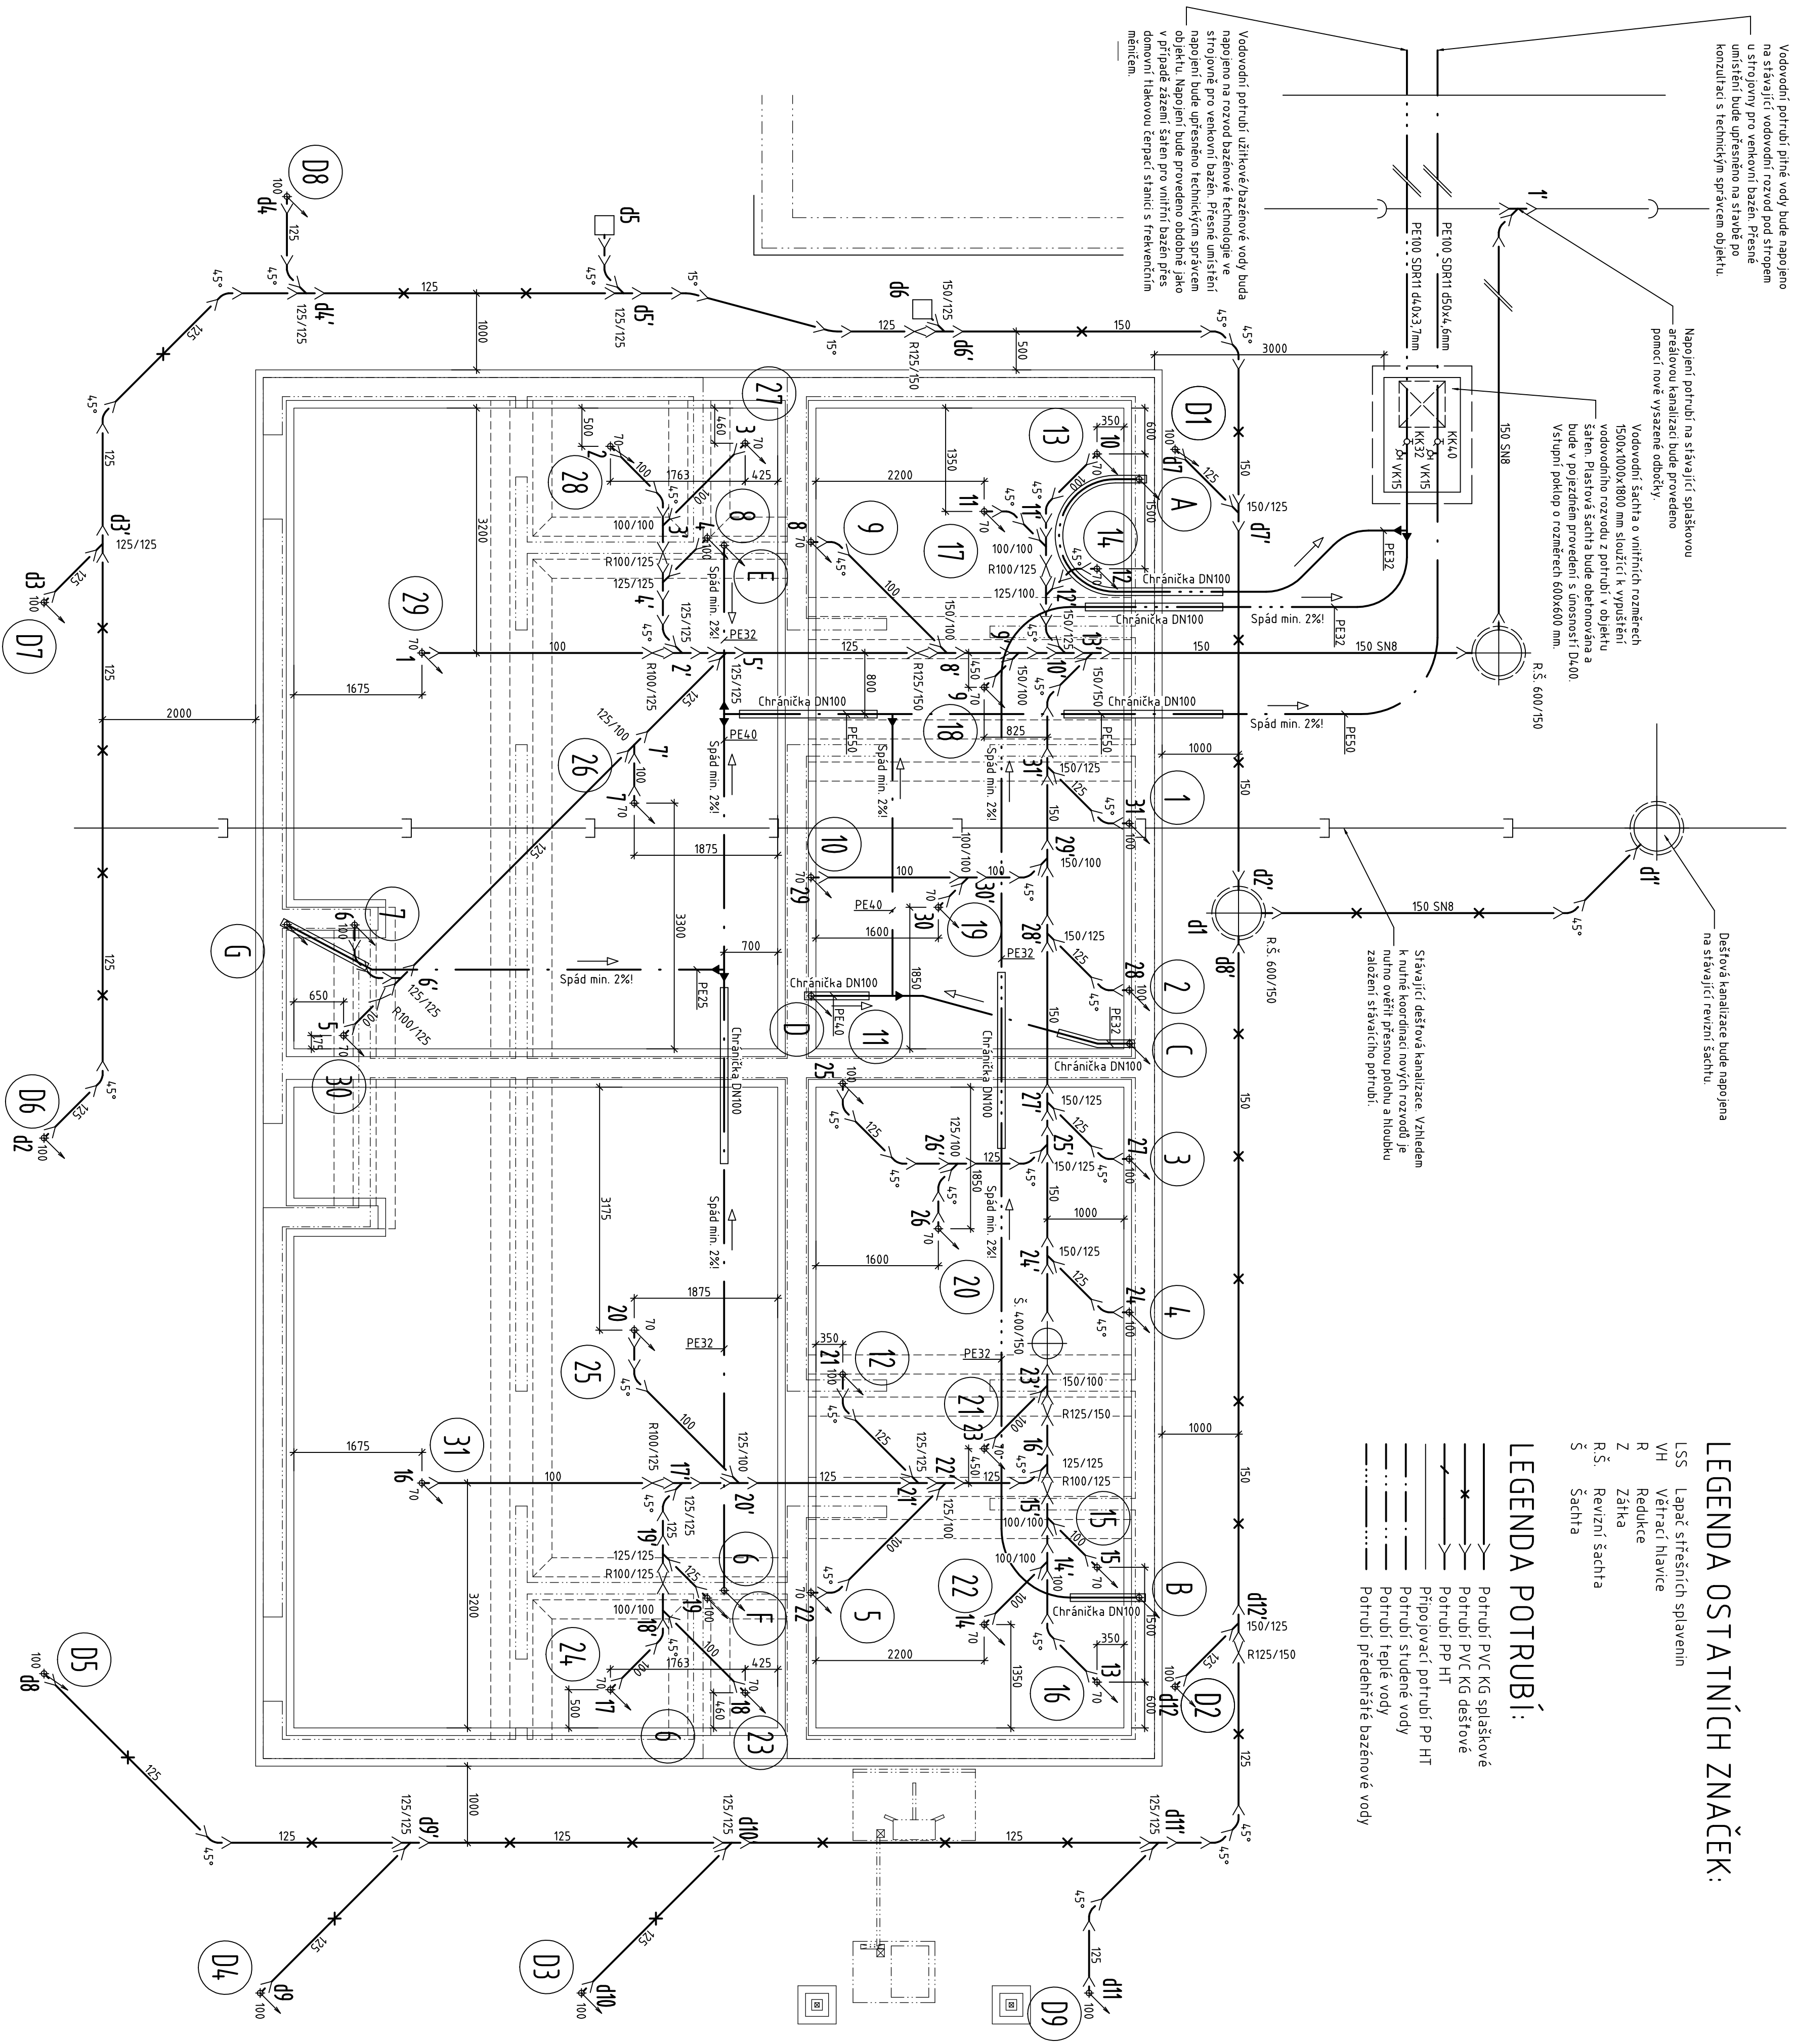

Měřítko			
0 1 2 3 4 5m			
VYPRACOVAL	ING. VOMÁČKA ONDŘEJ	DATUM	STUPEŇ P.D.
AUTORIZOVAL	VOMÁČKA MIROSLAV	04/2017	PROVEDENÍ STAVBY
STAVBA	VENKOVNÍ BAZÉN – OBJEKT SATEN	porč.č. 137/3, 136/31, 136/30, 136/1, 136/15, 136/16; k.ú. Tumbice	energo s.r.o.
INVESTOR	STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY	MOSKOVSKÁ 2035/21, KARLOVY VARY, 361 20	Lomova tř. 205/16 370 01 Čáslav, Bludovice tel.: 724 268 998
ČÁST	MĚŘÍTKO		
D1.4 ZDRAVOTNÍ INSTALACE	1:50		
OBSAH VÝKRESU	ZÁK. ČÍSLO		
ZÁKLADY – kanalizace, vodovod	POZNÁMKA		
	POČET A4		
	Č. VÝKRESU		
	6		
	2		