

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Číslo	Místnost	Plocha m <sup>2</sup>
1.01	VSTUPNÍ HALA + PŘEDKUCH KABINY (ZEVN)	24,34
1.02	WC – MŮBELNÍ (ZEVN)	4,27
1.03	SKLAD	2,18
1.04	PŘEDKUCH – SKŘÍNKOVÉ ŠANVY (ZEVN)	22,55
1.05	PŘEDSÍŇ + SÍŤENÍ (ZEVN)	6,74
1.06	UMÝVÁRNA + SPRCHOVÝ (ZEVN)	12,86
1.07	WC (ZEVN)	17,09
1.08	GRADUOKA KUCHYNA	3,74
1.09	VSTUPNÍ HALA + PŘEDKUCH KABINY (UJ2)	24,34
1.10	WC – MŮBELNÍ (UJ2)	4,27
1.11	SKLAD	2,18
1.12	PŘEDKUCHA – SKŘÍNKOVÉ ŠANVY (UJ2)	22,55
1.13	PŘEDSÍŇ + SÍŤENÍ (UJ2)	6,74
1.14	UMÝVÁRNA + SPRCHOVÝ (UJ2)	12,86
1.15	WC + PISOÁRY (UJ2)	17,09

LEGENDA ZAŘ. PŘEDMĚTŮ:

- WC Klozet  
U Umyvadlo  
S Sprcha  
P Písař (Urínál)  
VL Výlevka  
B Zásobník teplé vody (bojler)


LEGENDA VÝTOK. ARMATUR:

- SUB Stojánková umyvadlová baterie  
SUBJ Stojánková umyvadlová baterie - jednovrtoková  
PSBJ Podomítková tlačítková sprchová baterie s hl. sprchou, jednovrtoková  
NVLB Nástěnná výlevková (dřezová) baterie, dlouhé raménko  
RV Rohový ventil  
APV Automatický písařový ventil

LEGENDA POTRUBÍ:

- Potrubií PVC KG splaškové  
Potrubí PVC KG dešťové  
Přípojovací potrubí PP HT  
Potrubí studené vody  
Potrubí teplé vody  
Potrubí předehřáté bazénové vody

Měřítko 0 1 2 3 4 5(m)			
VYPRACOVAL	ING. VOMÁČKA ODRČEJ	DATUM	STUPEŇ P.D.
AUTORIZOVAL	VOMÁČKA MIROSLAV	04/2017	PROVEDENÍ STAVBY
STAVBA	VENKOVNÍ BAZÉN – OBJEKT ŠATEŇ		
INVESTOR	porč. 137/3, 136/31, 136/30, 136/1, 136/15, 136/16, k.ú. Tuhnice		
	STATUÁRNÍ MÍSTO KARLOVY VARY		
	MOSKEVSKÁ 2035/21, KARLOVY VARY, 361 20		
ČÁST		MĚŘÍTKO	1:50
D1.4 ZDRAVOTNÍ INSTALACE		ZAK. ČÍSLO	
OBSAH VÝKRESU		POZNÁMKA	
PŘÍDORYS 1.NP – vodovod		POČET A4	4
		Č. VÝKRESU	12

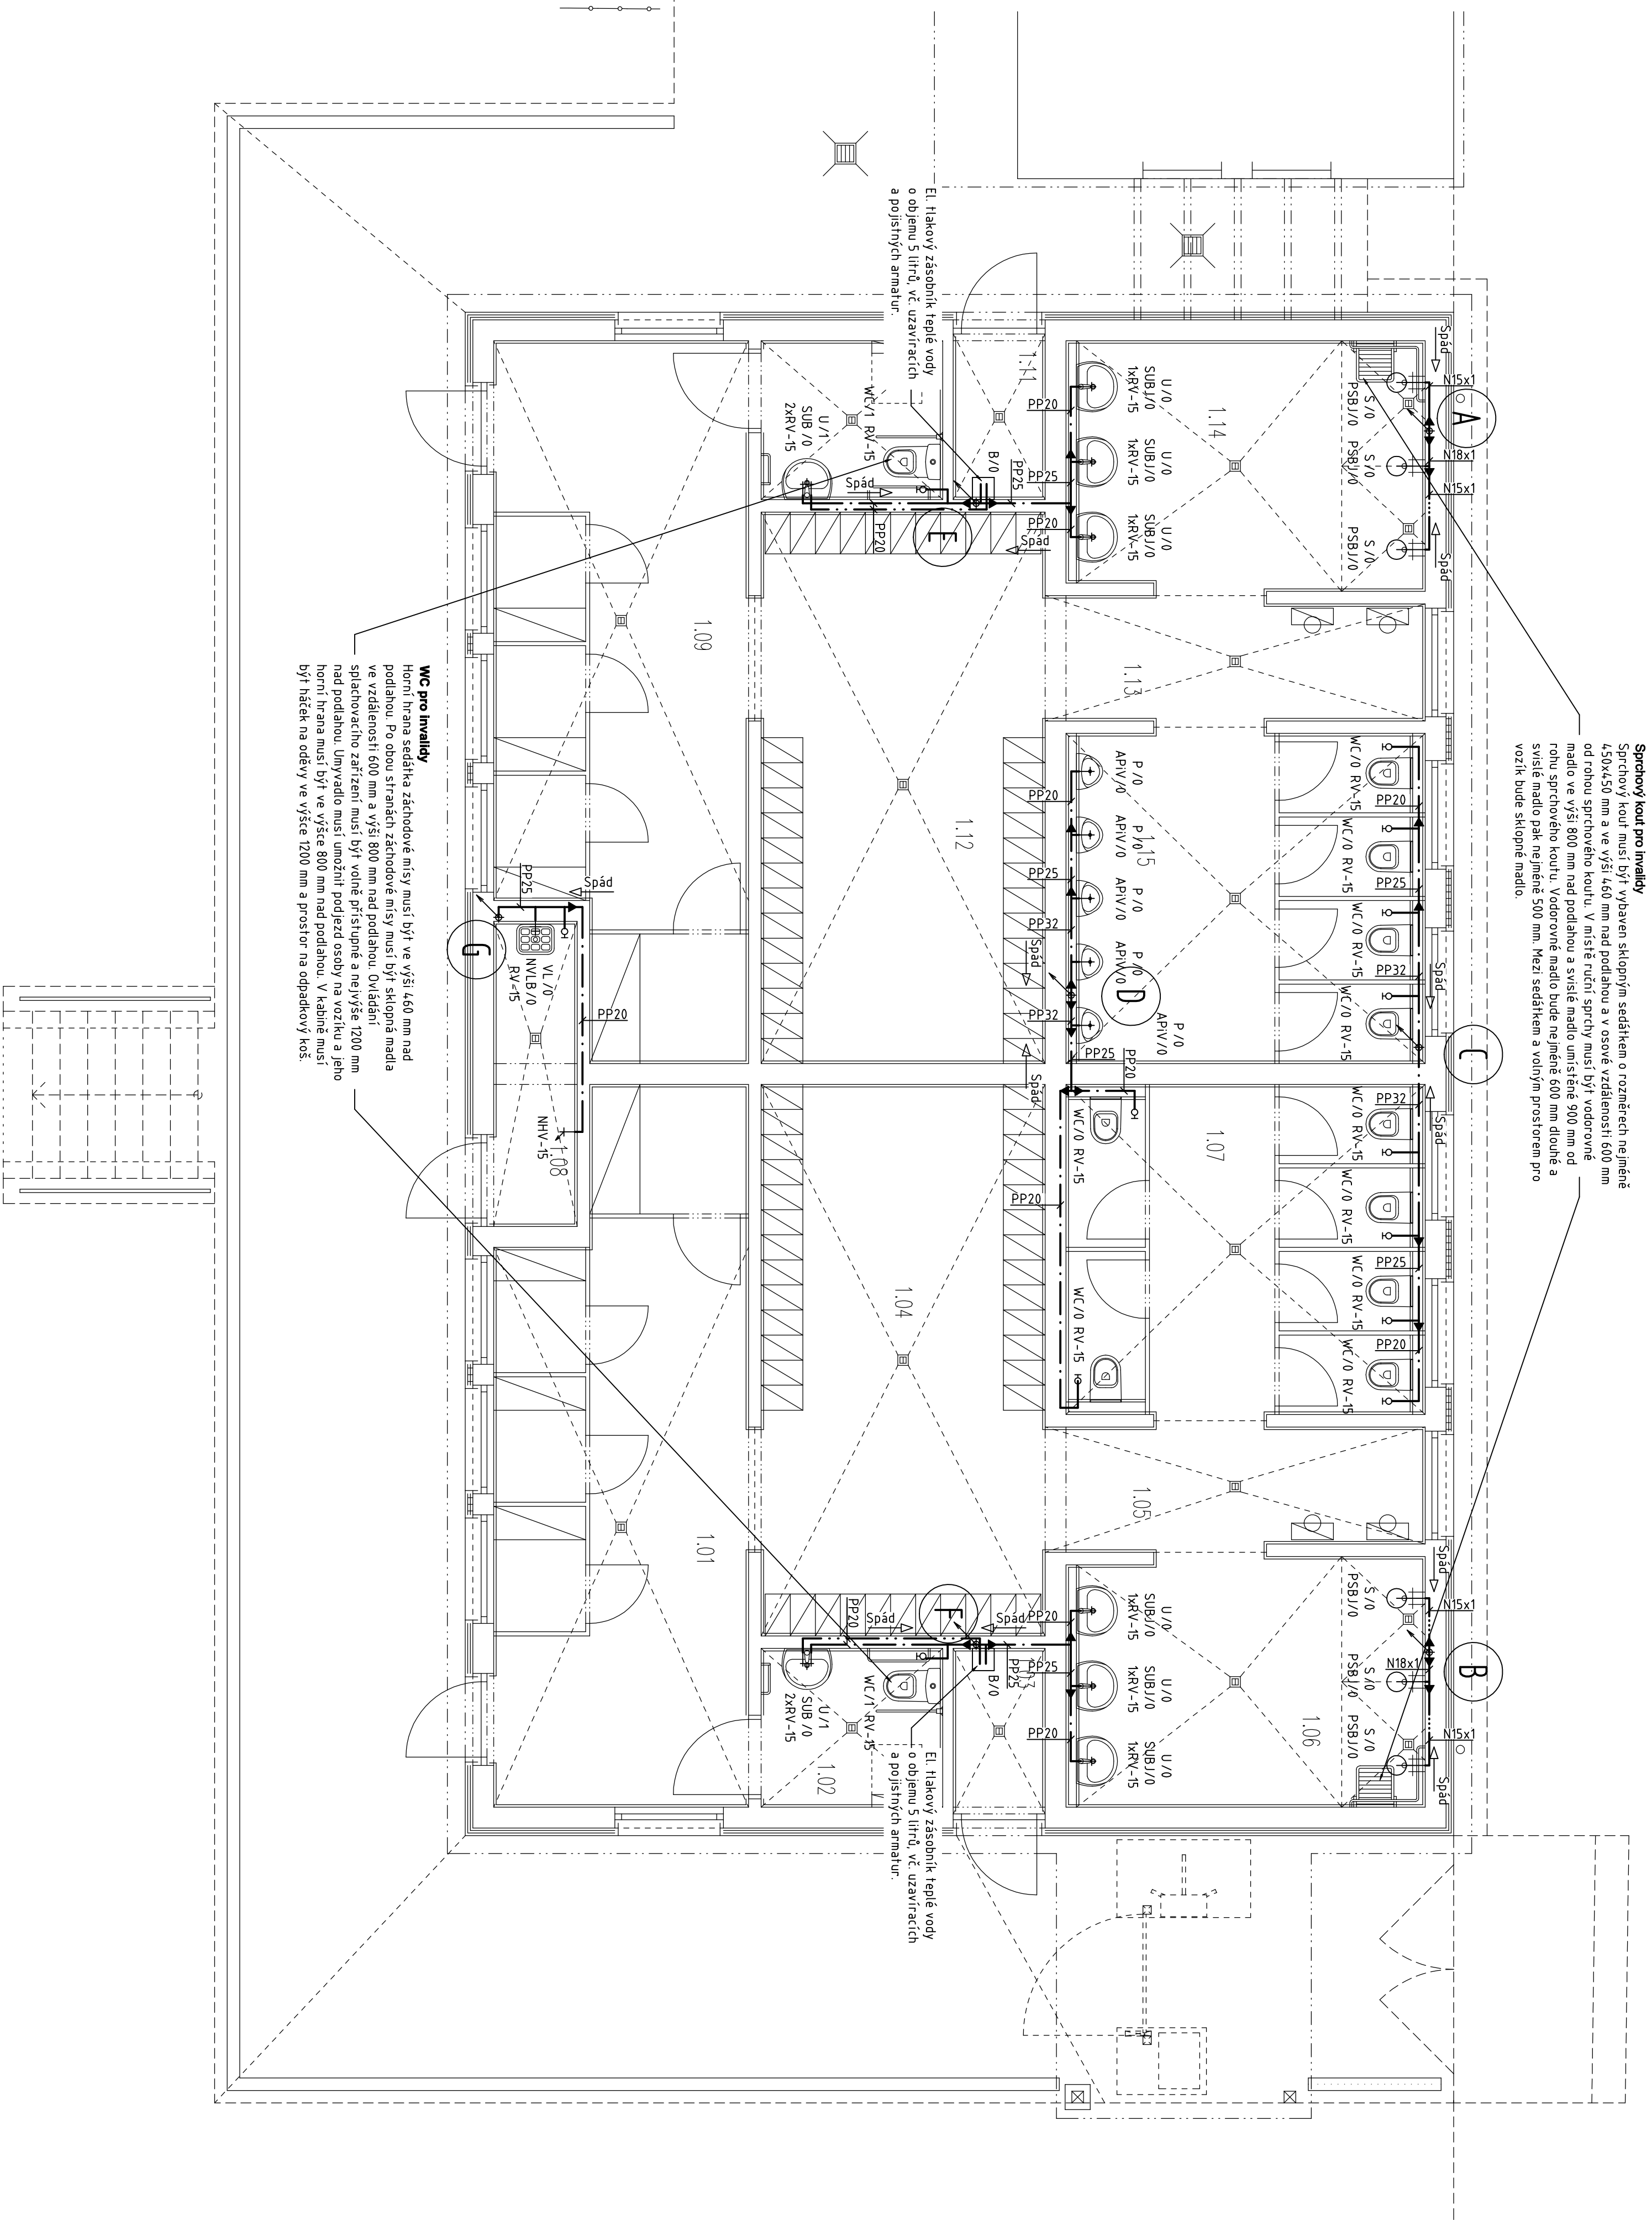

**Sprchový kout pro invalidy**  
Sprchový kout musí být vybaven sklápěným sedátkem o rozměrech nejmenší 450x450 mm a ve výši 460 mm nad podlahou a v ose vzdálenosti 600 mm od rohu sprchového koutu. V místě ruční sprchy musí být vodorovné madlo ve výši 800 mm nad podlahou a svislé madlo umístěné 900 mm od rohu sprchového koutu. Vodorovné madlo bude nejméně 600 mm dlouhé a svislé madlo pak nejméně 500 mm. Mezi sedátkem a volným prostorem pro vozík bude sklápěcí madlo.

**WC pro invalidy**  
Horní hrana sedátka záchodové mísy musí být ve výši 460 mm nad podlahou. Po obou stranách záchodové mísy musí být sklápěcí madla ve vzdálenosti 600 mm a výši 800 mm nad podlahou. Ovládání splachovacího zařízení musí být volně přístupné a nejvýše 1200 mm nad podlahou. Umyvadlo musí umožnit podjezd osoby na vozíku a jeho horní hrana musí být ve výšce 800 mm nad podlahou. V kabíně musí být náteč na oděvy ve výšce 1200 mm a prostor na odpadkový koš.