

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: Čankov, p. č. 932/1, 923/4, "Karlovy Vary, Čankov - chodníky" - vyjádření OT
ID zprávy: 1630100579
Typ zprávy: Datová zpráva
Datum a čas dodání: 7.1.2026 v 18:00:22
Datum a čas doručení: 8.1.2026 v 7:27:46

Odesílatel: Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 36001 Karlovy Vary, CZ
ID schránky: a89bwi8
Typ schránky: OVM

Zmocnění: Nezadáno
Odstavec: Nezadáno
Naše číslo jednací: 2939/OT/25
Naše spisová značka: 2939/OT/25
Vaše číslo jednací: KV-Bx-0005-2025
Vaše spisová značka: Nezadáno
K rukám: Nezadáno
Do vlastních rukou: Ne
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Přílohy:

2939_25 20260107 vyjádření OT.pdf (249,06 kB)

74_VO_25 20250404 Čankov Brxová (1).pdf (953,21 kB)

OK BOX

PRAGOPROJEKT, a.s. K RYŠANCE 1668/16 147 54 PRAHA 4	Útvar: KV
Č.j.: 00142	

jm



PRAGOPROJEKT, a.s.
Ateliér Karlovy Vary
Vítězná 2012/26
360 01 Karlovy Vary

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

16. 12. 2025

NAŠE ZNAČKA

2939/OT/22/Vi

VYŘIZUJE / LINKA

Viktorin/1262

KARLOVY VARY

7. 1. 2026

počet listů dokumentu: 2

počet příloh: 1

počet listů příloh: 2

Věc: „Karlovy Vary, Čankov - chodníky“ - stanovisko OT MM Karlovy Vary ke stavbě

Technický odbor Magistrátu města Karlovy Vary, vykonávající vlastnické právo k místním komunikacím, vydává za správu komunikací a veřejného osvětlení souhrnné následující stanovisko:

1. Odbor technický MM K. Vary souhlasí s realizací předmětné stavby dle předložené dokumentace (zpracoval: PRAGOPROJEKT, a.s., Ateliér Karlovy Vary, Ing. Polomská, č. zak.: 25-122-1, datum: 12/2025).
2. Zhotovitel v dostatečném předstihu vyřeší zvláštní užívání komunikací pro stavební práce a přechodné dopravní značení, uzavřením písemné dohody o ZUK.
3. Zhotovitel během realizace zabezpečí ochranu a bezpečnost dopravy a chodců na MK p. č. 932/1 a 923/2 včetně zajištění vstupů do přílehlých nemovitostí a možnost přístupu k nádobám pro všechny druhy odpadů.
4. V celém časovém horizontu stavby zajistí zhotovitel úklid části komunikací dotčených stavbou a během stavby bude dbát na ochranu komunikací včetně jejich součástí a příslušenství. Součástí a příslušenství místní komunikace, které budou stavbou poškozeny zhotovitel obnoví.
5. Po realizaci musí být vypořádány hranice pozemků chodníku s vlastníkem silnice III. tř. p. č. 923/2 (Karlovarský kraj, IČO: 70891168, Závodní č.p. 353/88, 360 06 Karlovy Vary).
6. Vyjádření správy veřejného osvětlení MM Karlovy Vary včetně zákresu do situace č.j. 74/VO/22 ze dne 4. 4. 2025 připojujeme v příloze.
7. Zhotovitel před zahájením realizace stavby uzavře s vlastníkem místní komunikace (Bc. Bohuslav Pavlík, tel. 353 151 418) smlouvu o ochraně místních komunikací. Odbor technický požaduje souvislé opravy místních komunikací.

Požadavky technika na zvláštní užívání MK:

Konstrukce v místě dotčení komunikace bude obnovena ve skladbě dohodnuté s technickým odborem MM KV (zásypovým materiálem bude např. štěrkodrt' frakce 0/32 třídy B nebo C, konečná vrstva z živичné směsi ve dvou vrstvách (6 cm ACL 16S + 4 – 5 cm ACO 11+). Hrany výkopu budou v živичné části zaříznuty min. o 0,5 m přes půdorys. Při podélných výkopech v chodnících bude kryt obnoven v celé šíři chodníku. Kryt komunikace bude obnoven souvisle na dvě pracovní spáry kolmé k ose vozovky. Pracovní spára bude uzavřena vložením a zažehlením svislé nebo vodorovné asfaltové pásky, popř. zalita asfaltovou zálivkou. Důsledně bude dodržováno použití vhodných zásypových materiálů a jejich řádné hutnění po vrstvách nejvýše 20 cm tlustých (protokol o zkoušce hutnění). Kryty komunikace budou obnoveny dle dohody se správcem míst. komunikací, na místě stavby.

Toto stanovisko je vydáno pouze za technický odbor z hlediska správce komunikací, nenahrazuje vyjádření dotčeného orgánu státní správy, kterým je odbor dopravy MM Karlovy Vary. O toto vyjádření je třeba požádat samostatně. Tento doklad neslouží jako souhlas vlastníka místní komunikace ke zřízení věcného břemena v místní komunikaci (uložení zařízení v místní komunikaci).

[otisk úředního razítka]

Ing. Eva Pavlasová
vedoucí technického odboru



Ing. Miriam Brxová
Pragoprojekt a.s.
K Ryšánce 1668/16
14754 Praha 4

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
74/VO/25

VYŘIZUJE / LINKA
Vorel/1417

KARLOVY VARY
4.4.2025

Karlovy Vary – Čankov, chodníky - podmínky o ochraně sítě veřejného osvětlení

Při realizaci plánovaných akcí dojde ke styku s naším podzemním zařízením.


Provádění zemních prací v blízkosti našeho podzemního zařízení **povolujeme za těchto podmínek:**

1. Křižování zemních prací a souběhy musí být provedeny v **souladu** dle ČSN 73 60 05.
2. Prováděcí organizace je povinna učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození našeho zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:
 - a.) Oznámení na odbor technický – veřejné osvětlení (dále je OT – VO) zahájení prací **15 dní předem**
 - b.) Prokazatelně oznámí svým pracovníkům přítomnost zařízení veřejného osvětlení a světelně signalizačního zařízení a seznámí je s jeho polohou
 - c.) Upozornění těchto pracovníků na dodržení nejvyšší opatrnosti v **ochranném pásmu** kabelu, které je **1m na každou stranu**. V tomto pásmu se nesmí používat nevhodná zařízení a mechanizace
 - d.) Zabezpečení zařízení ve výkopu tak, aby nemohlo dojít k poškození prověšením nebo povrchovým poškozením
 - e.) **Pozvání zástupce Dopravního podniku p. Kratochvíla – VO ke kontrole uložení a stavu kabelu před záhozem – zápis ve stavebním deníku**
 - f.) Okamžité nahlášení poškození kabelu na Dopravní podnik a.s., R. Kratochvíl – 601 123 127
3. **Provoz veřejného osvětlení a semaforů nesmí být přerušen!!!**
4. Součástí tohoto vyjádření je zakreslení sítě veřejného osvětlení pod č. 74/VO/25 ze dne 4.4.2025 (přikládáme)
5. **Vytýčení kabelů veřejného osvětlení zajišťuje fa. Dopravní podnik a.s., Roman Kratochvíl – telefonní číslo 601 123 127, vytýčení semaforů zajišťuje fa. ELTODO, pan Růža tel. 601 560 247.**
6. Platnost tohoto vyjádření končí po dvou letech ode dne vystavení

S pozdravem

Statutární město
KARLOVY VARY
(4)

Ing. Eva Pavlasová
Vedoucí odboru technického

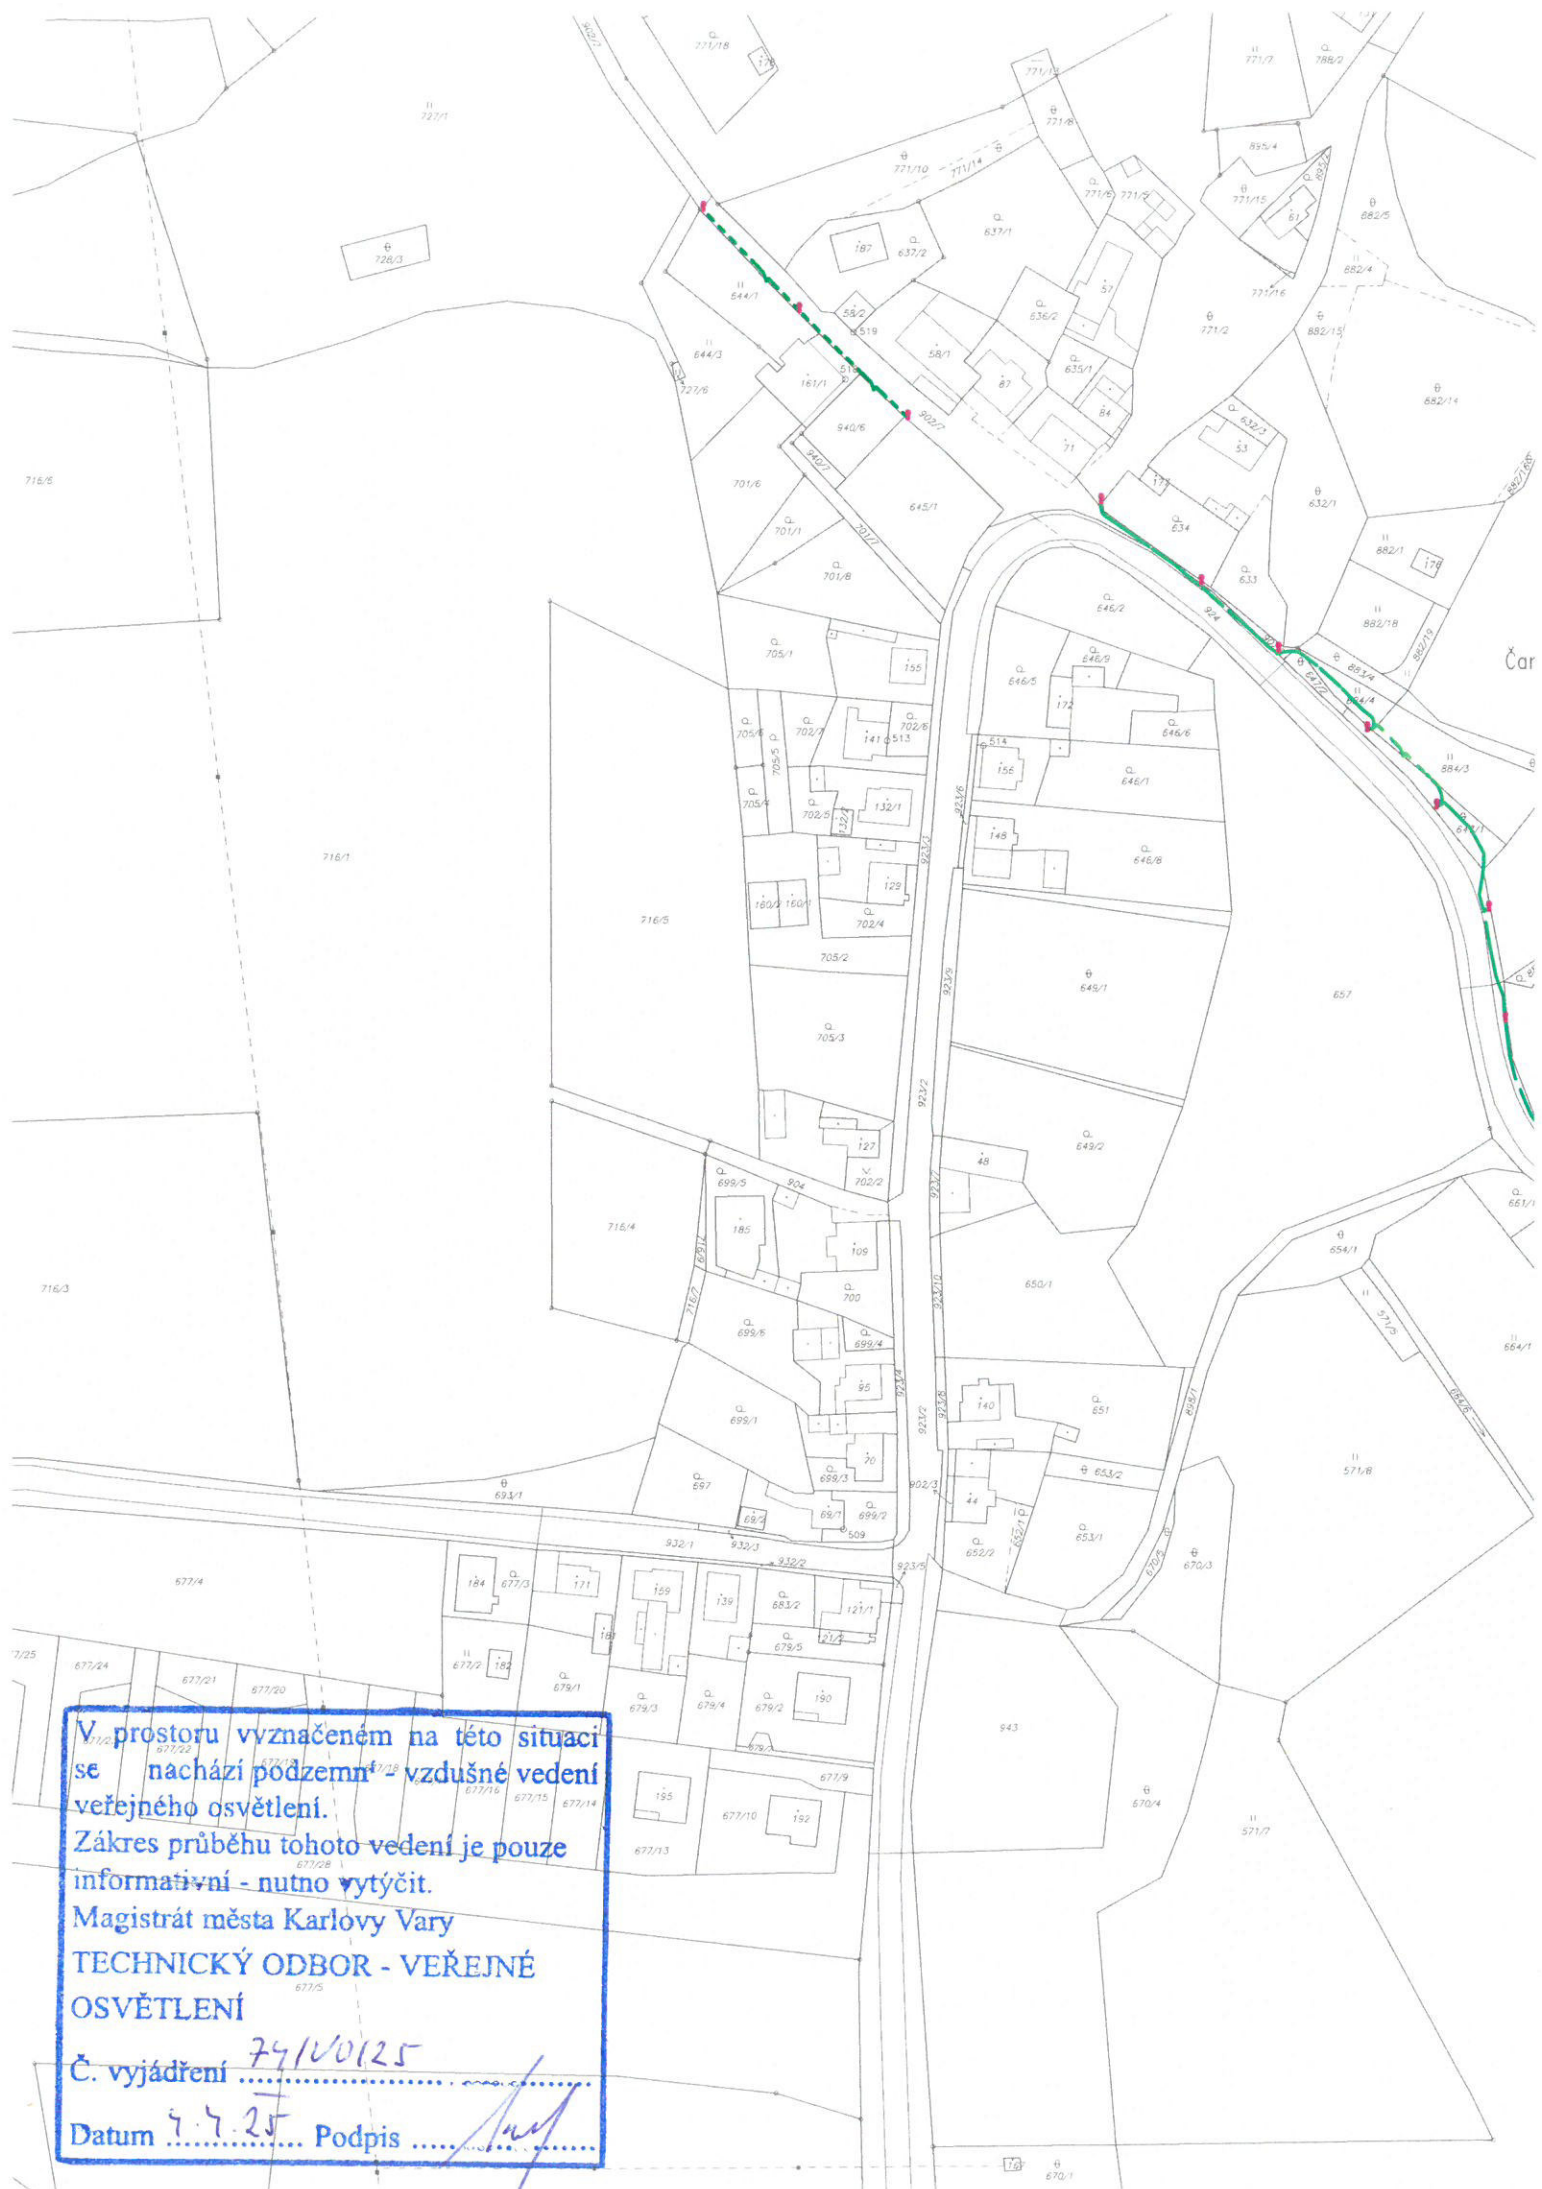

V prostoru vyznačeném na této situaci
se nachází podzemní - vzdušné vedení
veřejného osvětlení.

Zákres průběhu tohoto vedení je pouze
informativní - nutno vytýčit.

Magistrát města Karlovy Vary
TECHNICKÝ ODBOR - VEŘEJNÉ
OSVĚTLENÍ

Č. vyjádření 79/VO/25
Datum 9.7.25 Podpis