


POZNÁMKA:

Stanovení tloušťky tepelné izolace rozvodů ÚT, TV a C dle 193/2007 Sb.:
Součinitel tepelné vodivosti izolace: λ= 0,038 W/m.K

Potrubí (Cu):	Tloušťka:
≤ DN15	30 mm
DN20	30 mm

Rozvody vedené v drážce ve zdi budou izolovány v tl. 13 mm.

LEGENDA POTRUBÍ

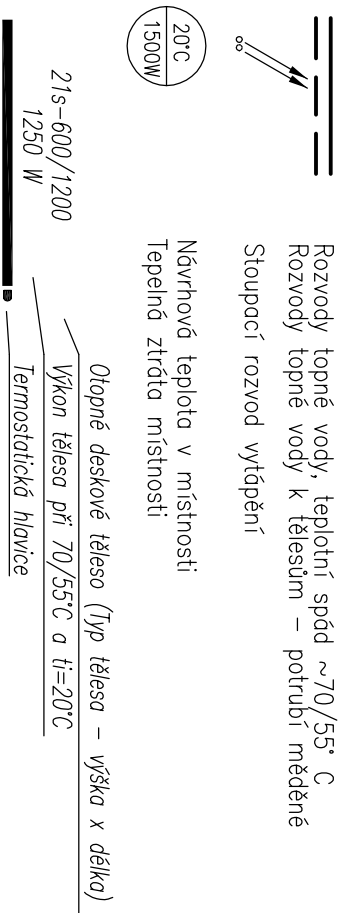

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Dušek Jan Ing.	Měřtko	1:50
Projektant	Ferenc Tomáš Ing.	Technická kontrola			
ZAKÁZKA:	Karlovy Vary, ZŠ Poštovní - PD zázemí správce areálu			Posedí A4	2
ČÁST:	Realizační projektová dokumentace Technika prostředí staveb-ZTI, vytápění, VZT			Stupeň projektu	PST
OBSAH:	Půdorys 1.NP			Datum dokončení	15.07.2013
OBEDNATEL:	Statutární město Karlovy Vary			Číslo zakázky	7539-25
STAVEBNÍK:				Číslo archivu	BPO 3-79689