
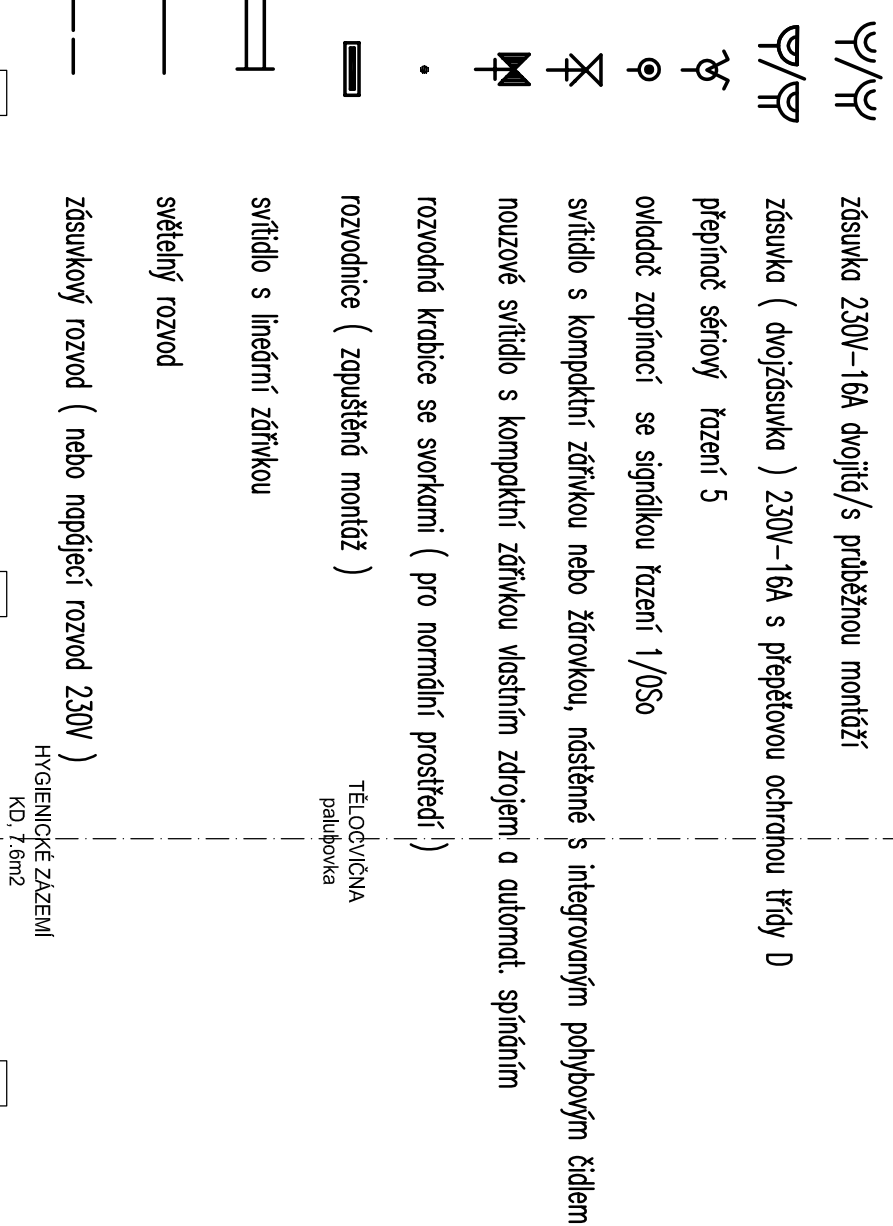


## LEGENDA ELEKTROINSTALACE



ROZVODNÁ SOUSTAVA : TN-S 3x400/230V, 50Hz  
ZÁKLADNÍ OCHRANA : ODPOJENÍM OD ZDROJE

INDEX	
ZMĚNA	
DATUM	
JMÉNO	
PODPIS	

Veluční projektant		Veluční zadavatel	Důvěra Ján Ing.		Měřítko 1 : 50
Projektant	Leprík Vlastimil	Technická kontrola			
 spol. s r.o.		ZAKAZKA: Kariový Vary, ZŠ Peštůvů – PD rázemní správoce ořešlu			
OSK:	Realizační projektová dokumentace Technika prostředí staveb – elektročást				
OSK-:					
LUDČKA 1239 363 17 OSTROV ČESKÁ REPUBLIKA Tel.: +420553675111 Fax: +420553612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz		Elektroinstalace			
OBJEKTMET:	Statutární město Kariový Vary				
Číslo archivu BPO 2-79668		Číslo zakázky 7539-25			
Stručný projekt PST Datum dokončení 15.07.2013		Počet listů 4 Požadové číslo 2			