


ZPO		HIP		VYPRACOVAL		<div><div><div>ALFA</div><div>projekt</div></div><div>spol. s r.o. K PANELÁRNĚ 172 362 32 OTOVICE TEL. 353 567614, 353 567604</div></div>	
ING. J. VODRÁŽKA		ING. L. DOBIAŠOVSKÝ		ING. K. JANEČEK			
INVESTOR	Alžbětiny Lázně, Smetanovy sady 1145/1, 360 01 K. Vary			STUPEŇ	DPS		
VYUŽITÍ GEOTERMÁLNÍ ENERGIE PRO VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TOPNÉ VODY ALŽBĚTINÝCH LÁZNÍ, KARLOVY VARY  ROZVÁDĚČ DM1  SO 01 – VÝMĚNIKOVÁ STANICE;    SO 01.3–ELEKTRO a MaR						VED.STŘ.	ING. V. PALIVEC
						DATUM	08/2014
						MĚŘITKO	–
						FORMÁT	3xA4
						ARCH. Č.	KV-3513-B/01.3/MR-02

3/N/PE AC 400V 50Hz/TN-S


UVNITŘ ROZVÁDĚČE

V PROVOZU

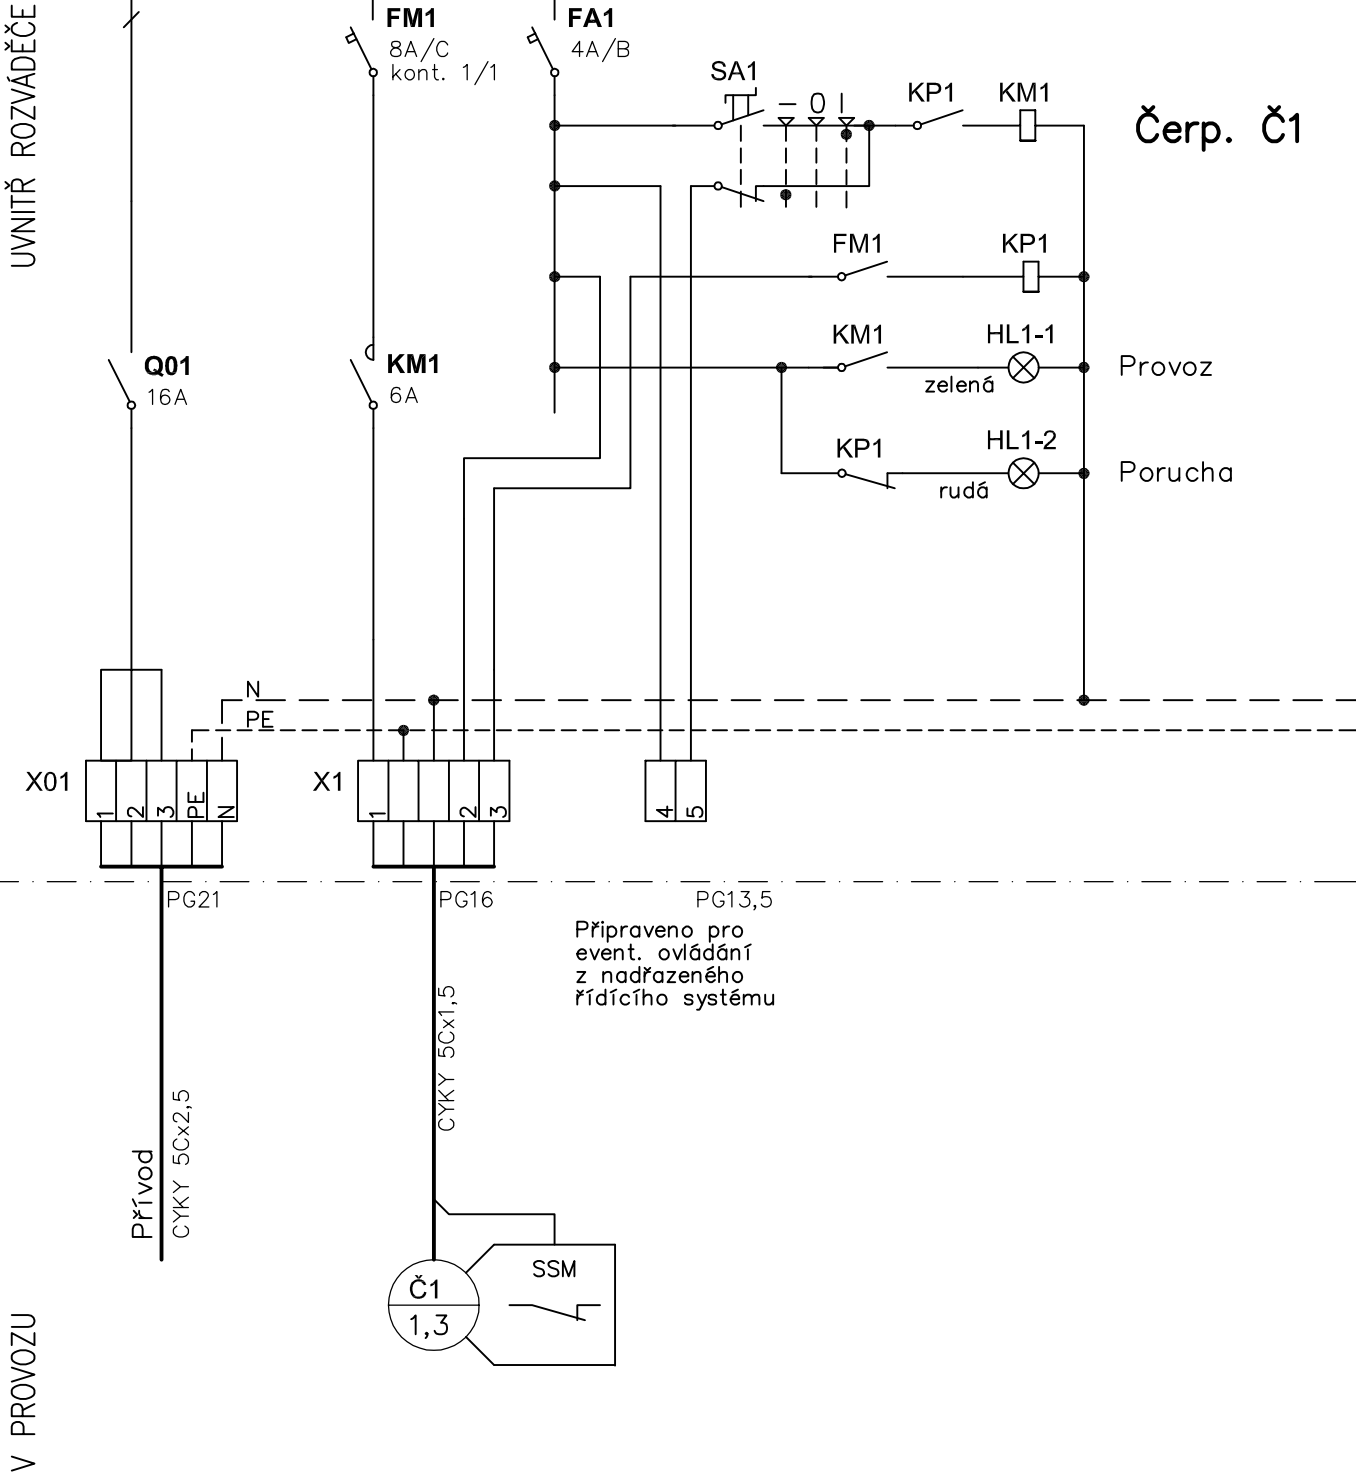

# PŘÍSTROJE NA DVEŘÍCH

M 1:10



# ŠTÍTKY

ČÍSLO	TEXT	PŘÍSTROJ
1	Oběh. čerpadlo	SA1
2	– 0 I	–
3	Provoz	HL1–1
4	Porucha	HL1–2
5	HI. vypínač	Q01

## POZNÁMKY:

- \* Rozváděč nástěnný, plastový
- \* Napěťová soustava: 3NPE stř.,50Hz,400V/TN–S
- \* Ochrana před neb. dotykem: samočinným odpojením od zdroje
- \* Rozměry: cca 400x400x200
- \* Krytí: IP54
- \* Přívod a vývody: horem