



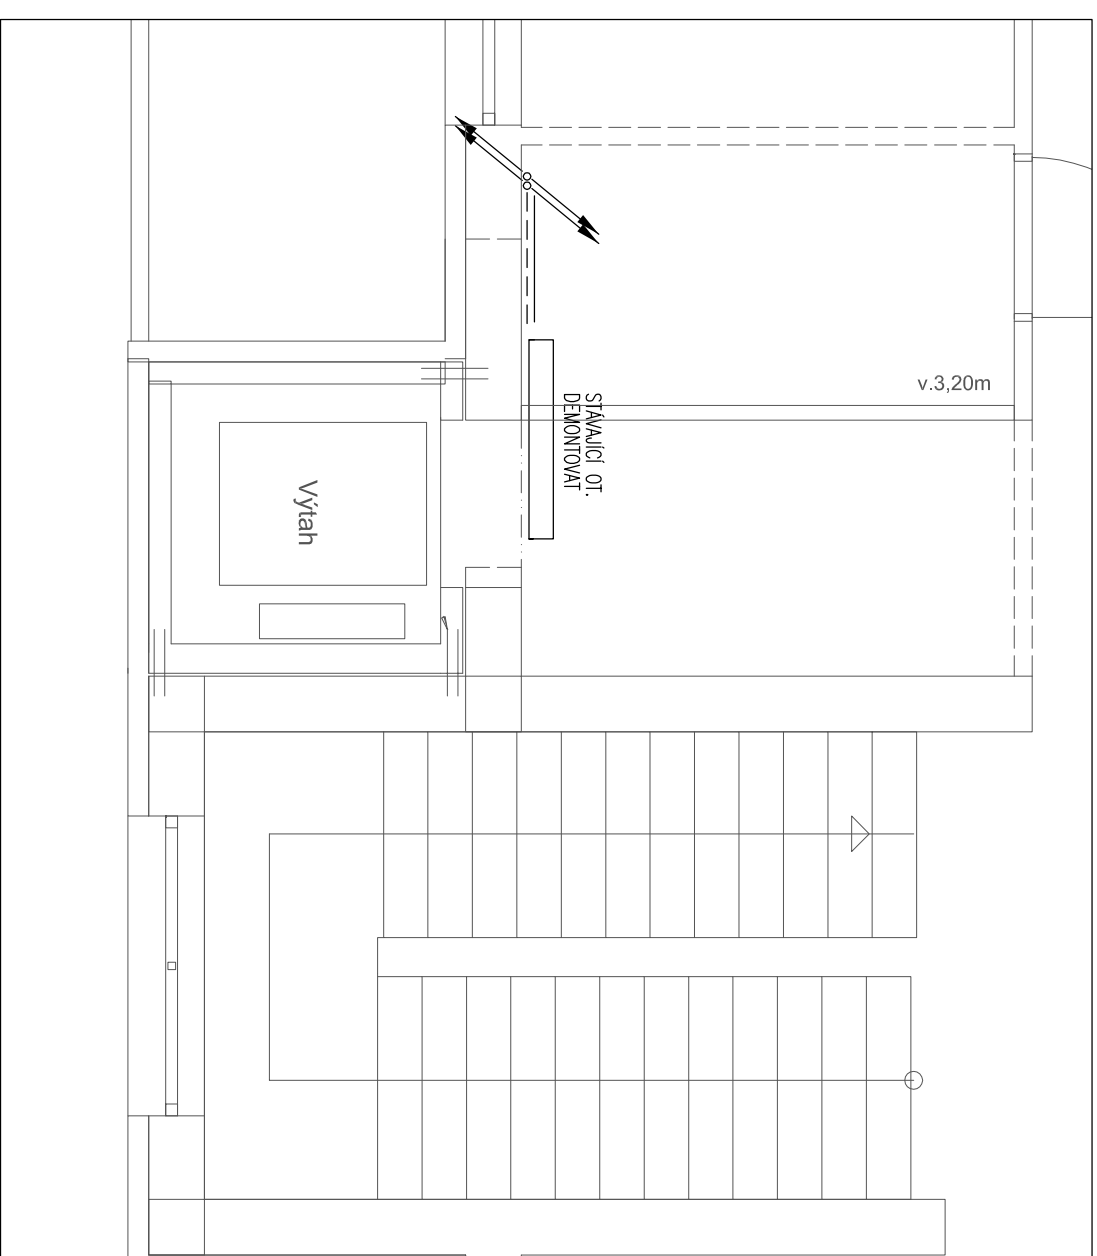

# PUDORYS 2.NP




## LEGENDA POTRUBÍ:

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
|  | Rozvody vytápění – NOVĚ NAVRŽENÉ |
|  | Rozvody vytápění – STAVAJÍCÍ     |
|  | Rozvody vzduchotechniky          |


## POZNÁMKA:

- Diagram illustrating heat loss from a room through a door. The thermometer shows a temperature difference of 100 units (from +0 to -100). The door is labeled with 20°C on the inside and 350W on the outside, indicating a significant heat loss. Arrows point from the room to the outside, showing the direction of heat flow.

  - PŘÍVOD VZDUCHU DO MÍSTNOSTI
  - ODVOD VZDUCHU Z MÍSTNOSTI
  - NÁVRHOVÁ TEPLOTA V MÍSTNOSTI
  - TEPELNÁ ZTRÁTA MÍSTNOSTI
  - PŘÍVOD VZDUCHU POD DVEŘMI

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Dušek Jan Ing.	Měřitko
Projektant	Ferenc Tomáš Ing.	Technická kontrola		1:50
		ZAKÁZKA: Karlovy Vary, ZŠ Poštovní - bezbariérový přístup		
LIDICKÁ 1239 363 17 OSTROV ČESKÁ REPUBLIKA Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekt@bpo.cz www.bpo.cz		ČÁST: Projekt stavby Stavební úpravy budovy 2. stupně Vytápění a VZT		
OBSAH: Půdorys 2.NP		Počet A4 2		
OBEDNATEL: Statutární město Karlovy Vary STAVEBNÍK:		Stupeň projektu PST		
OBEDNATEL: Statutární město Karlovy Vary STAVEBNÍK:		Datum dokončení 30.09.2014		
Číslo zakázky 7965-25		Pořadové číslo 4		
Číslo archivu BPO 3-85444				

INDEX		
ZMĚNA		
DATUM		
JMÉNO		
PODPIS		

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Dušek Jan Ing.	Měřitko
Projektant	Ferenc Tomáš Ing.	Technická kontrola		1:50
		ZAKÁZKA: Karlovy Vary, ZŠ Poštovní - bezbariérový přístup		
LIDICKÁ 1239 363 17 OSTROV ČESKÁ REPUBLIKA Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekt@bpo.cz www.bpo.cz		ČÁST: Projekt stavby Stavební úpravy budovy 2. stupně Vytápění a VZT		
OBSAH: Půdorys 2.NP		Počet A4 2		
OBEDNATEL: Statutární město Karlovy Vary STAVEBNÍK:		Stupeň projektu PST		
OBEDNATEL: Statutární město Karlovy Vary STAVEBNÍK:		Datum dokončení 30.09.2014		
Číslo zakázky 7965-25		Pořadové číslo 4		
Číslo archivu BPO 3-85444				