


BLOKOVÉ SCHEMA ZAPOJENÍ ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU A DOPLNKOVÉ DETEKCE POŽÁRU

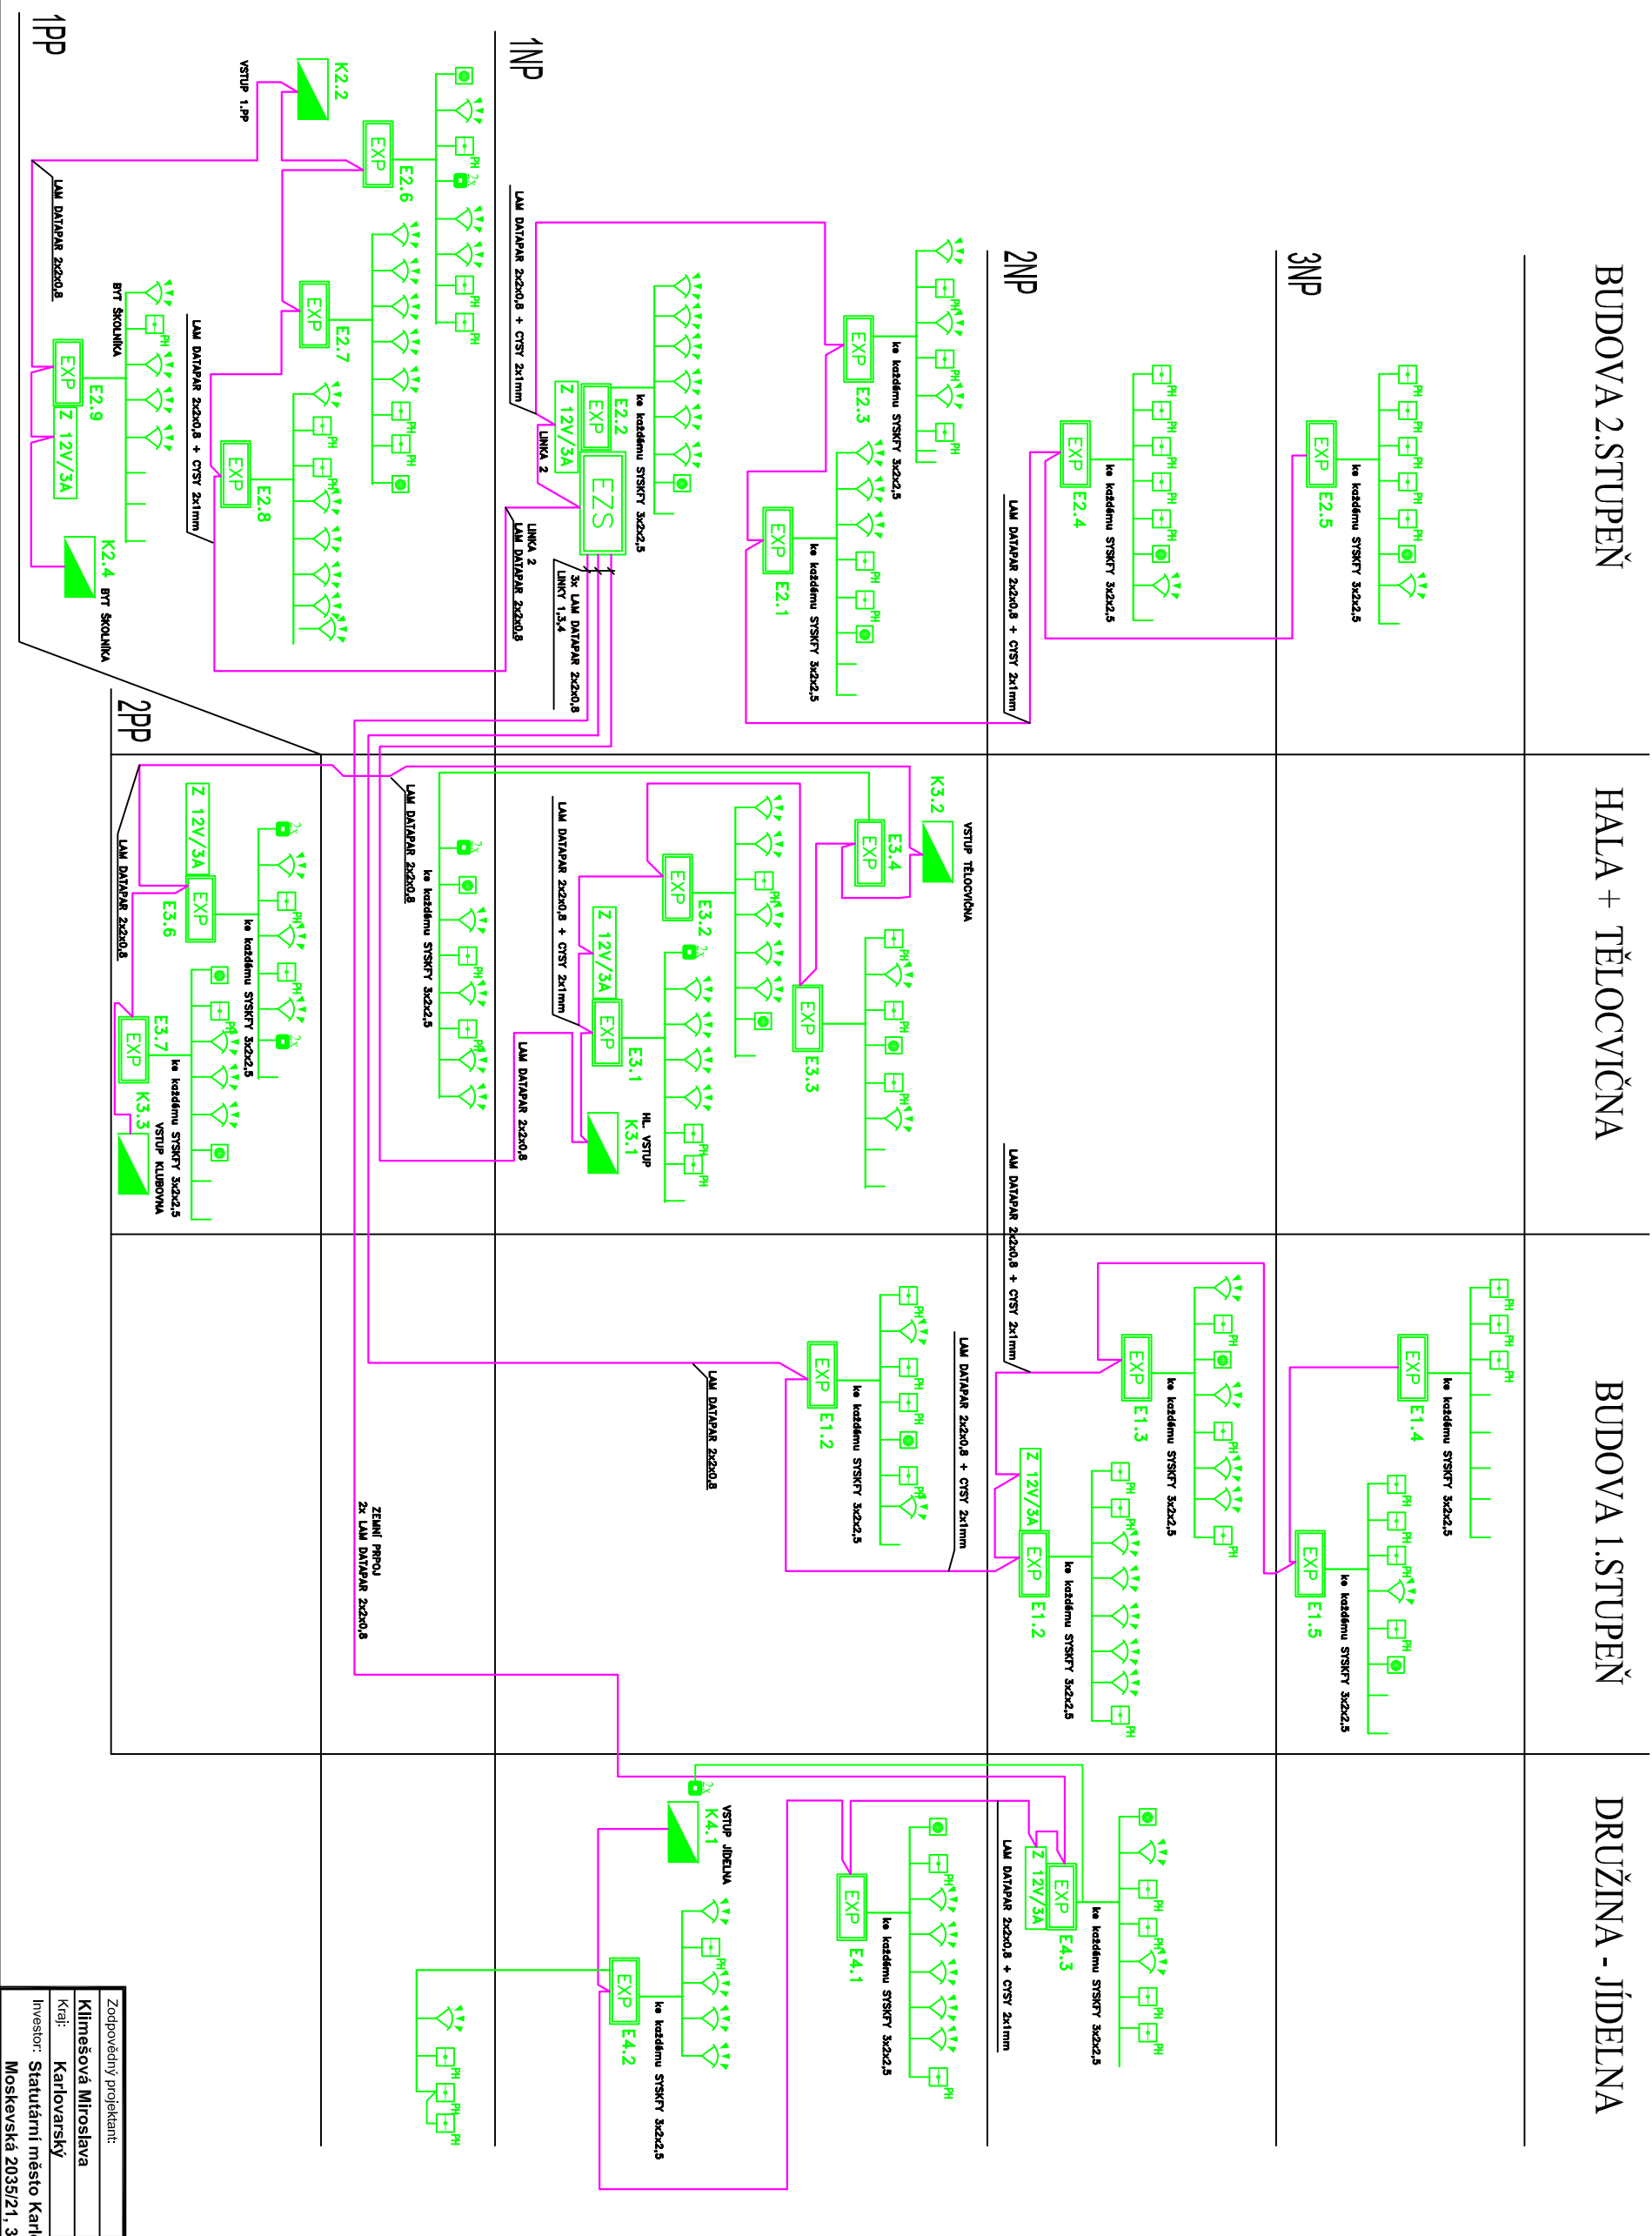

PR detektor požáru

Pouchový ovládací

R10 koncentrátor 8 vstupu

Z 12V/3A

EXP

EKS

Ústředna EKS 512 zón

LCD displej

Legenda EKS:

Zodpovědný projektant:	Vypracoval:	
Klímešová Miroslava	Ing. Jan Benda	
Kraj: Karlovarský	SÚ: Karlovy Vary	
Investor: Statutární město Karlovy Vary		
Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary		
Akce:	Formát: -	Číslo parčí:
KARLOVY VARY, ZŠ J.A. KOMENSKÉHO	Stupeň: DPS	
- zařízení silnoproudé elektrotechniky	Č. zak.: E-180127	
a elektronické komunikace	Datum: 04/2018	
Objekt: D1.4b Elektronické komunikace	Měřtko:	
Název: Blokové schéma systému EZS	Číslo výkresu: D1.4b / 13	