


2. STUPEŇ

PŮDORYS 1.PP měřítko 1 : 50

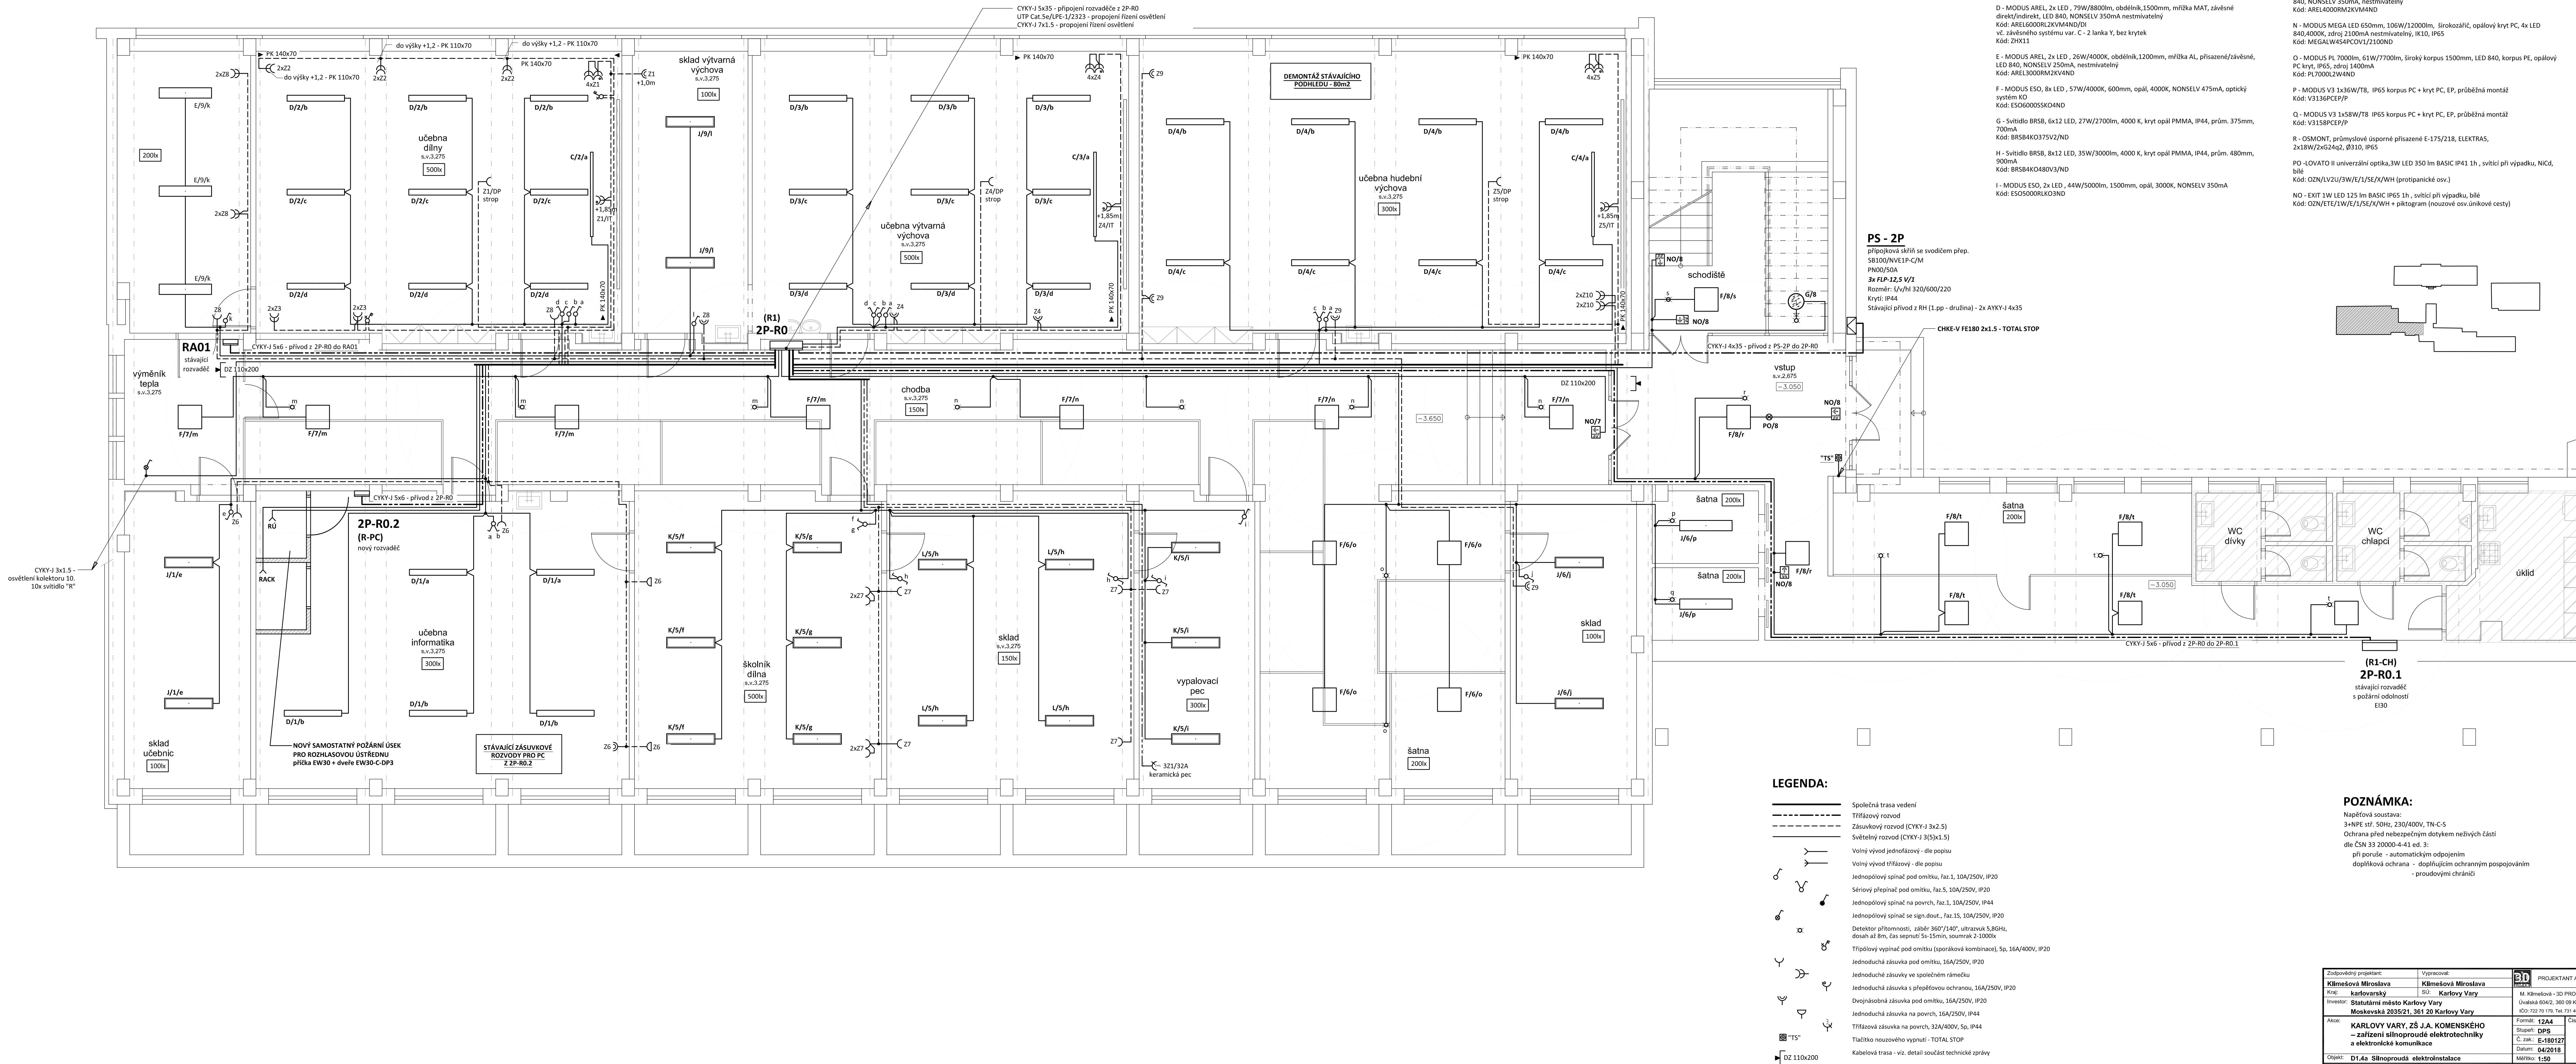

Napájecí soustava:
3+NPE str. 50Hz, 230/400V, TN-C-S
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí
dle ČSN 33 20000-4-1 ed. 3:

- při poruše - automatickým odpojením
- doplňková ochrana - doplňujícím ochranným pospojováním
- proudovými chrániči

Zodpovedný projektant:		Vyrábal:		 PROJEKTANT AKCE:
Kľmeňová Miroslava karlovarský		Kľmeňová Miroslava St.: Karlovy Vary		
Inštal.: Statutární město Karlovy Vary Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary				
Ano:		Formát: 124A Stupeň: DPS Č. zak.: E-181027 Datum: A-181027 Měřítko: 1:50		Číslo parčí: Číslo výkresu:
Otčeť: D1.4a Silnoproudá elektroinstalace		D1.4 / 14		
Název: 2. STUPEN PŮDORYS 1.PP				