


## SCHÉMA HLAVNÍCH ROZVODŮ

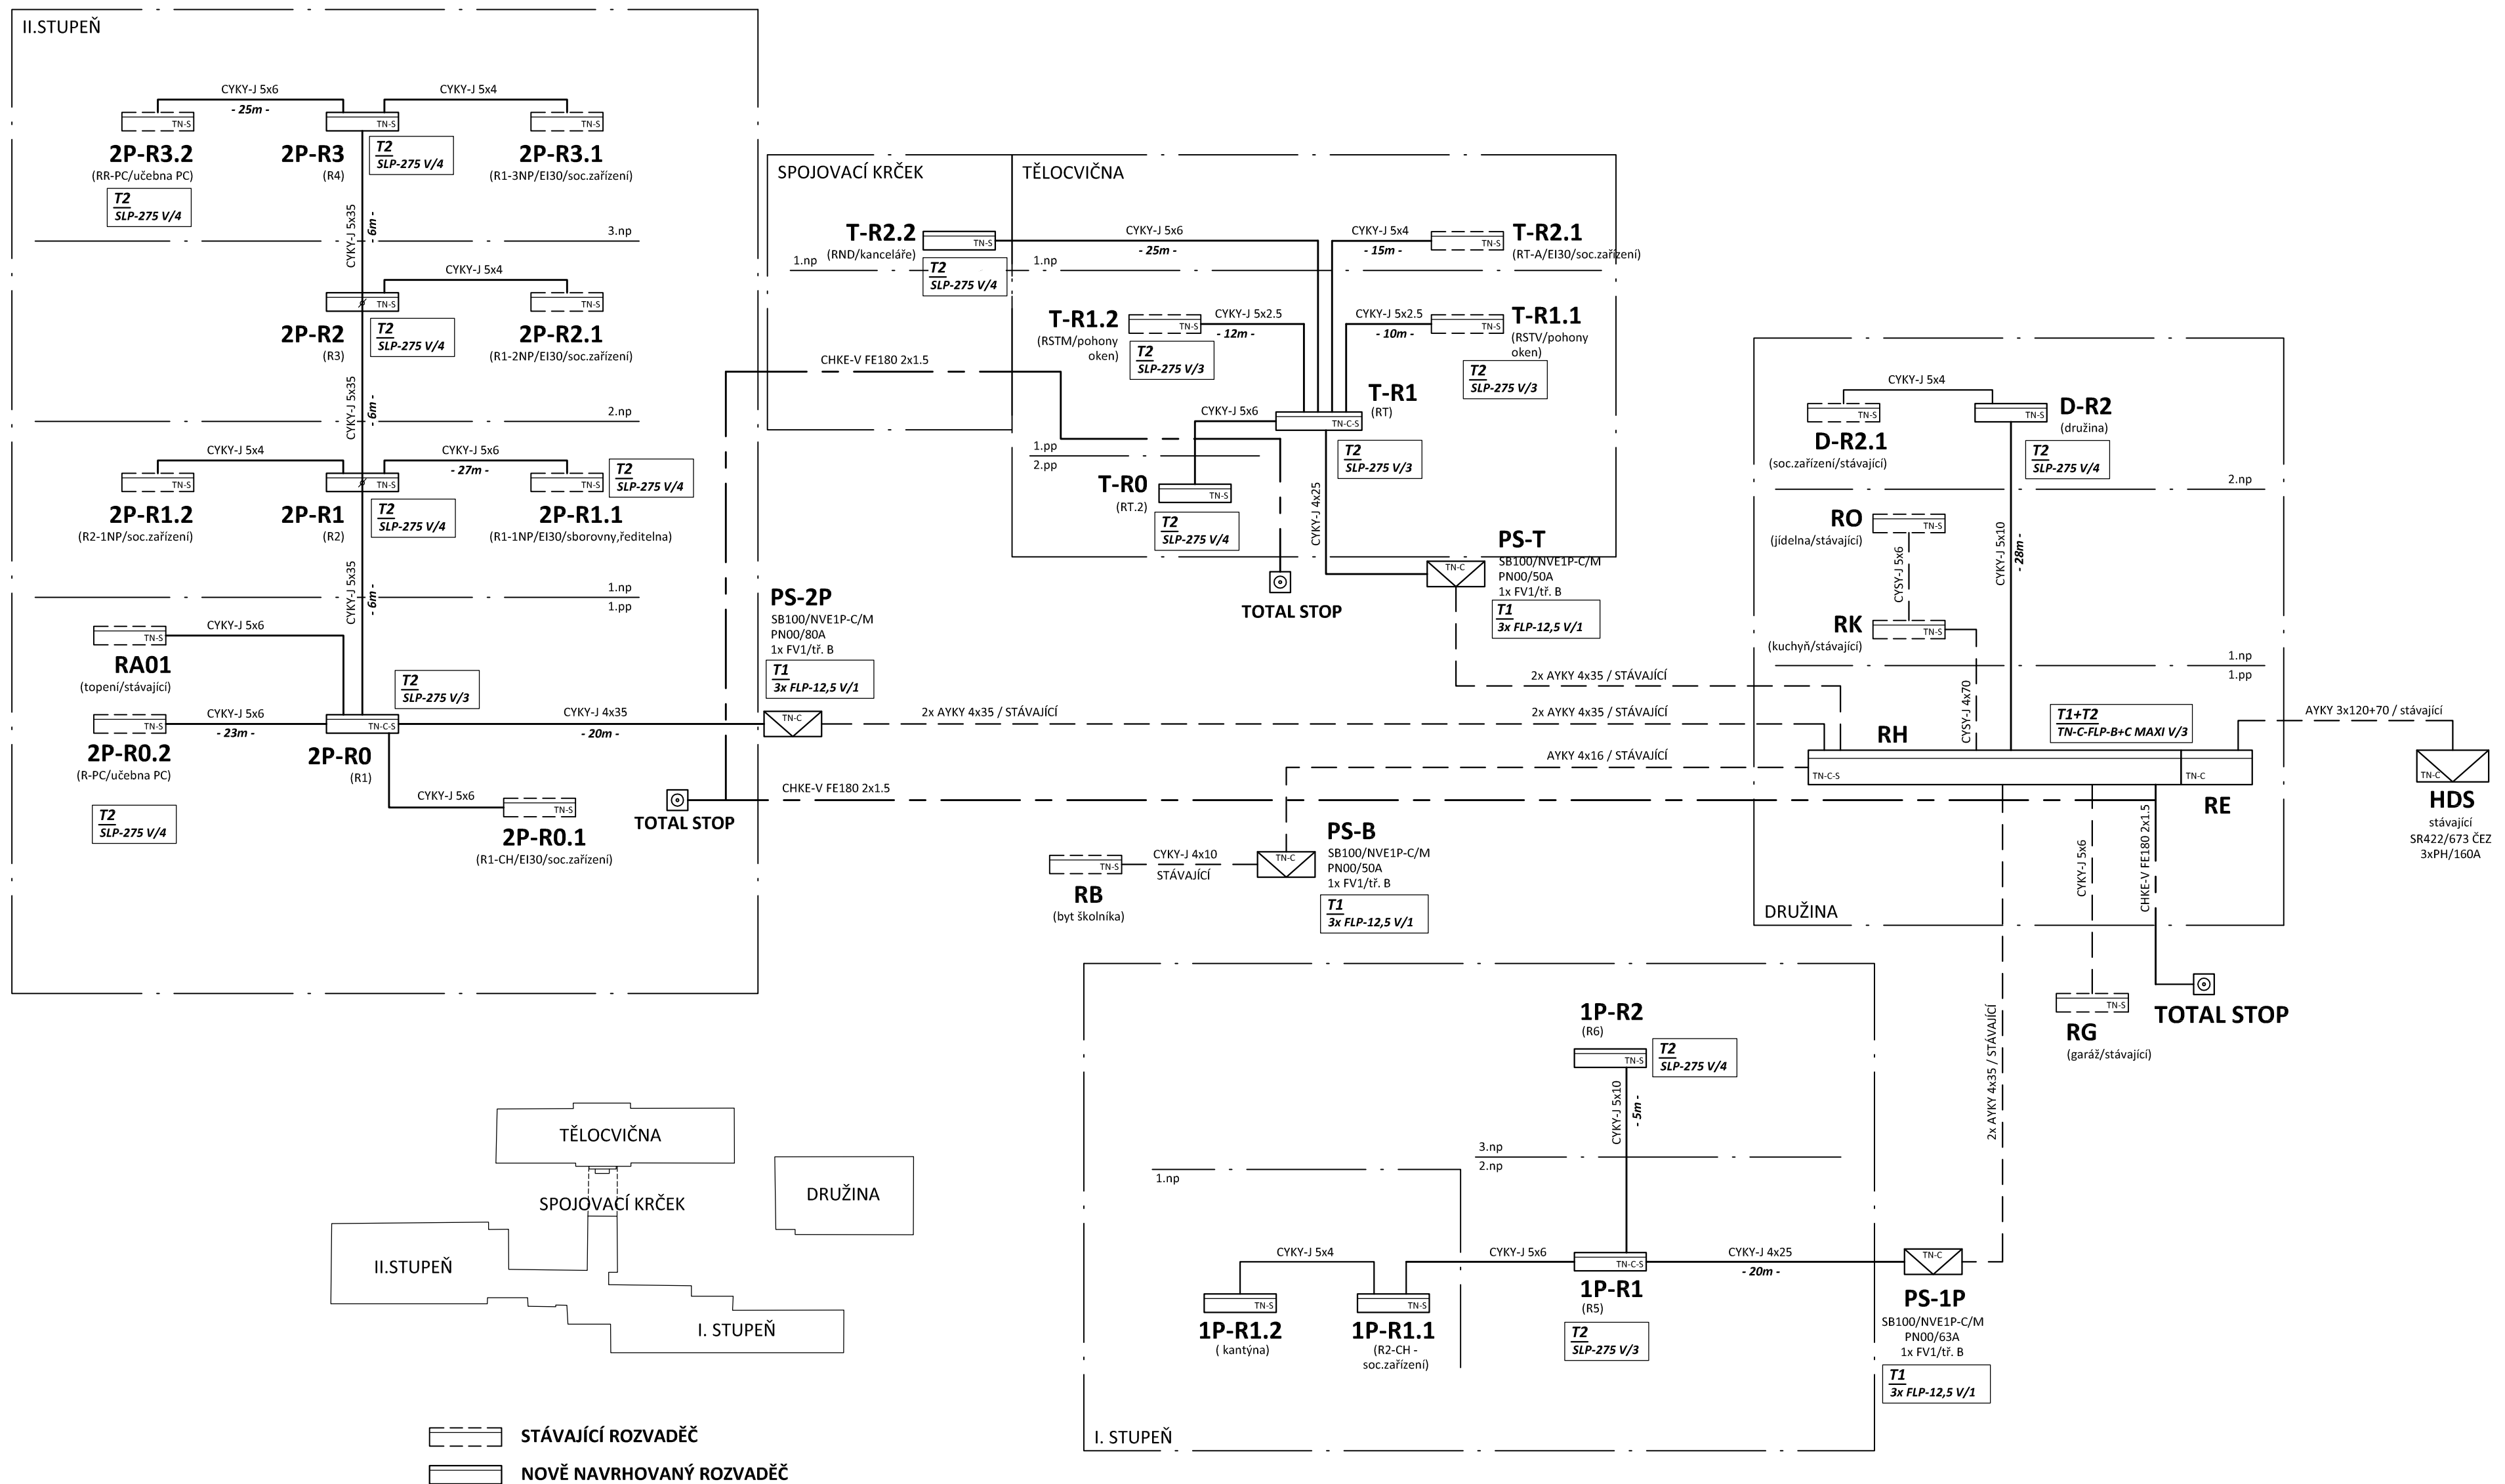

**POZNÁMKA:**

Napěťová soustava:  
3+PEN stř. 50Hz, 230/400V, TN-C (HDS, PS)  
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-C-S  
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-S

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí  
dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:  
při poruše - automatickým odpojením  
doplňková ochrana - proudovými chrániči  
- doplňujícím ochranným pospojováním

|                        |   |                     |              |   |                  |
|------------------------|---|---------------------|--------------|---|------------------|
| Zodpovědný projektant: |   | Vypracoval:         |              |  | PROJEKTANT AKCE: |
| Klímešová Miroslava    |   | Klímešová Miroslava |              |   |                  |
| Kraj:                  | karlovarský   | SÚ:                 | Karlovy Vary |   |                  |
| Investor:              | Statutární město Karlovy Vary<br>Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary                                 |                     |              |   |                  |
| Akce:                  | KARLOVY VARY, ZŠ J.A. KOMENSKÉHO<br>– zařízení silnoproudé elektrotechniky<br>a elektronické komunikace |                     |              | Formát:   | Číslo paré:      |
|                        |   |                     |              | Stupeň:   |                  |
|                        |   |                     |              | Č. zak.:  |                  |
|                        |   |                     |              | Datum:  |                  |
| Objekt:                | D1.4a Silnoproudá elektroinstalace  |                     |              | Měřítko:  |                  |
| Název:                 | SCHÉMA HLAVNÍCH ROZVODŮ   |                     |              | Číslo výkresu:  | D1.4 / 4         |