



PODZEMNÍ VÝMĚNÍKOVÁ STANICE
MLÝNSKÁ KOLONÁDA

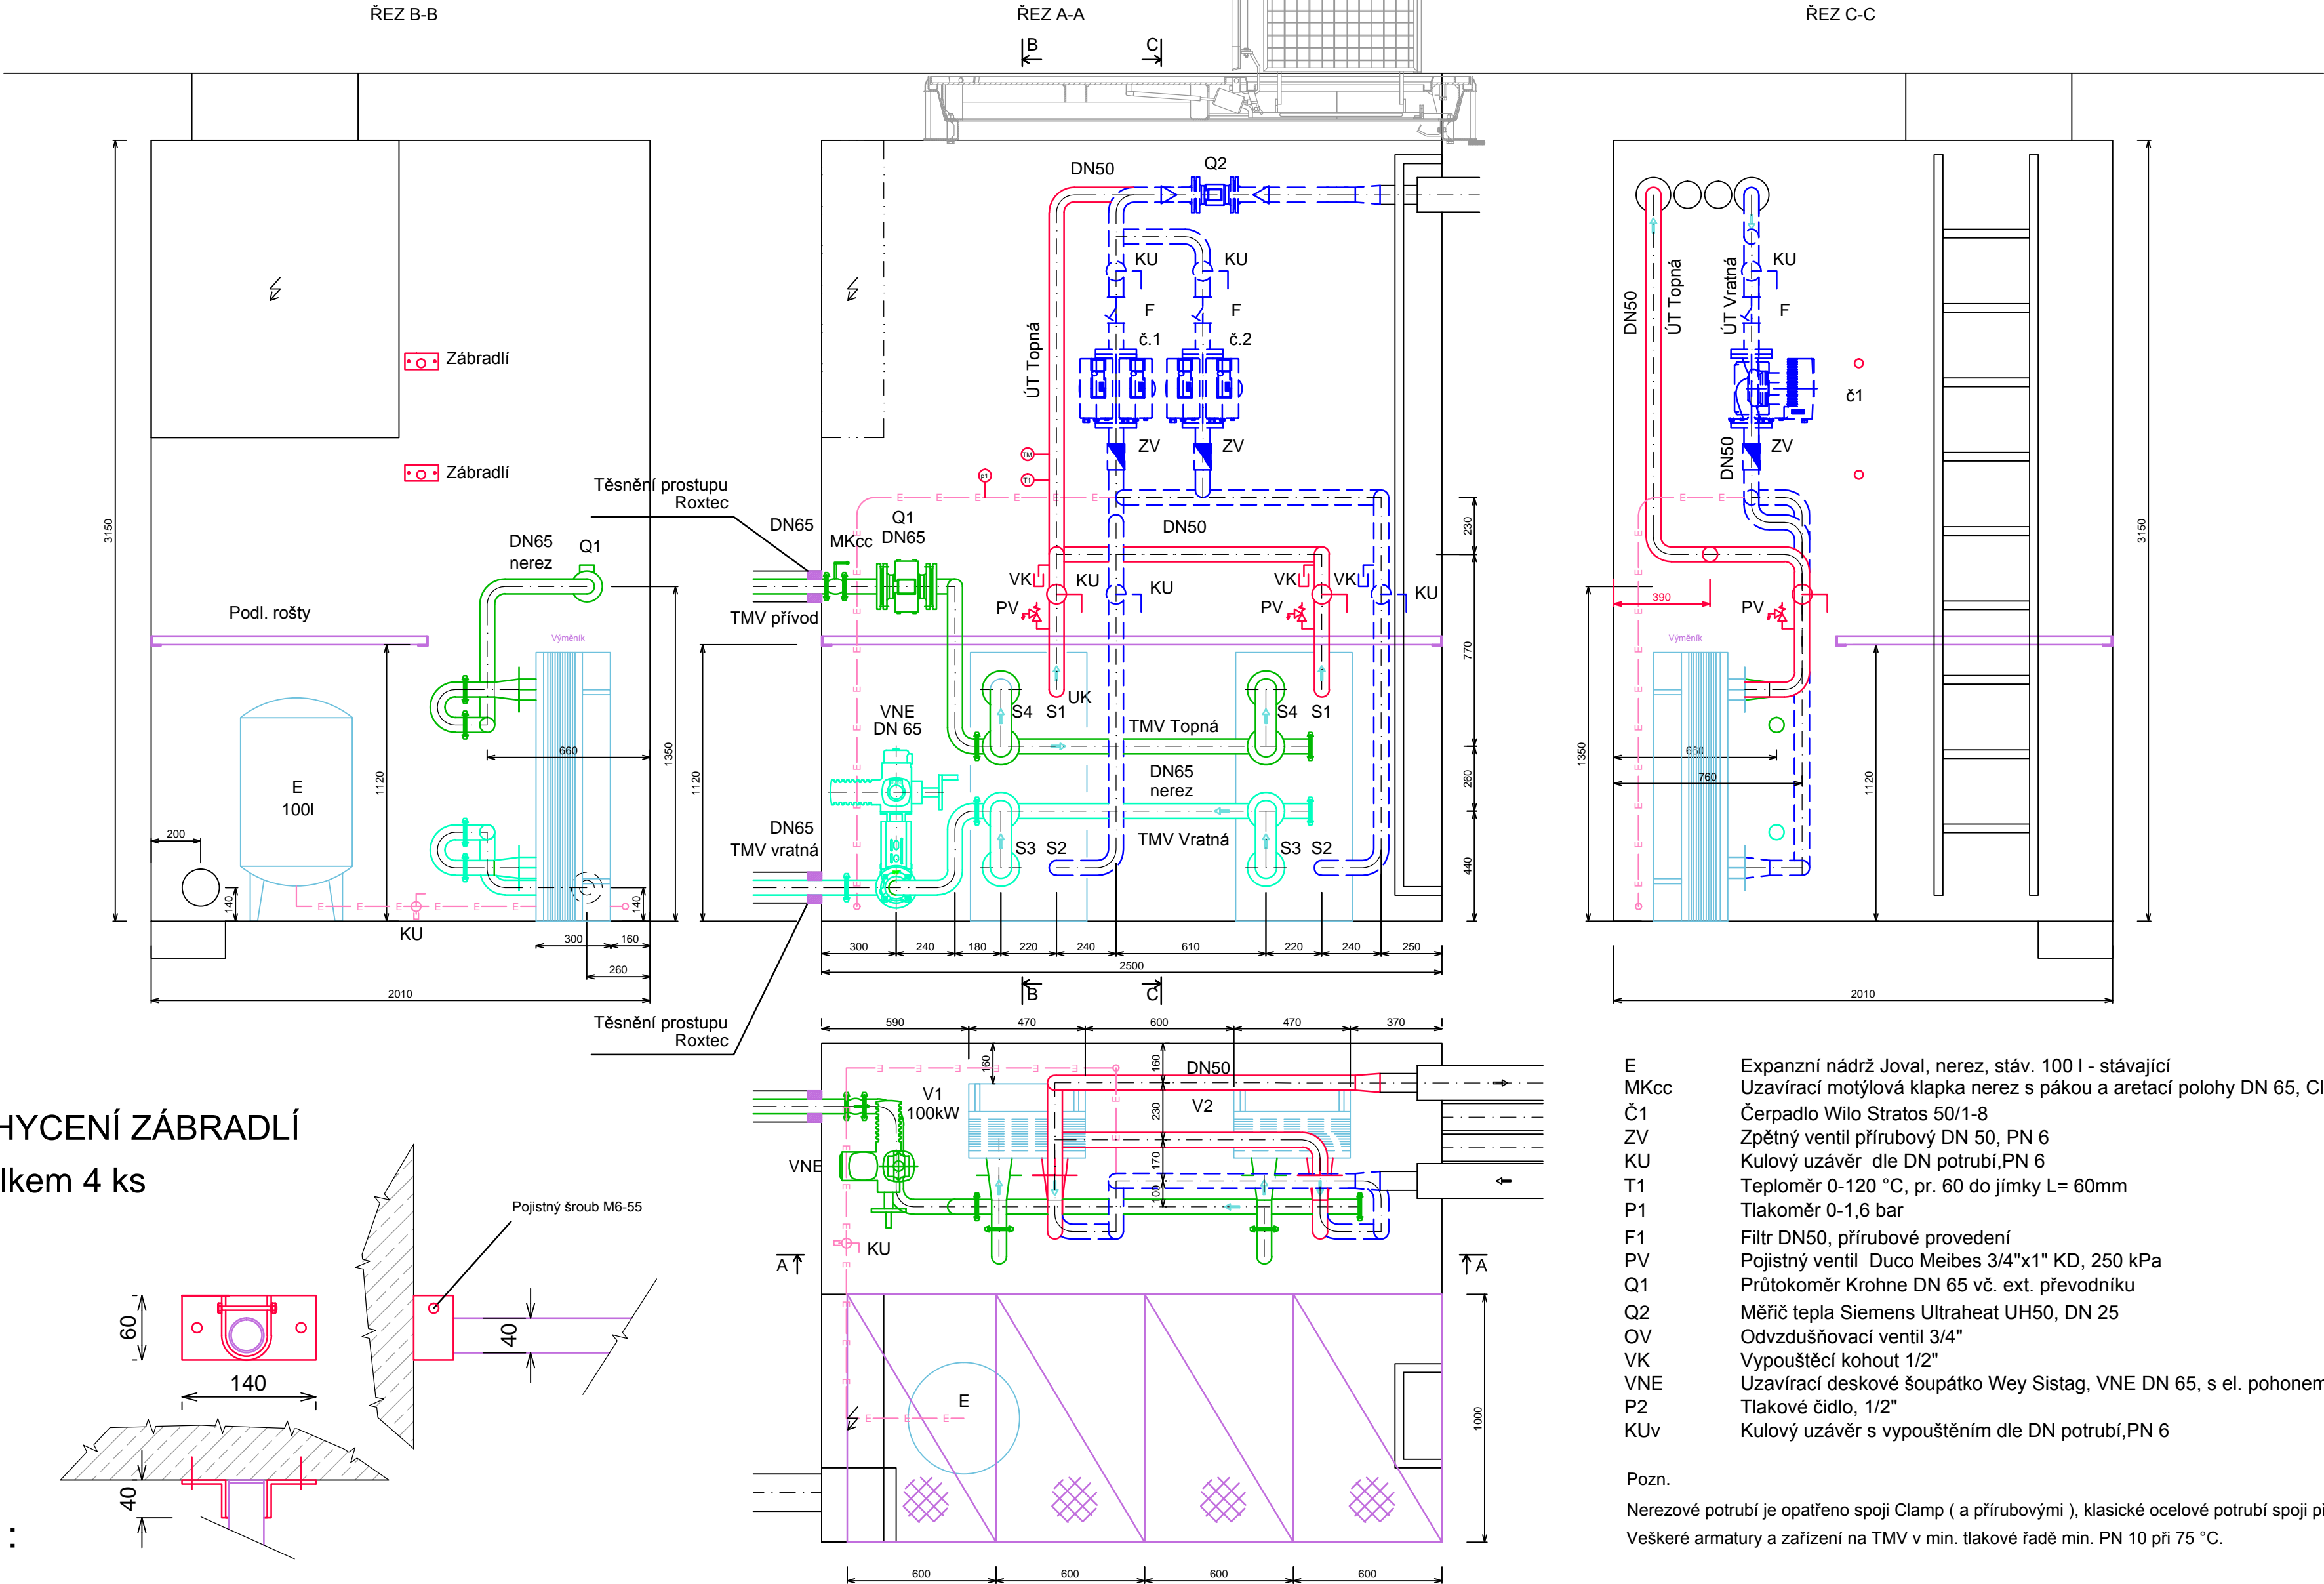


DETAIL UCHYCENÍ ZÁBRADLÍ
celkem 4 ks



Legenda :

- Potrubí TMV přívod, nerez AISI 316
- Potrubí TMV zpátečka, nerez AISI 316
- Potrubí ÚT přívod
- Potrubí ÚT zpátečka
- Expanzní potrubí
- Přírubový spoj
- Přírubový spoj Clamp
- Redukce průměru

- E Expanzní nádrž Joval, nerez, stáv. 100 l - stávající
 - MKcc Uzavírací motýlová klapka nerez s pákou a aretací polohy DN 65, Clamp
 - Č1 Čerpadlo Wilo Stratos 50/1-8
 - ZV Zpětný ventil přírubový DN 50, PN 6
 - KU Kulový uzávěr dle DN potrubí, PN 6
 - T1 Teploměr 0-120 °C, pr. 60 do jímky L= 60mm
 - P1 Tlakoměr 0-1,6 bar
 - F1 Filtr DN50, přírubové provedení
 - PV Pojistný ventil Duco Meibes 3/4"x1" KD, 250 kPa
 - Q1 Průtokoměr Krohne DN 65 vč. ext. převodníku
 - Q2 Měřič tepla Siemens Ultraheat UH50, DN 25
 - OV Odvzdušňovací ventil 3/4"
 - VK Vypouštěcí kohout 1/2"
 - VNE Uzavírací deskové šoupátko Wey Sistag, VNE DN 65, s el. pohonem Auma
 - P2 Tlakové čidlo, 1/2"
 - KUv Kulový uzávěr s vypouštěním dle DN potrubí, PN 6
- Pozn.
Nerezové potrubí je opatřeno spoji Clamp (a přírubovými), klasické ocelové potrubí spoji přírubovými, ev. svarovými.
Veškeré armatury a zařízení na TMV v min. tlakové řadě min. PN 10 při 75 °C.

| | | | | |
|---|------------------------------------|--------------|---|-------------------|
| ZPO | HIP | VYPRACOVAL |  spol. s r.o. K PÁNEĽÁRNĚ 172 362 32, OTOVICE U K.VARŮ TEL. 353 567 604, 353 567 614 | |
| ING.VODRÁŽKA | ING.DOBIAŠOVSKÝ | ING.VODRÁŽKA | | |
| INVESTOR : | SPLZaK, Lázeňská 2, 360 01 K. Vary | STUPEŇ | RD | |
| REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE MLÝNSKÁ KOLONÁDA KARLOVY VARY, TERMOMINERÁLNÍ VODA | | | VED.STŘ. : | ING.PALIVEC |
| DISPOZICE VS | | | DATUM : | 04/2014 |
| SO 01 – TECHNOLOGICKÁ ČÁST | | | MĚŘÍTKO : | 1:20 |
| | | | FORMÁT | 6x44 |
| | | | ARCH.Č. : | KV-1614-B/01/T-04 |