Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

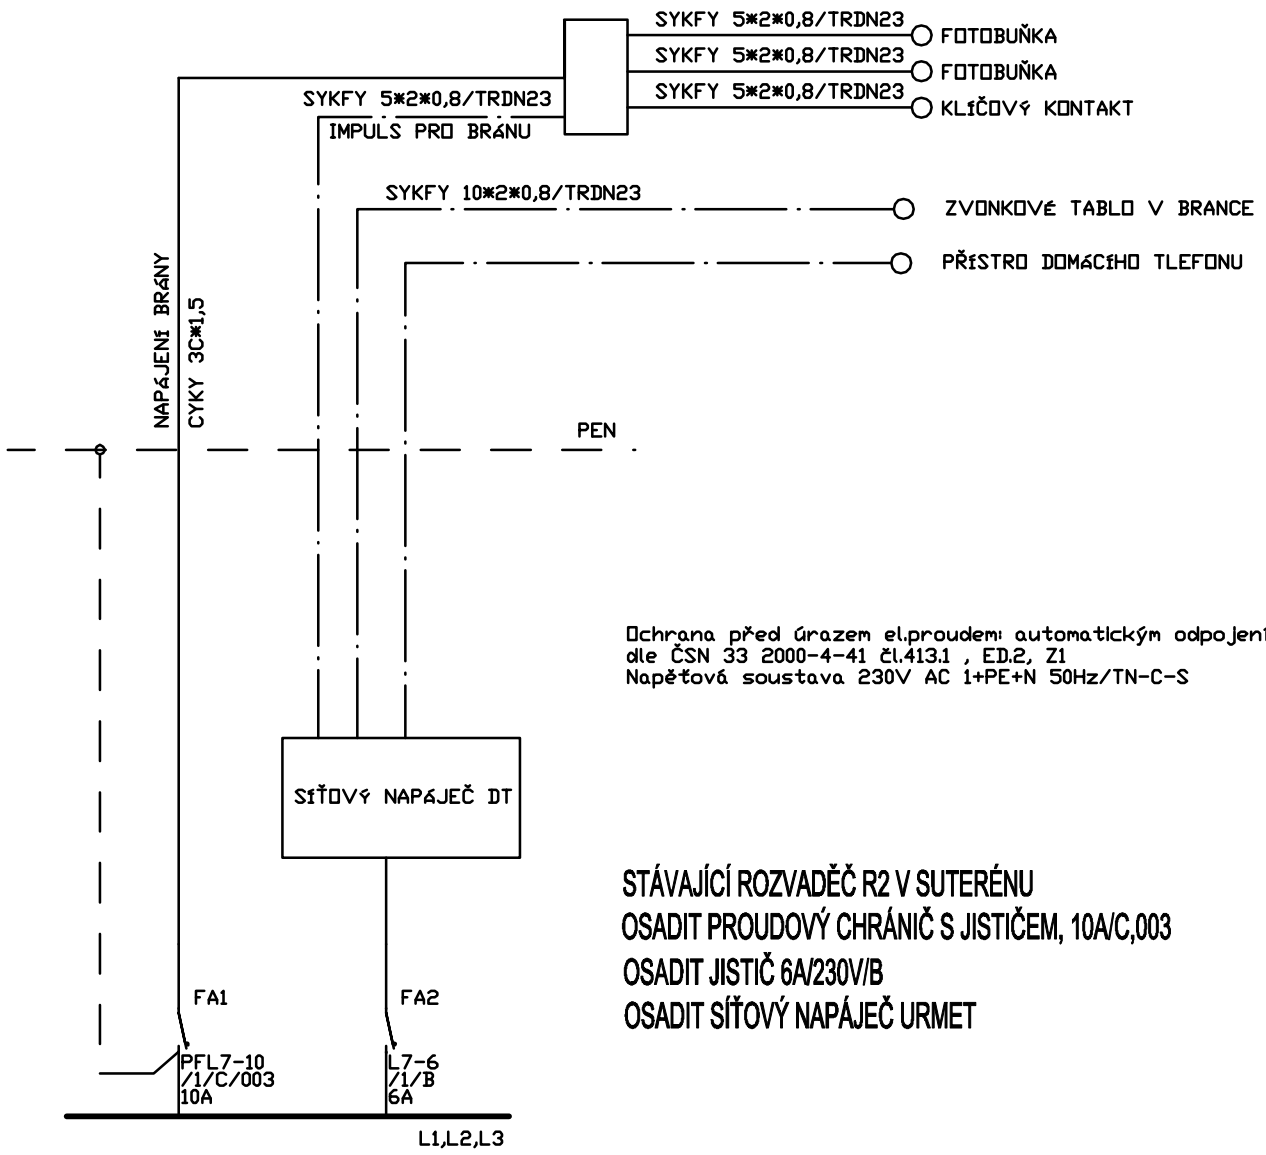

Ochrana před úrazem el.proudem: automatickým odpojením od zdroje
dle ČSN 33 2000-4-41 čl.413.1 , ED.2, Z1
Napěťová soustava 230V AC 1+PE+N 50Hz/TN-C-S

STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ R2 V SUTERÉNU
OSADIT PROUDOVÝ CHRÁNIČ S JISTIČEM, 10A/C,003
OSADIT JISTIČ 6A/230V/B
OSADIT SÍŤOVÝ NAPÁJEČ URMET

Vedoucí projektant: Ing.arch. Helena Ruseva		**KV-SVISS, s.r.o.** Závodu míru 579 360 17 Karlovy Vary Tel., fax. 353 561 698
Zodpovědný projektant: Bedřich Chmelík, IČO 15712231, tel. 604971721 Závodu míru 578/5, 36017 Karlovy Vary		
Obec: Karlovy Vary		
Kraj: Karlovarský		
Objednatel: Statutární město K.Vary, Moskevská 1, 361 20 Karlovy Vary		

Název akce: **1.MŠ, p.o., Mozartova 4, Karlovy Vary - oprava oplocení obkektu** **D1.4.a technika prostředí staveb - silnoproudá elektrotechnika**	Datum: 07/2015		Paré č.:
	Stupeň: OS		
	Zakázka: 322/35/2014		
SCHÉMA ROZVODš	Měř. —	Č. výkr.: 3	