



Renata Novotná  
rena.novotna@email.cz

VÁŠ DOPIS / ZNAČKA / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
2762/OT/18

VYŘIZUJE / LINKA  
Soprová/1165

KARLOVY VARY  
11.10.2018

## **K.Vary, Modernizace oplocení areálu MŠ Krušnohorská 740/16 - podmínky o ochraně sítě veřejného osvětlení**

Při realizaci plánovaných akcí dojde ke styku s naším podzemním zařízením.

Provádění zemních prací v blízkosti našeho podzemního zařízení **povolujeme za těchto podmínek:**

1. Křižování zemních prací a souběhy musí být provedeny v **souladu** dle ČSN 73 60 05.
2. Prováděcí organizace je povinna učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození našeho zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:

- a.) oznámení na odbor technický – veřejné osvětlení ( dále je OT – VO ) zahájení prací **15 dní předem**
- b.) prokazatelně oznámí svým pracovníkům přítomnost zařízení veřejného osvětlení a světelně signalizačního zařízení a seznámí je s jeho polohou
- c.) upozornění těchto pracovníků na dodržení nejvyšší opatrnosti v **ochranném pásmu** kabelu, které je **1m na každou stranu**. V tomto pásmu se nesmí používat nevhodná zařízení a mechanizace
- d.) zabezpečení zařízení ve výkopu tak, aby nemohlo dojít k poškození prověšením nebo povrchovým poškozením
- e.) **pozvání zástupce Dopravního podniku p.Kratochvíla - VO ke kontrole uložení a stavu kabelu před záhozem - zápis ve stavebním deníku**
- f.) okamžité nahlášení poškození kabelu na Dopravní podnik a.s., R. Kratochvíl - 601 123 127

### **3. Provoz veřejného osvětlení nesmí být přerušen!!!**

4. Součástí tohoto vyjádření je zakres sítě veřejného osvětlení pod č.210/VO/18 ze dne 11.10.2018 (příkládáme)

5. **Vytýčení kabelů veřejného osvětlení zajišťuje fa. Dopravní podnik a.s., Roman Kratochvíl - telefonní číslo 601 123 127**

6. Platnost tohoto vyjádření končí po dvou letech ode dne vystavení

Statutární město  
KARLOVY VARY  
(73)

Ing. Eva Pavlasová  
vedoucí technického odboru

S pozdravem

MĚ KRUŠNOHORSKÁ 440/16


V prostoru vyznačeném na této situaci se bude realizovat veřejné osvětlení - vzdušné vedení veřejného osvětlení.

Zároveň proběhne jeho vedení je pouze informativní - takto vyznačit.

Magistrát města Karlovy Vary  
TECHNICKÝ ODBOR - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Č. vyjádření 210/V0/18 k č. 100/18  
Datum 11. 10. 2018 Podpis

VO - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

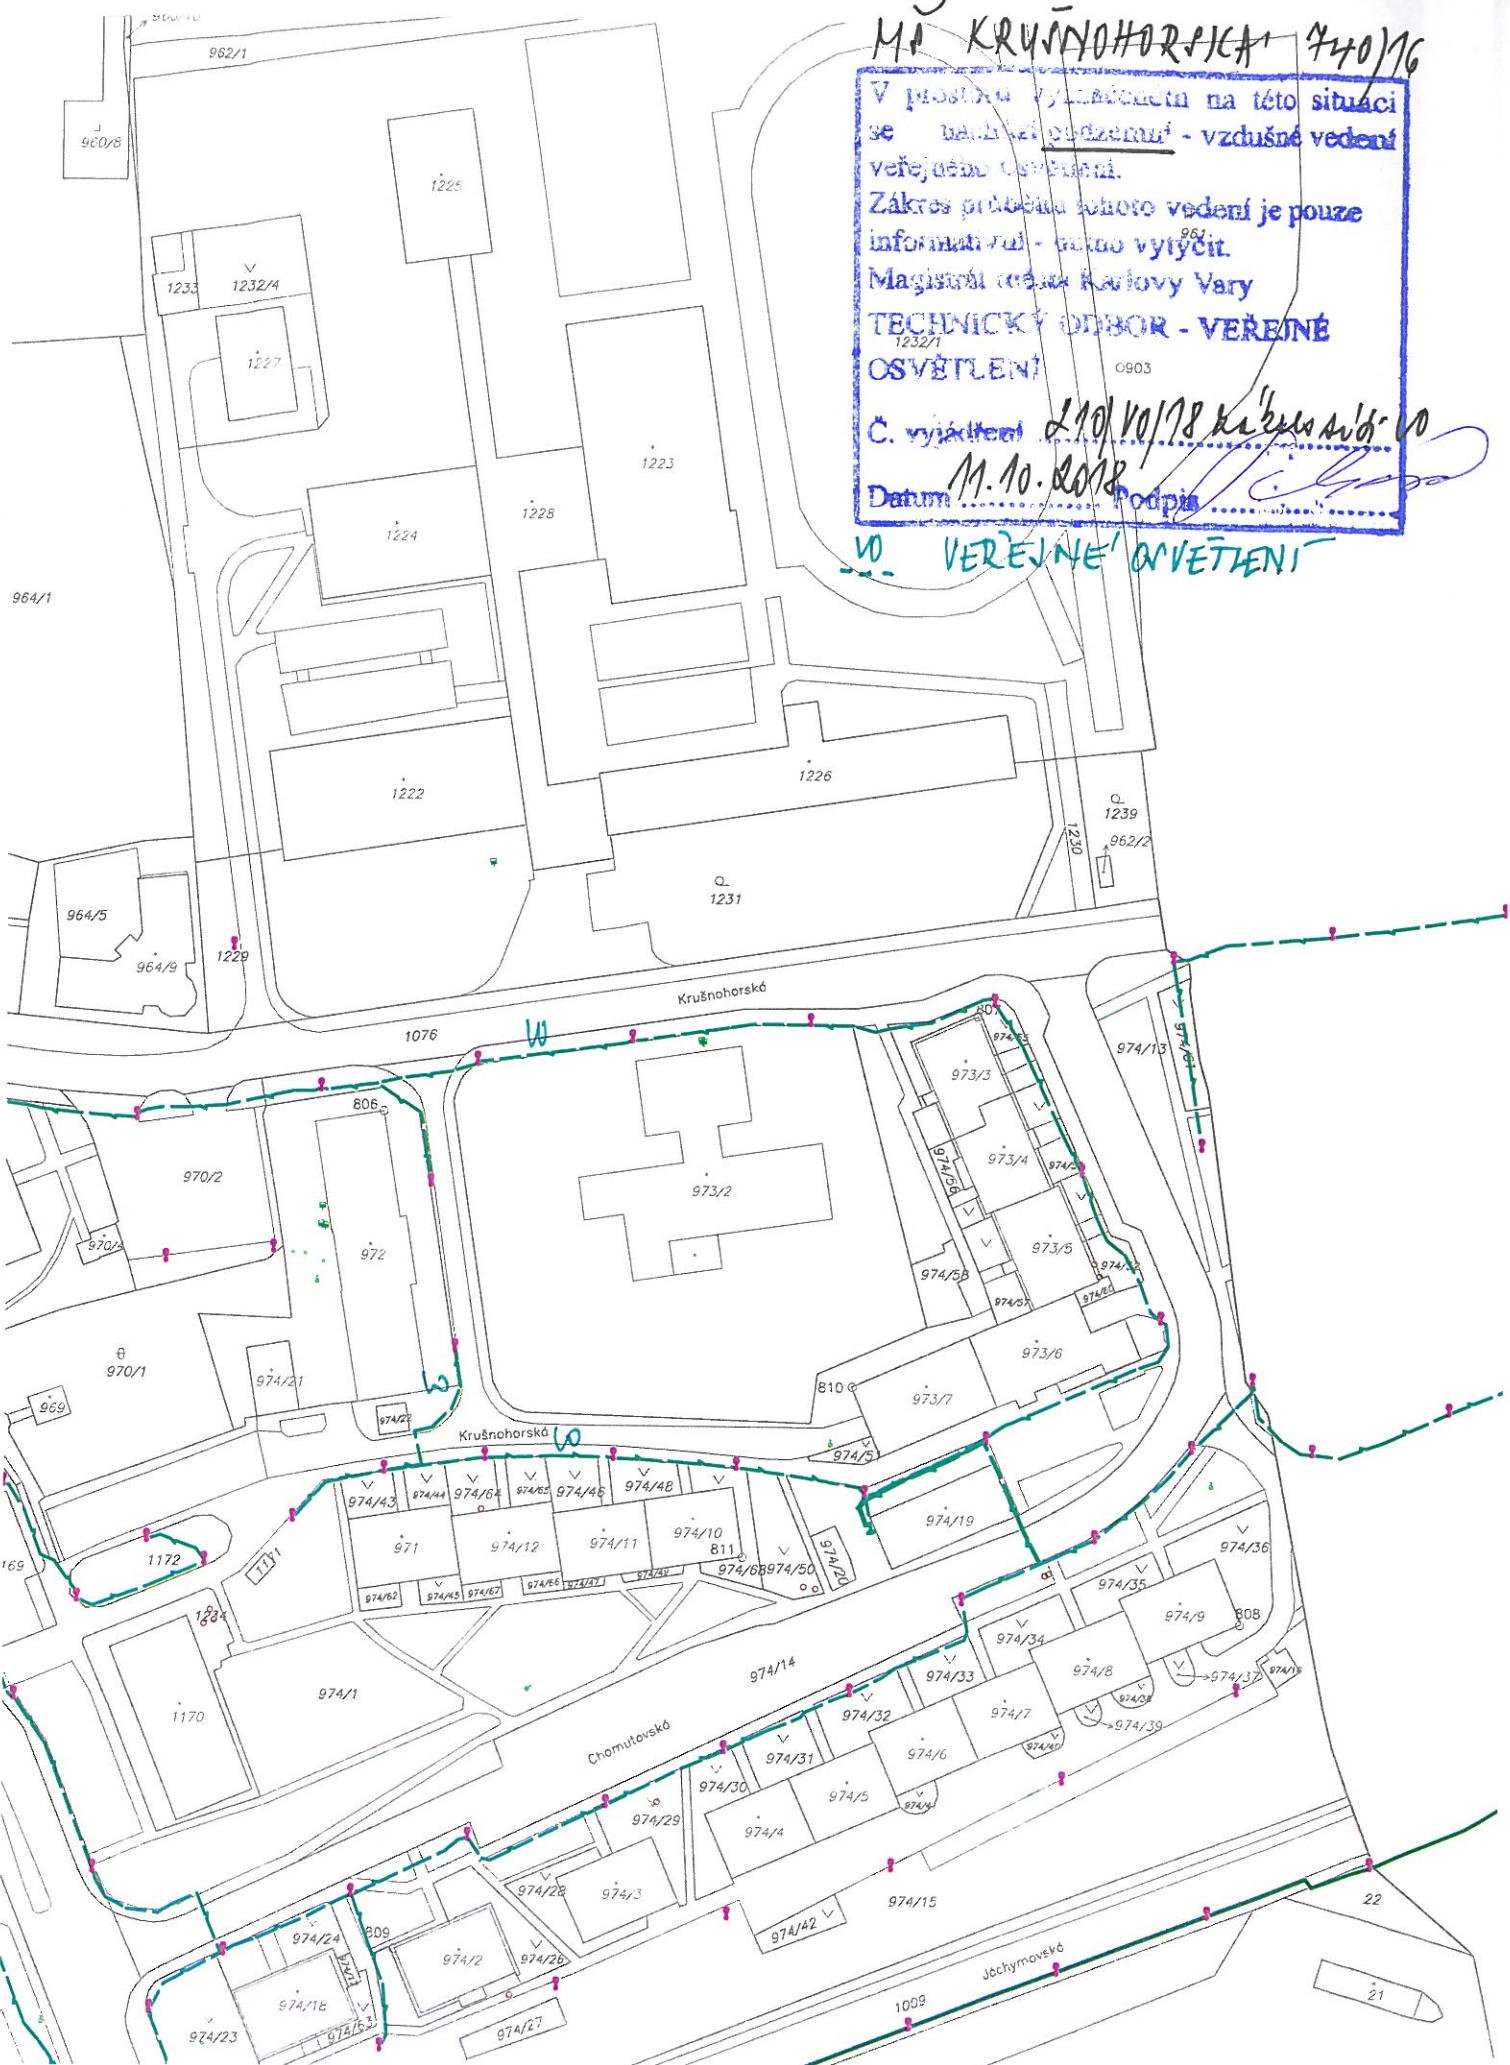





VAŠE PŘÍJÍMACÍ KÓD / LISTINA

NÁZEV ŽÁDÁNÍ

schönigerová/1142

10.10.2018

VÝŘEŠITEL / LINKA

KARLOVY VARY

**Novotná Renata****Věc: k.ú. Bohatice, "Modernizace oplocení areálu MŠ Krušnohorská 740/16, Karlovy Vary"**

Při realizaci plánované akce dojde ke styku s optický kabel - Metropolitní síť města Karlovy Vary (dle situace - příloha).

V situaci je zakreslen průběh optického kabelu Metropolitní sítě oranžovou barvou.

Statutární město Karlovy Vary má minoritní spoluvlastnický podíl v optických kabelech Metropolitní sítě města Karlovy Vary společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s..

S prováděním zemních prací v blízkosti tohoto podzemního zařízení souhlasíme v případě, že prováděcí organizace dodrží tyto podmínky:

1. Křižování a souběhy musí být provedeny v souladu dle ČSN 73 60 05
2. Oznámení stavebních prací bude odboru informačních technologií oznámeno **15 dní předem**
3. U *Optického kabelu Metropolitní sítě města Karlovy Vary* je nutno zažádat o vyjádření k existenci sítí.společnost **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.** prostřednictvím webových stránek odkaz: <https://www.cetin.cz/vyjadrovani-o-existenci-siti>. Statutární město Karlovy Vary má minoritní spoluvlastnický podíl v optických kabelech společnosti **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**
4. Před zahájením stavebních prací bude kontaktována společnost **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.** ( Apolín Miroslav, telefon +420606754992, email: [miroslav.apolin@cetin.cz](mailto:miroslav.apolin@cetin.cz) ) -> *Optický kabel Metropolitní sítě města Karlovy Vary*, alespoň 14 dní předem.
5. Před záhozem je nutné kontaktovat společnost **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.** ( Ing. Huková Šárka, tel. +420720752346, email: [sarka.hukova@cetin.cz](mailto:sarka.hukova@cetin.cz) ) ke kontrole a zápisu ve stavebním deníku.
6. V případě poškození kabelu okamžitě nahlásí tuto skutečnost na MM Karlovy Vary – odbor informačních technologií – tel. 353118144 nebo 353118141.

Další doplňující podmínky budou předány při vytýčení sítě.

Platnost tohoto vyjádření končí po jednom roce ode dne vystavení.

Petr Vaňkát  
vedoucí odboru informačních technologií  
Statutární město Karlovy Vary

Statutární město  
KARLOVY VARY  
(72)

v Karlových Varech, dne 10.10.2018

