



M1:25

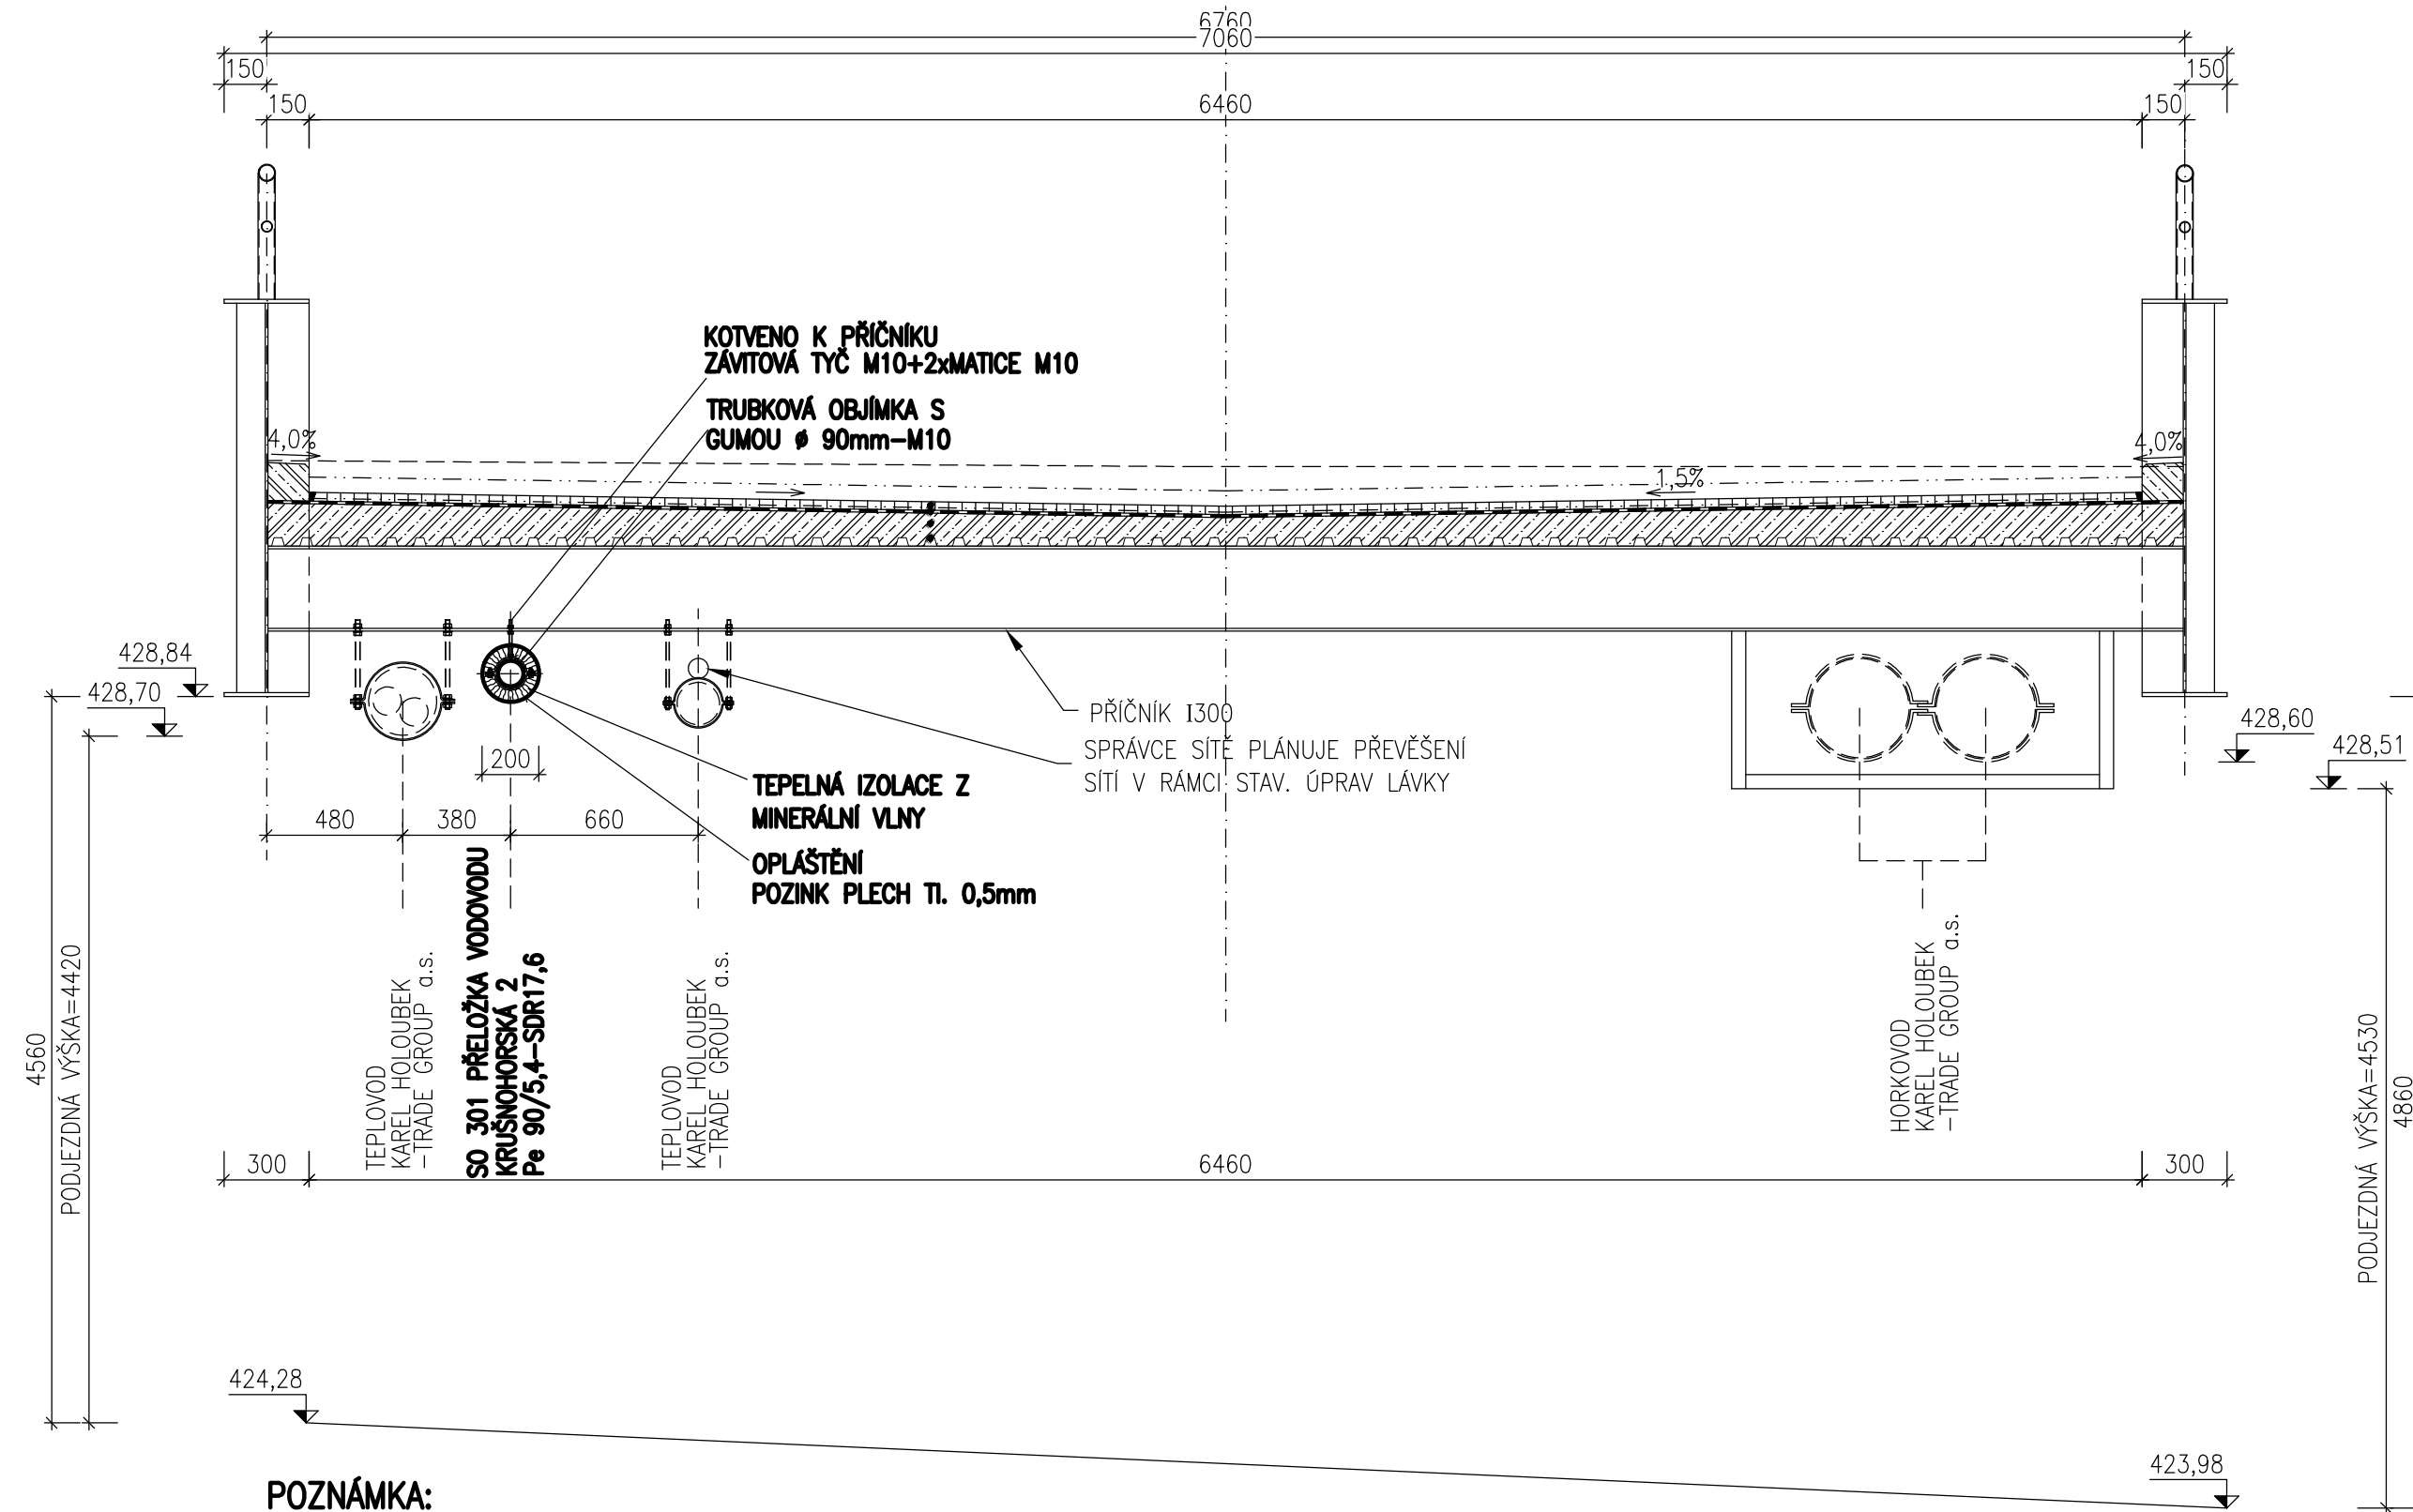

- V GARŽI U MĚSTSKÉ KNIHOVNY BUDE PRO OPLÁŠTĚNÍ POUŽITA VYZTUŽENÁ HLINÍKOVÁ FÓLIE (stejná jako byla na st. potrubí).
- TRUBKOVÉ OBJÍMKY S GUMOU BUDOU KOTVENY NA LÁVCE K PŘÍČNÝM NOSNÍKŮM VŽDY OB NOSNÍK, TEDY ROZTEČ MEZI OBJÍMKAMI BUDE $\delta = 2,40\text{m}$

s.r. 425,00 m.n.m. B.p.v.

M1:25



s.r. 425,00 m.n.m. B.p.v.

HIP	ZPO	VYPRACOVAL	KRESLIL	<div>spol. s r.o. K PANEĽÁRNĚ 172 362 32, OTOVICE U K.VARŮ TEL. 353 567 604, 353 567 614</div>	
ING. PROCHÁZKA	ING. PALIVEC	p. KUPČÍK	p. KUPČÍK		
INVESTOR	STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY	STUPEŇ	DSP+PDPS	<div>VED.STŘ.</div> <div>ING. PALIVEC</div> <div>DATUM</div> <div>05/2014</div> <div>MĚŘÍTKO</div> <div>1: 25</div> <div>FORMÁT</div> <div>4xA4</div> <div>ARCH. Č.</div> <div>KV-2614/04</div>	
STAVEBNÍ ÚPRAVY LÁVKY PŘES SEDLECKOU ULICI					
V KARLOVÝCH VARECH					
SO 301 PŘELOŽKA VODOVODU					
PŘÍČNÉ ŘEZY					