


POHLED VÝCHODNÍ (PV)

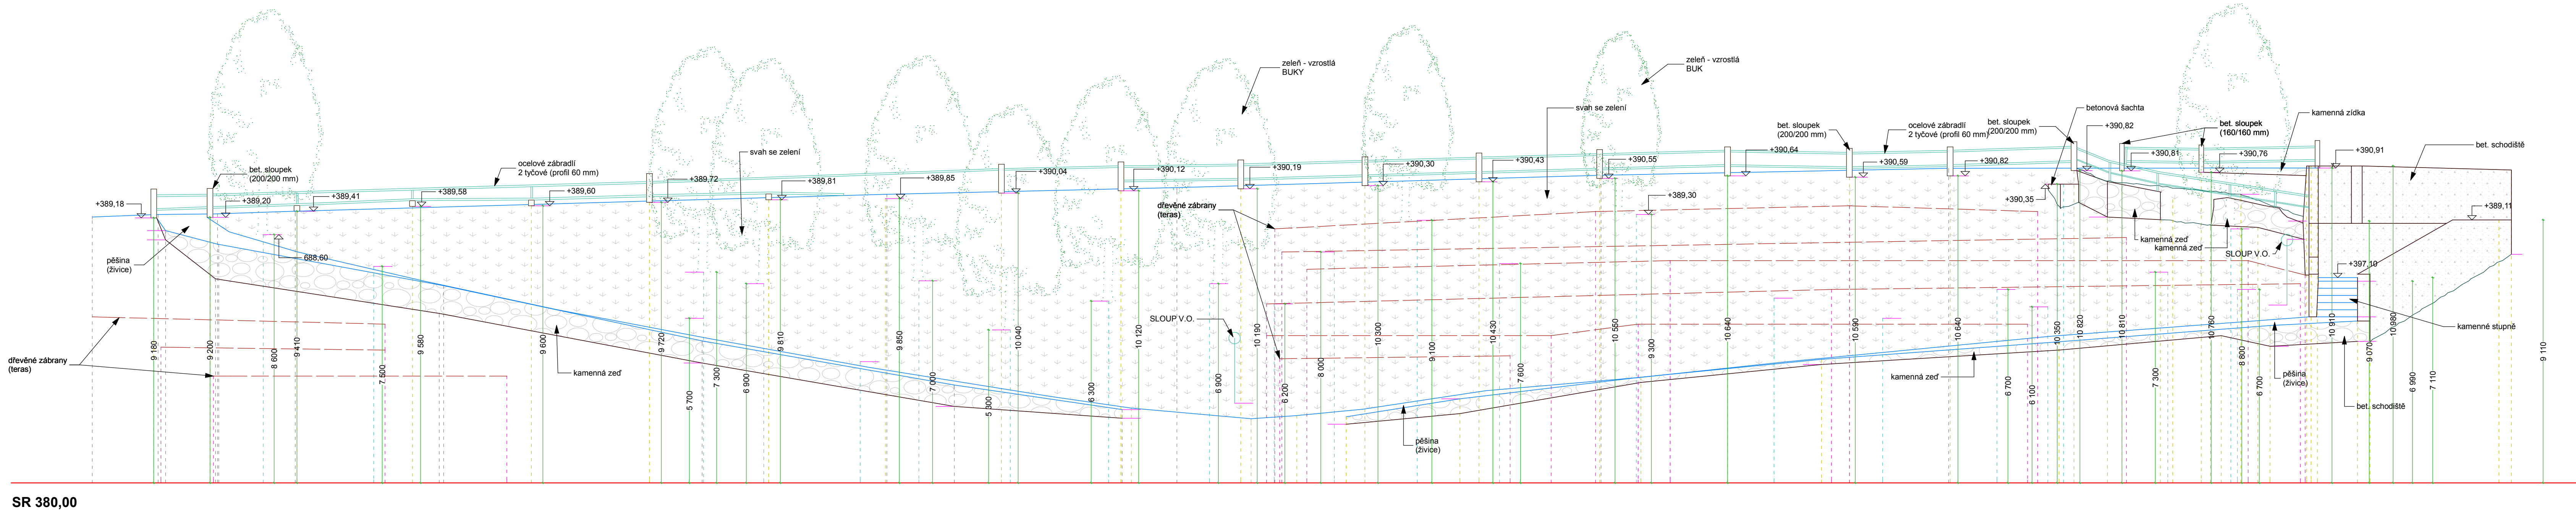

SR 380,00

Vypracoval	Ing. Trnka	H - PaSP SERVICE spol. s.r.o. Jáchymovská 98/59, K. Vary tel. 353 227 103 IČO 18226817, DIČ CZ18226817	
Ved. projektant	Ing. Trnka		
Investor	Statutární město Karlovy Vary Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary		
Stavba, objekt		Stupeň PD	ZSS - PDPS
Karlovy Vary, ulice Ondříčkova - - zajištění svahu na p.p.č. 2601 v k.ú. K.Vary		Datum	04/2016
		Číslo zak.	2383/16
		Formát	5 A4
Název výkresu		Měřítko	Číslo výkresu
Zaměření stávajícího stavu - POHLED PV (VYCHODNÍ)		1 : 200	ZSS. D.1.1.