


SCHÉMA VENKOVNÍCH ROZVODŮ NN

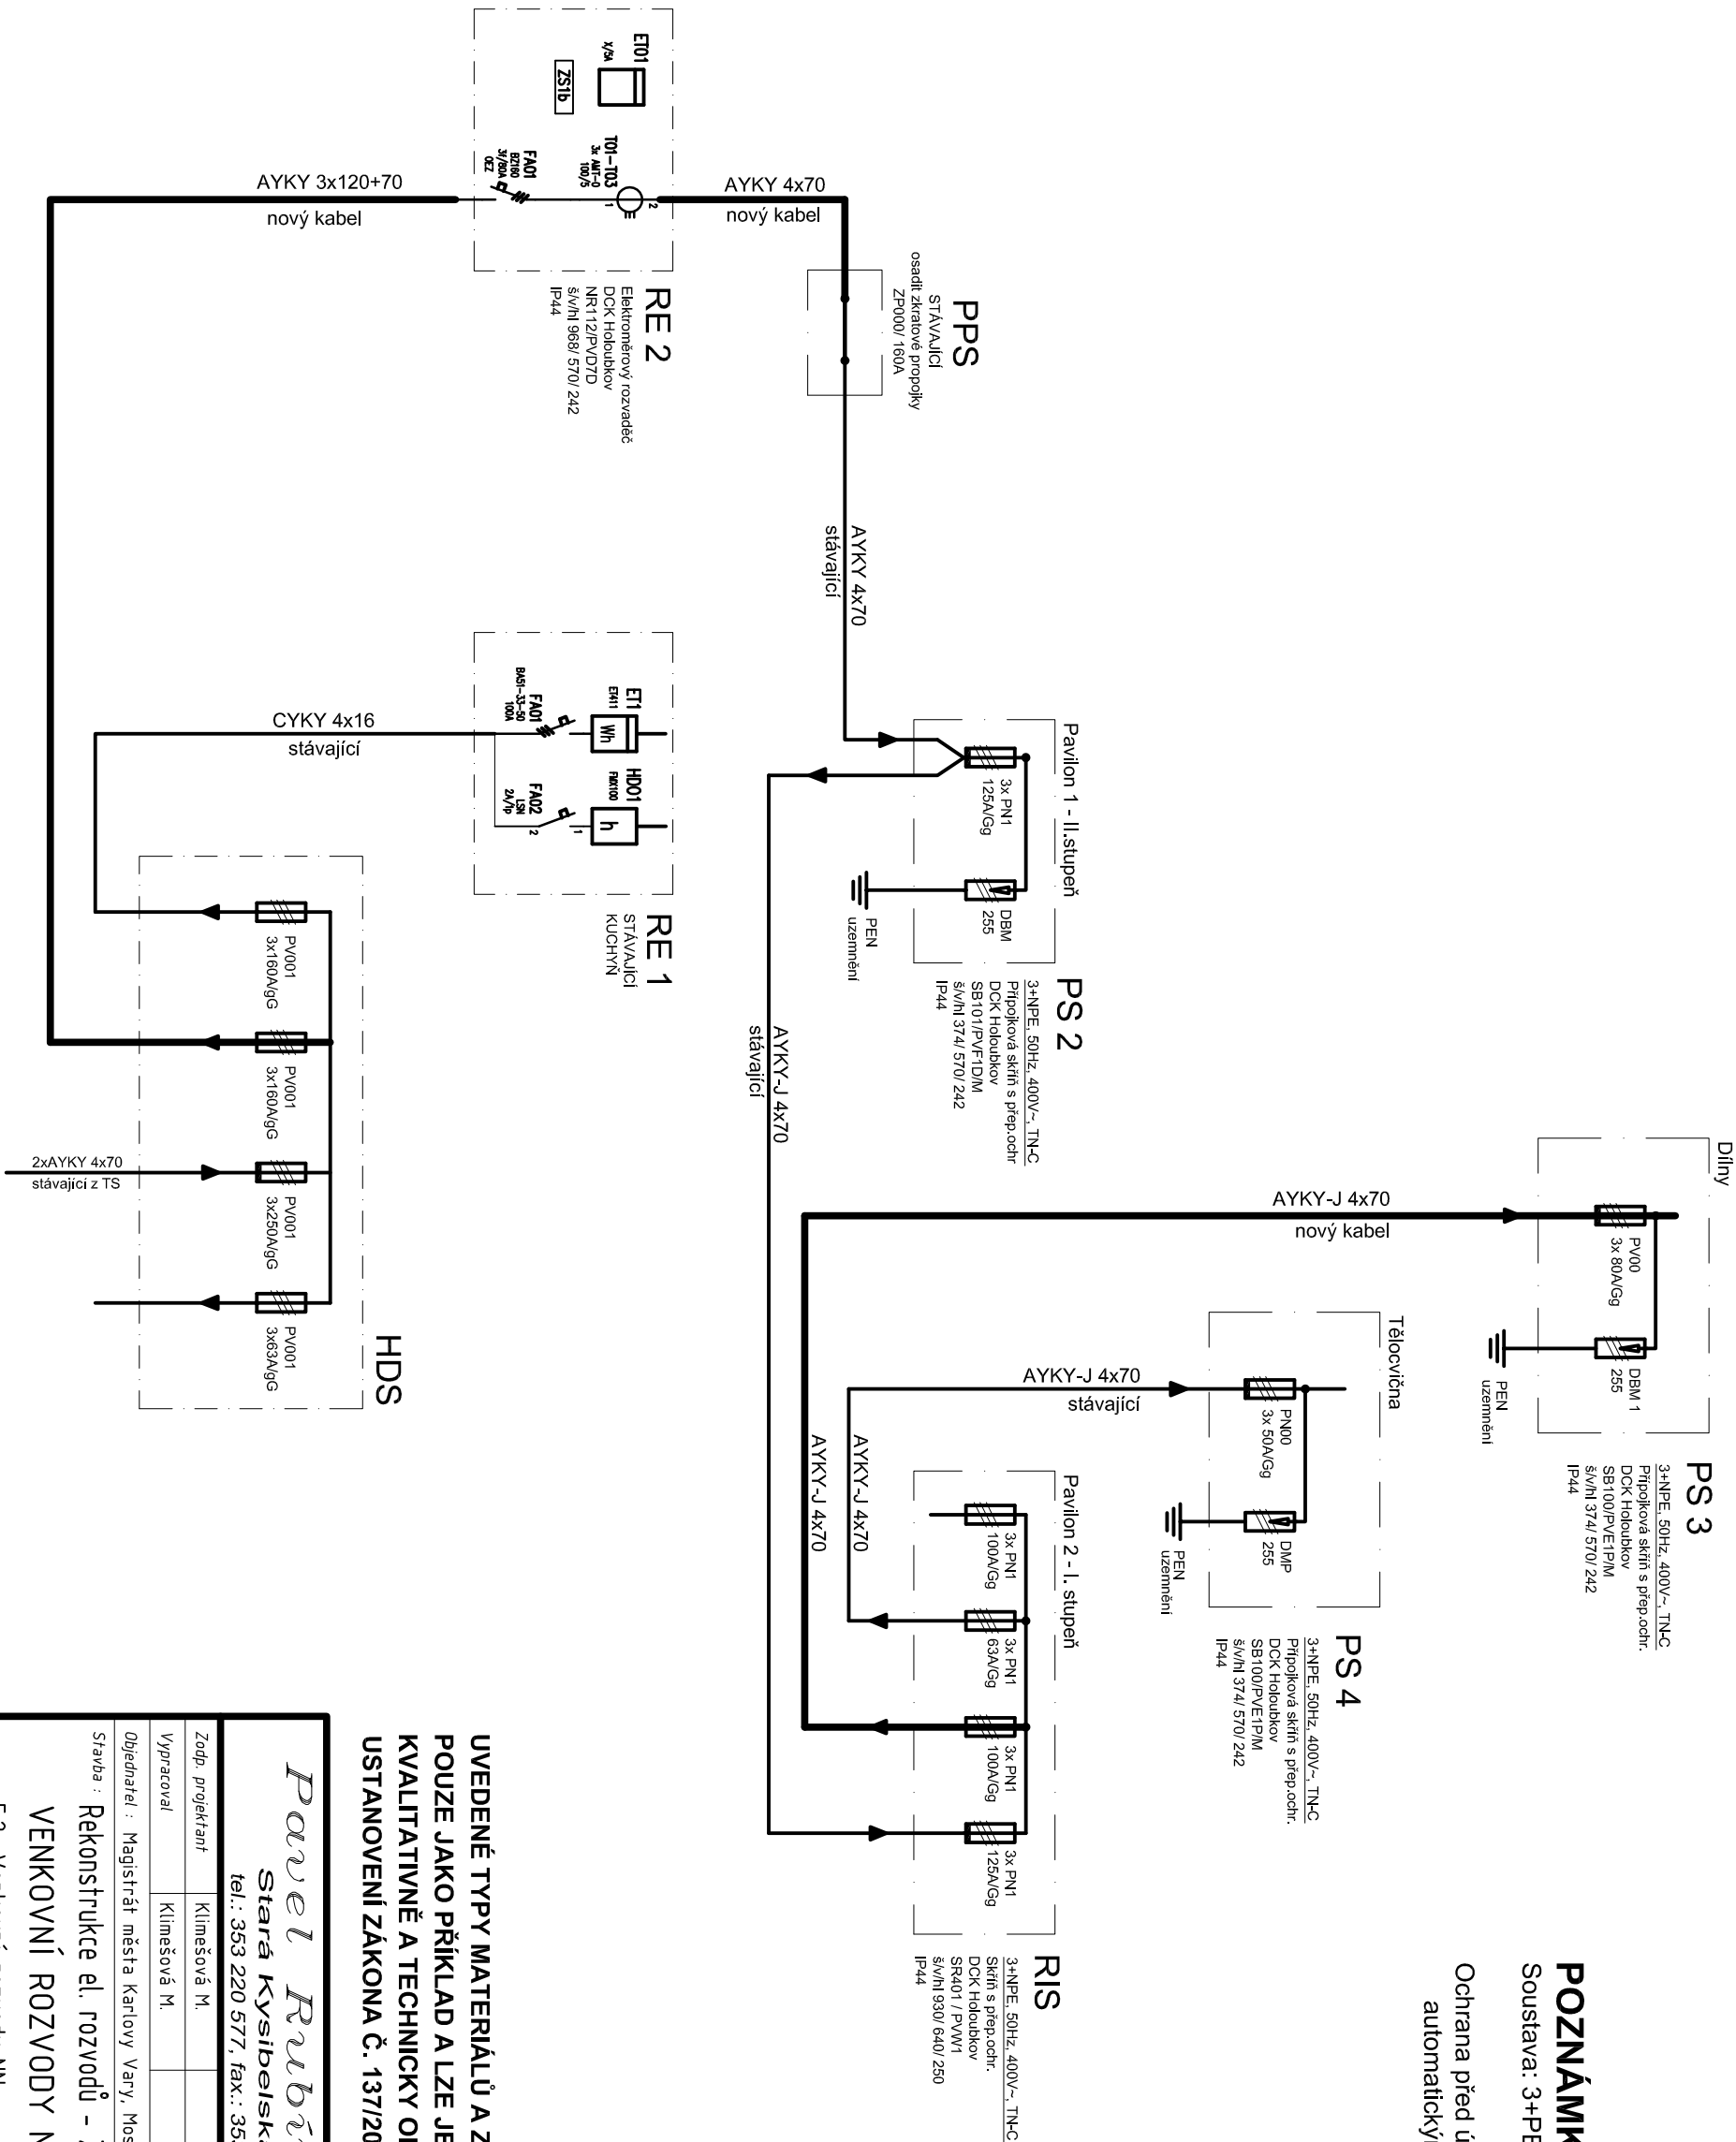

POZNÁMKA:

Soustava: 3+PEN stř. 50Hz, 230/400V, TN-C
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41:
automatickým odpojením od zdroje

VEDENÉ TYPY MATERIÁLŮ A ZAŘÍZENÍ JSOU UVEDENY
POUZE JAKO PŘÍKLAD A LZE JE ZAMĚNIT ZA JINÉ,
KVALITATIVNĚ A TECHNICKY ODOBNÉ, VE SMYSLU
USTANOVENÍ ZÁKONA Č. 137/2006 SB, PAR. 46.

<i>Pavel Rubín—elektroprojekty</i>			
Stará Kysibelská 45, 360 09 Karlovy Vary			
tel.: 353 220 577, fax.: 353 220 371, e-mail: rubinprojekt@seznam.cz			
Zodp. projektant	Klímešová M.	Ved.projektant	Rubín P.
Vypracoval	Klímešová M.	HIP	
Objednatel : Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary			
Stavba : Rekonstrukce el. rozvodů - ZŠ Karlovy Vary, Poštovní 19			
VENKOVNÍ ROZVODY NN			
F.2 Venkovní rozvody NN			
Název výkresu : SCHÉMA VENKOVNÍCH ROZVODŮ NN		Datum	01/2012
		Stupeň PD	DPS
		Měřtko	-
		Zak.číslo	R01/12
		Č.výkresu	F.2 / 3