



PŮDORYS 2.PATRA (3.NP)

měřítko 1:50

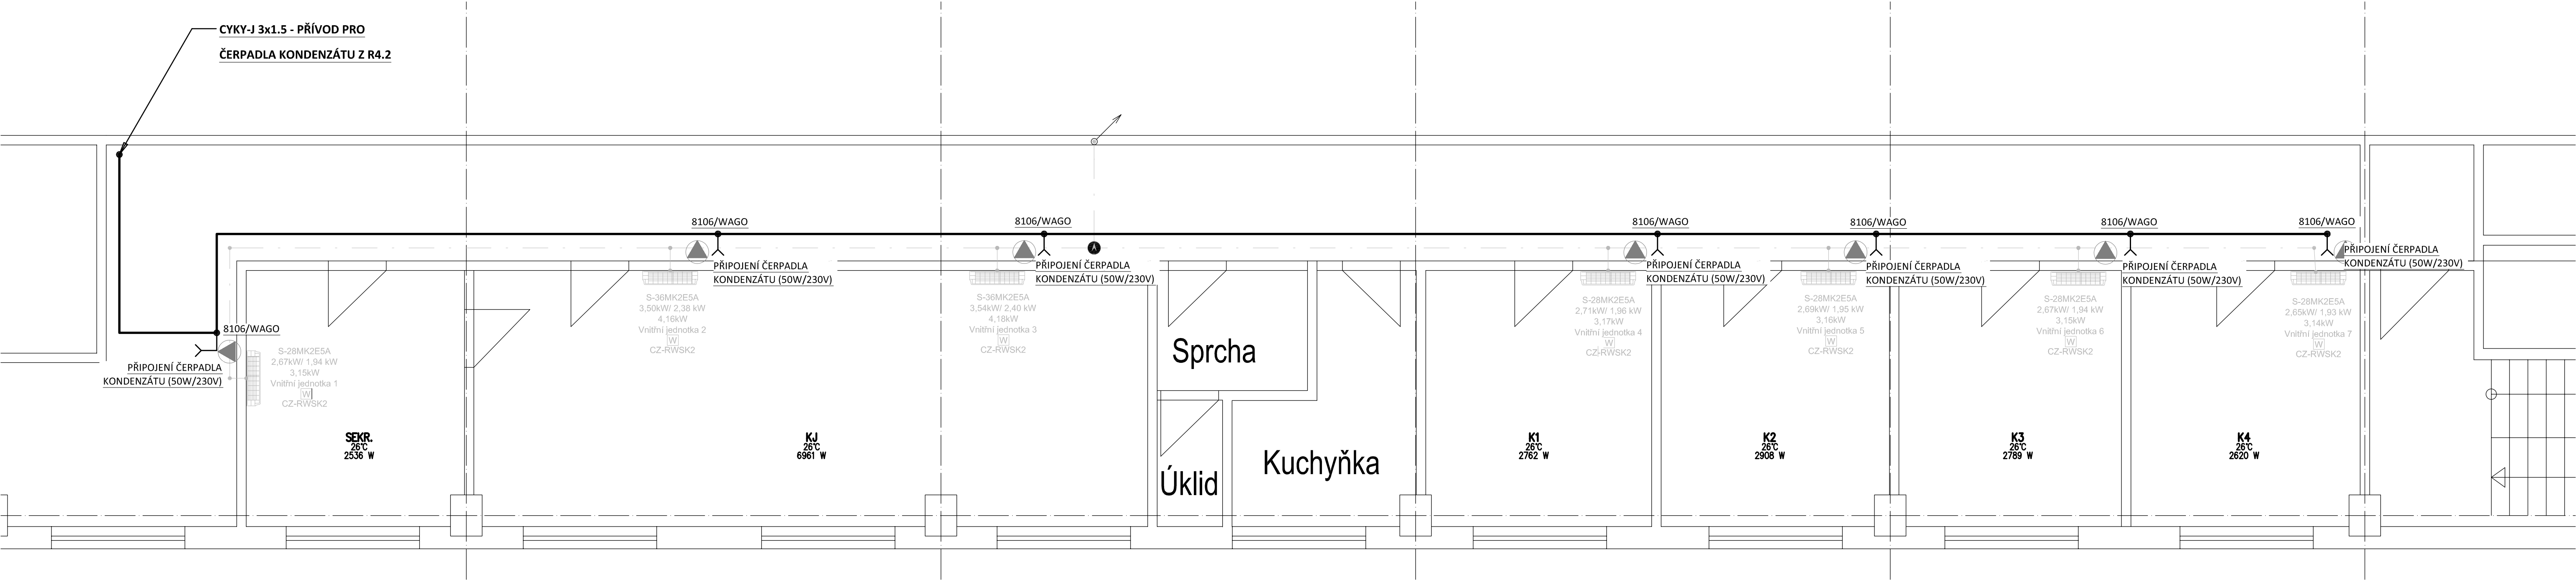


výřez v půdorysu



POZNÁMKA:

Napěťová soustava:  
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-C-S (R4.2)

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí  
dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:  
při poruše - automatickým odpojením  
doplňková ochrana - doplňujícím ochranným pospojováním  
- proudovými chrániči

Zodpovědný projektant:		HIP			PROJEKTANT AKCE:
Klímešová Miroslava		Ing. Ivo Horych			
Kraj:	Karlovarský	SÚ:	Karlovy Vary	M. Klímešová - 3D PROJEKT Úvalska 604/2, 360 09 K. Vary IČO: 722 70 179, Tel. 731 409 028	
Investor:	Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 360 20 Karlovy Vary				
Akce:	Vybavení klimatizačním systémem kanceláří vedení KV Arény v prostorách tréninkové haly - 2.patro objekt na p.p.č. - 138/8, k.ú. Tuhnice			Formát: 4A4	Číslo paré:
				Stupeň: DSP	
				Č. zak.: E-190131	
				Datum: 04/2019	
Objekt:	D.1.4 - Silnoproudá elektrotechnika			Měřítko: 1:50	Číslo výkresu:
Název:	PŮDORYS 2.PATRA (3.NP)			D.1.4.d / 3	