



PŮDORYS 3.PATRA (4.NP)

měřítko 1:50

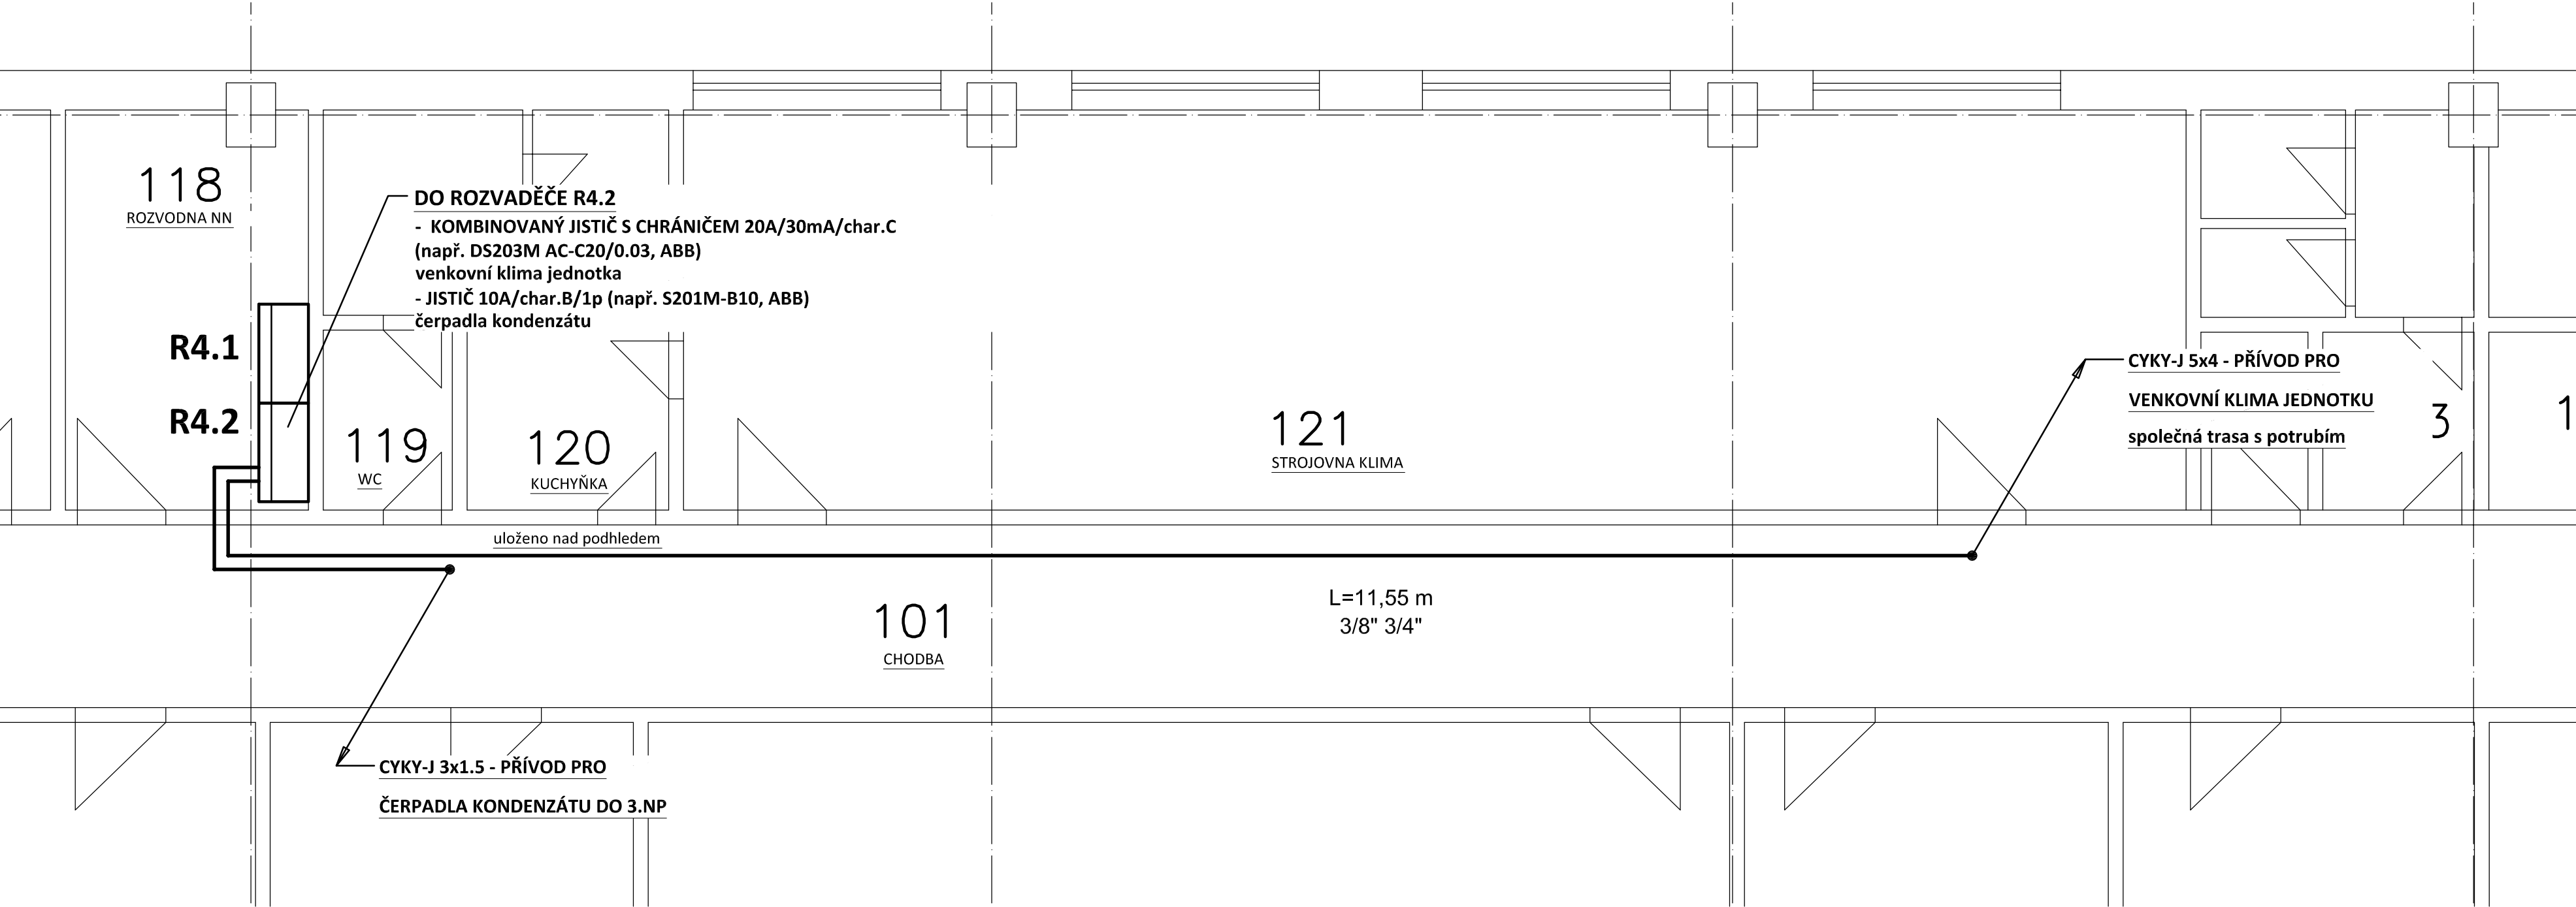

výřez v půdorysu



POZNÁMKA:

Napěťová soustava:
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-C-S (R4.2)

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí
dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:

- při poruše - automatickým odpojením
- doplňková ochrana - doplňujícím ochranným pospojováním
- proudovými chrániči

Zodpovědný projektant:		HIP			PROJEKTANT AKCE:
Klímešová Miroslava		Ing. Ivo Horych			
Kraj:	Karlovarský	SÚ:	Karlovy Vary	M. Klímešová - 3D PROJEKT	
Investor:	Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 360 20 Karlovy Vary			Úvalská 604/2, 360 09 K. Vary IČO: 722 70 179, Tel. 731 409 028	
Akce:	Vybavení klimatizačním systémem kanceláří vedení KV Arény v prostorách tréninkové haly - 2.patru objekt na p.p.č. - 138/8, k.ú. Tuhnice			Formát:	Číslo paré:
				Stupeň:	
				Č. zak.:	
				Datum:	
Objekt:	D.1.4 - Silnoproudá elektrotechnika			Měřítko:	Číslo výkresu:
Název:	PŮDORYS 3.PATRA (4.NP)				
					D.1.4.d / 4