










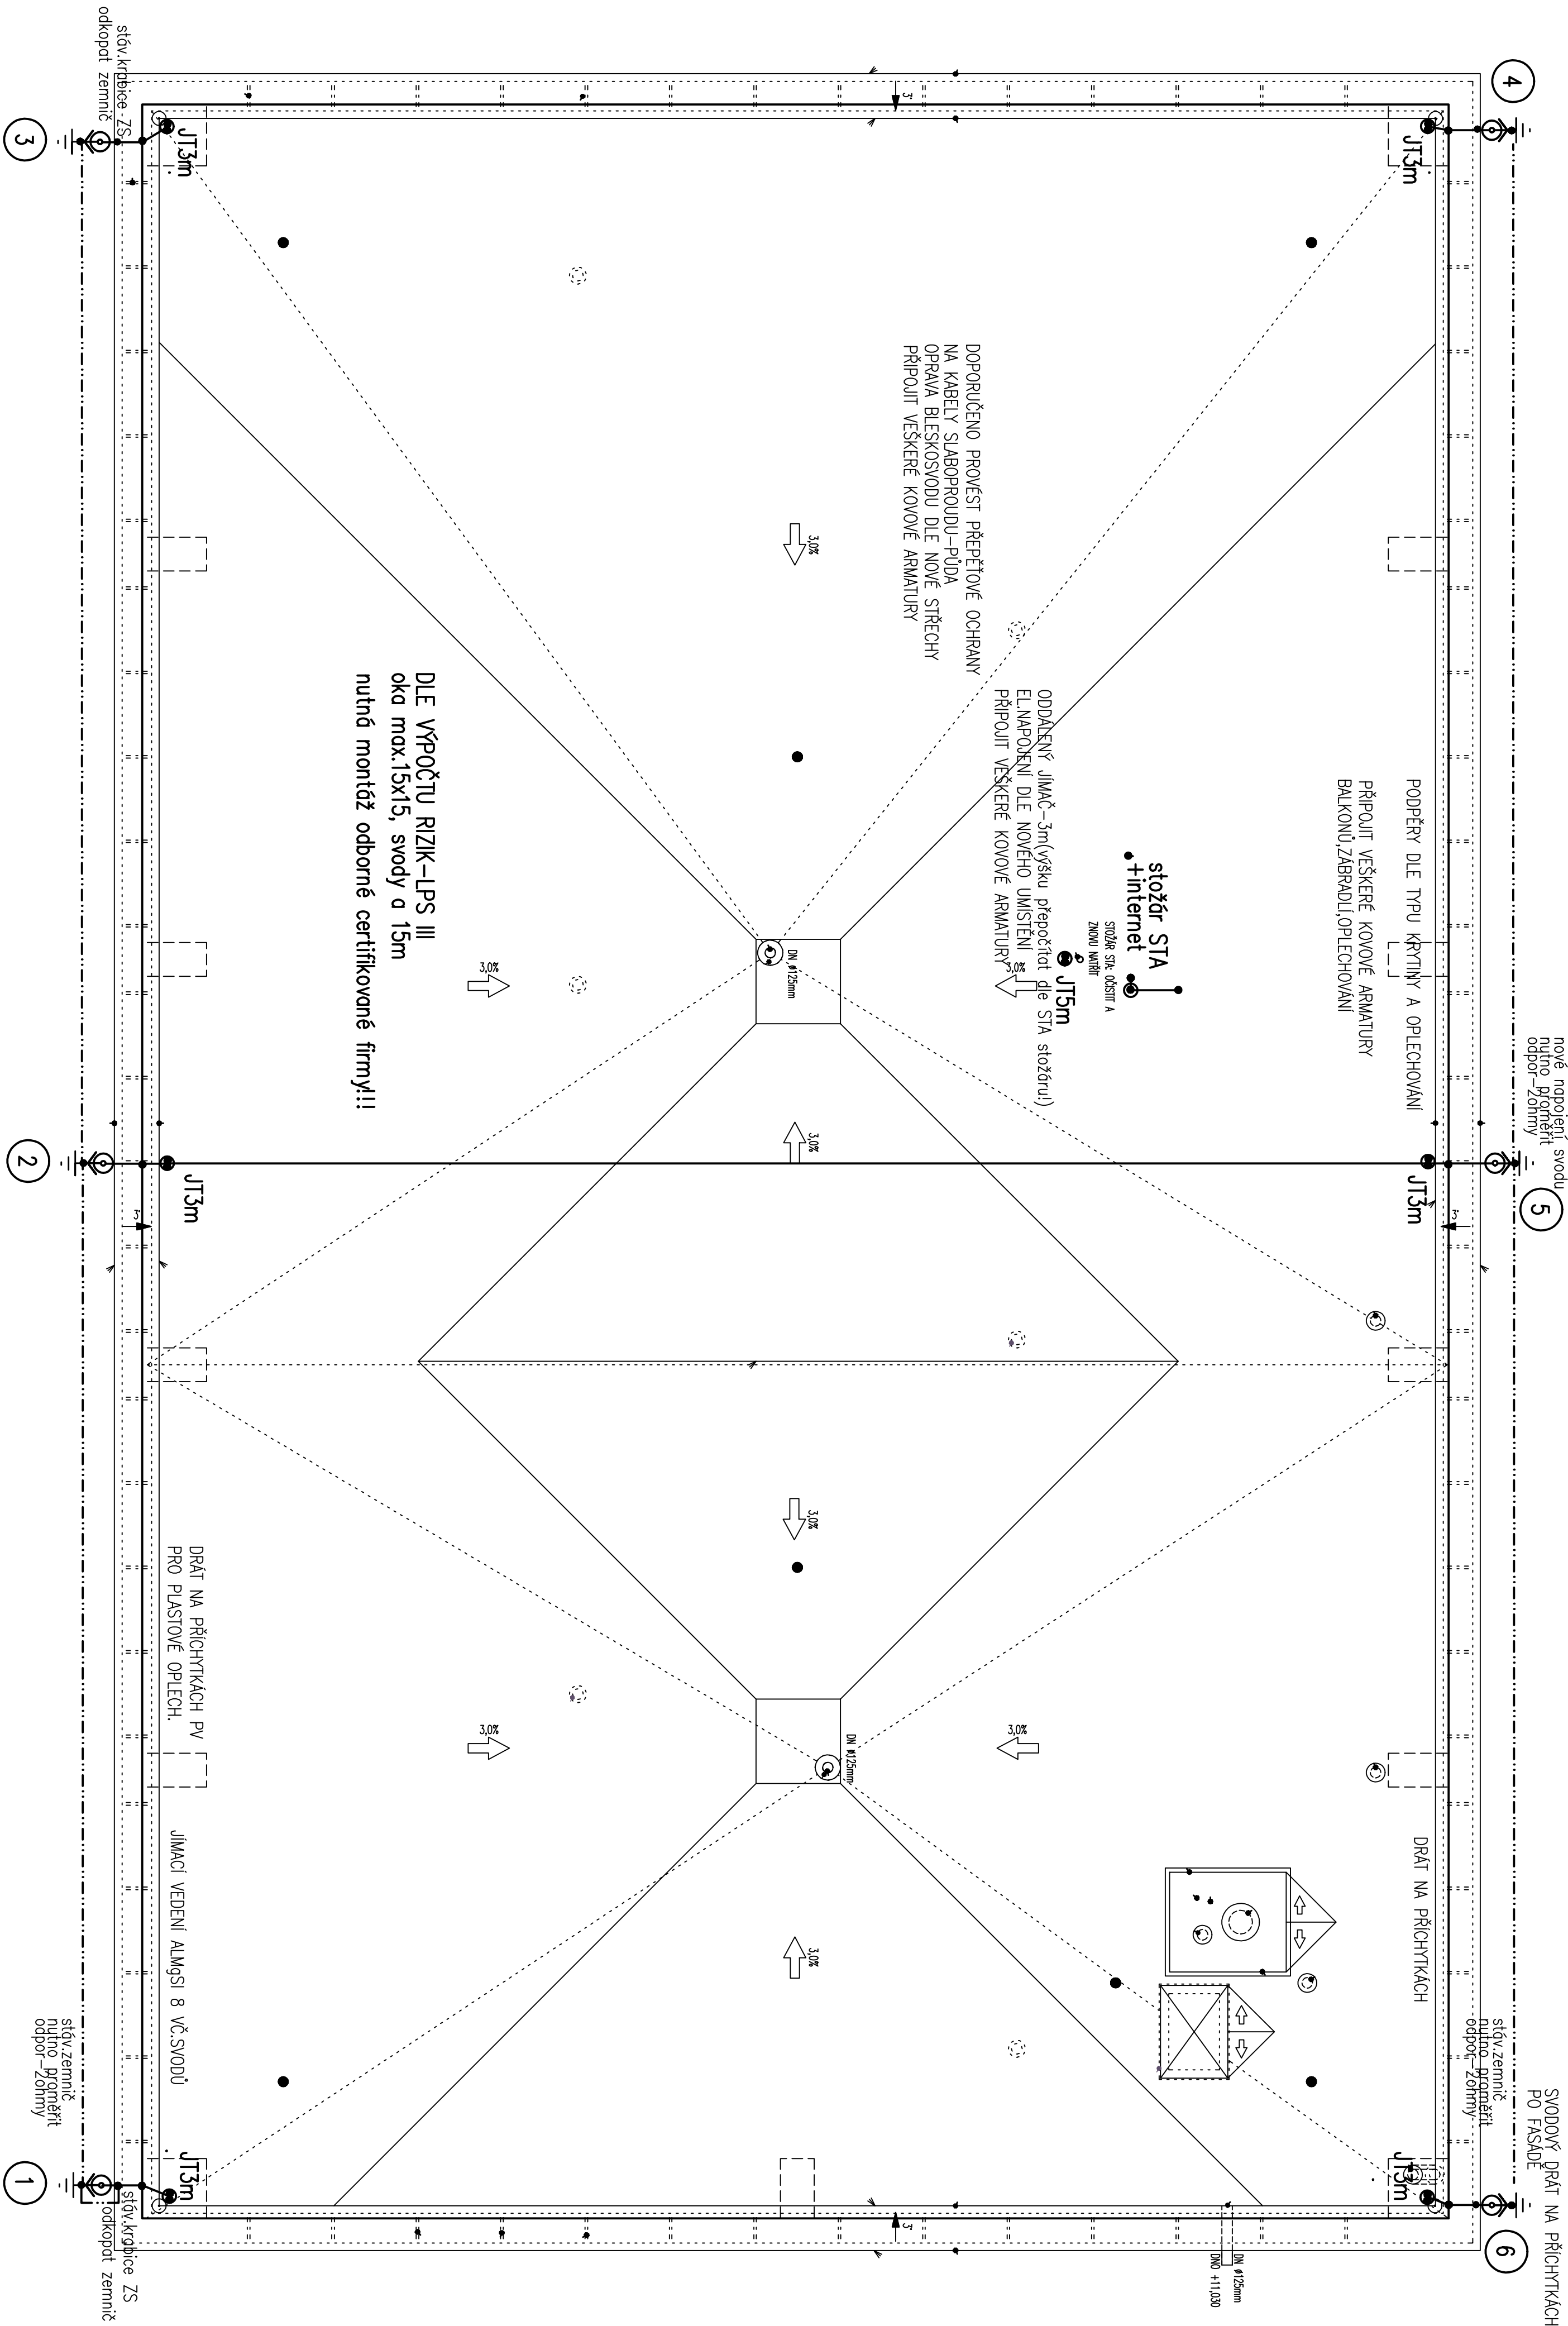









PŮDORYS STŘECHY



LEGENDA BLESKOSVODU, UZEMNĚNÍ OPRAVA BLESKOSVODU DLE PŮVODNÍHO STAVU

- 


















PROVÉST DOKONČENÍ BLESKOSVODU DLE ČSN EN 62 303
PROVÉST PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY EL.ZAŘÍZENÍ NA STŘEŠE

POZNÁMKY :

- 1 – Provězt podle ČSN EN 62305 (34 1390/11.2006).
- 2 – Odpor uzemnění max 2 ohm.
- 3 – Podpěry vedení : vodovorné i svíslé max po 1 m.
- 4 – Zkušební svorky opatřít očíslovacími štítky.
- 5 – Na hromosvod budou připojeny všechny kovové součásti střešiny (i oplechování),
a kovová zařízení umístěné na střeše a obvodovém venkovním plášti.
- 6 – Vzduchotechnická zařízení připojit na hromosvod a opatřit pomocnými jímci.
- 7 – Na uzemnění musí být připojeno :
 - bleskosvod
 - ocelové konstrukce objektu
 - ochranné pospojování (HOP)
 - rozvodnice

Ved.projektant	ING.HARTER
Hlavní projektant	ING.HARTER
Zodp.projektant	ING.KRAUS
Vypracoval	
Objezdovitel	Skladování mešto Karlovy Vary, Městská 2035/21
Investor	Skladování město Karlovy Vary, Městská 2035/21
MČ KARLOVY VARY	SO KARLOVY VARY
Stavba	KARLOVY VARY, ZŠ KROUŠNOHORSKÁ PAVLON 1., TRÍDA DĚVOUŽNÝ
Akce	OBNOVA STŘEŠNÍHO PLAŠTĚ
Objekt	
Dílčí část	D.1.4.1 BLESKOVID
Osoba	BLESKOVOD-STŘECHKA

**ATELIER
PORTICUS s.r.o.**

IČO: 349171380 | IČ MKP: sk. 553.131.273

Fornat	8 A4
Dataum	09/2016
Signetř	DPS
C. zozkyzř	
Metřko	Čepřiohy
1:50	D.1.4.1.2