


LEGENDA:
OBJEKT: ZDĚNÝ / CIHELNÝ ,
ÚČEL OBJEKTU: ZÁKLADNÍ ŠKOLA ,
STŘECHA: VALBOVÁ ČLENITÁ
VÝŠKA STŘECHY: DOLNÍ OKRAJ: 12220mm, HORNÍ OKRAJ: CCA 18000 mm
ZATEPLOVACÍ SYSTÉM: MINERÁLNÍ VLNA TŘ. REAKCE NA OHEŇ: A , TL.: 140mm
JÍMACÍ ZAŘÍZENÍ: HŘEBENOVÉ JÍMACÍ VEDENÍ DOPLNĚNÉ O POMOCNÉ JÍMAČE
A ODDÁLENÝ JÍMAČ PRO ANT. SYSTÉM , ODSUPOVÁ VZDÁLENOST 0,5 m
POČET SVODŮ: 3
ZEMNIČ: STÁVAJÍCÍ DOPLNĚNÝ O ZEMNÍ TYČE
SPOLEČNÉ PRO HROMOSVOD A EL. ZAŘÍZENÍ
ZEMNÍ ODPOR JEDNOHO SVODU: RZ ≤ 10 Ω
VODIČ NAD ZEMÍ: DRÁT ALMGSI D 8 mm
PŘÍVOD K ZEMNÍCI: DRÁT FEZN D 10 mm
PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT PROVEDENO VYTÝČENÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ !

POZN.1:
PASIVNÍ ANTIKOROZNÍ OCHRANA PŘÍVODŮ K ZEMNÍCI SE PROVEDE:
1) NA PŘECHODU Z BETONU DO ZEMĚ: 30 cm V BETONU A 100 cm V ZEMI
2) NA PŘECHODU Z BETONU NA POVRCH: 10 cm V BETONU A 20 cm NAD POVRCHEM
3) NA PŘECHODU DO PŮDY: 30 cm POD POVRCHEM A 20 cm NAD POVRCHEM.

POZN.2:
KAŽDÝ JEDNOTLIVÝ SVOD BUDE OZNAČEN VÝSTRAŽNOU TAB. DLE ČSN:
"PŘI BOUŘCE JE ZAKÁZÁNO ZDRŽOVAT SE U SVODU DO VZDÁLENOSTI 3 METRŮ"

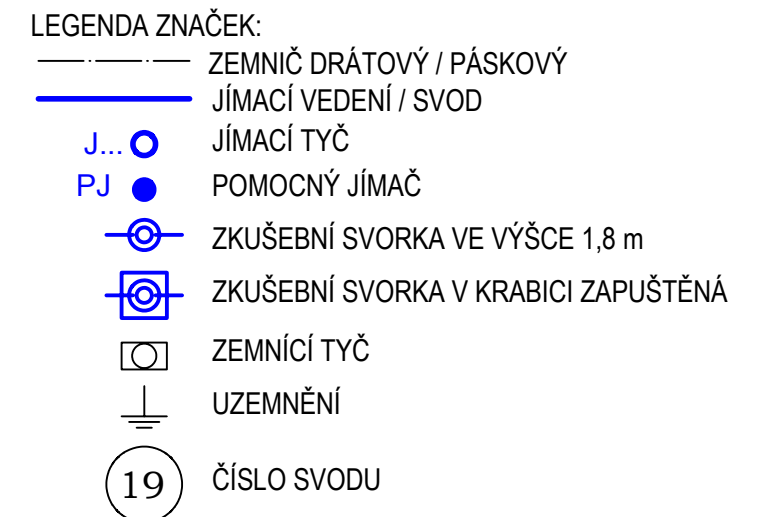

Zodp. proj.:	Drahomír Holoubek , IČ: 617 92 951	PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ Drahomír Holoubek Závodu míru 806/70A, tel.: 775 655 599 36017 KARLOVY VARY - STARÁ ROLE	
Objednatel:	ENERGOPLAN s.r.o. Blahoslavova 93/17, K.Vary		
Investor:	Statutární město K.Vary, Moskevská 21, K.Vary		
KÚ:	Karlovy Vary	MÚ:	Karlovy Vary
Stavba:		K.VARY - ZŠ MOZARTOVA 7 STAVEBNÍ ÚPRAVY	
Objekt:		SO4 - HROMOSVOD	
Dílčí část:		F4. - HROMOSVOD	
Obsah:		PŮDORYS UZEMNĚNÍ	
		Formát	
		Datum	02 / 2013
		Čís.zakázky	06 / 13
		Proj.stupeň:	Dokum. pro provedení stavby
		Měřítko:	Číslo výkresu:
		1: 100	F4. 3